

ANEXO I - RELAÇÃO DE EDIFÍCIOS E ENDEREÇOS DO IPASGO

ITEM	CIDADE	AREA	LOCAL	PROJETO	ENDEREÇO
1	CALDAS NOVAS	106,66	INTERIOR	TIPO 1	Rua São José Qd. 7 Lt. 08 – Setor Oeste
2	FIRMINÓPOLIS	109,00	INTERIOR	TIPO 1	Avenida Goiânia nº 776 - Centro
3	SÃO LUIS DOS MONTES BELOS	106,66	INTERIOR	TIPO 1	Rua Cidade de Goiás Qd.22 Lt.07 s/n (Lado do SUS) – Setor Rodoviário
4	ANICUNS	180,00	INTERIOR	TIPO 2	Rua Artur Bernardes, Qd. 04, Lt. 9, Centro
5	CATALÃO	180,57	INTERIOR	TIPO 2	Av. Mário Cerqueira Neto, nº 133, Bairro São João
6	CERES	180,57	INTERIOR	TIPO 2	Avenida Brasil nº 777 – Centro
7	GOIANDIRA	180,57	INTERIOR	TIPO 2	491, R. José Alves Pôrto, 33, Goiandira - GO, 75740-000 - Centro
8	GOIANÉSIA	186,00	INTERIOR	TIPO 2	Rua 31, 423 - Centro, Goianésia - GO, 76380-000
9	IPAMERI	180,57	INTERIOR	TIPO 2	Rua Pan Diá Calógeras , n.º 117, Centro
10	IPORÁ	187,50	INTERIOR	TIPO 2	Av. Dr. Neto, Qd. 84, s/n, Centro
11	ITUMBIARA	155,65	INTERIOR	TIPO 2	Av. Brasília, Qd. 03 Lt. 04 n.º 128, Centro
12	MORRINHOS	180,57	INTERIOR	TIPO 2	Avenida Couto de Magalhães nº 489 – Centro
13	PIRACANJUBA	180,57	INTERIOR	TIPO 2	Praça Wilson Eloy Pimenta , s/nº - Centro (ao Lado da Câmara)
14	POSSE	151,00	INTERIOR	TIPO 2	Avenida Jucelino Kubitschek de Oliveira, Qd- 09 ,Lt-03, Setor Santa Luzia
15	QUIRINÓPOLIS	180,57	INTERIOR	TIPO 2	Avenida Santos Dumont nº 143 – Centro
16	RIO VERDE	180,57	INTERIOR	TIPO 2	Rua Nivaldo Ribeiro nº 394 – Centro
17	SANTA HELENA DE GOIÁS	180,57	INTERIOR	TIPO 2	Rua Paulo Lopes nº 584 – Centro
18	VIANÓPOLIS	106,66	INTERIOR	TIPO 3	Rua Francisco Joaquim da Luz nº46, Qd. ,13 Lt. 10 – Centro
19	BRAZABRANTES	75,00	INTERIOR	TIPO 4	Rua Pedro Batista da Silva Júnior, rua Goiás, Q.12, L.08, Centro -
20	CACHOEIRA ALTA	86,80	INTERIOR	TIPO 4	Rua Araguaia, Qd.115 Lt.08 – Centro
21	CATURAÍ	75,00	INTERIOR	TIPO 4	Rua Luiz Gobbi, Qd.Q, Lt.21 – Vila Morato
22	CROMÍNIA	86,80	INTERIOR	TIPO 4	Avenida Bandeirantes, Qd-E, Lt-03 - Centro
23	NOVA GLÓRIA	75,00	INTERIOR	TIPO 4	Rua Ernane Macedo, s/n – Setor Bela Vista
24	TURVÂNIA	75,00	INTERIOR	TIPO 4	Rua do comércio Qd. 27 Lt. 01-A Centro
25	URUANA	71,92	INTERIOR	TIPO 4	Praça João Rocha Borges s/n – Centro
26	URUTAÍ	75,00	INTERIOR	TIPO 4	Rua Pará Qd.44 Lt.126 s/n – Centro
27	JATAÍ	144,95	INTERIOR	TIPO 5	Rua Zeca Lopes nº 992 – Centro
28	ANÁPOLIS	966,80	INTERIOR	TIPO 6	Avenida São Francisco de Assis, nº 890 - Bairro Jundiá
29	CIDADE DE GOIÁS	81,29	INTERIOR	TIPO 7	Rua Moretti Foggia n.º 11, Centro
30	ITAPURANGA	102,13	INTERIOR	TIPO 8	Rua 47 nº 885 – Centro
31	URUAÇU	113,17	INTERIOR	TIPO 9	Avenida Tocantins s/nº – Centro
32	GOIÂNIA - CONSULTÓRIOS CAMPINAS	496,97	CAPITAL	TIPO10	Avenida Minas Gerais, Quadra 89, Lote 08, S/N - Campinas
33	GOIÂNIA - ARQUIVO CENTRAL	2.258,29	CAPITAL	TIPO 11	Av. Dona Maria Cardoso, Lote 02, Quadra 90, Parque Amazônia. Goiânia -
34	GOIÂNIA - CONSULTÓRIOS ST. UNIVERSITÁRIO	983,42	CAPITAL	TIPO 12	R. 229, 130 - N.12, Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 74605-090
35	GOIÂNIA - ED. ARAGUAIA	657,83	CAPITAL	TIPO 13	Av. Araguaia Esq./ C/ Rua 15 - Centro
36	GOIÂNIA - ED. RUA 94	776,23	CAPITAL	TIPO 14	Rua 94, N.45, Qd. F-14, Lt 1 e 3, Setor Sul
37	GOIÂNIA - ED. MYRTES	336,31	CAPITAL	TIPO 15	Sala Comercial - Rua 02 com Rua 09, Centro
38	GOIÂNIA - ED. RIO VERMELHO	2.973,32	CAPITAL	TIPO 16	Rua 2, Quadra 18, Lote 3, nº 24 - Setor Central - Goiânia - GO
39	GOIÂNIA - SEDE IPASGO	14.497,00	CAPITAL	TIPO 17	Av. 1ª Radial, nº 586 - St. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-300



ANEXO II – TERMO DE VISTORIA

Processo nº XXXXXXXX

Atestamos para fins de atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº _____ e do Termo de Referência, que o Sr(a). _____, portador do Documento de Identidade nº _____ e CPF/MF nº _____, responsável técnico/representante legal da empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, compareceu as dependências da CONTRATANTE nesta data e dirimiu todas as dúvidas relativas às condições de prestação de serviços que compõem o objeto do mencionado edital.

Goiânia, ____ de _____ de _____.

Nome do Responsável pela vistoria

IPASGO

Nome do Responsável Técnico/Representante da Licitante

Carimbo CNPJ da Empresa



ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Processo nº XXXXXX

A empresa _____, CNPJ _____, por intermédio do (a) Senhor (a) _____, indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado, dispensando a necessidade da vistoria “*in loco*” prevista no Termo de Referência e Edital do Pregão Eletrônico nº _____ do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO. Declaro, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes, conforme item do Edital.




Declaro que me foi dado acesso às dependências da Sede do IPASGO, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para prestar o serviço com as informações prestadas no Termo de Referência e no Edital.







Goiânia, ____ de _____ de _____.





Nome do Responsável Técnico/Representante da Licitante

Carimbo CNPJ da Empresa



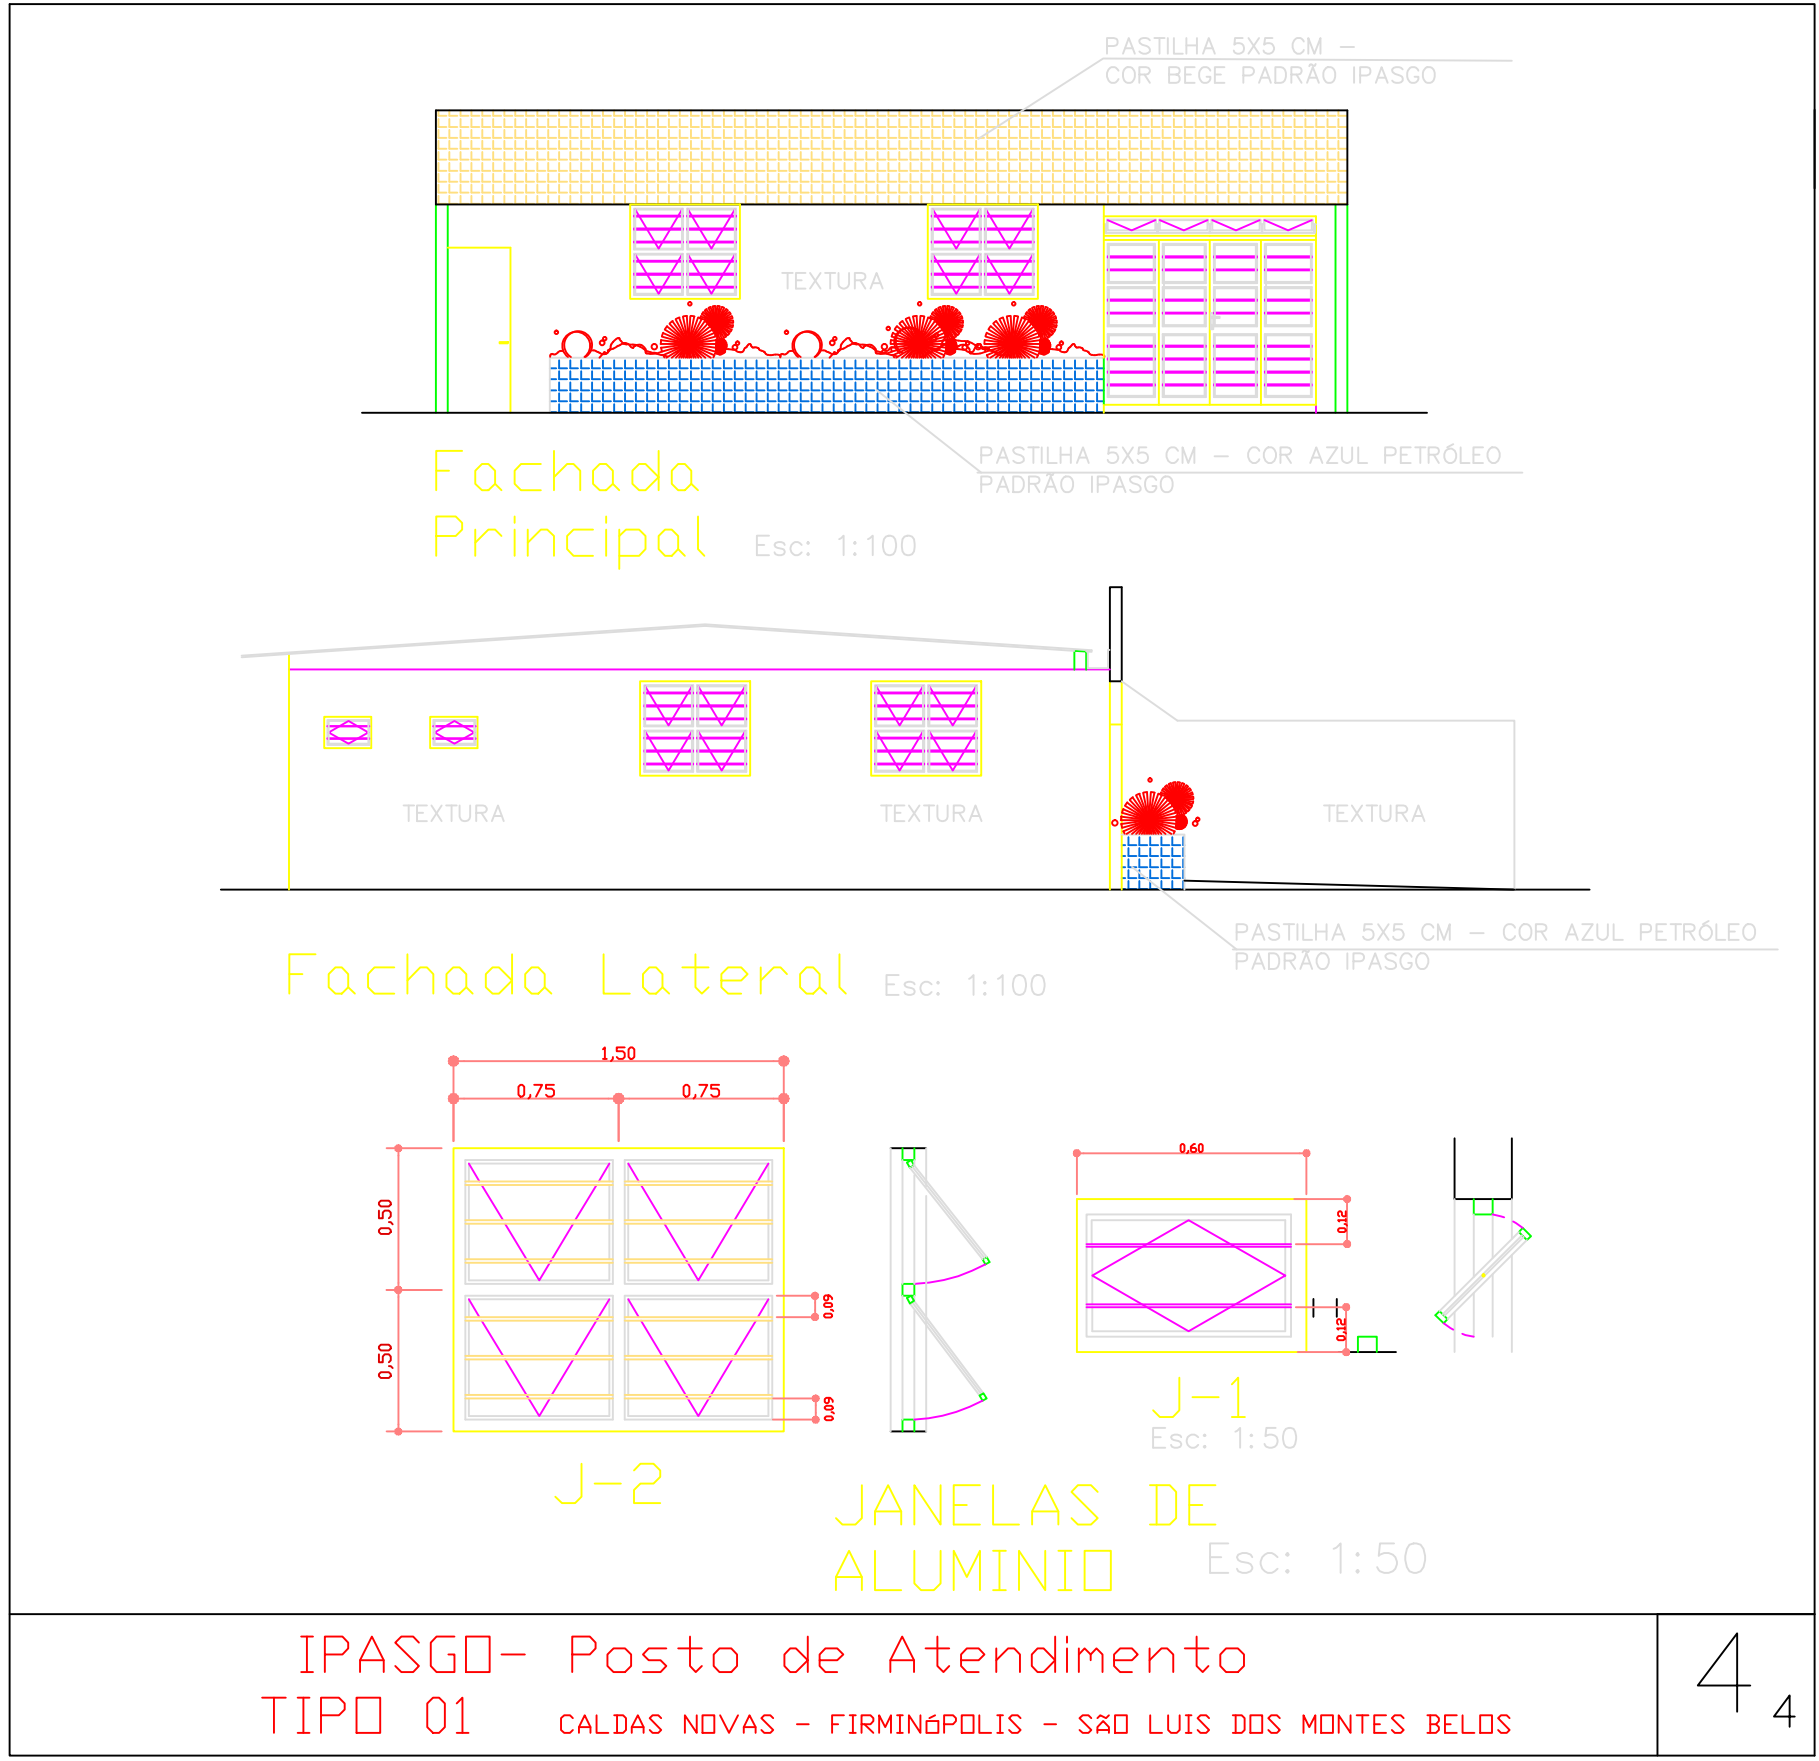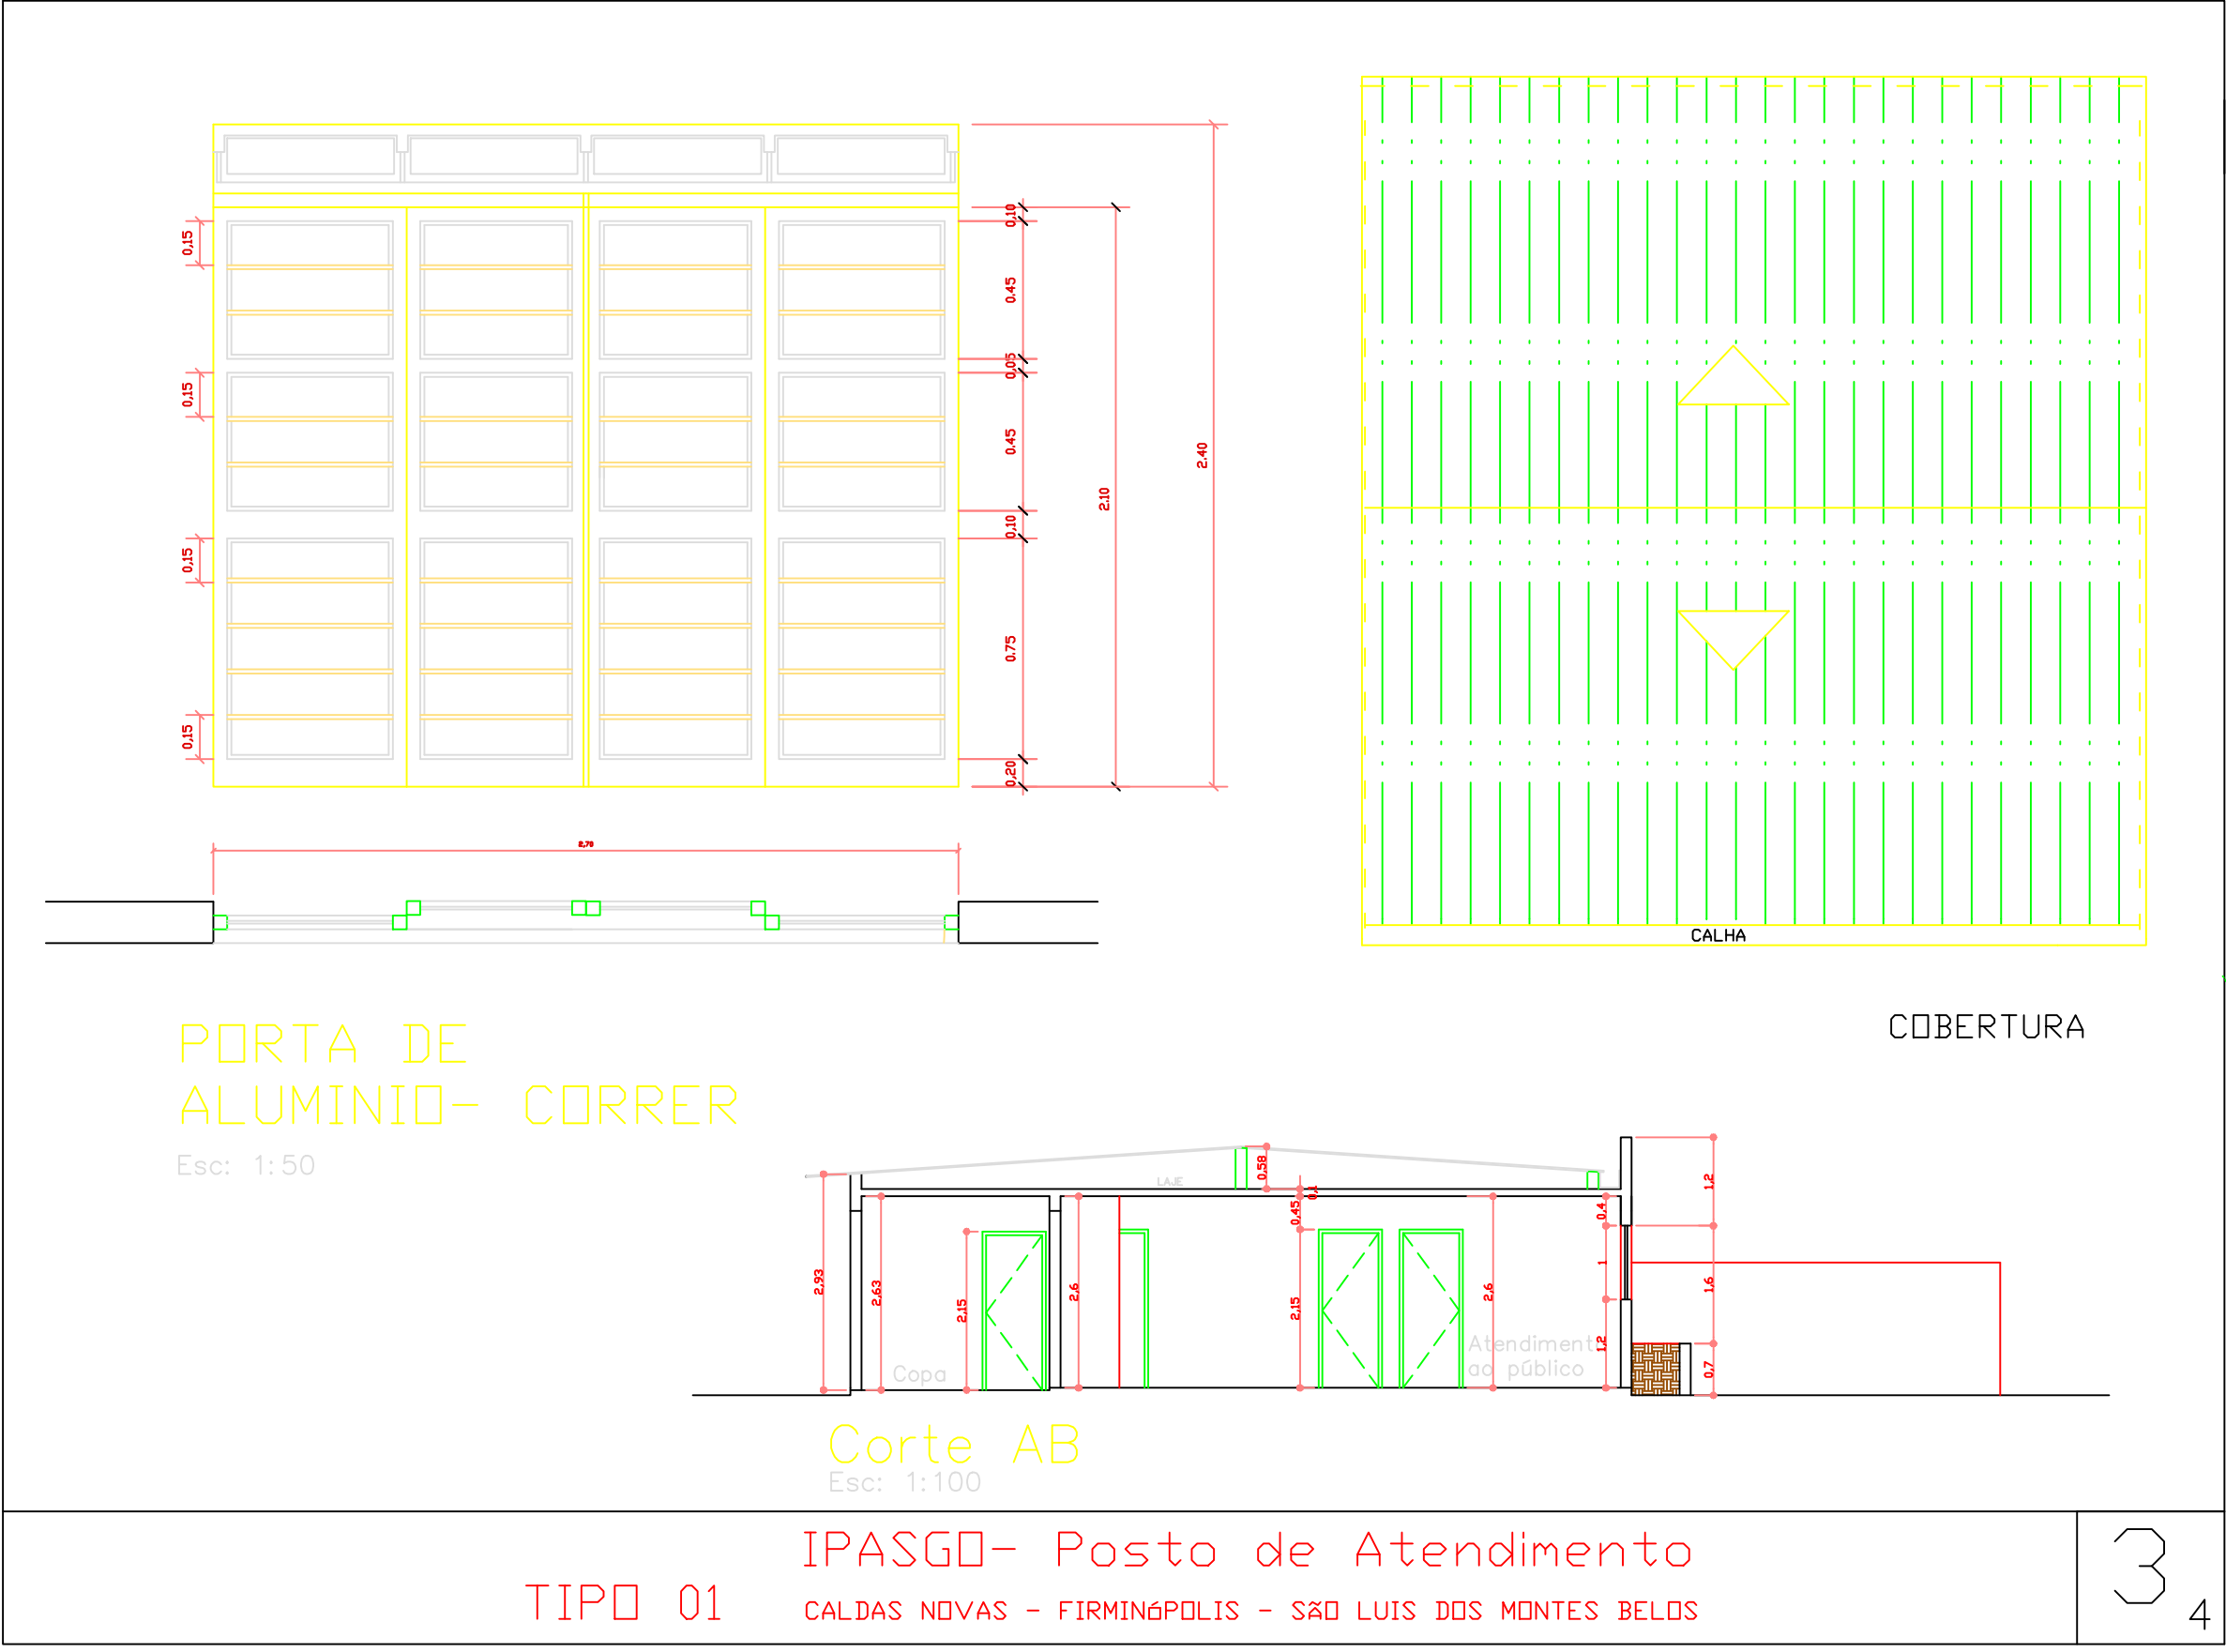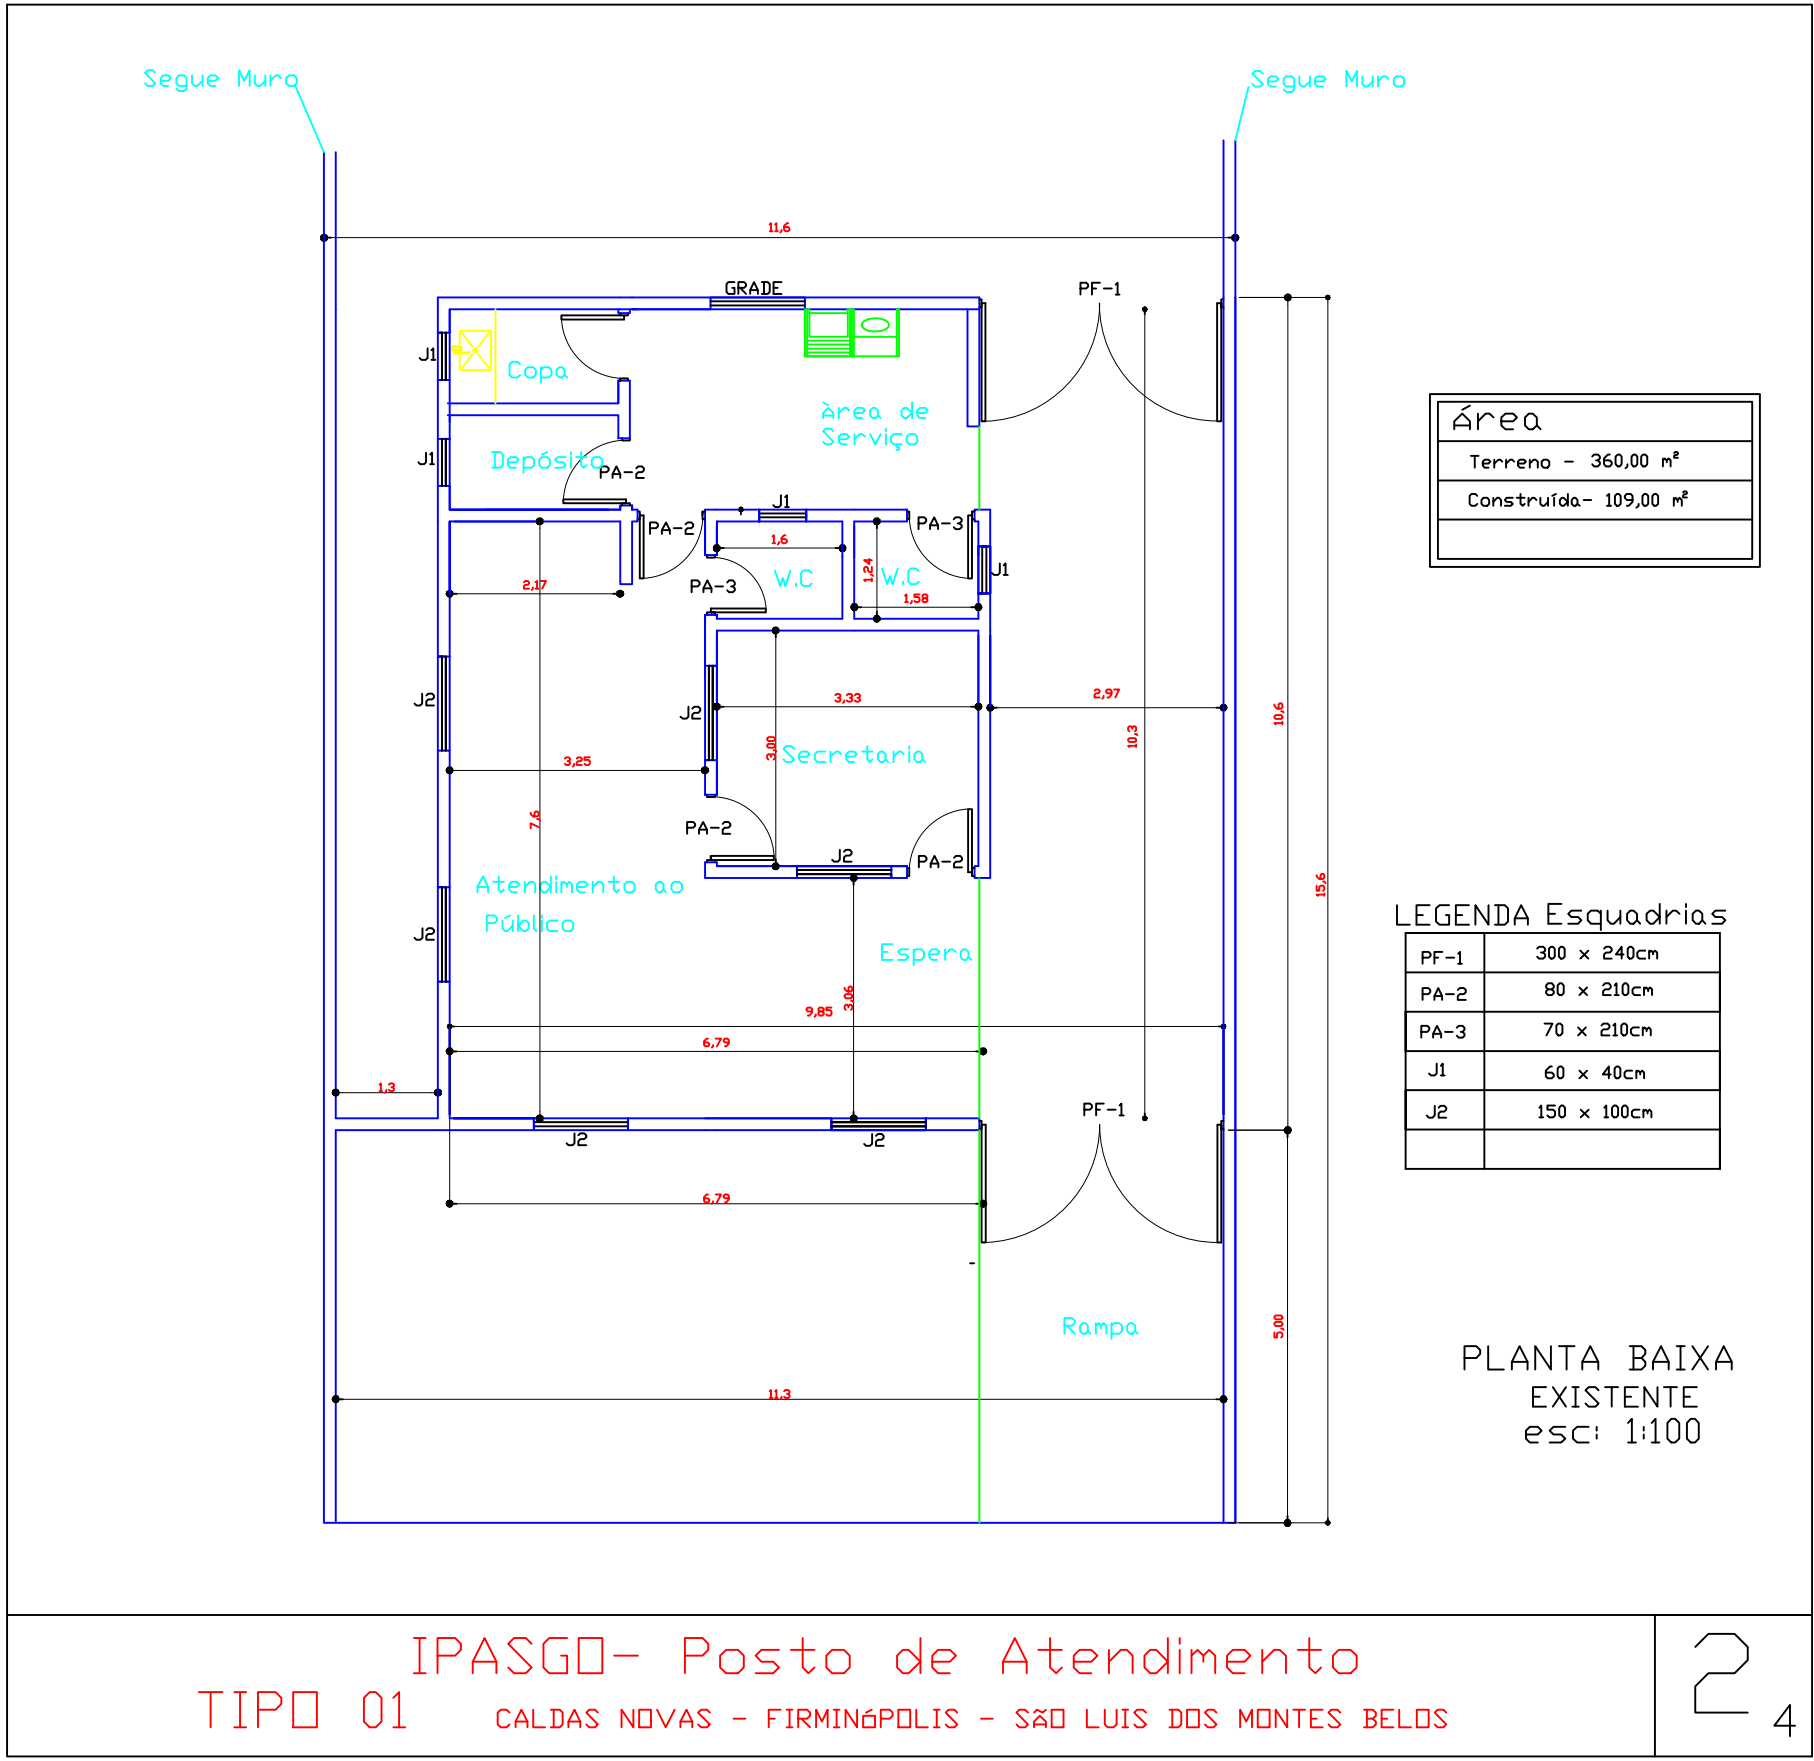


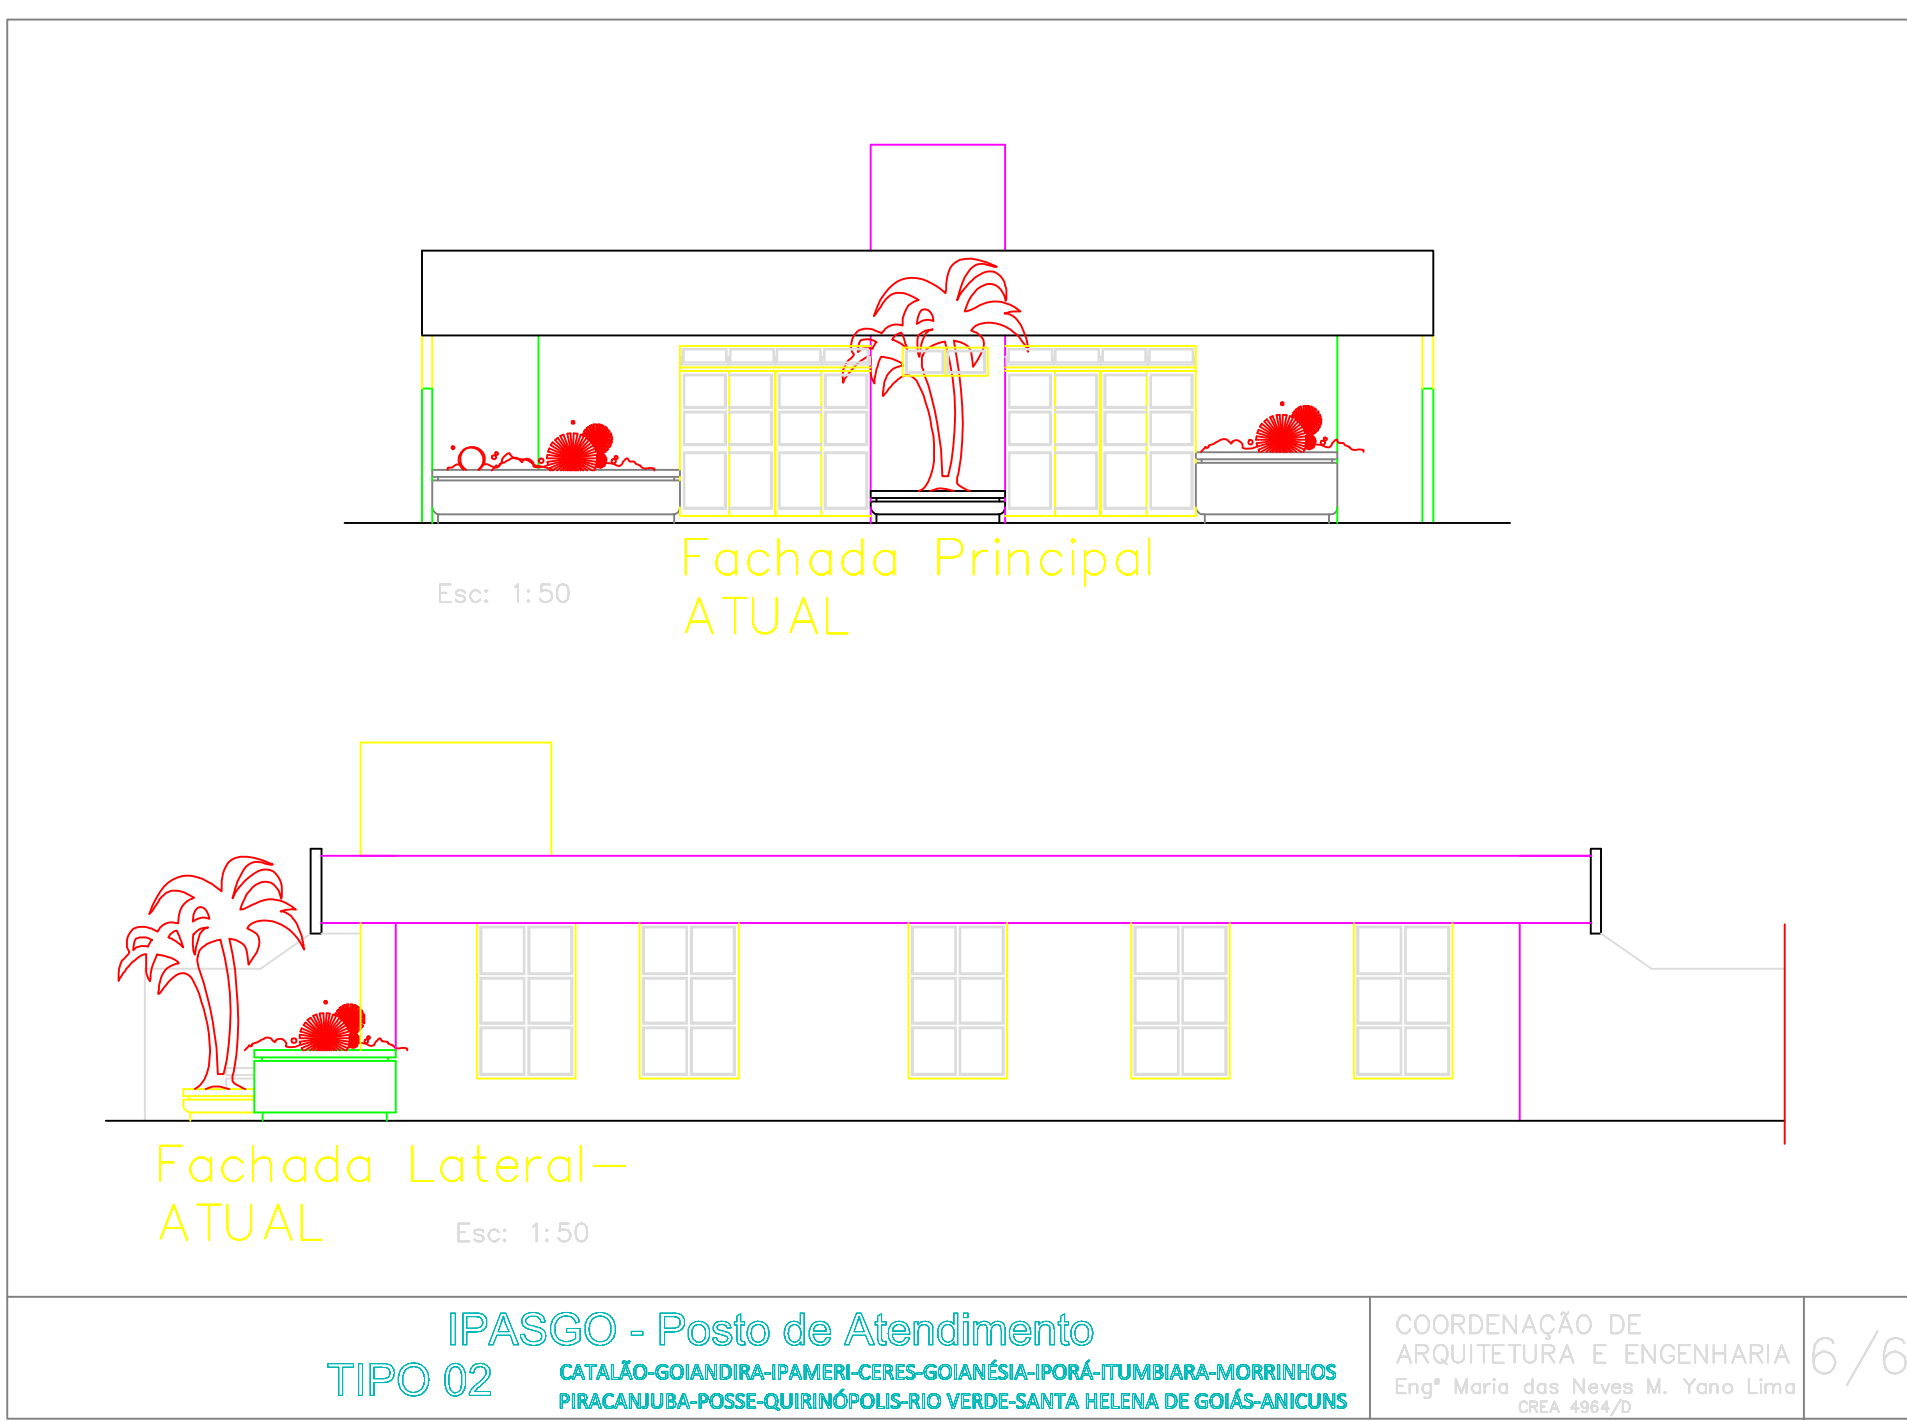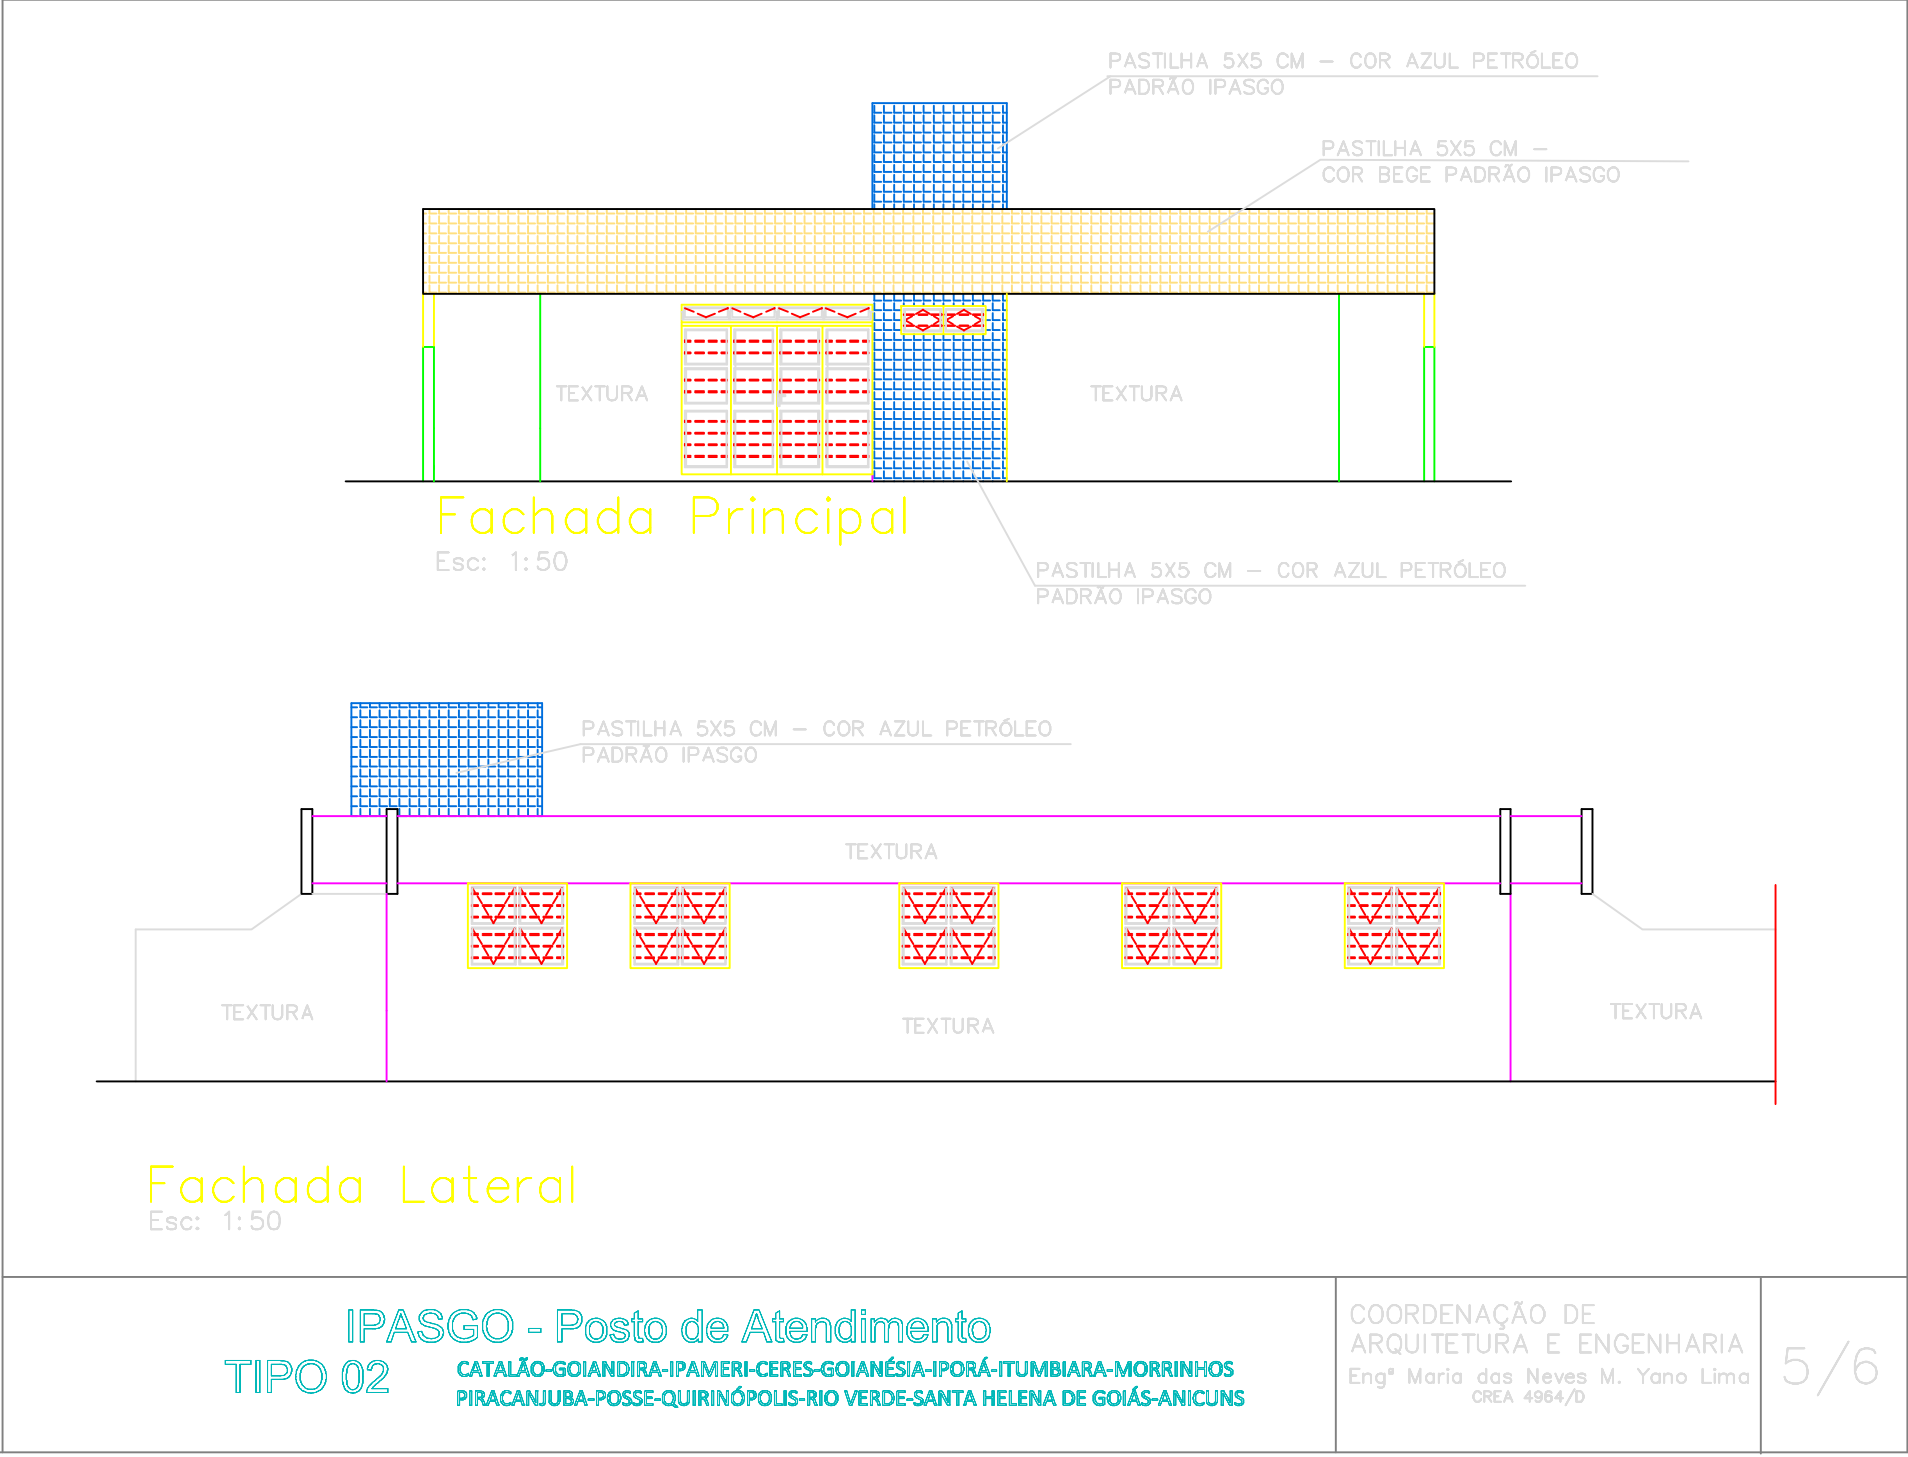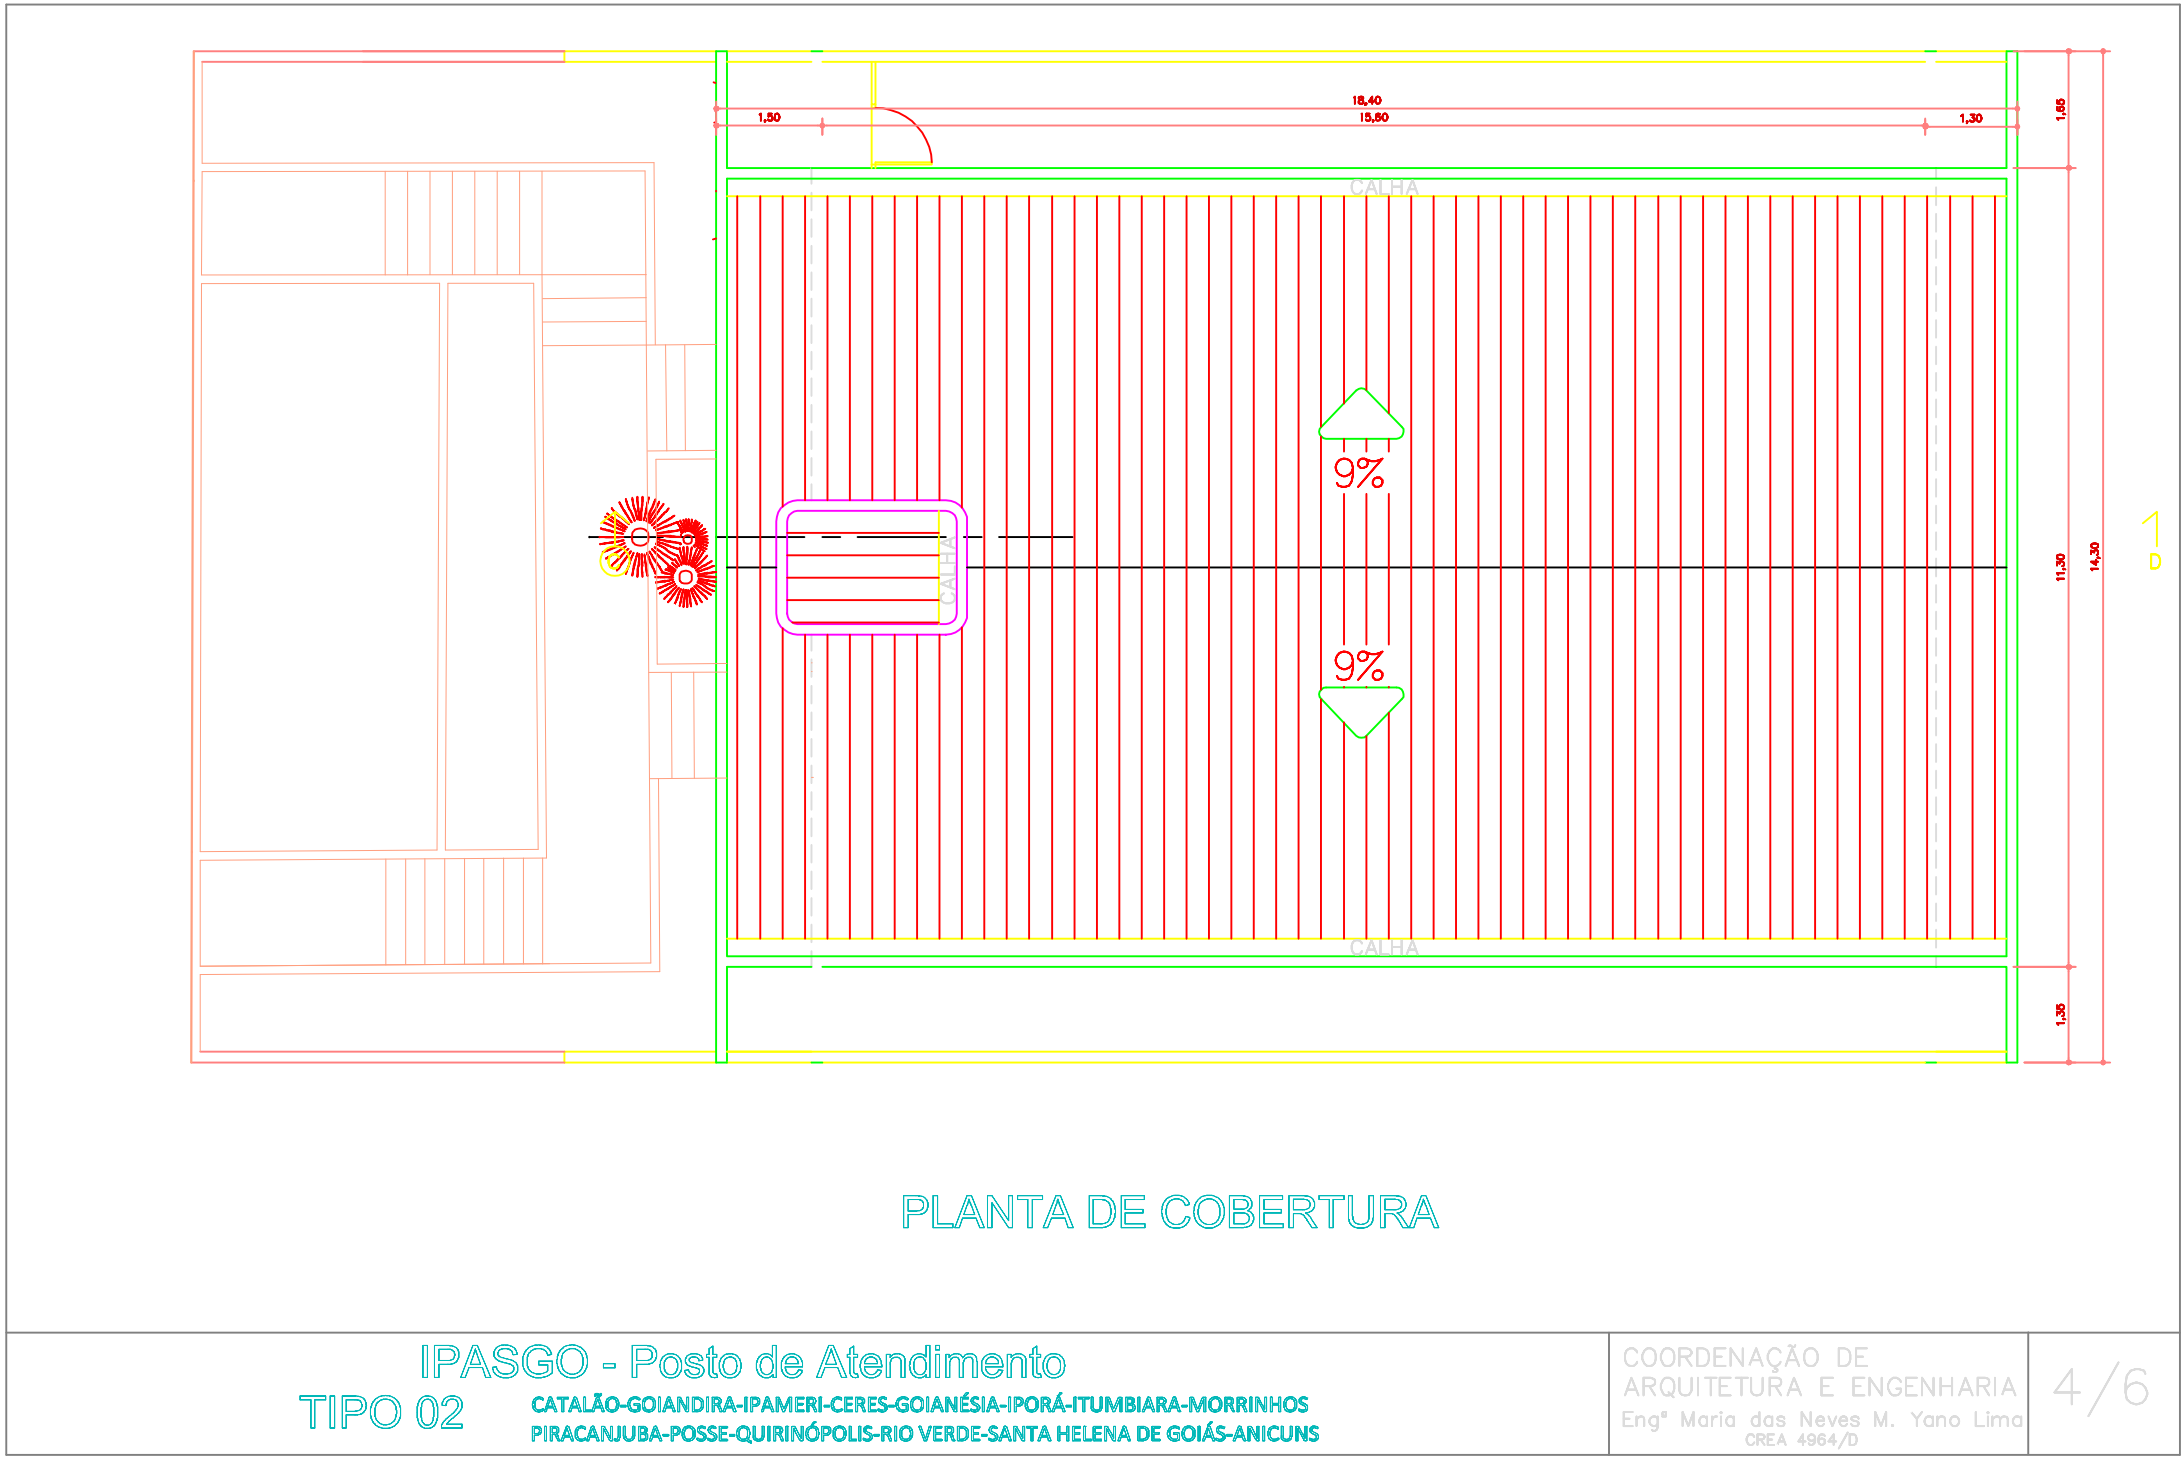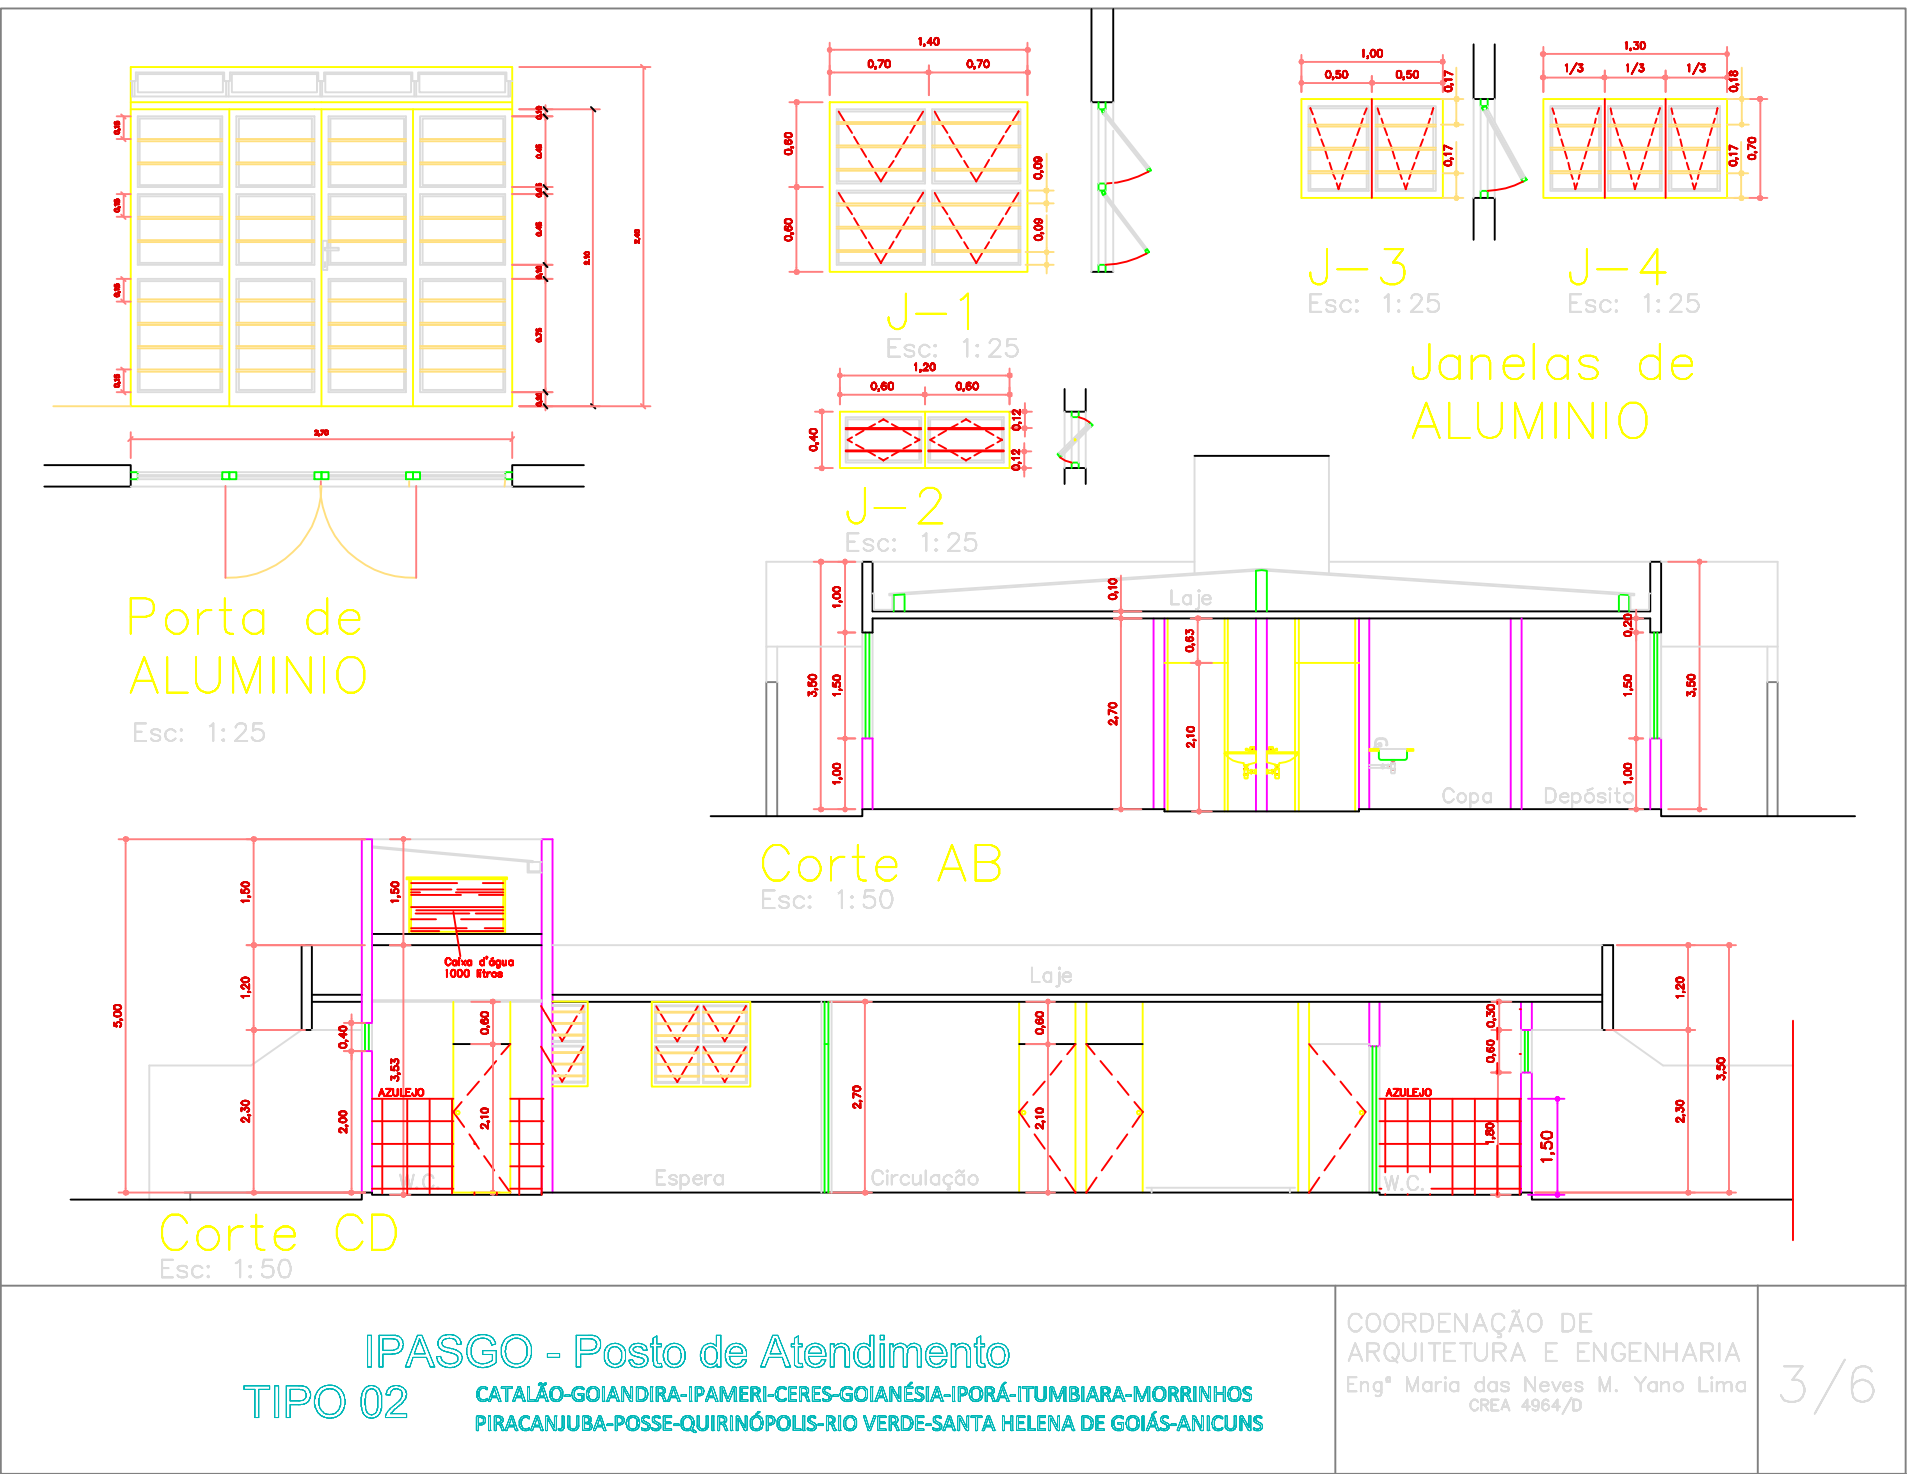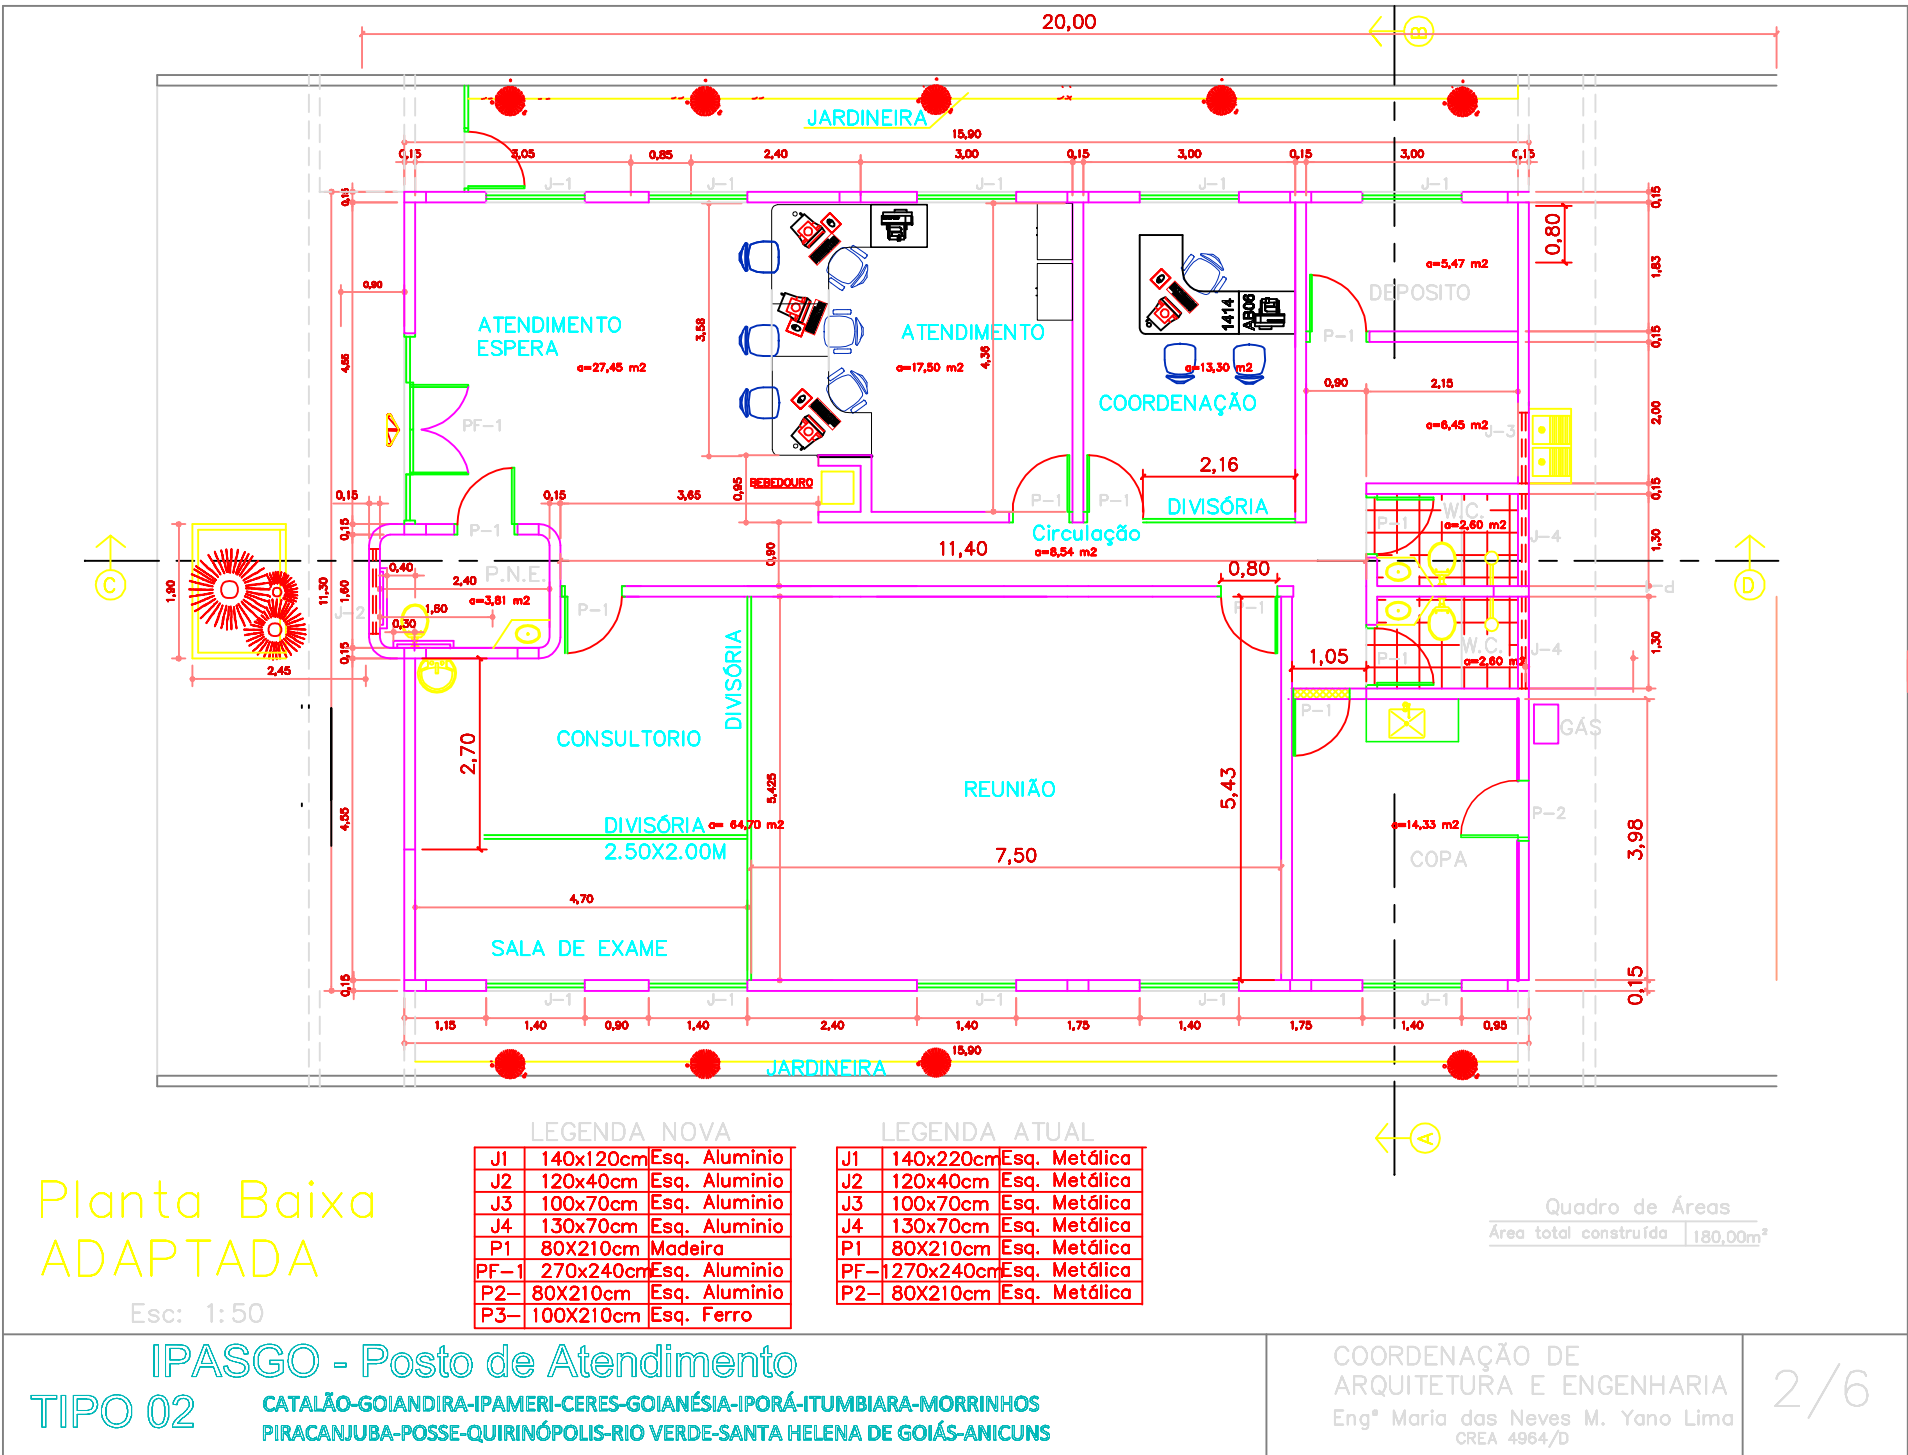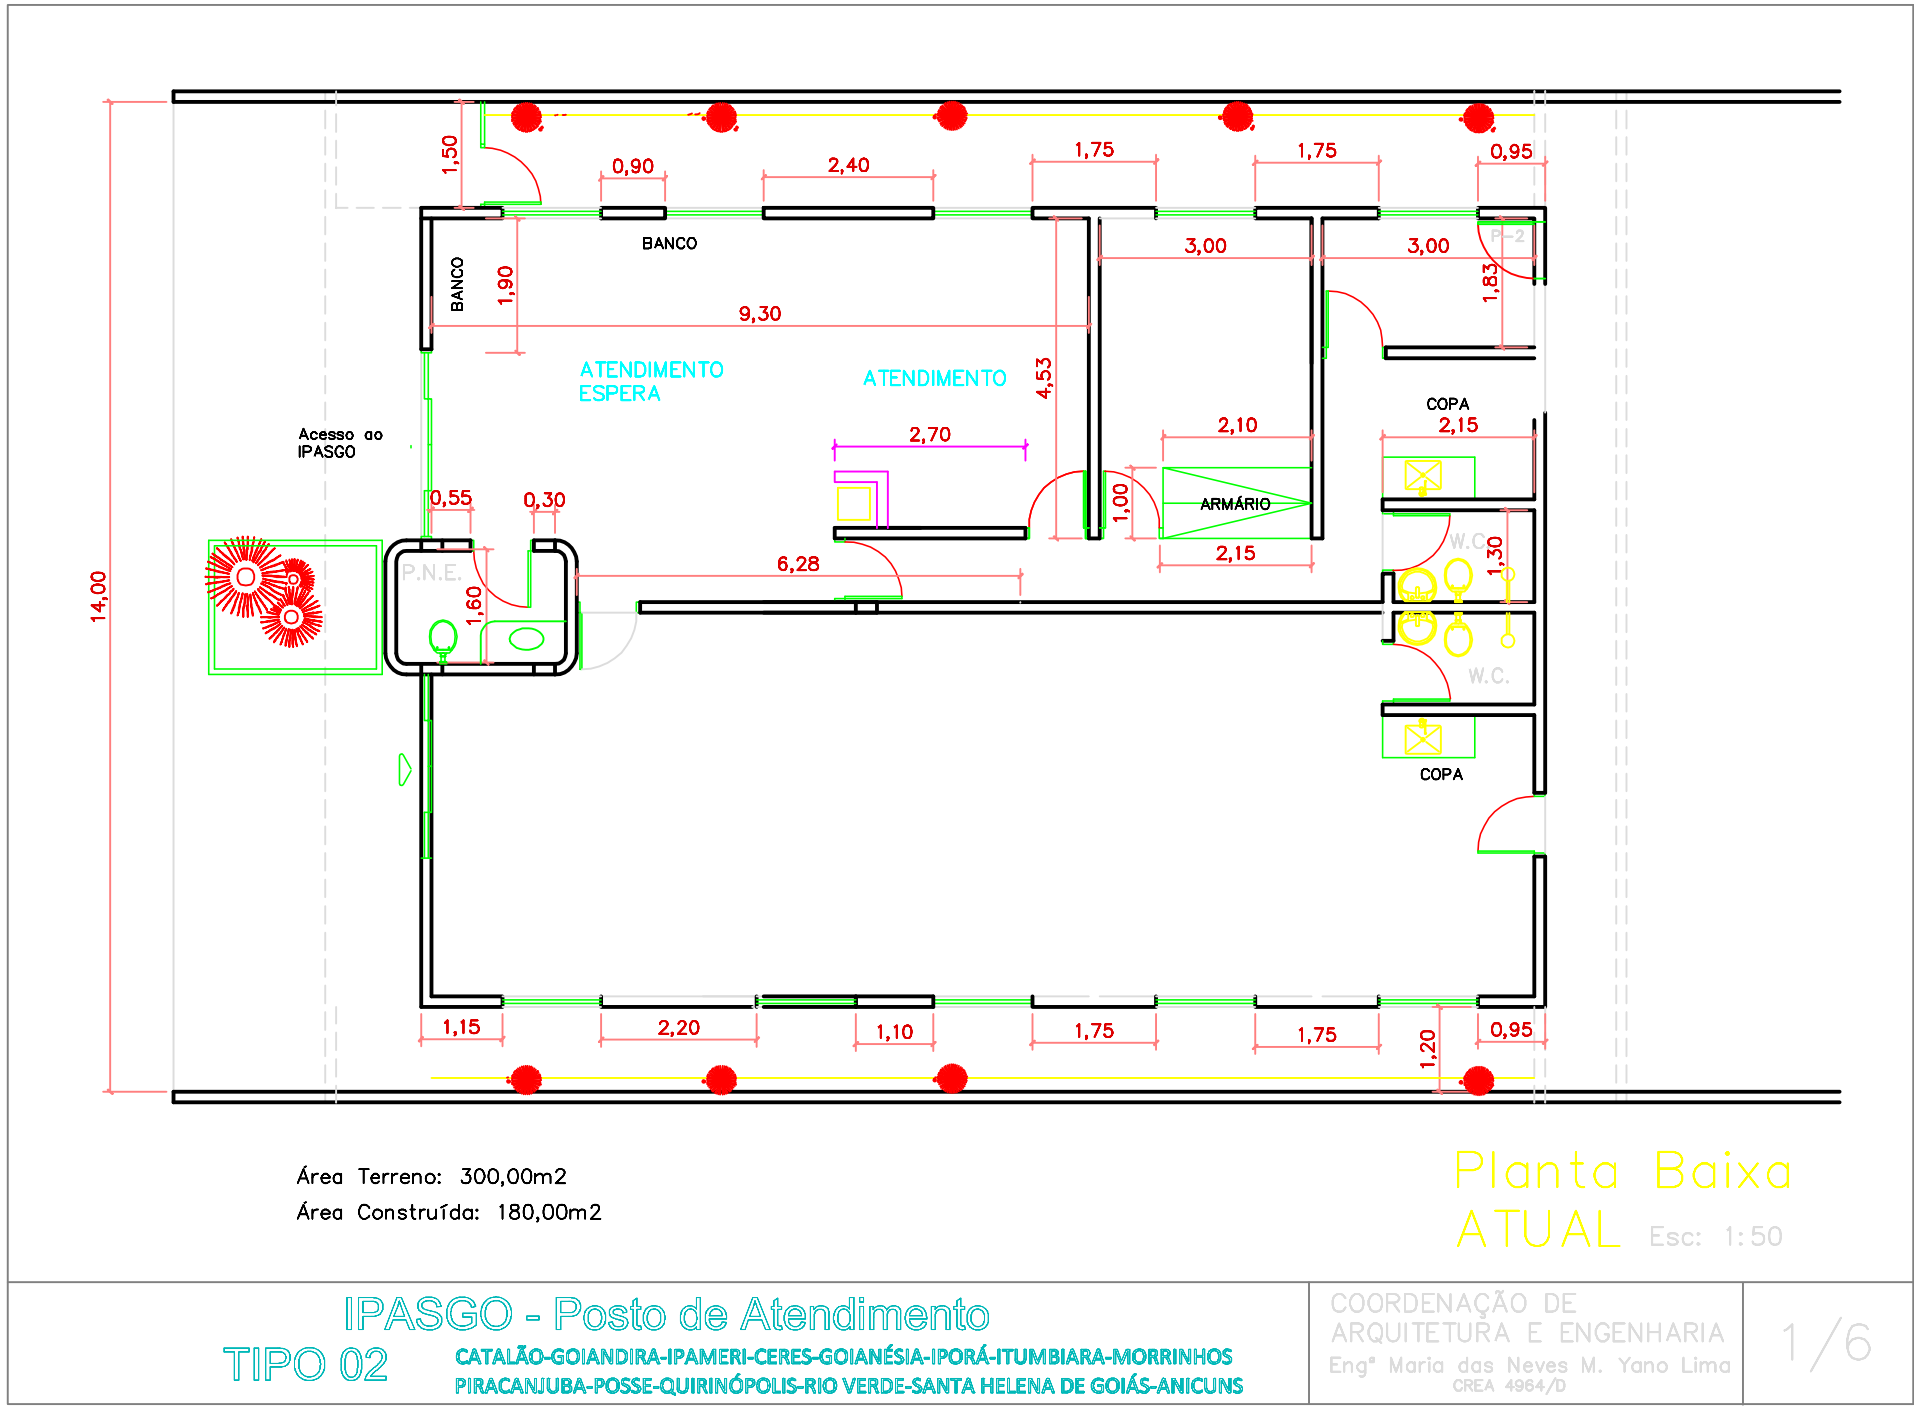

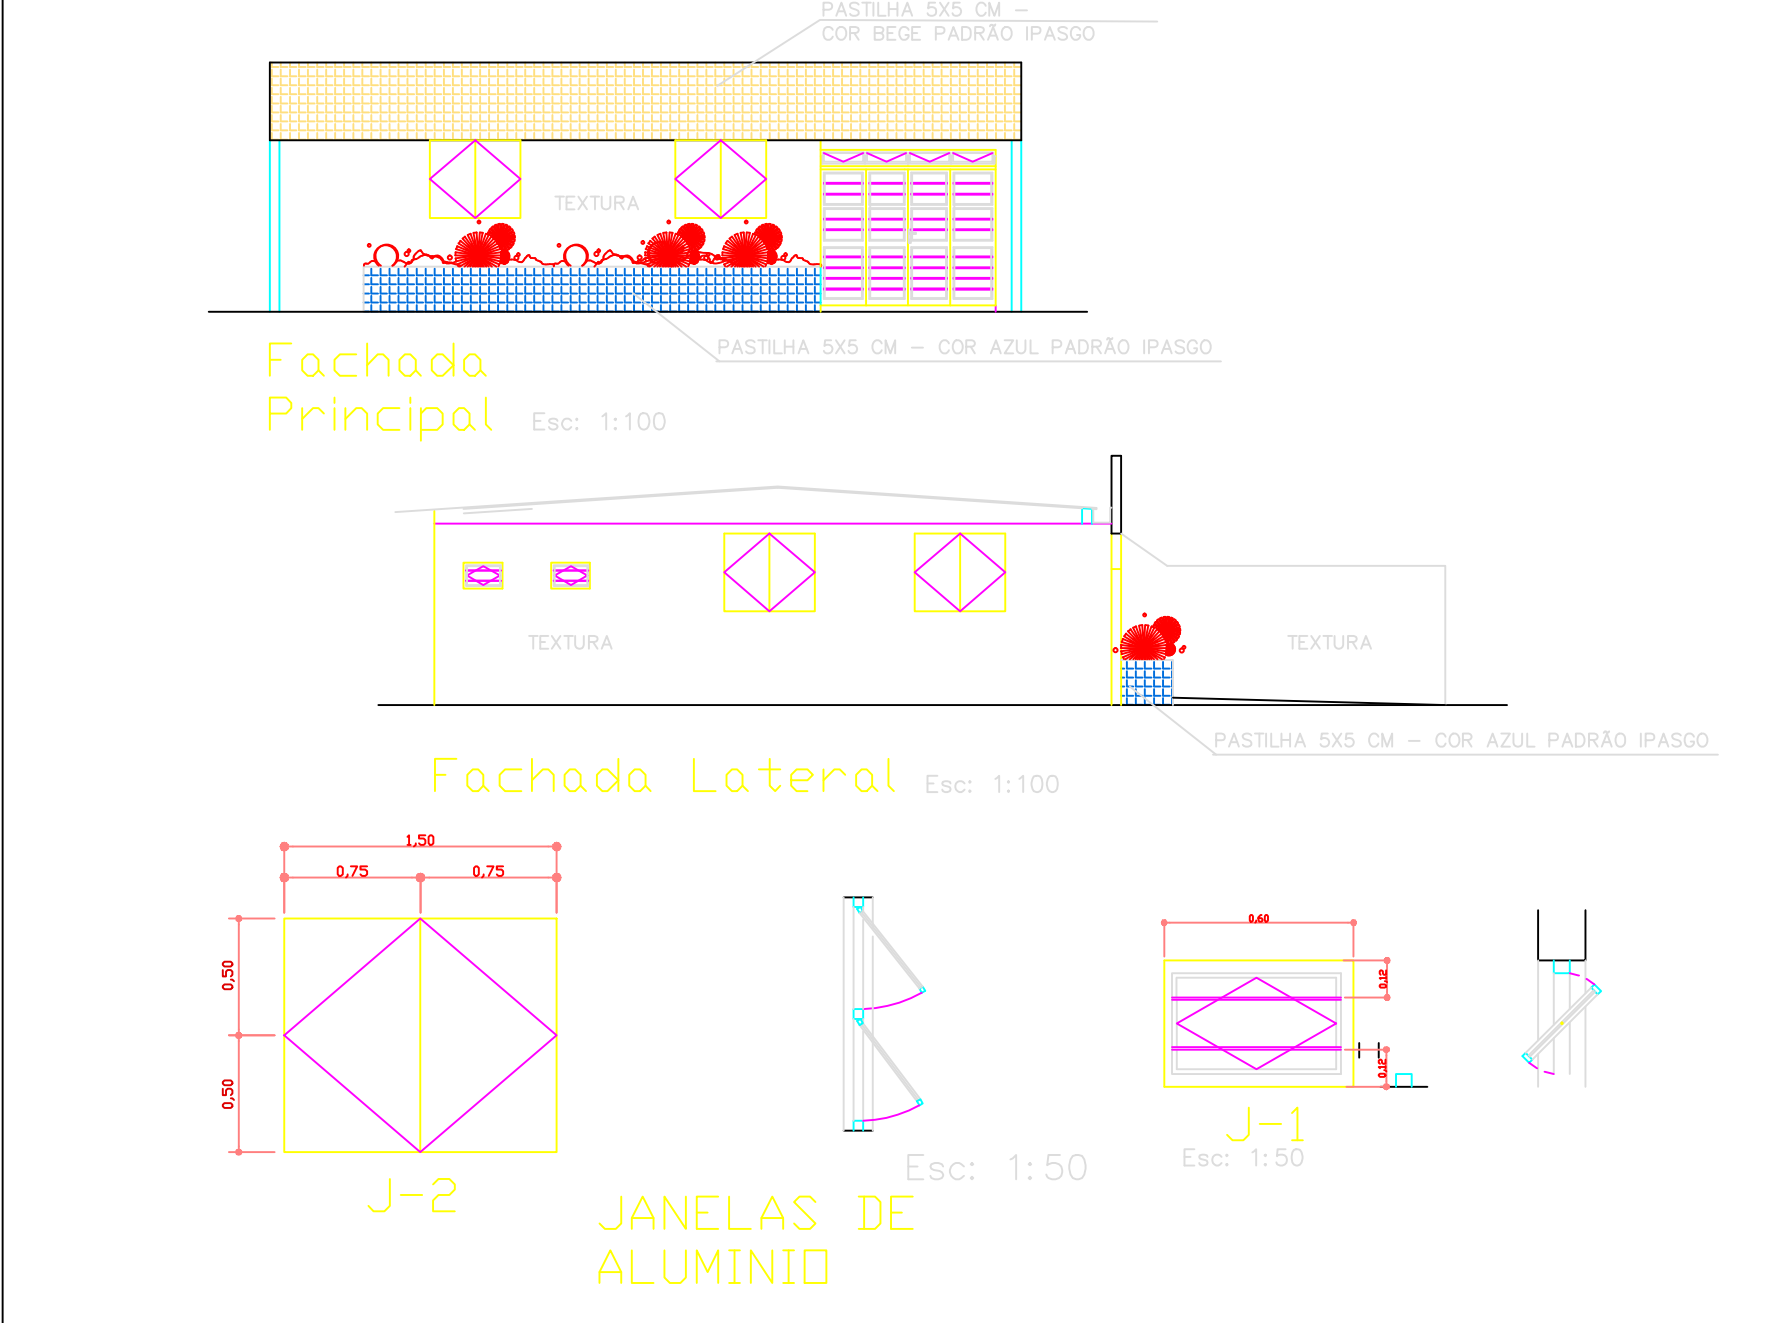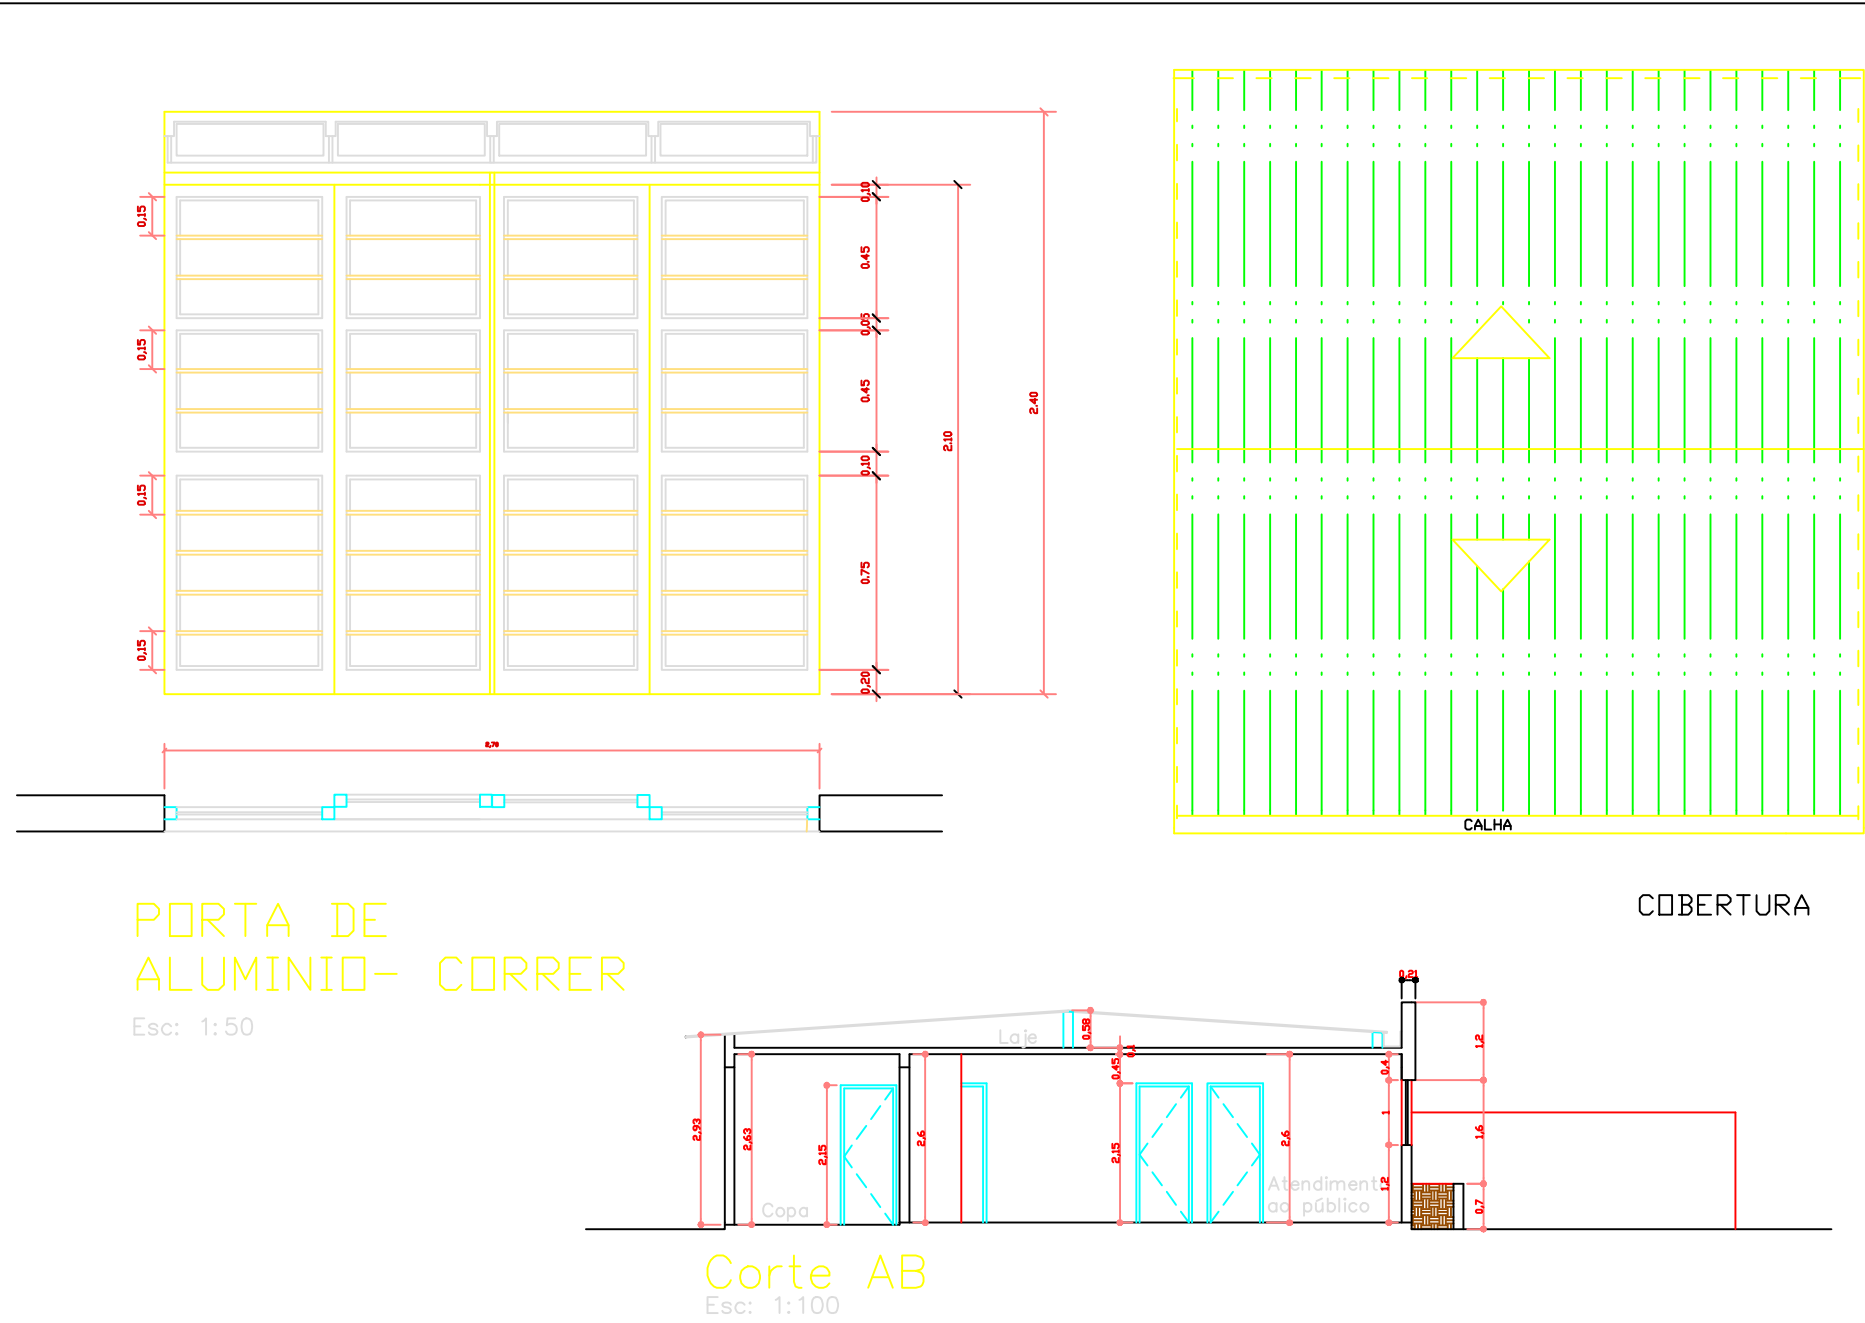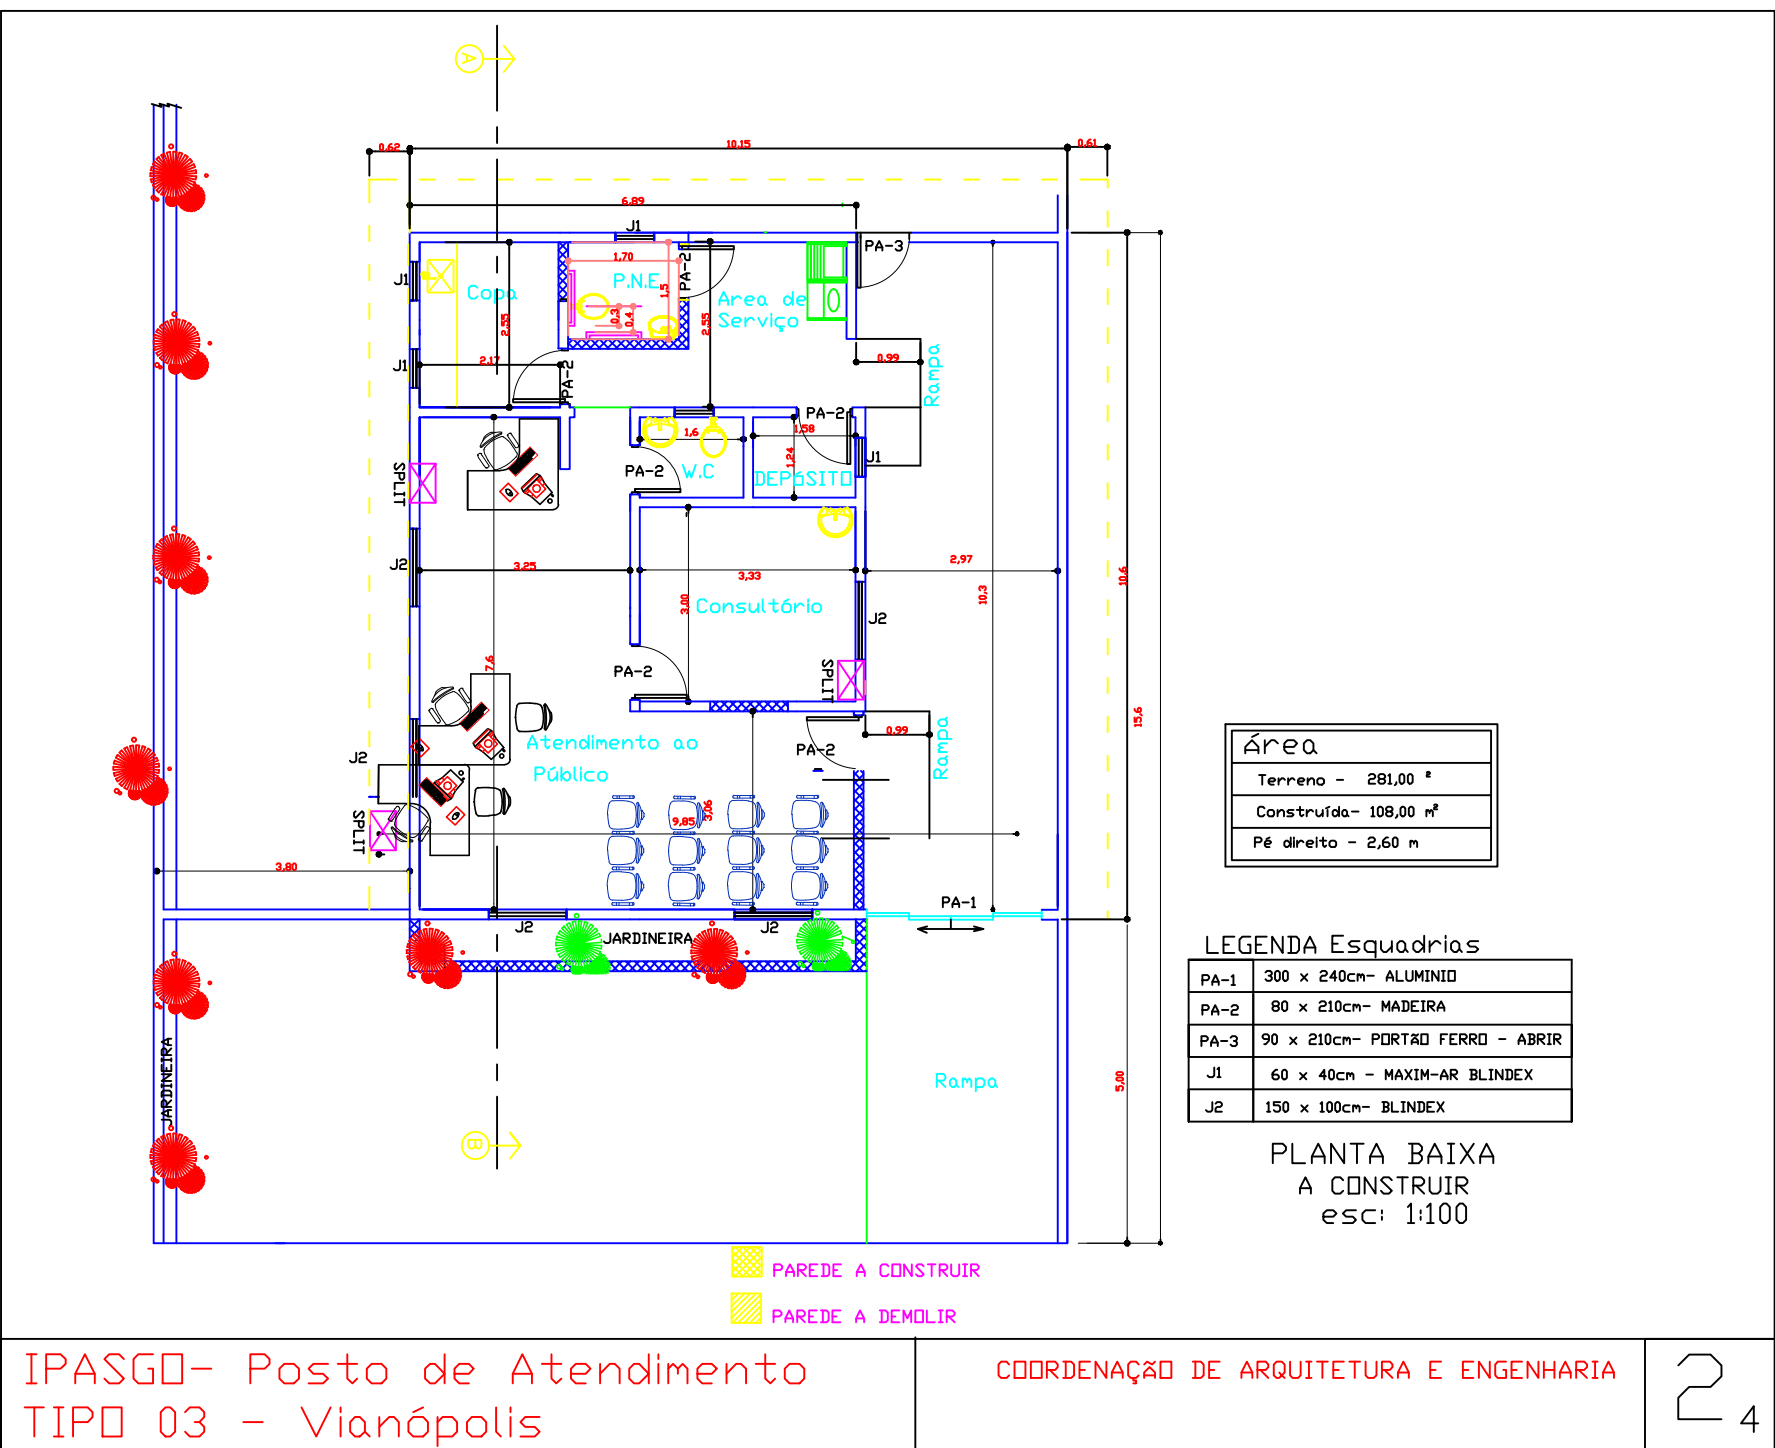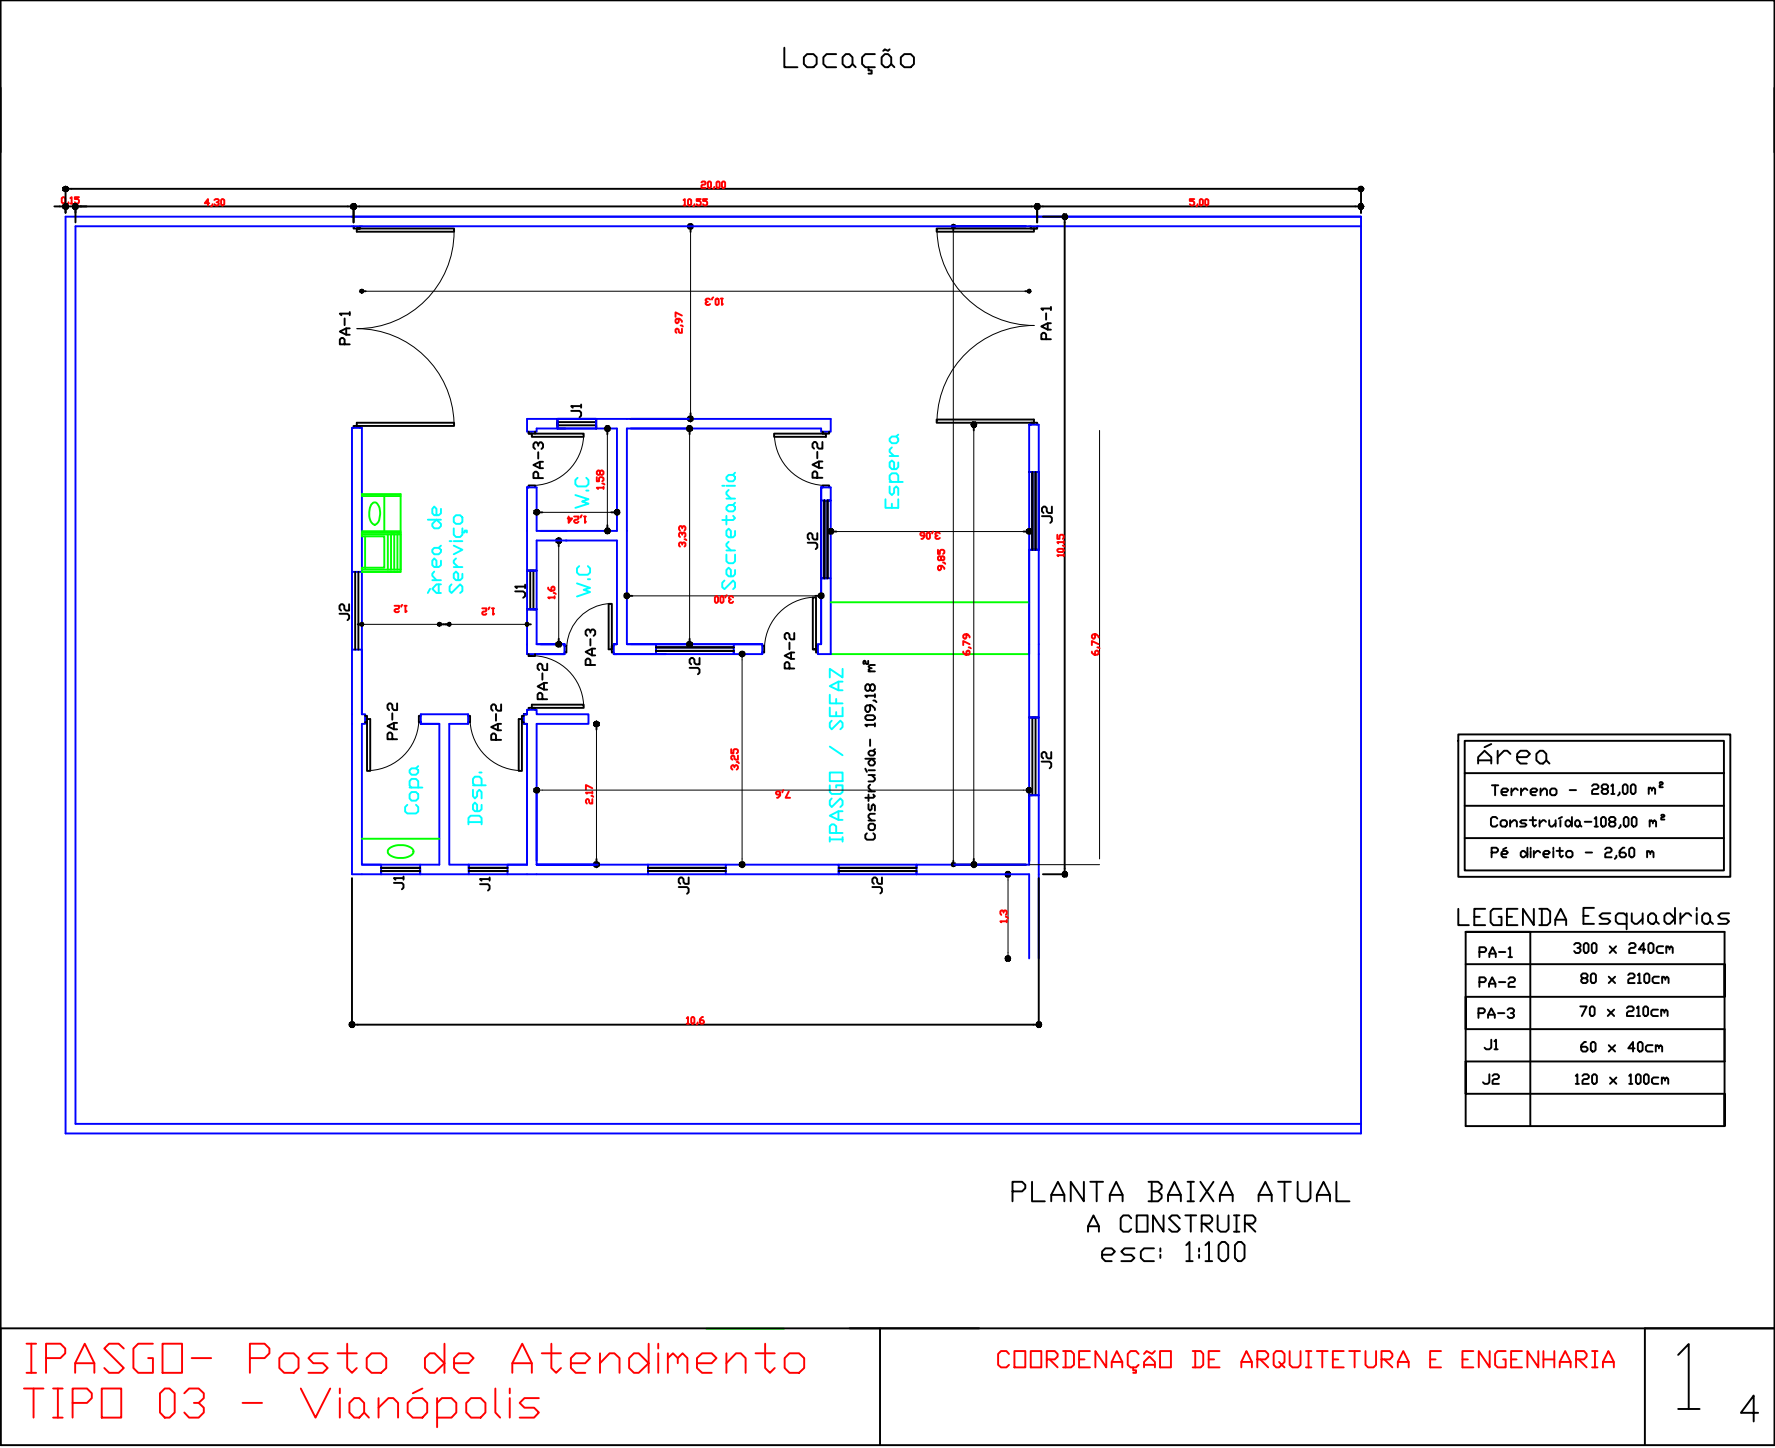



PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

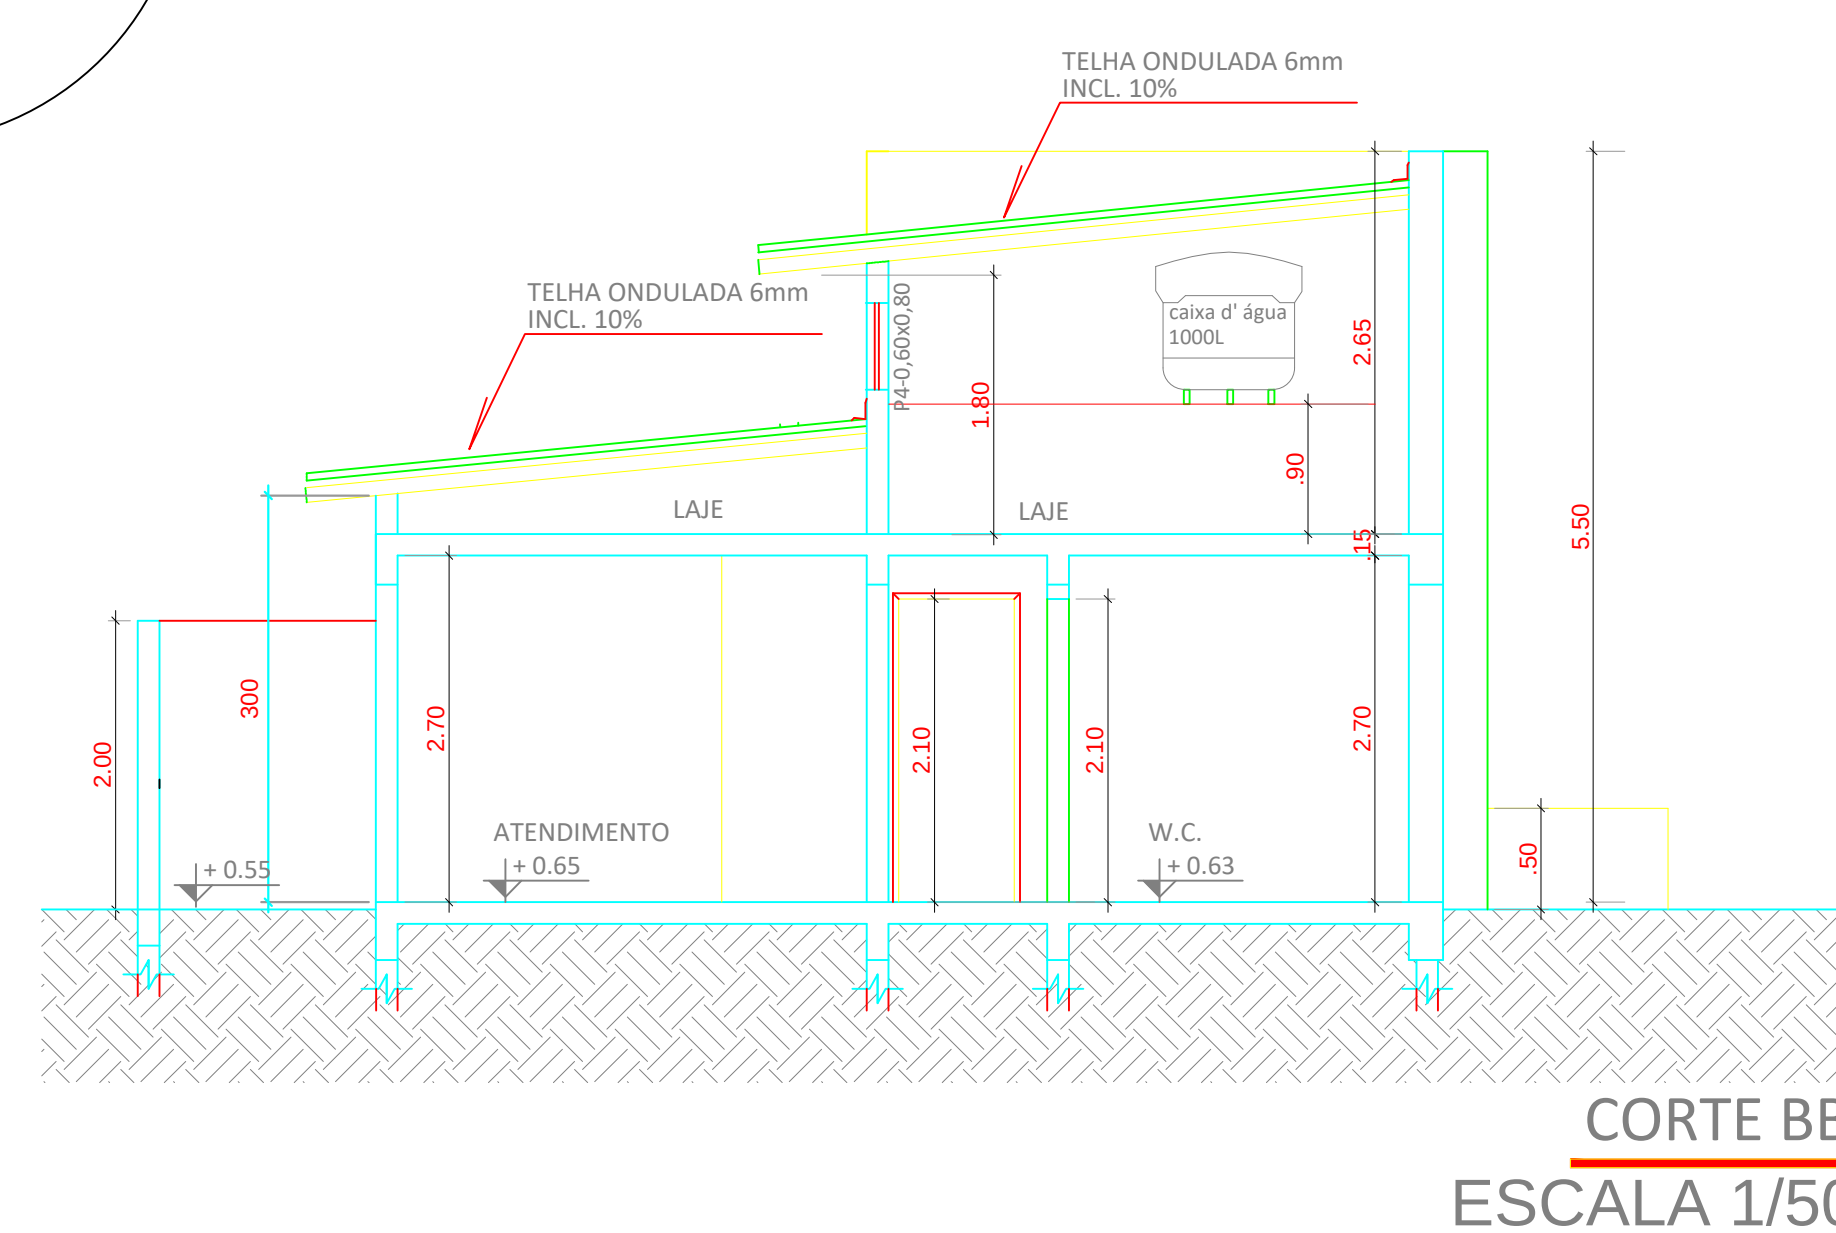

ROA PEDRO BASTIA
DA SILVA JUNIOR

TELA ONDULADA 6mm
INCL. 10%


2.00
+0.55
1.00
2.035
1.00
2.70
3.60
2.10
2.70
3.26
0.95
90
+0.65
+0.55

ATENDIMENTO
+0.65


COPA
+0.65

TEXTURA

CORTE AA
ESCALA 1/50

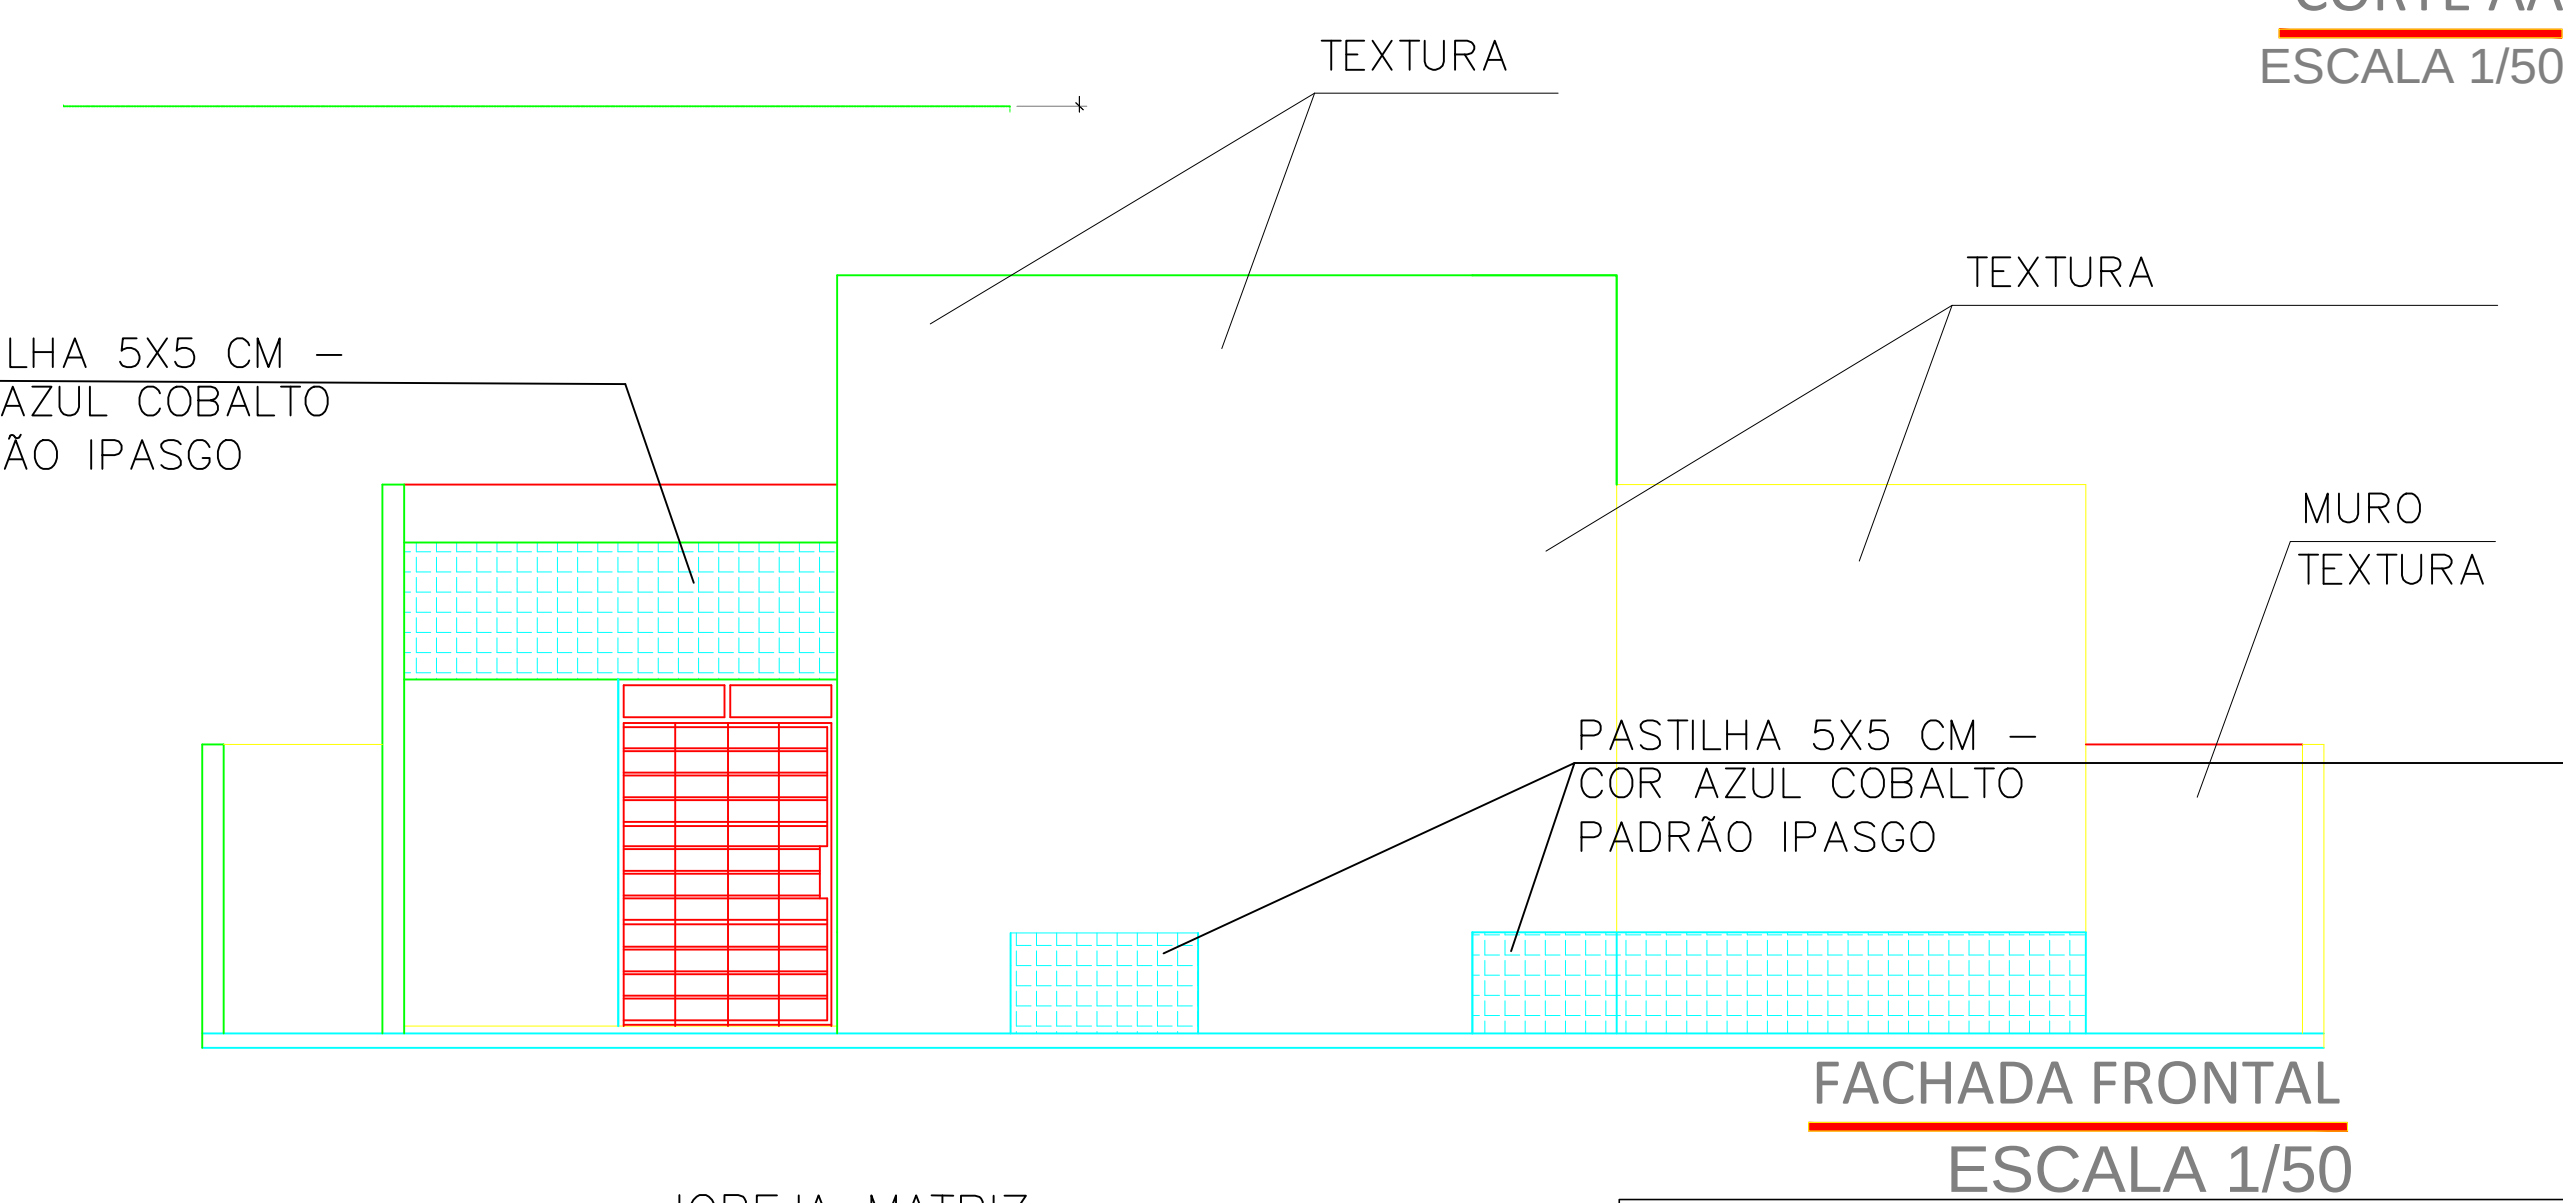
APROVAÇÃO:

PROJETO ARQUITETÔNICO - TIPO 04			
	Projeto de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO GOIÁS - IPASGO URUTU-NOVA GLÓRIA-URUAIA-BAZARANTES CATURAL-CACHOEIRA-CACHOEIRA ALTA-TURVANIA		
PROPOSTA DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO			
Nome do Projeto: Empf. Marla dos Santos R. Viana Lins - CREA 06640			
C.P. para envio:			
Endereço: RUA PEDRO BATISTA DA SILVA, QUADRA 12, LOTE 08, CENTRO - BRAZARANTES - GO			
Área Construção: 75,00m²			
Colocação: Planta Baixa Fachada e cortes Planta de cobertura Planta Banho/Locução Planta de Serviço		Tipos de Construção: Presidencial Comum Indicada	
		Processo: 1/1 MARÇO/2014	

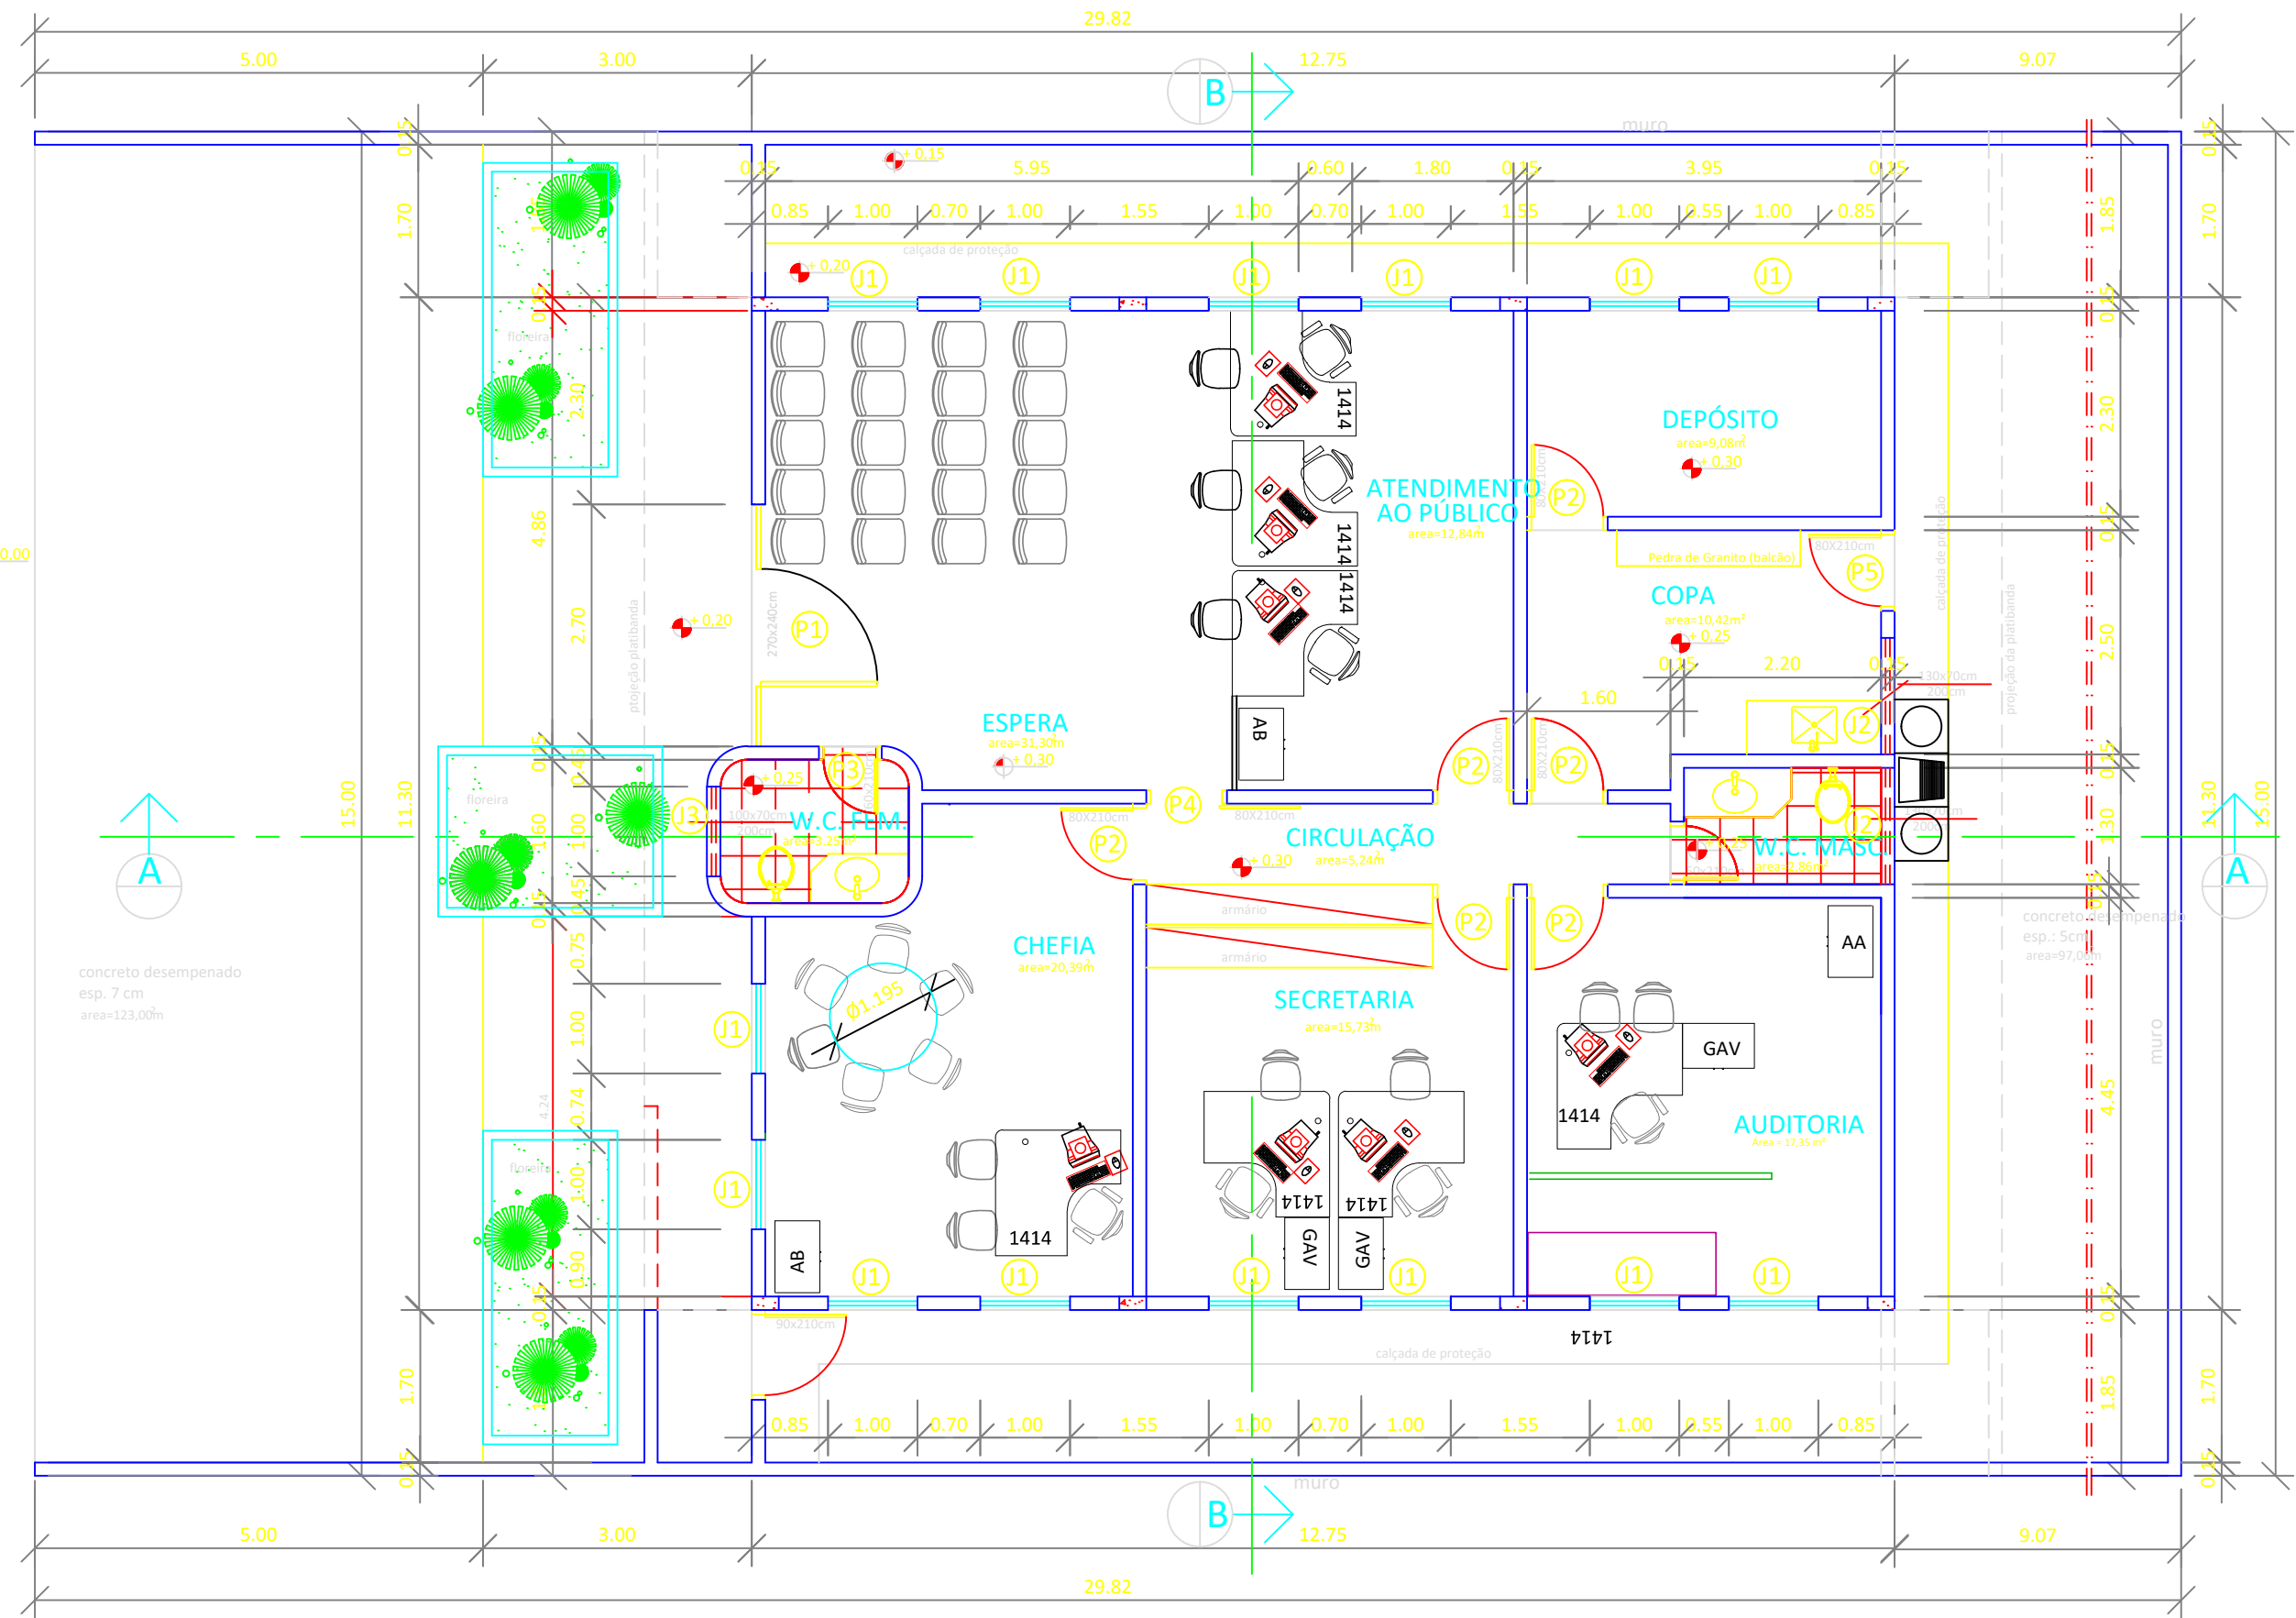


Planta Baixa

esc.: 1:50

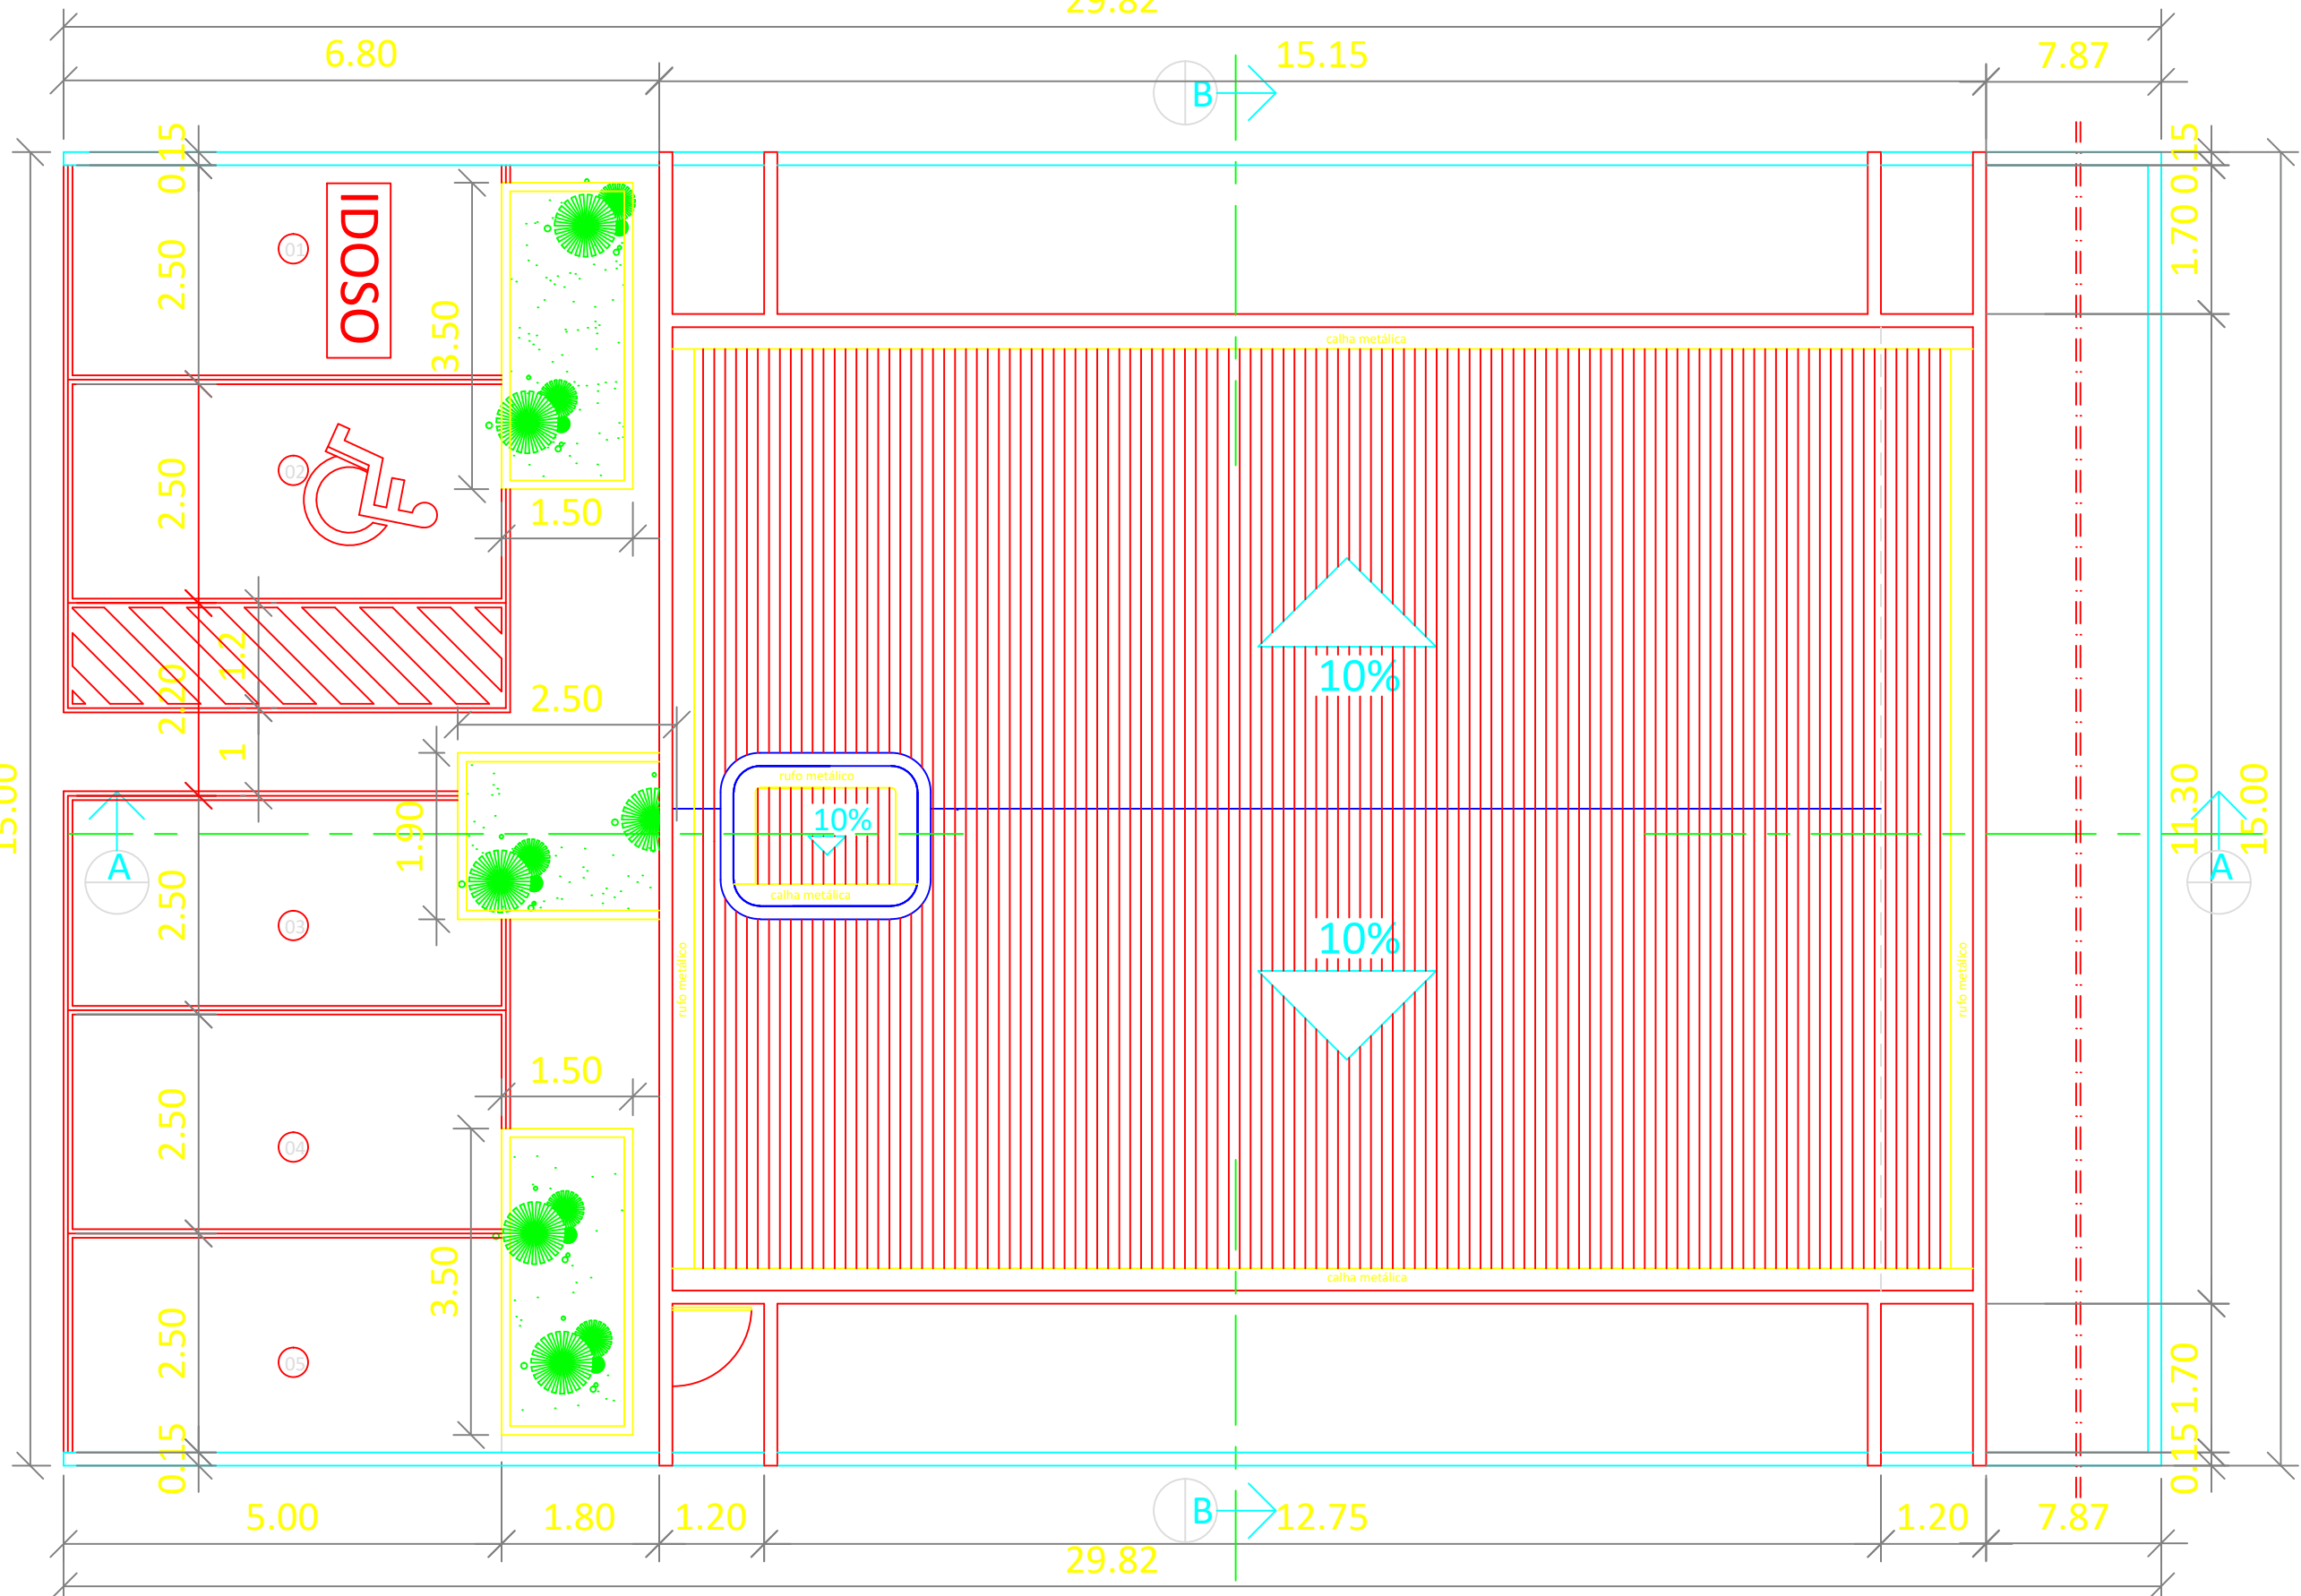


Implantação/Cobertura

esc.: 1:75

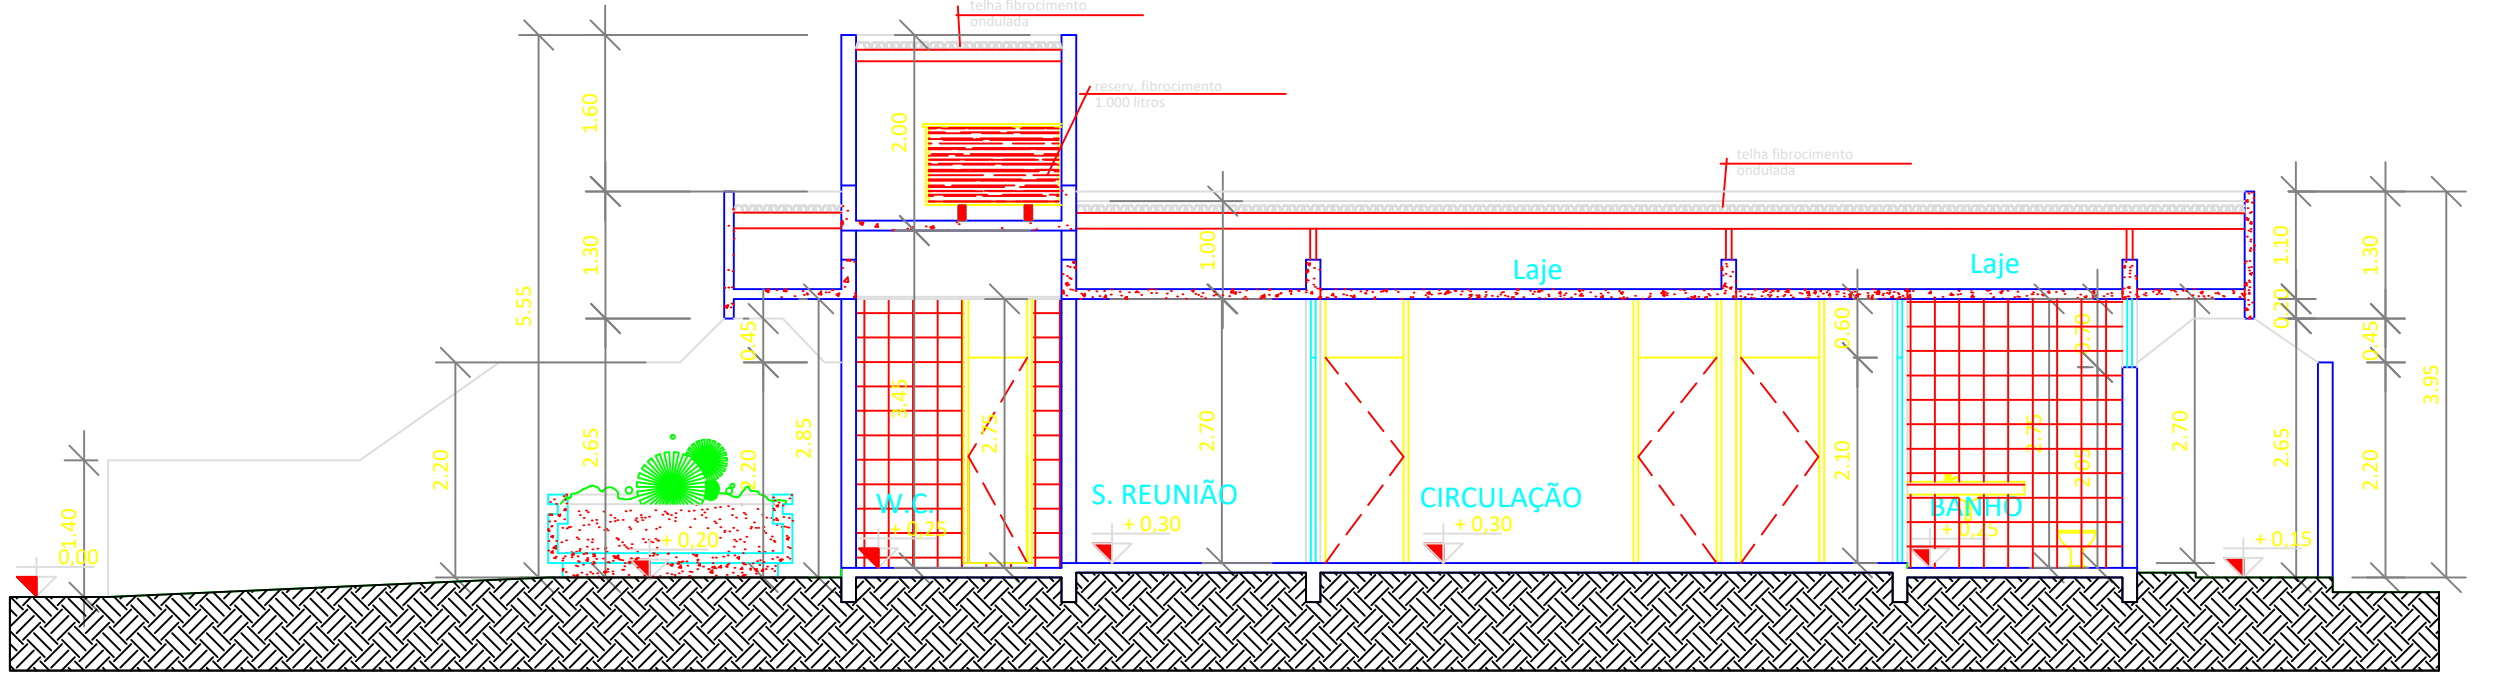


Corte AA

esc.: 1:50

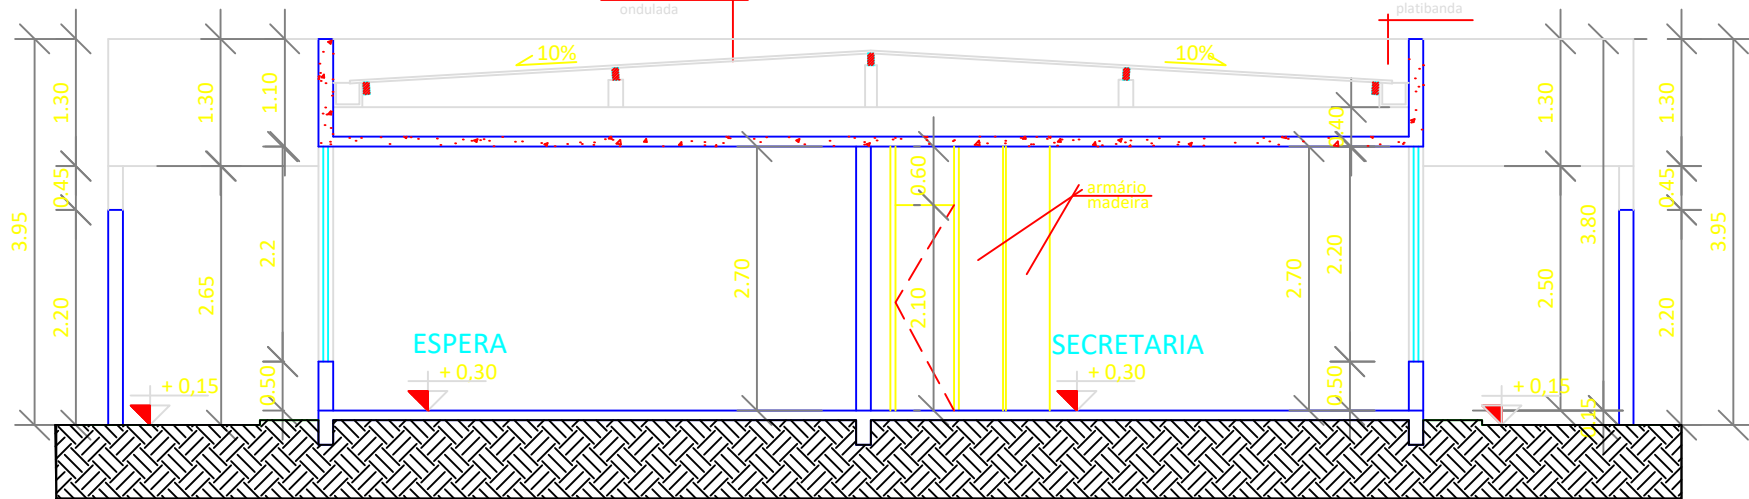


Corte BB

esc.: 1:50

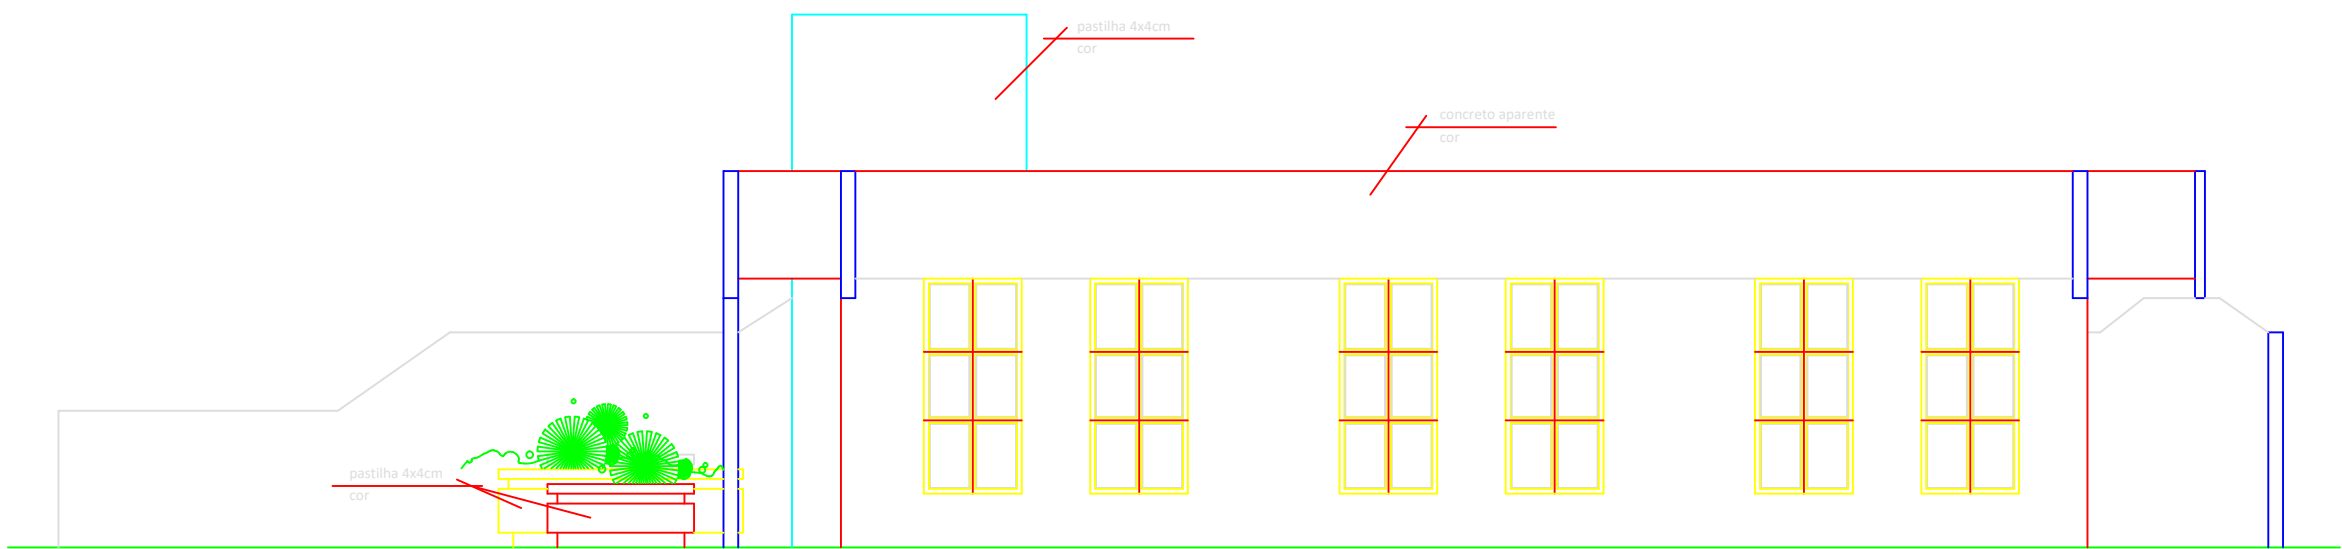

Vista Lateral

esc.: 1:50

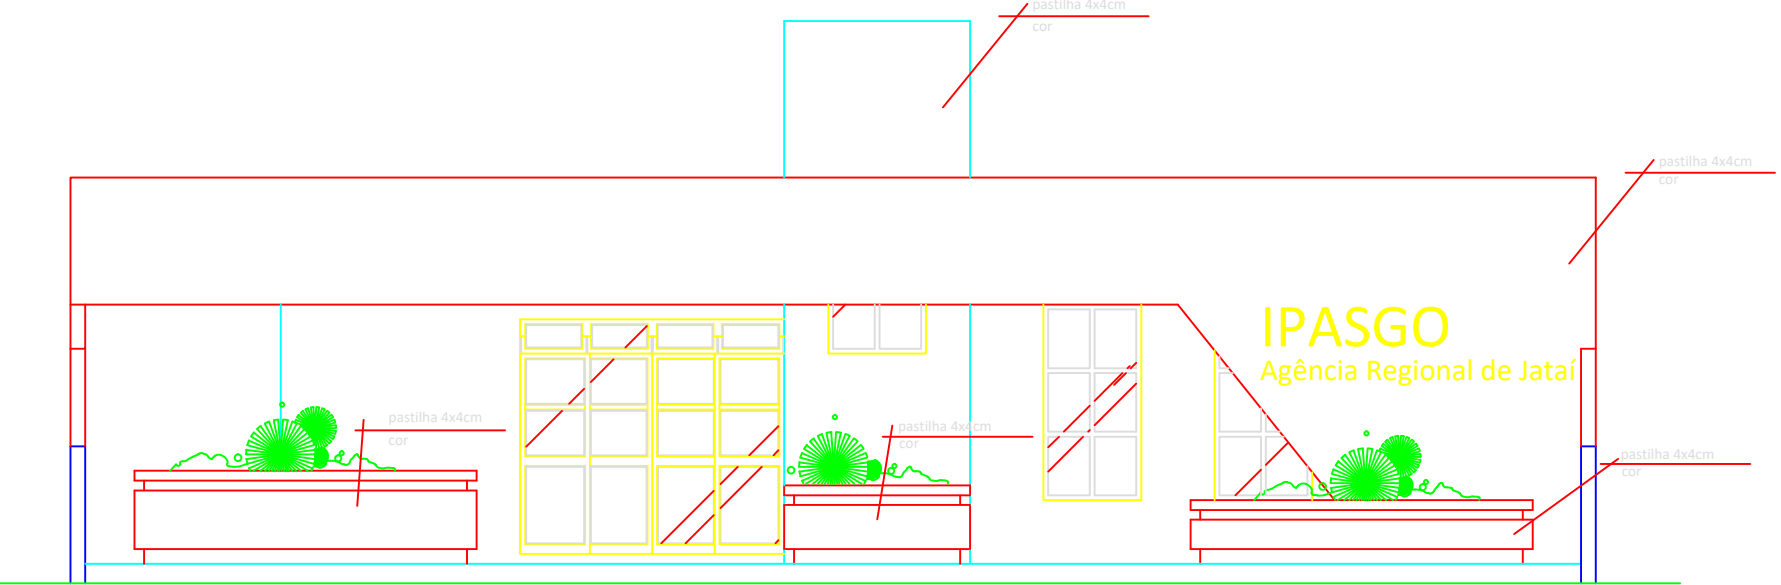

Vista Frontal

esc.: 1:50

QUADRO DE ABERTURAS				
JANELAS	CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL
J1	1,00	2,20	0,50	JANELA TIPO MAXIMO - AR/VIDRO LISO 4mm
J2	1,30	0,70	2,00	JANELA TIPO MAXIMO - AR/VIDRO LISO 4mm
J3	1,00	0,70	2,00	JANELA TIPO MAXIMO - AR/VIDRO LISO 4mm

PORTAS			ESPECIFICAÇÕES	QUANT.
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA		
P1	2,70	2,40	PORTA DE METAL COM VIDRO	19
P2	2,20	2,10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA/ COM PINTURA ESMALTE	02
P3	0,80	2,10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA/ COM PINTURA ESMALTE	05
P4	2,90	2,90	PORTA DE CORRER/ DE MADEIRA COMPENSADA	04
P5	2,05	2,90	PORTA DE ALUMINIO TIPO VENESIANA	01



ARQUITETURA
EDIFÍCIO TÉRREO


PROPRIETÁRIO: IPASGO
AUTOR DO PROJETO: MARIA CRISTINA DUARTE SOBRERA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA GO 54564P

CONTEÚDO: planta baixa, corte 1.2, corte 3.4, detalhe balcão, detalhe banco, detalhe esquadria

ÁREA CONTRUÍDA: 144,95M2, ÁREA ÚTIL: 131,09M2, ÁREA DO TERRENO: 447,30M2, DESENHO: Cristina, UNIDADE: metro


APROVAÇÃO: TIPO 05 - JATAÍ

01
indicada

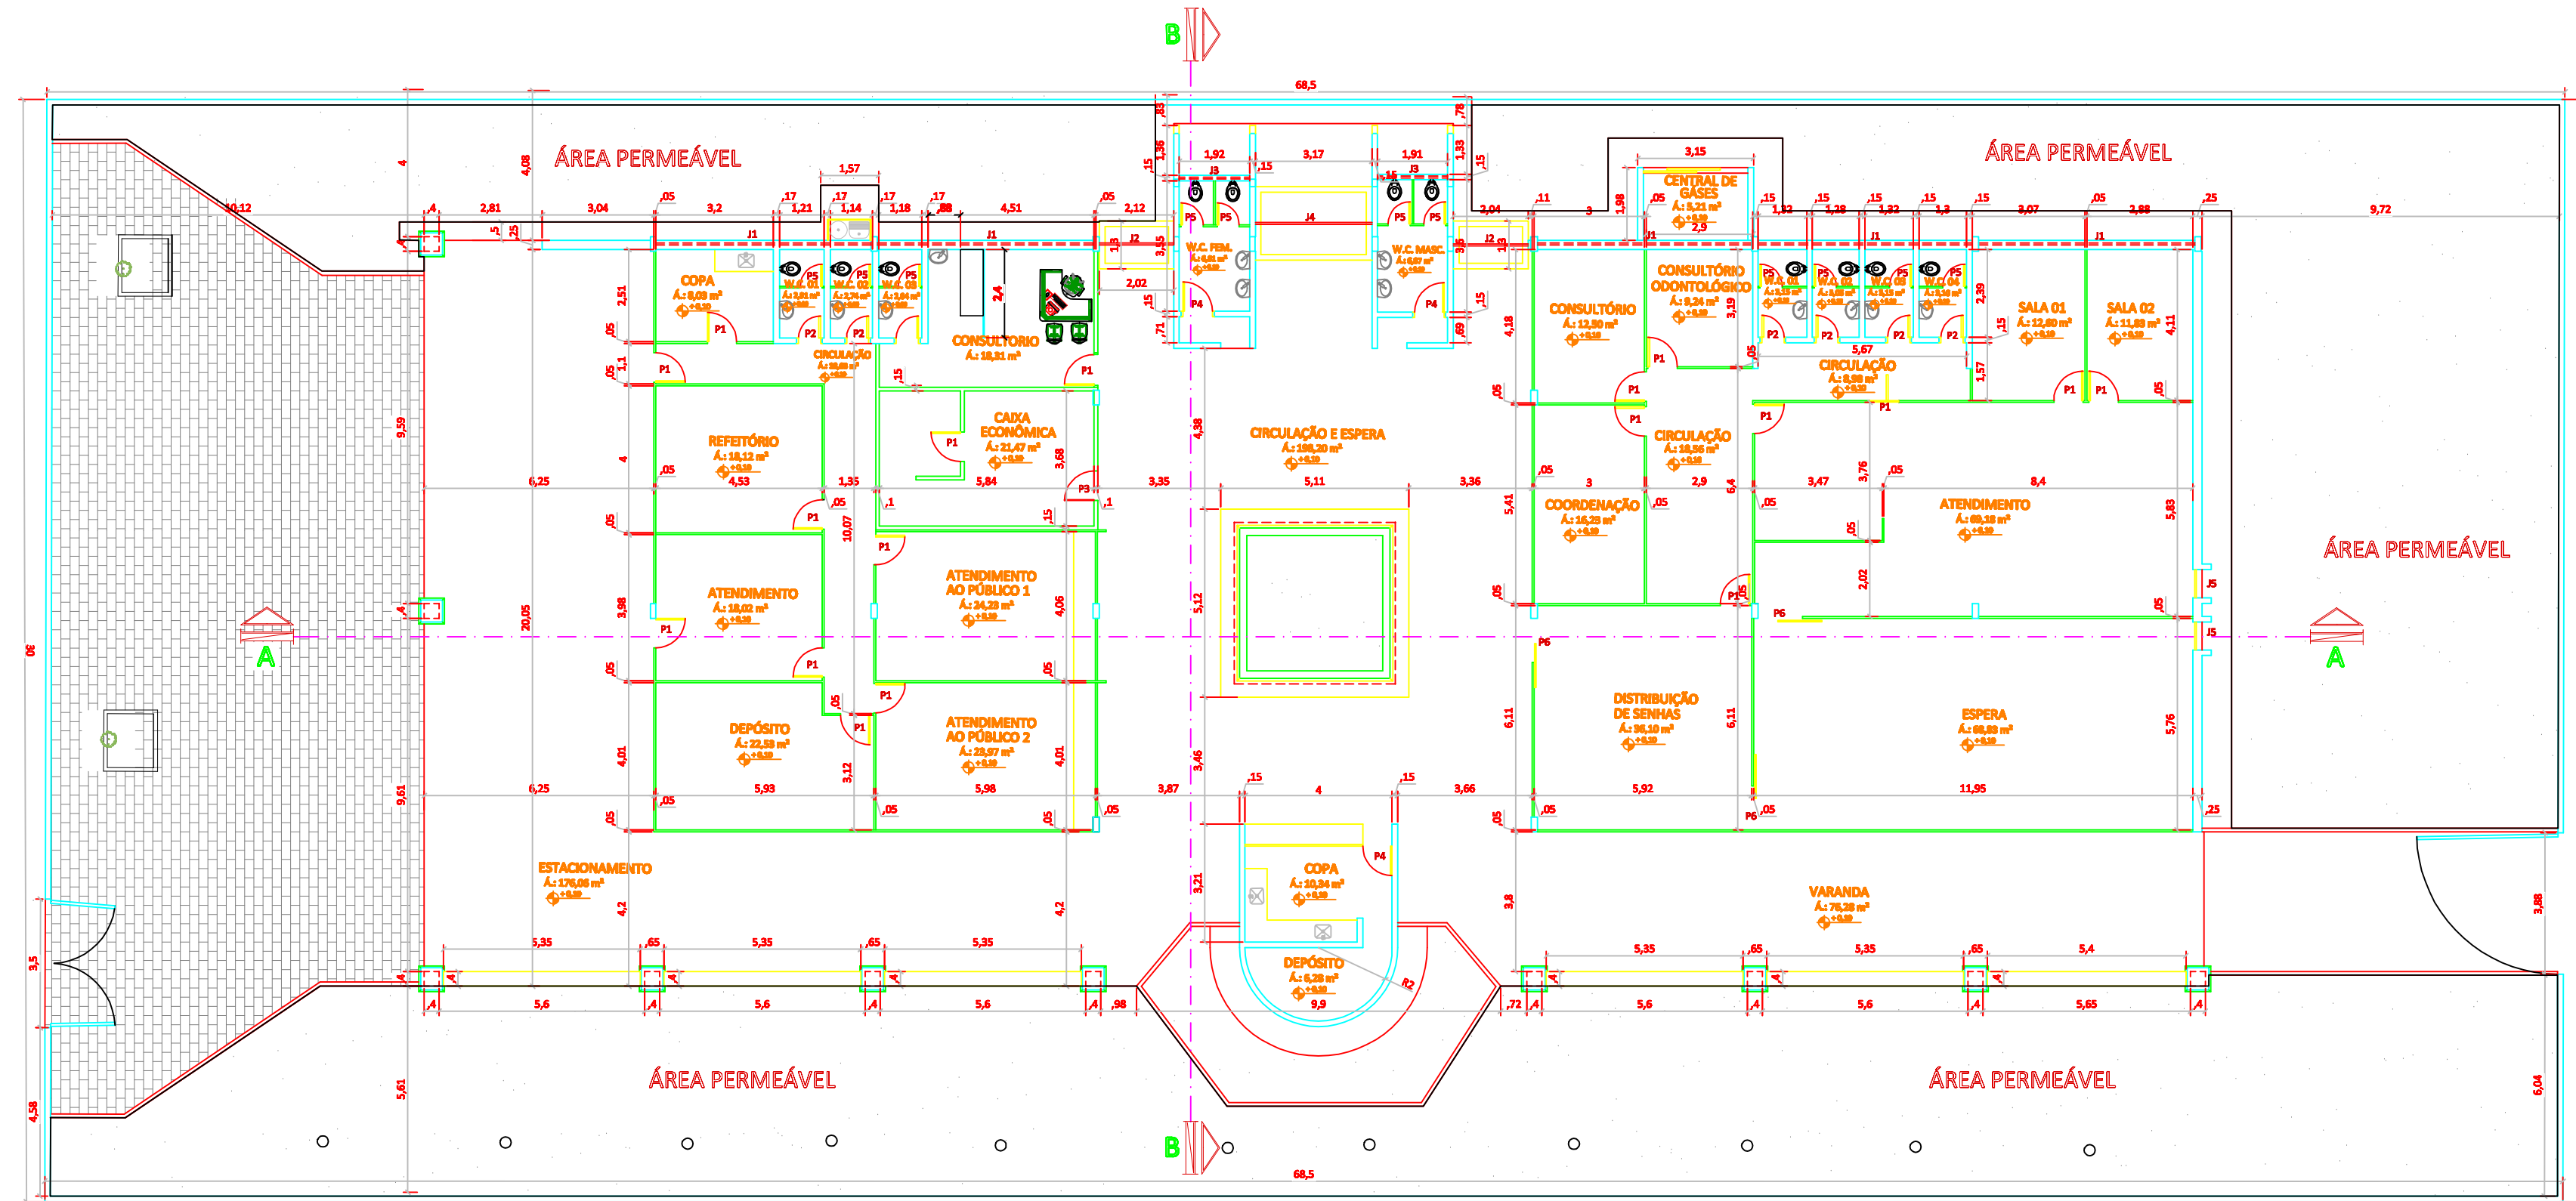


PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100


TABELA DE ESQUADRIAS					
JANELAS	CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.
J1	J1	5,85	0,80	VERDO TEMPERADO DE ABIR BASCULANTE	05
	J2	1,80	2,00	VERDO TEMPERADO DE ABIR BASCULANTE	01
	J3	1,30	0,80	VERDO TEMPERADO DE ABIR BASCULANTE	01
	J4	3,15	2,50	VERDO TEMPERADO DE ABIR BASCULANTE	01
	J5	0,75	3,10	VERDO TEMPERADO DE CORREIA DE FOLHAS	01
PORTAS	P1	0,80	2,10	PORTA DE DIVISÓRIA MANUAL	38
	P2	0,80	2,10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA	07
	P3	0,80	2,10	PORTA DE VERDO TEMPERADO	01
	P4	0,80	2,10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA	01
	P5	0,80	1,60	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA	11
	P6	1,30	3,10	PORTA DE DIVISÓRIA MANUAL DE ABIR TIPO CORREIA	01

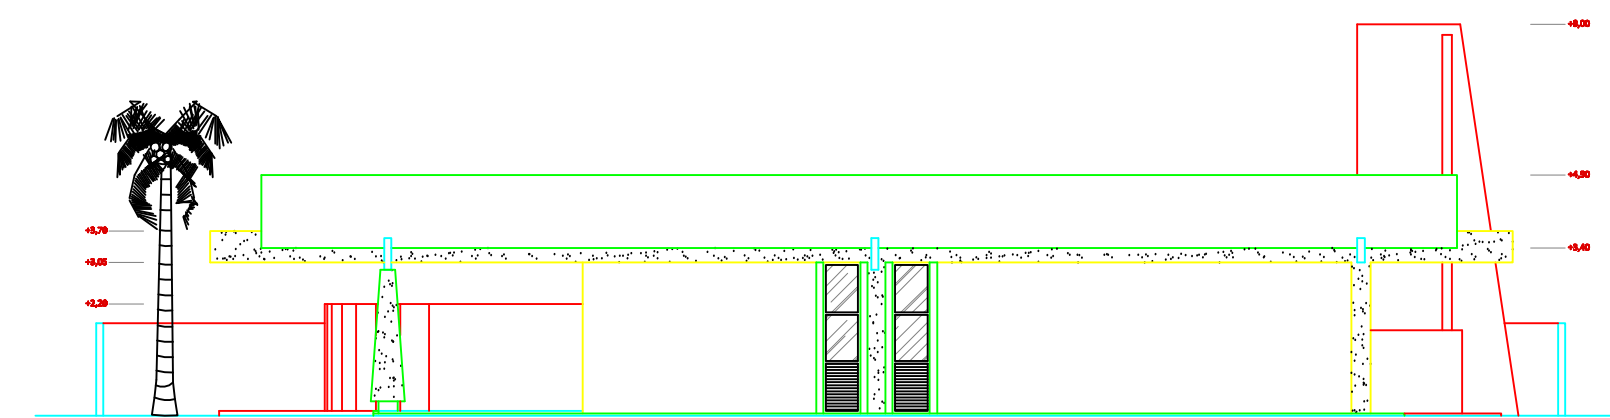


FACHADA PRINCIPAL
ESCALA 1/100

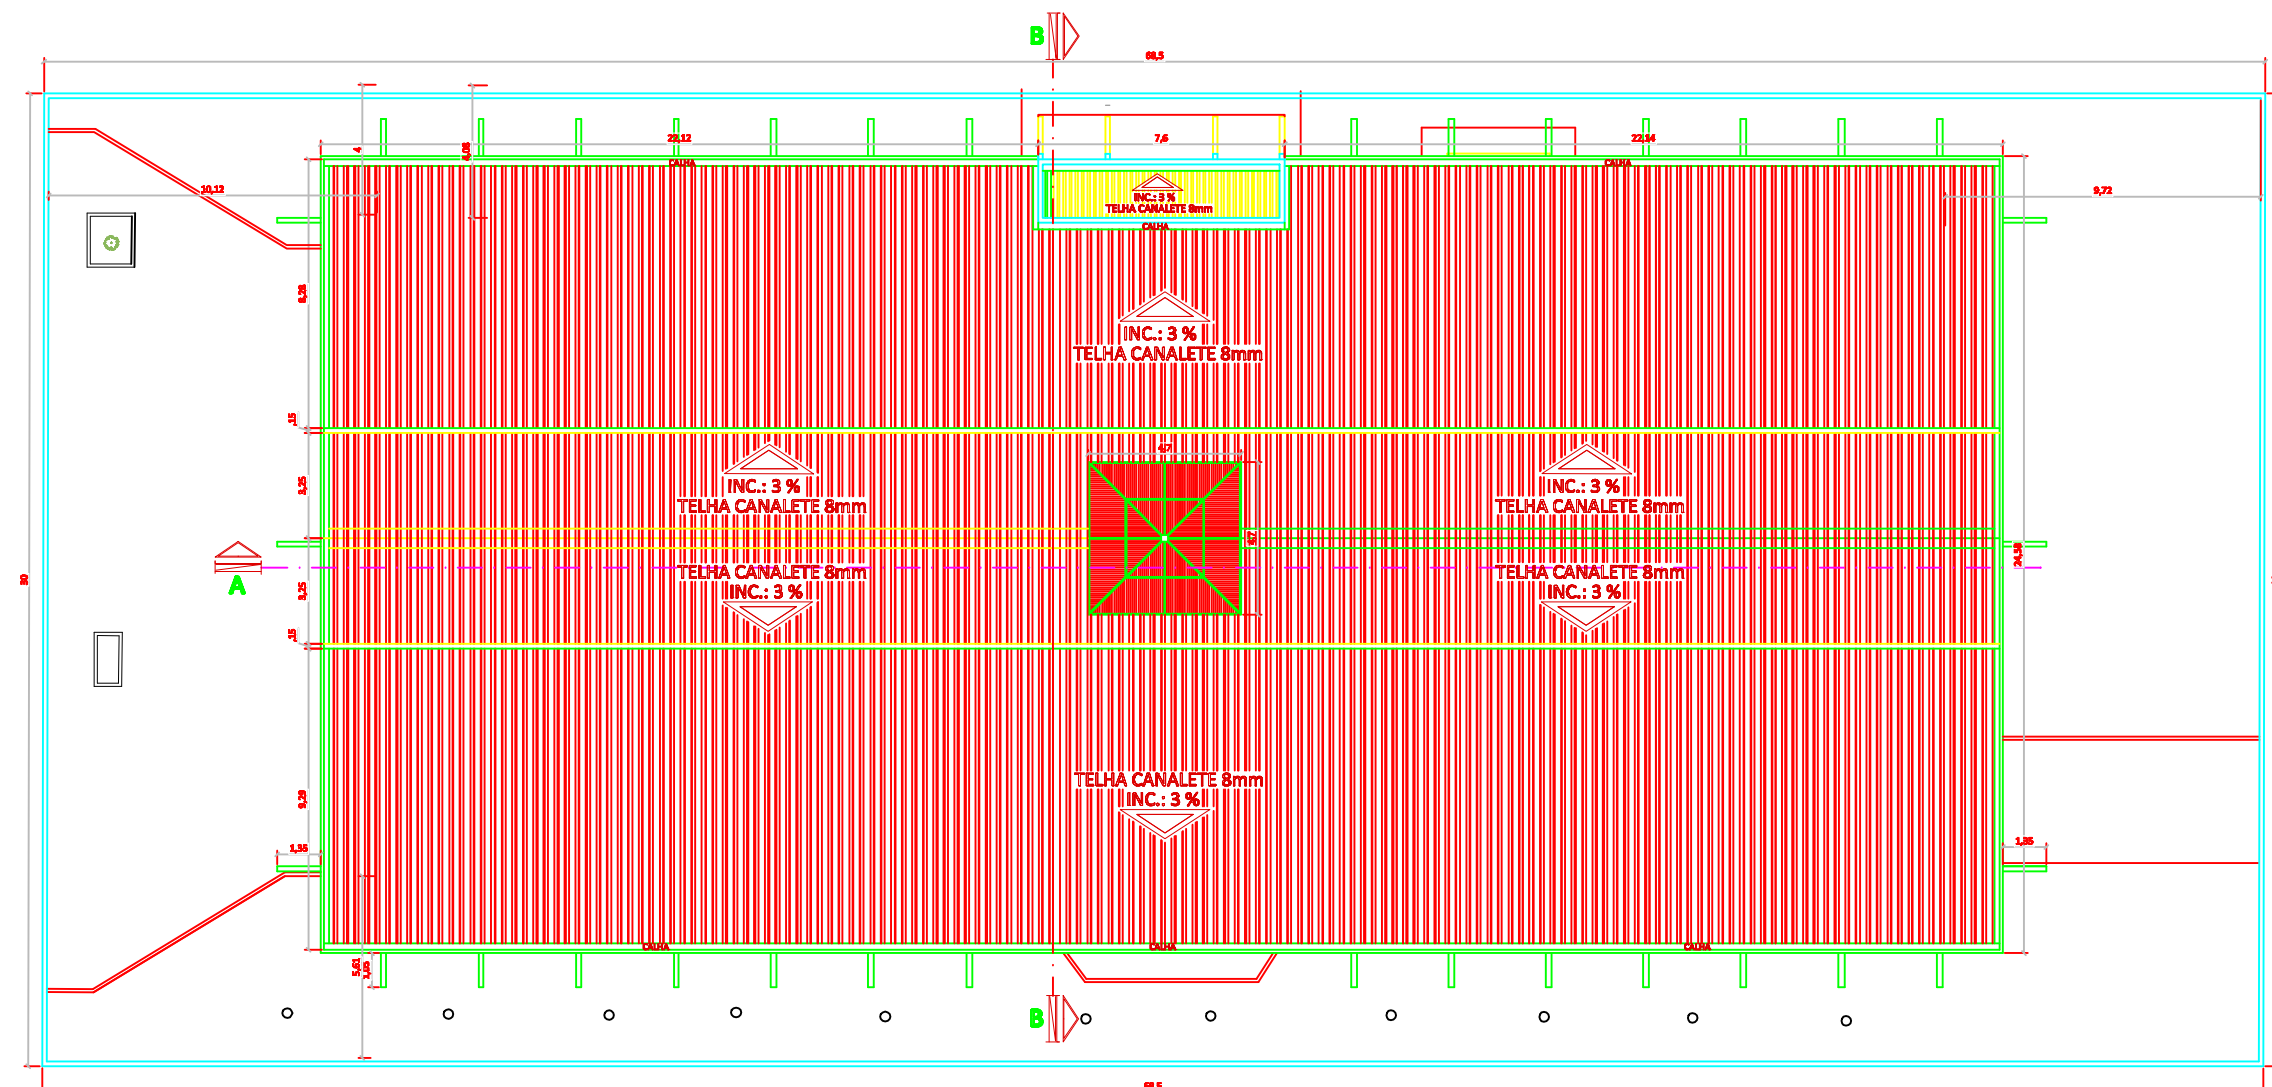


PLANTA DE LOCAÇÃO / COBERTURA
ESCALA 1/150

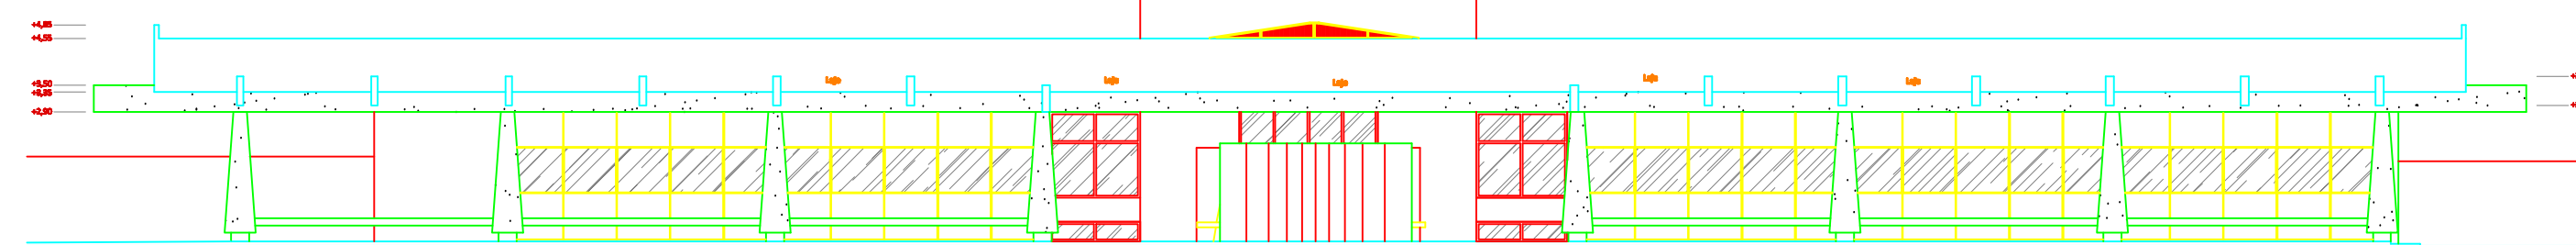


FACHADA LATERAL
ESCALA 1/100

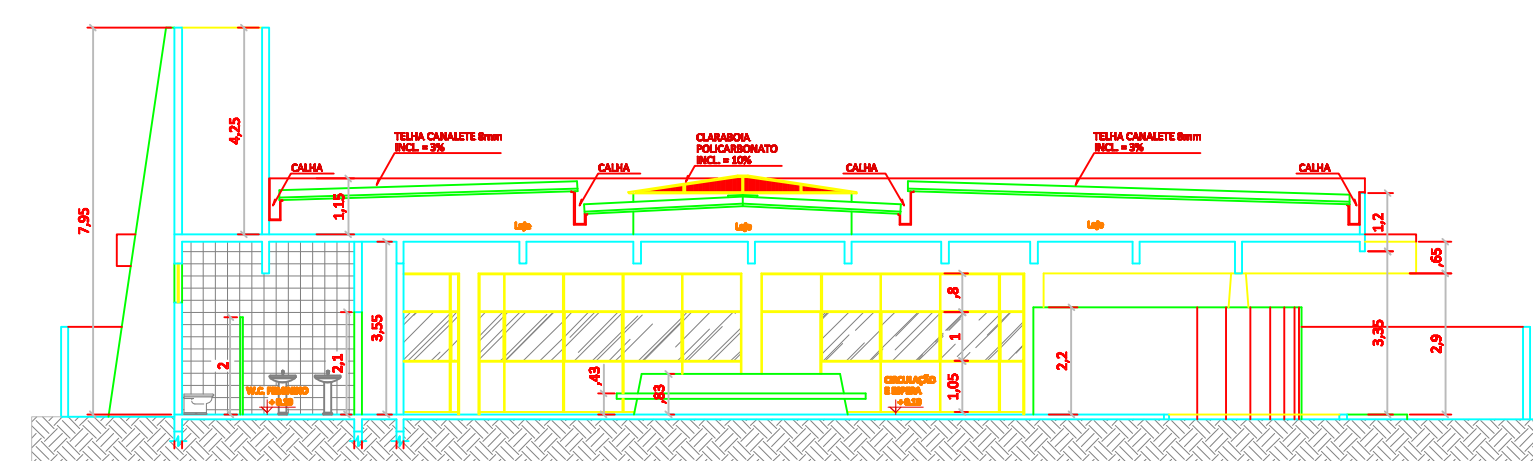

CORTE BB
ESCALA 1/100

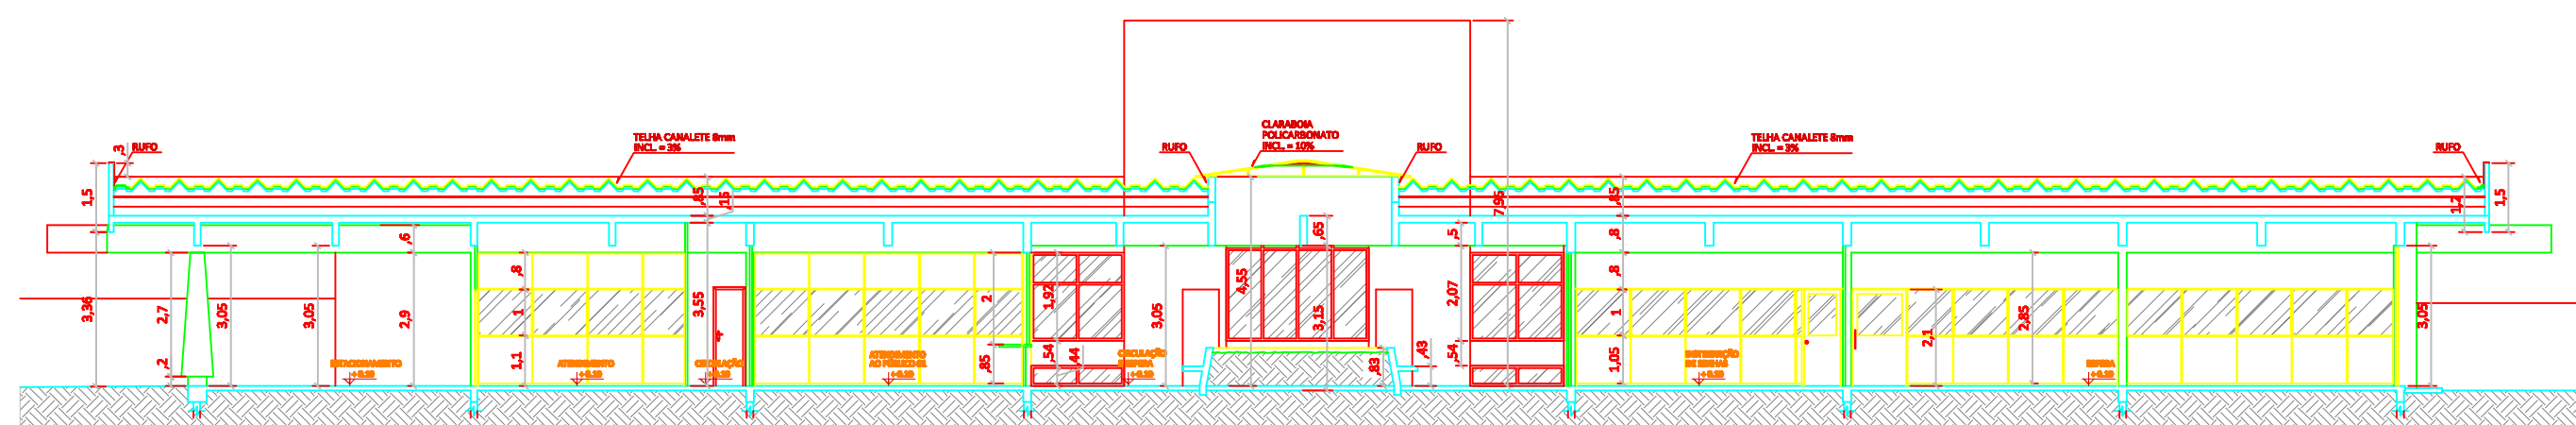

CORTE AA
ESCALA 1/100

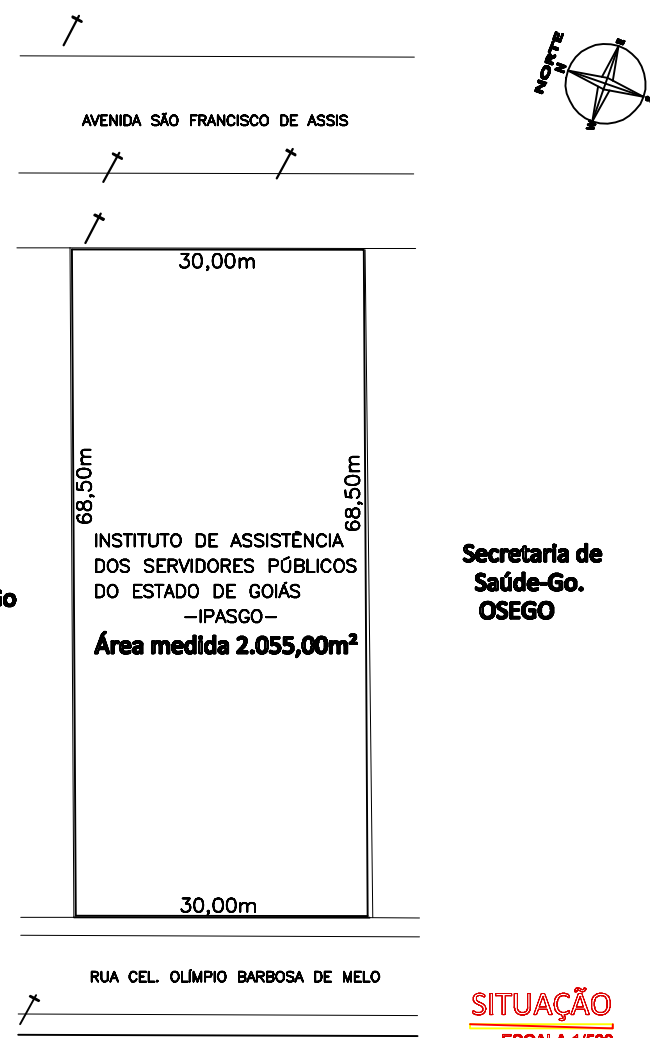

Secretaria de
Saúde-Go.
OSEGO

SITUAÇÃO
ESCALA 1/500


TIPO 06 - ANÁPOLIS

DESENHO TÉCNICO
PROJETO POSTO DE ANÁPOLIS
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ANÁPOLIS - GO

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS


AUTOR: ARQ. ITALO LOPES CANDIDO - CAU/GO-478896-4

ÁREA DE TERREIRO		ÁREA ÚTIL	ÁREA TOTAL COBERTURA	SP DE PARAPAREDO	SEÇÃO	DATA
2.055,00 m²		890,88 m²	890,88 m²	1	INDICADA	JUNHO / 2016
CONTÉÚDO:			ÁREA DE PROTEÇÃO		PRANCHA	
			0,05%			
			TÍTULO COBERTURA			
			48,85%			
			TÍTULO DE PARAPAREDO			
			32,44%		1/1	
PLANTA BAIXA						
PLANTA DE COBERTURA						
CORTES						
FACHADAS						


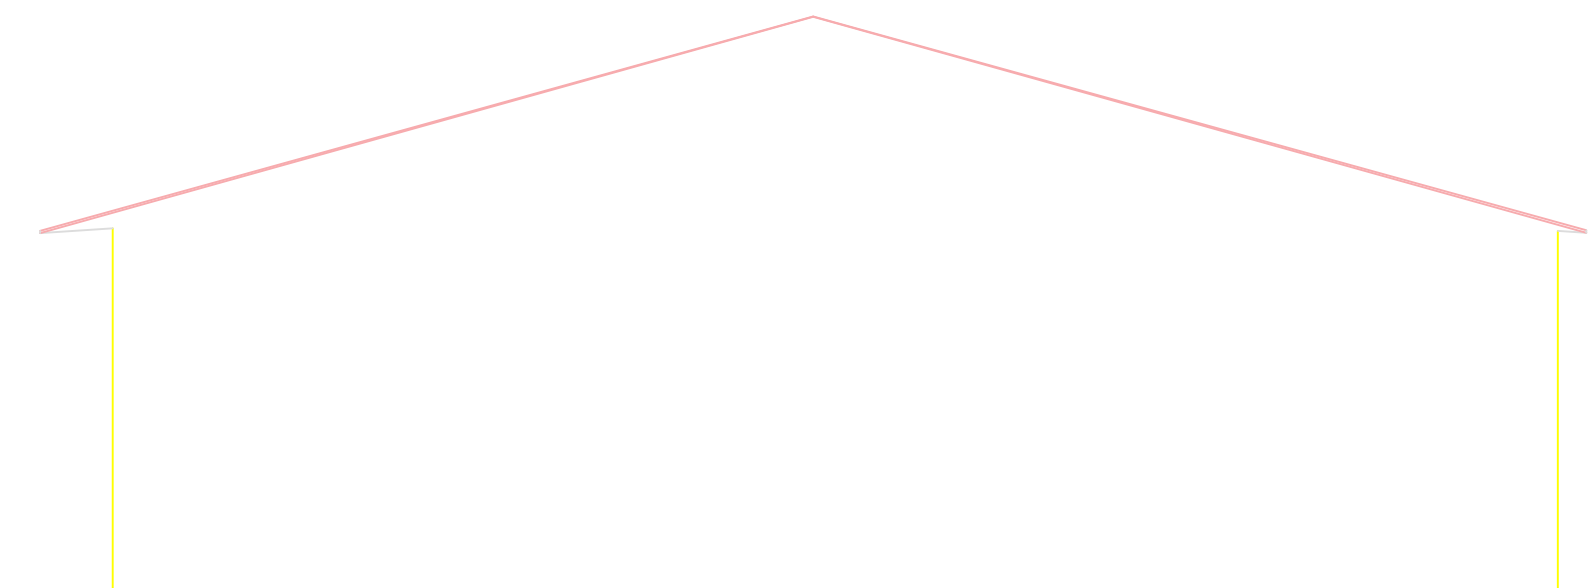


Fachada Lateral

Esc: 1:100

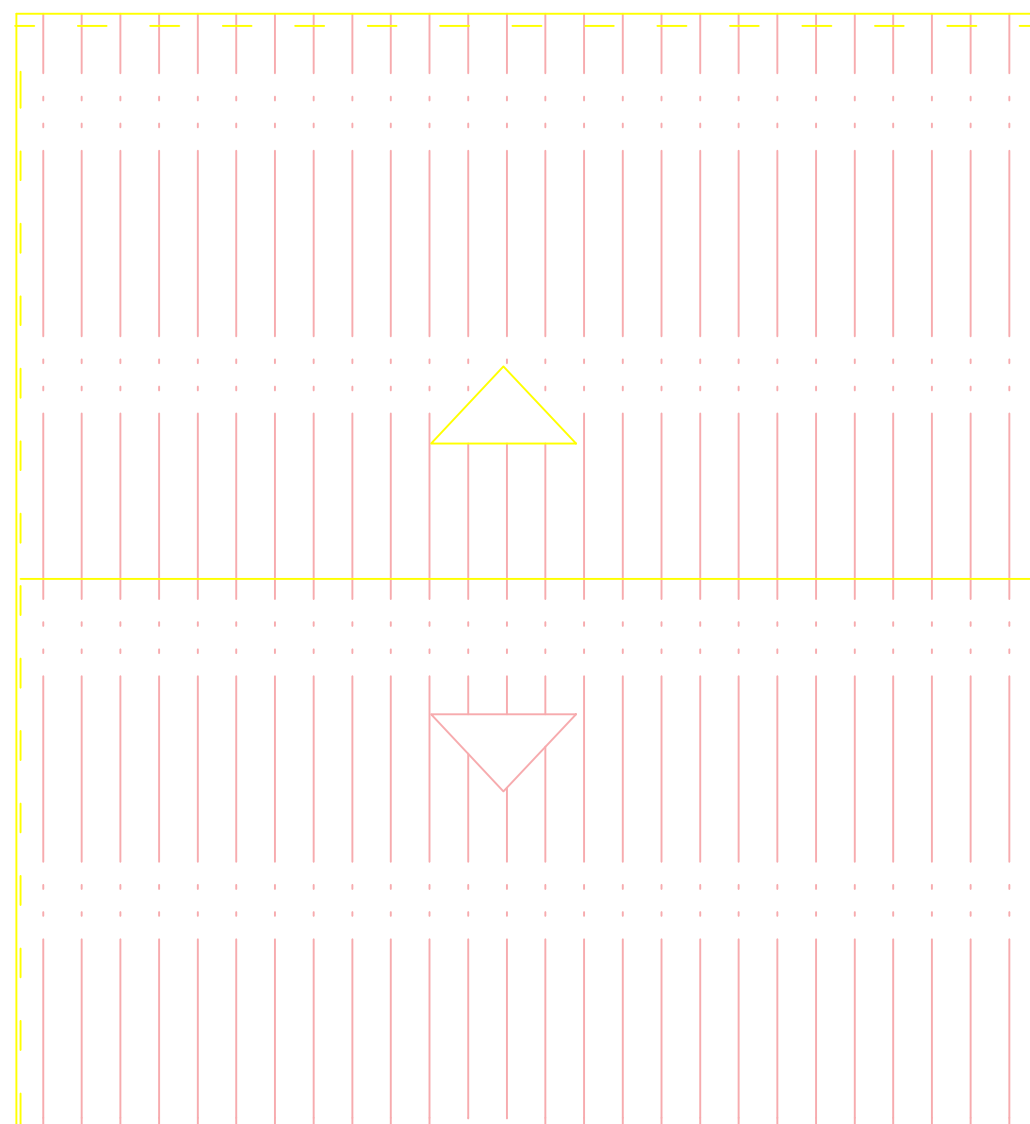

COBERTURA
Esc: 1:100

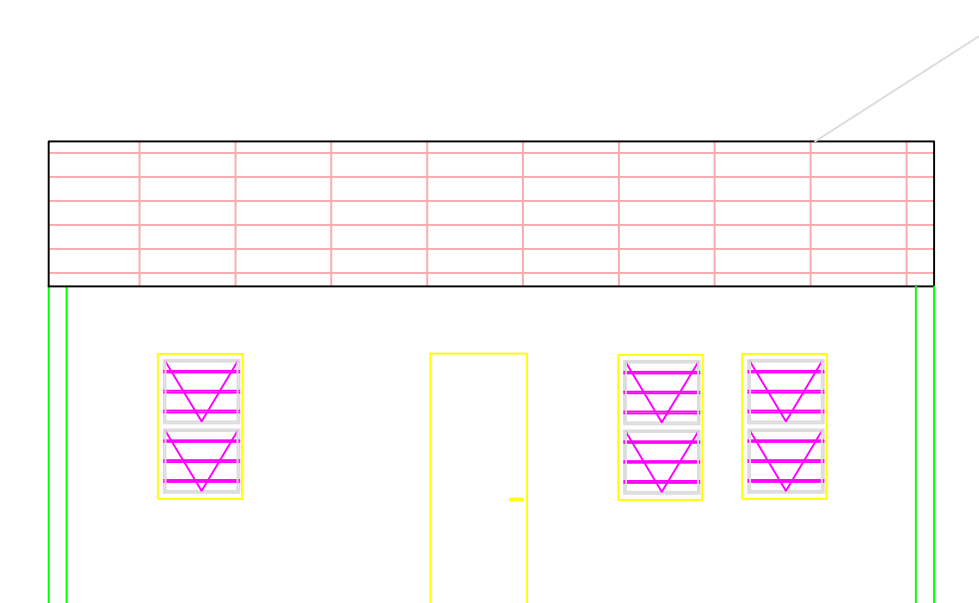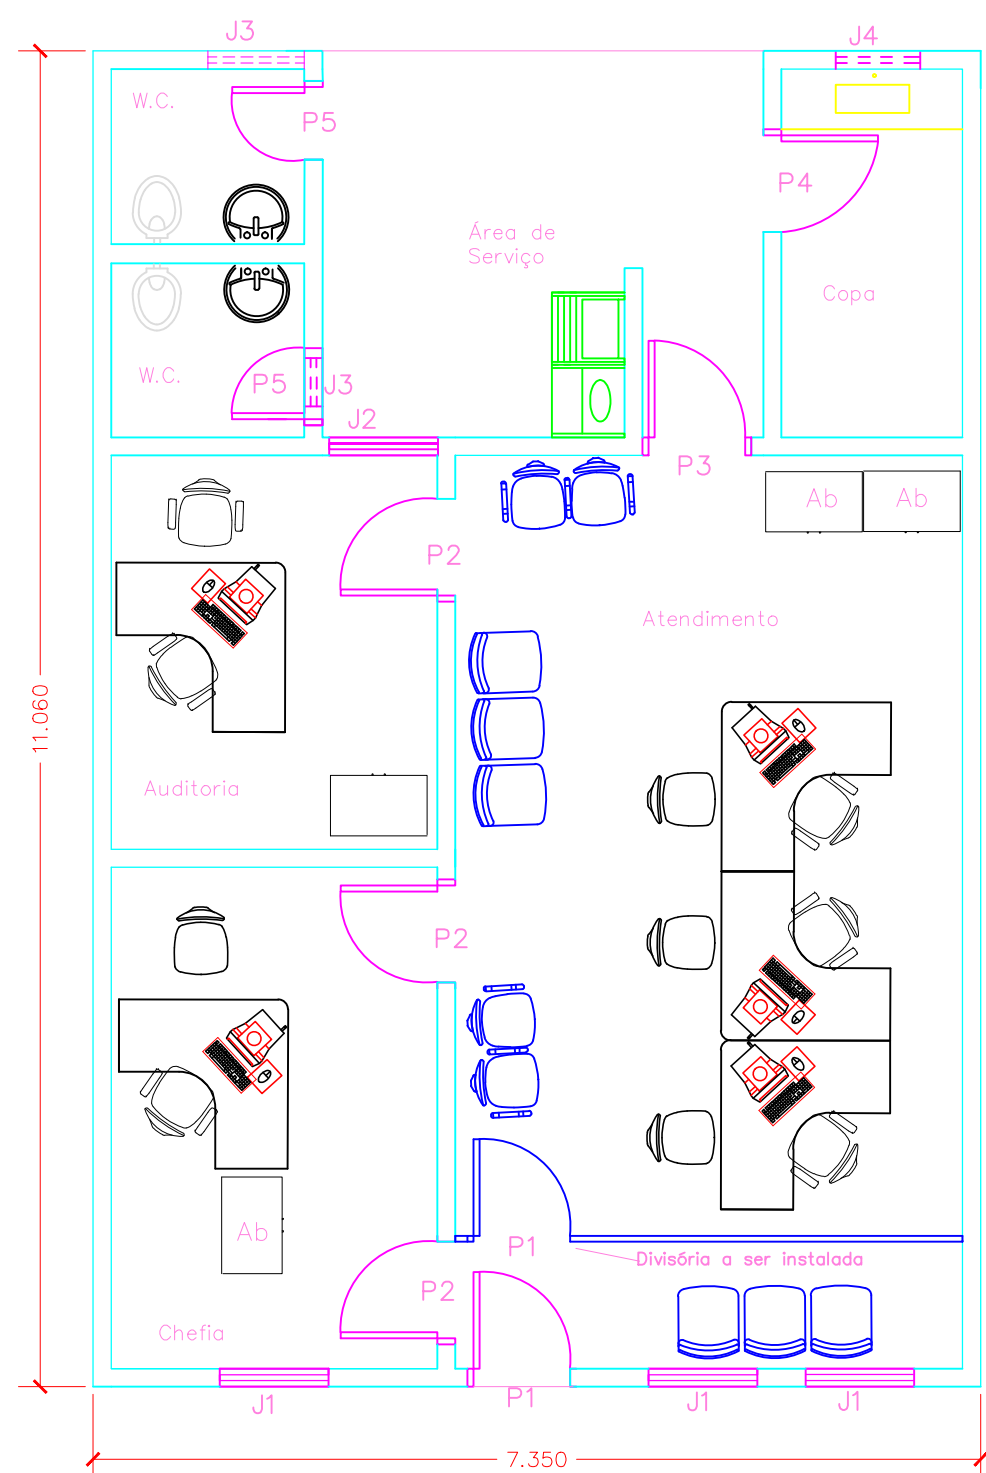


Fachada Principal


Esc: 1:100

IPASGO– Posto de Atendimento
TIPO 07 – CIDADE DE GOIÁS


1
1

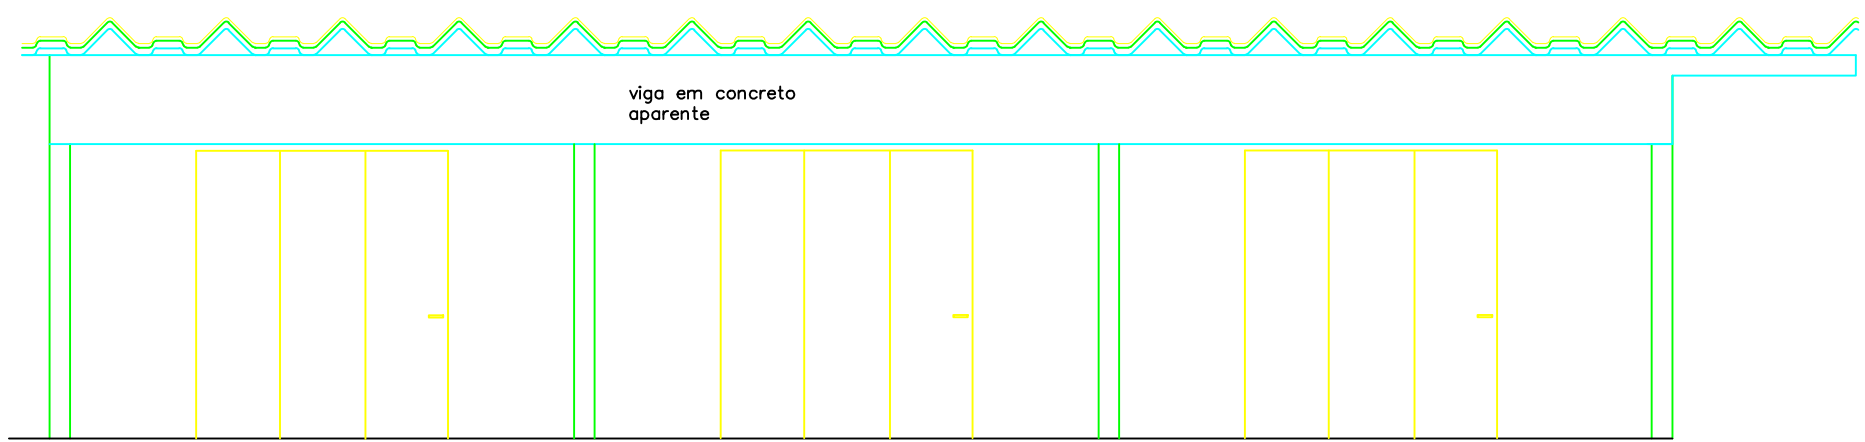

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/100

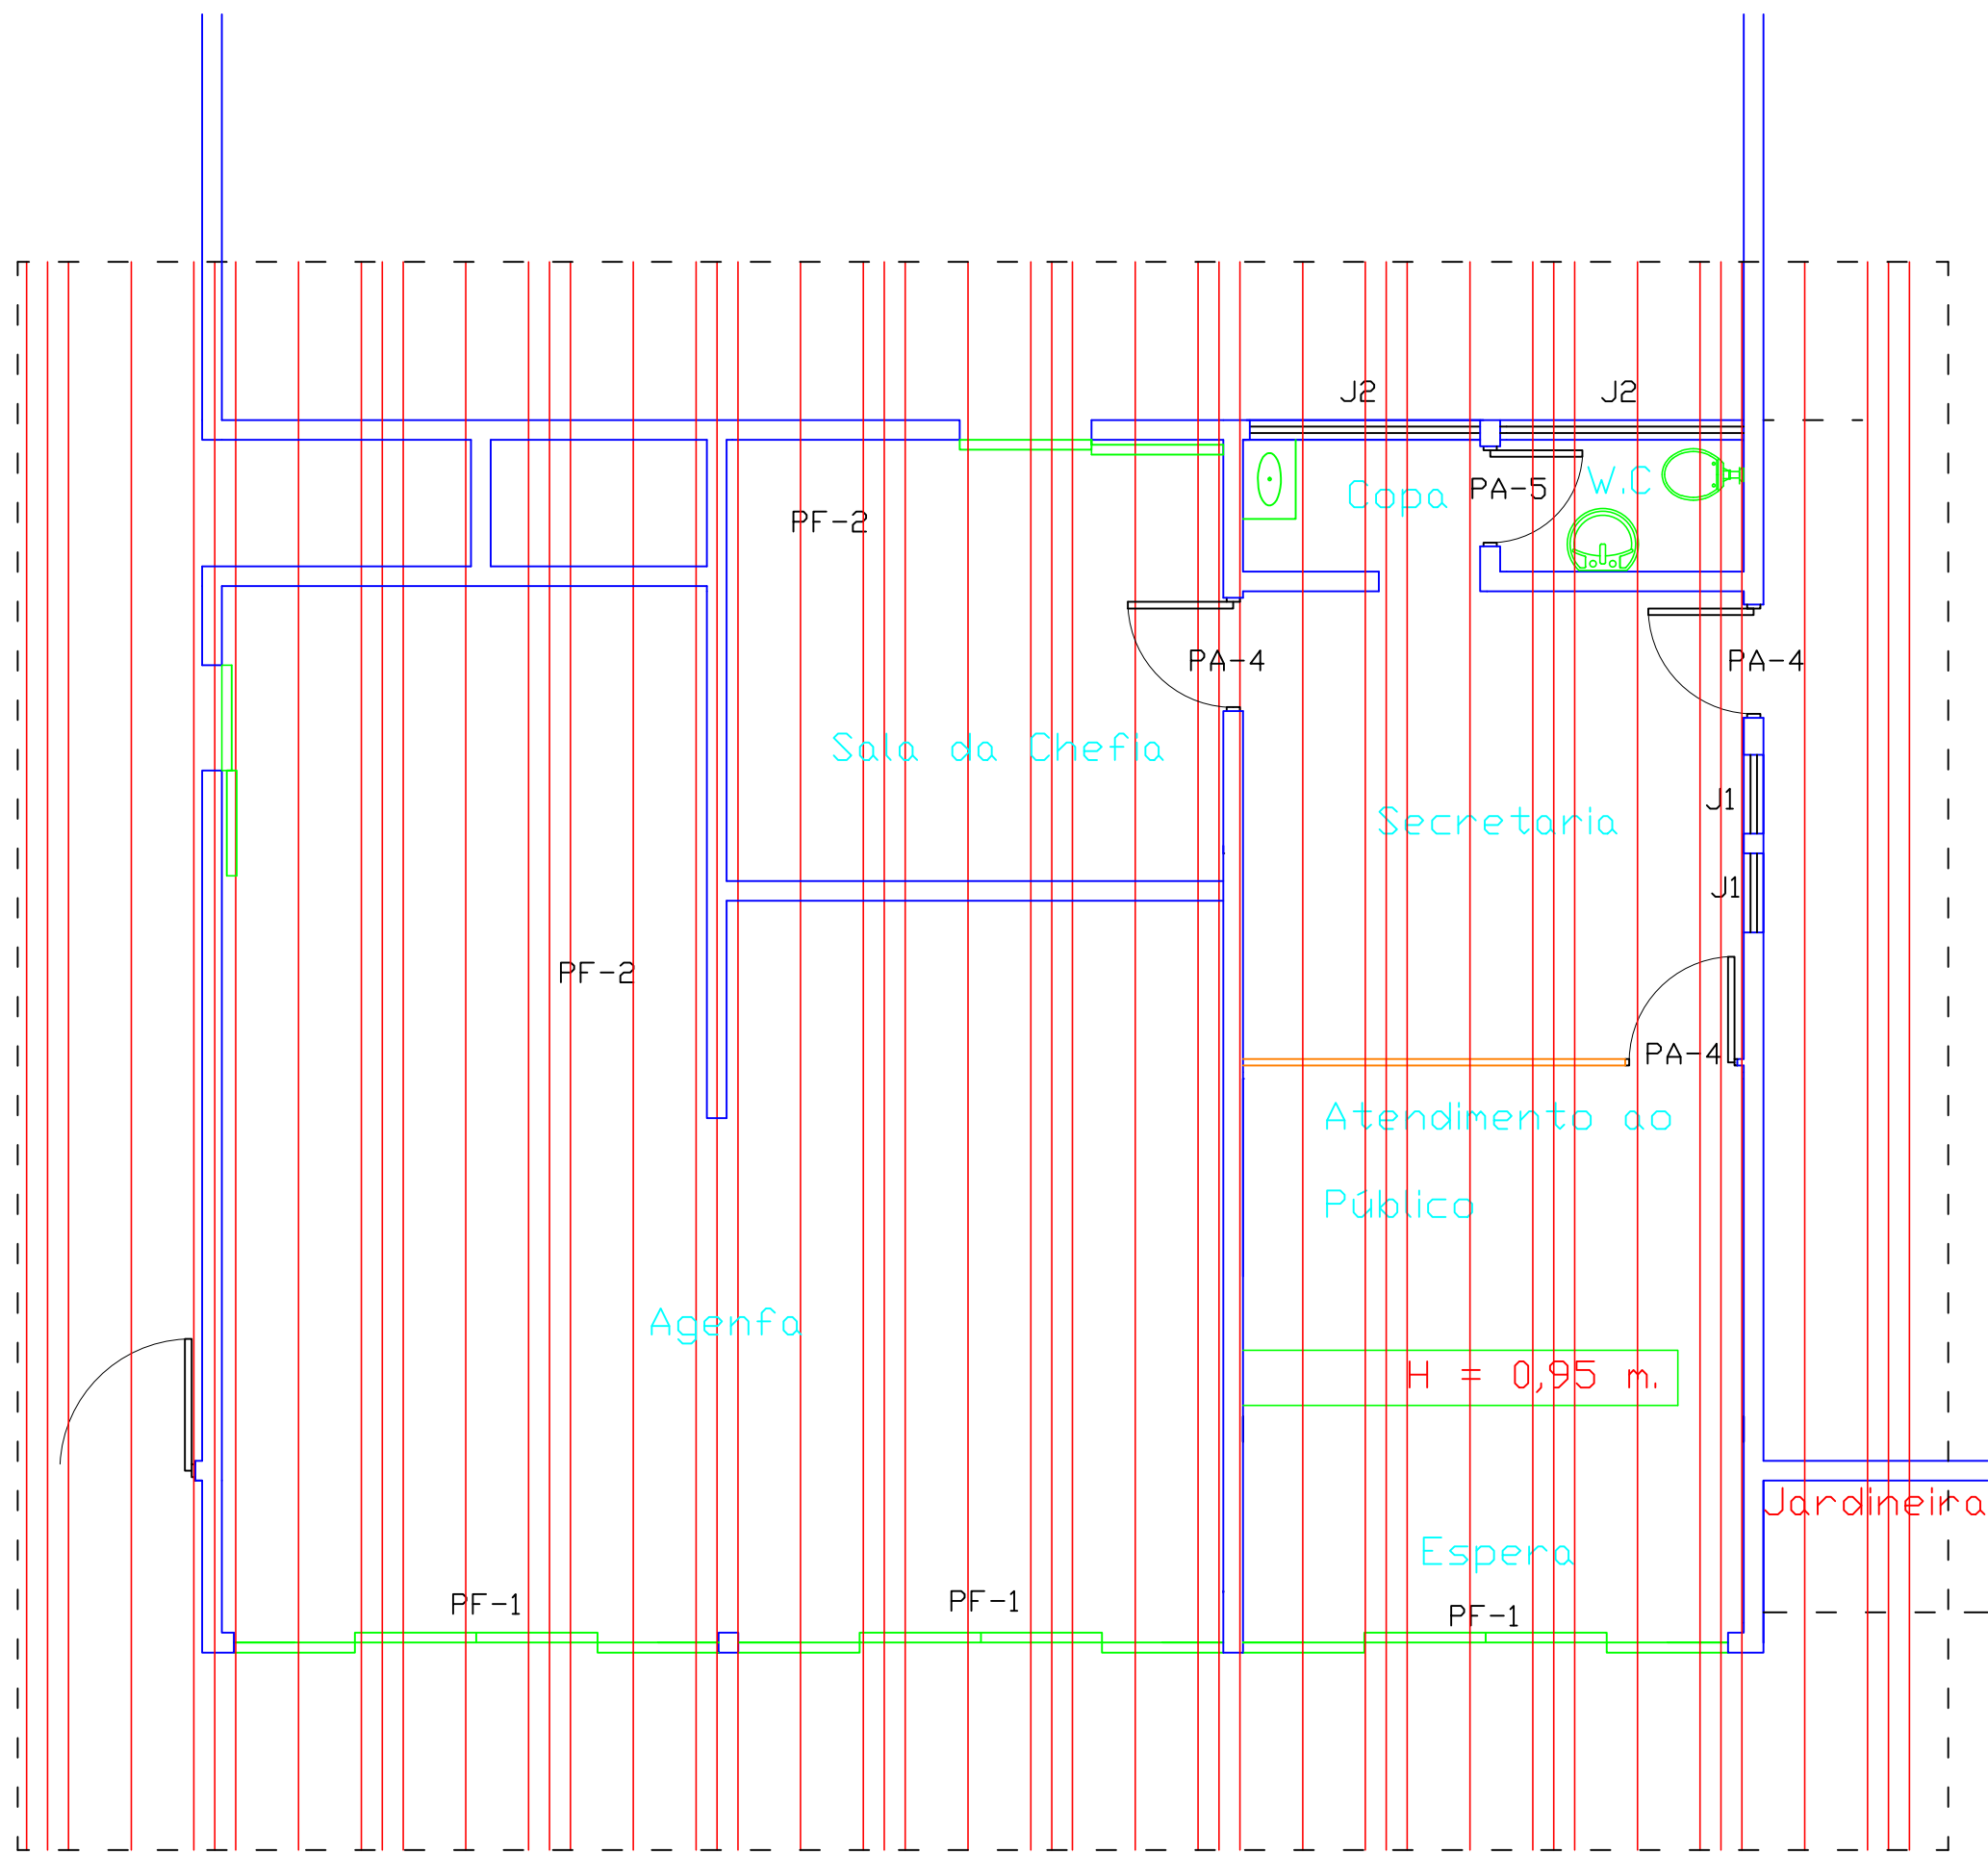

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/100

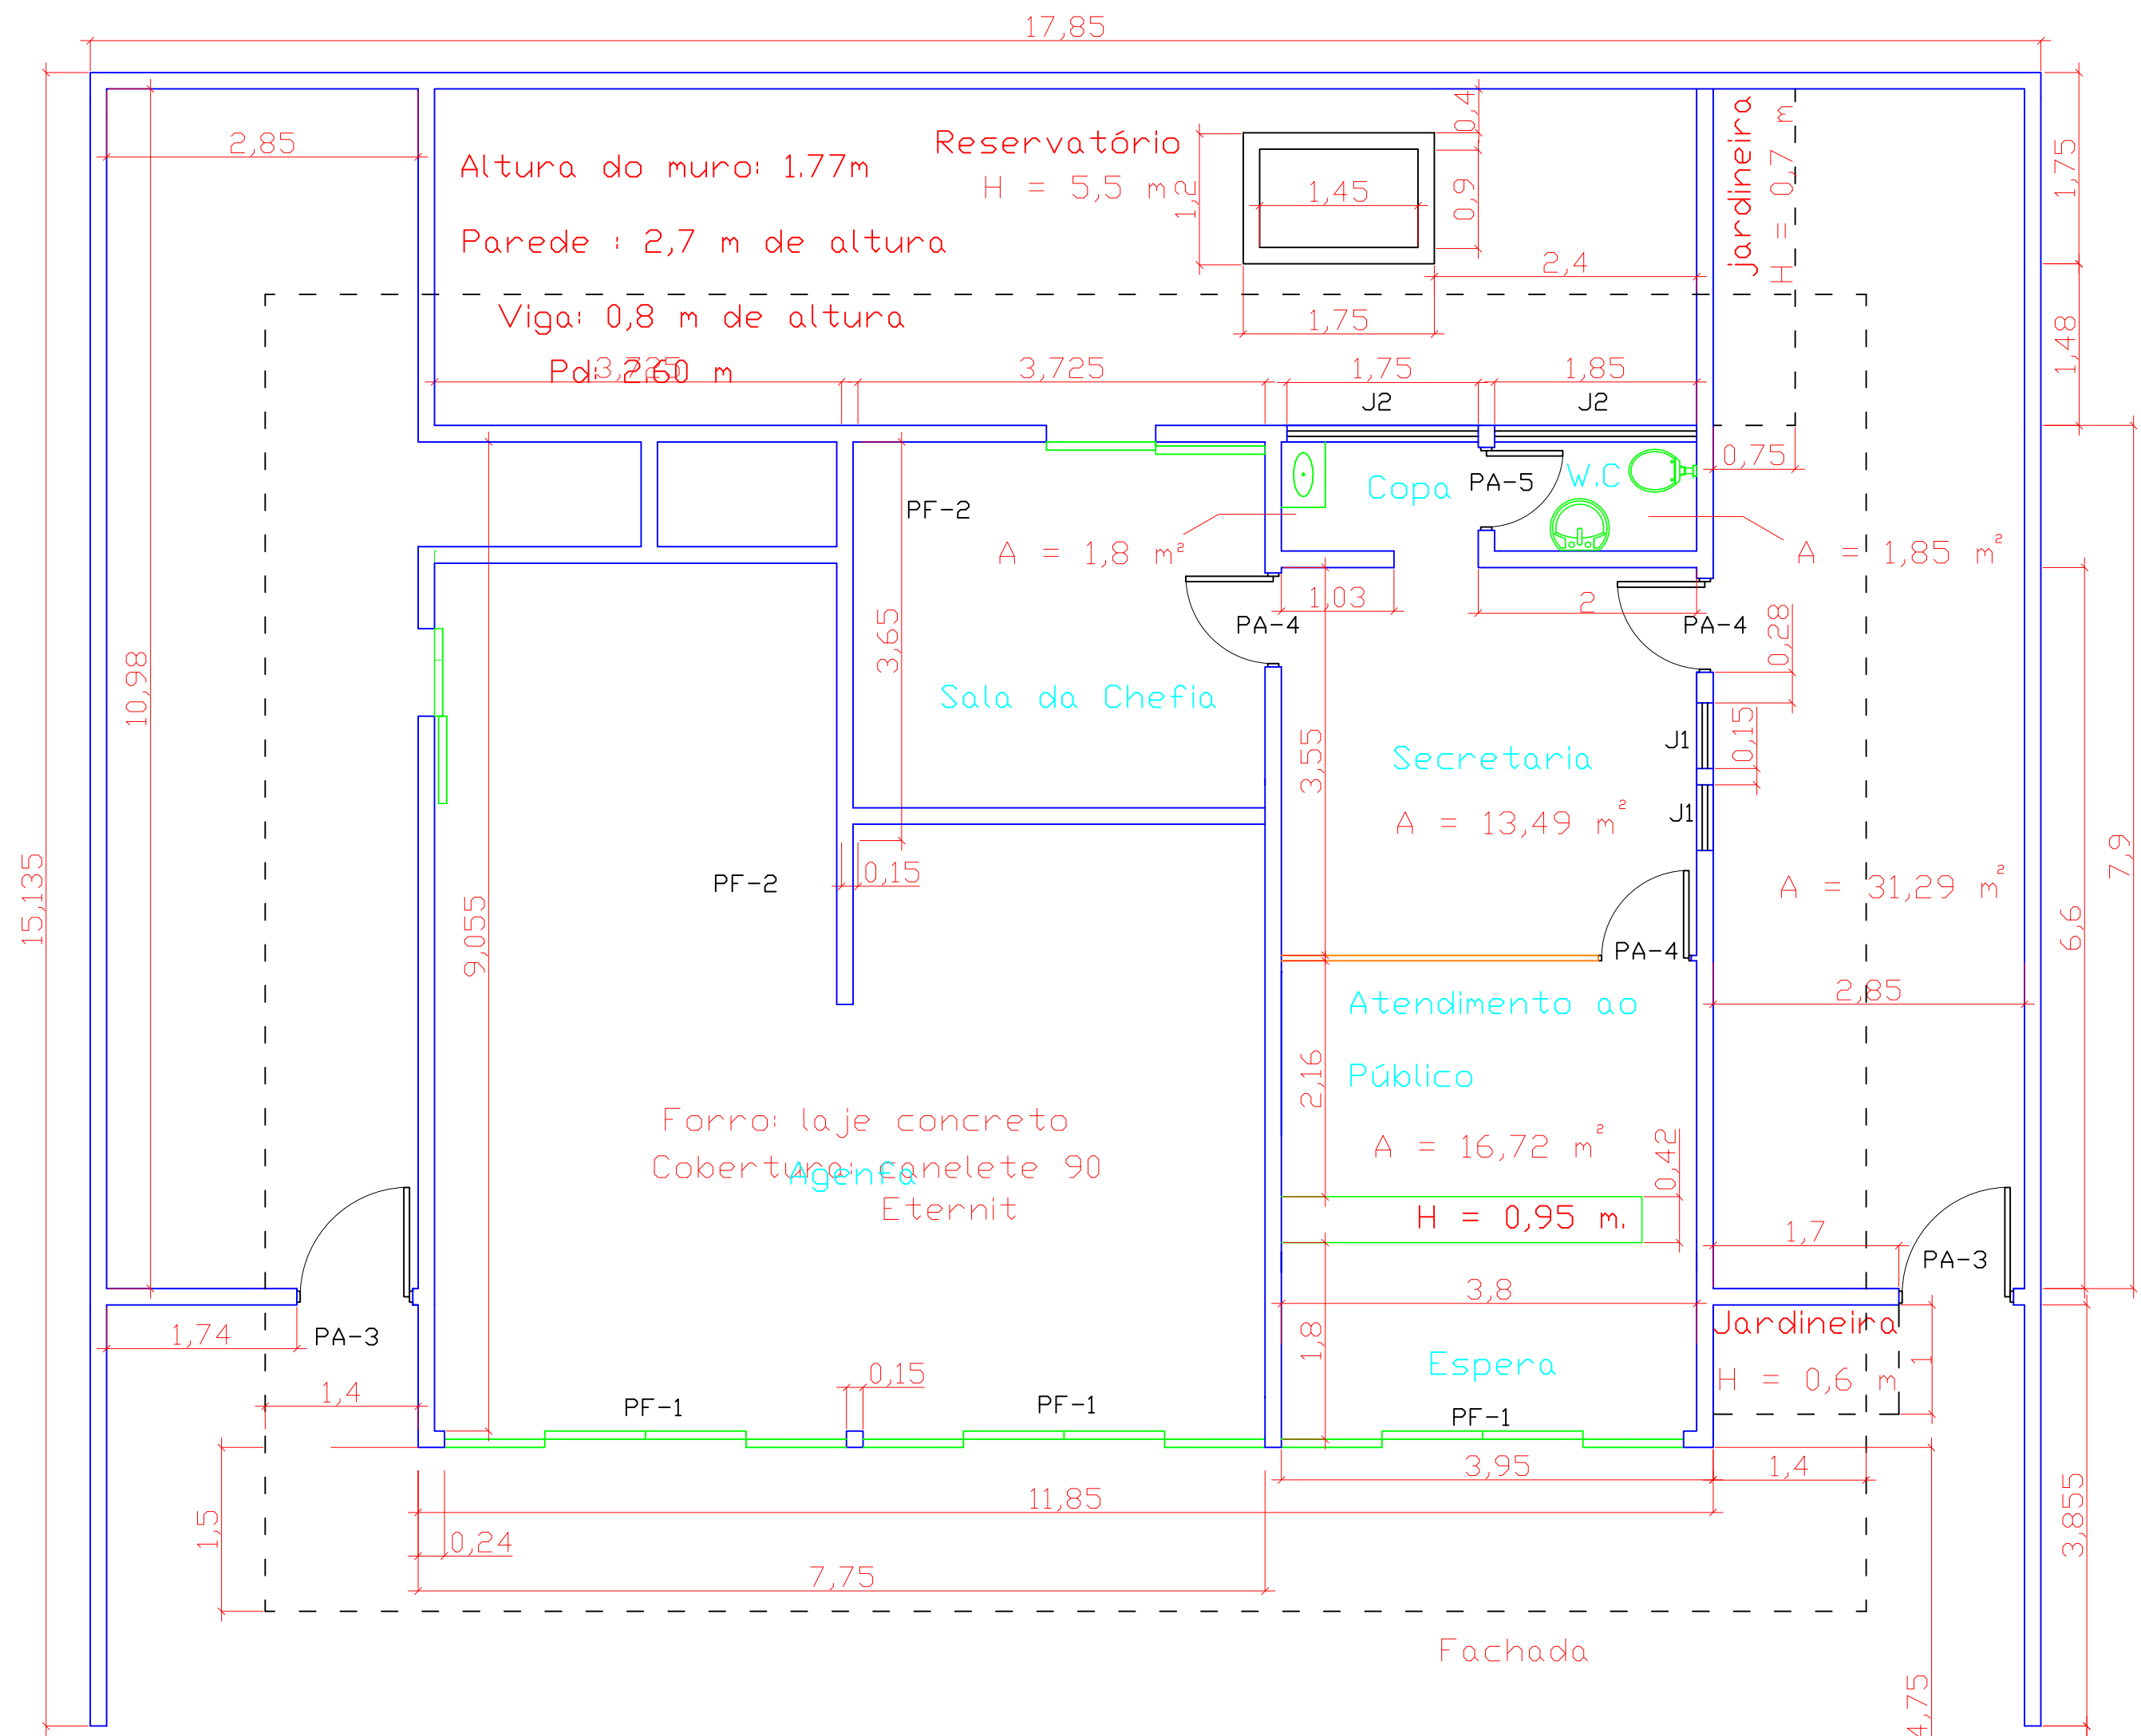


PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100

LEGENDA Esquadrias

PF-1	380 x 260cm
PF-2	100 x 210cm
PA-3	100 x 180cm
PA-4	80 x 210cm
PA-5	60 x 210cm
J1	53 x 87cm
J2	180 x 48cm


Áreas :	
Terreno -	266,41 m²
Construída - IPASGD -	33,86 m²
Agenfa -	68,27 m²
Área total construída -	102,13 m²

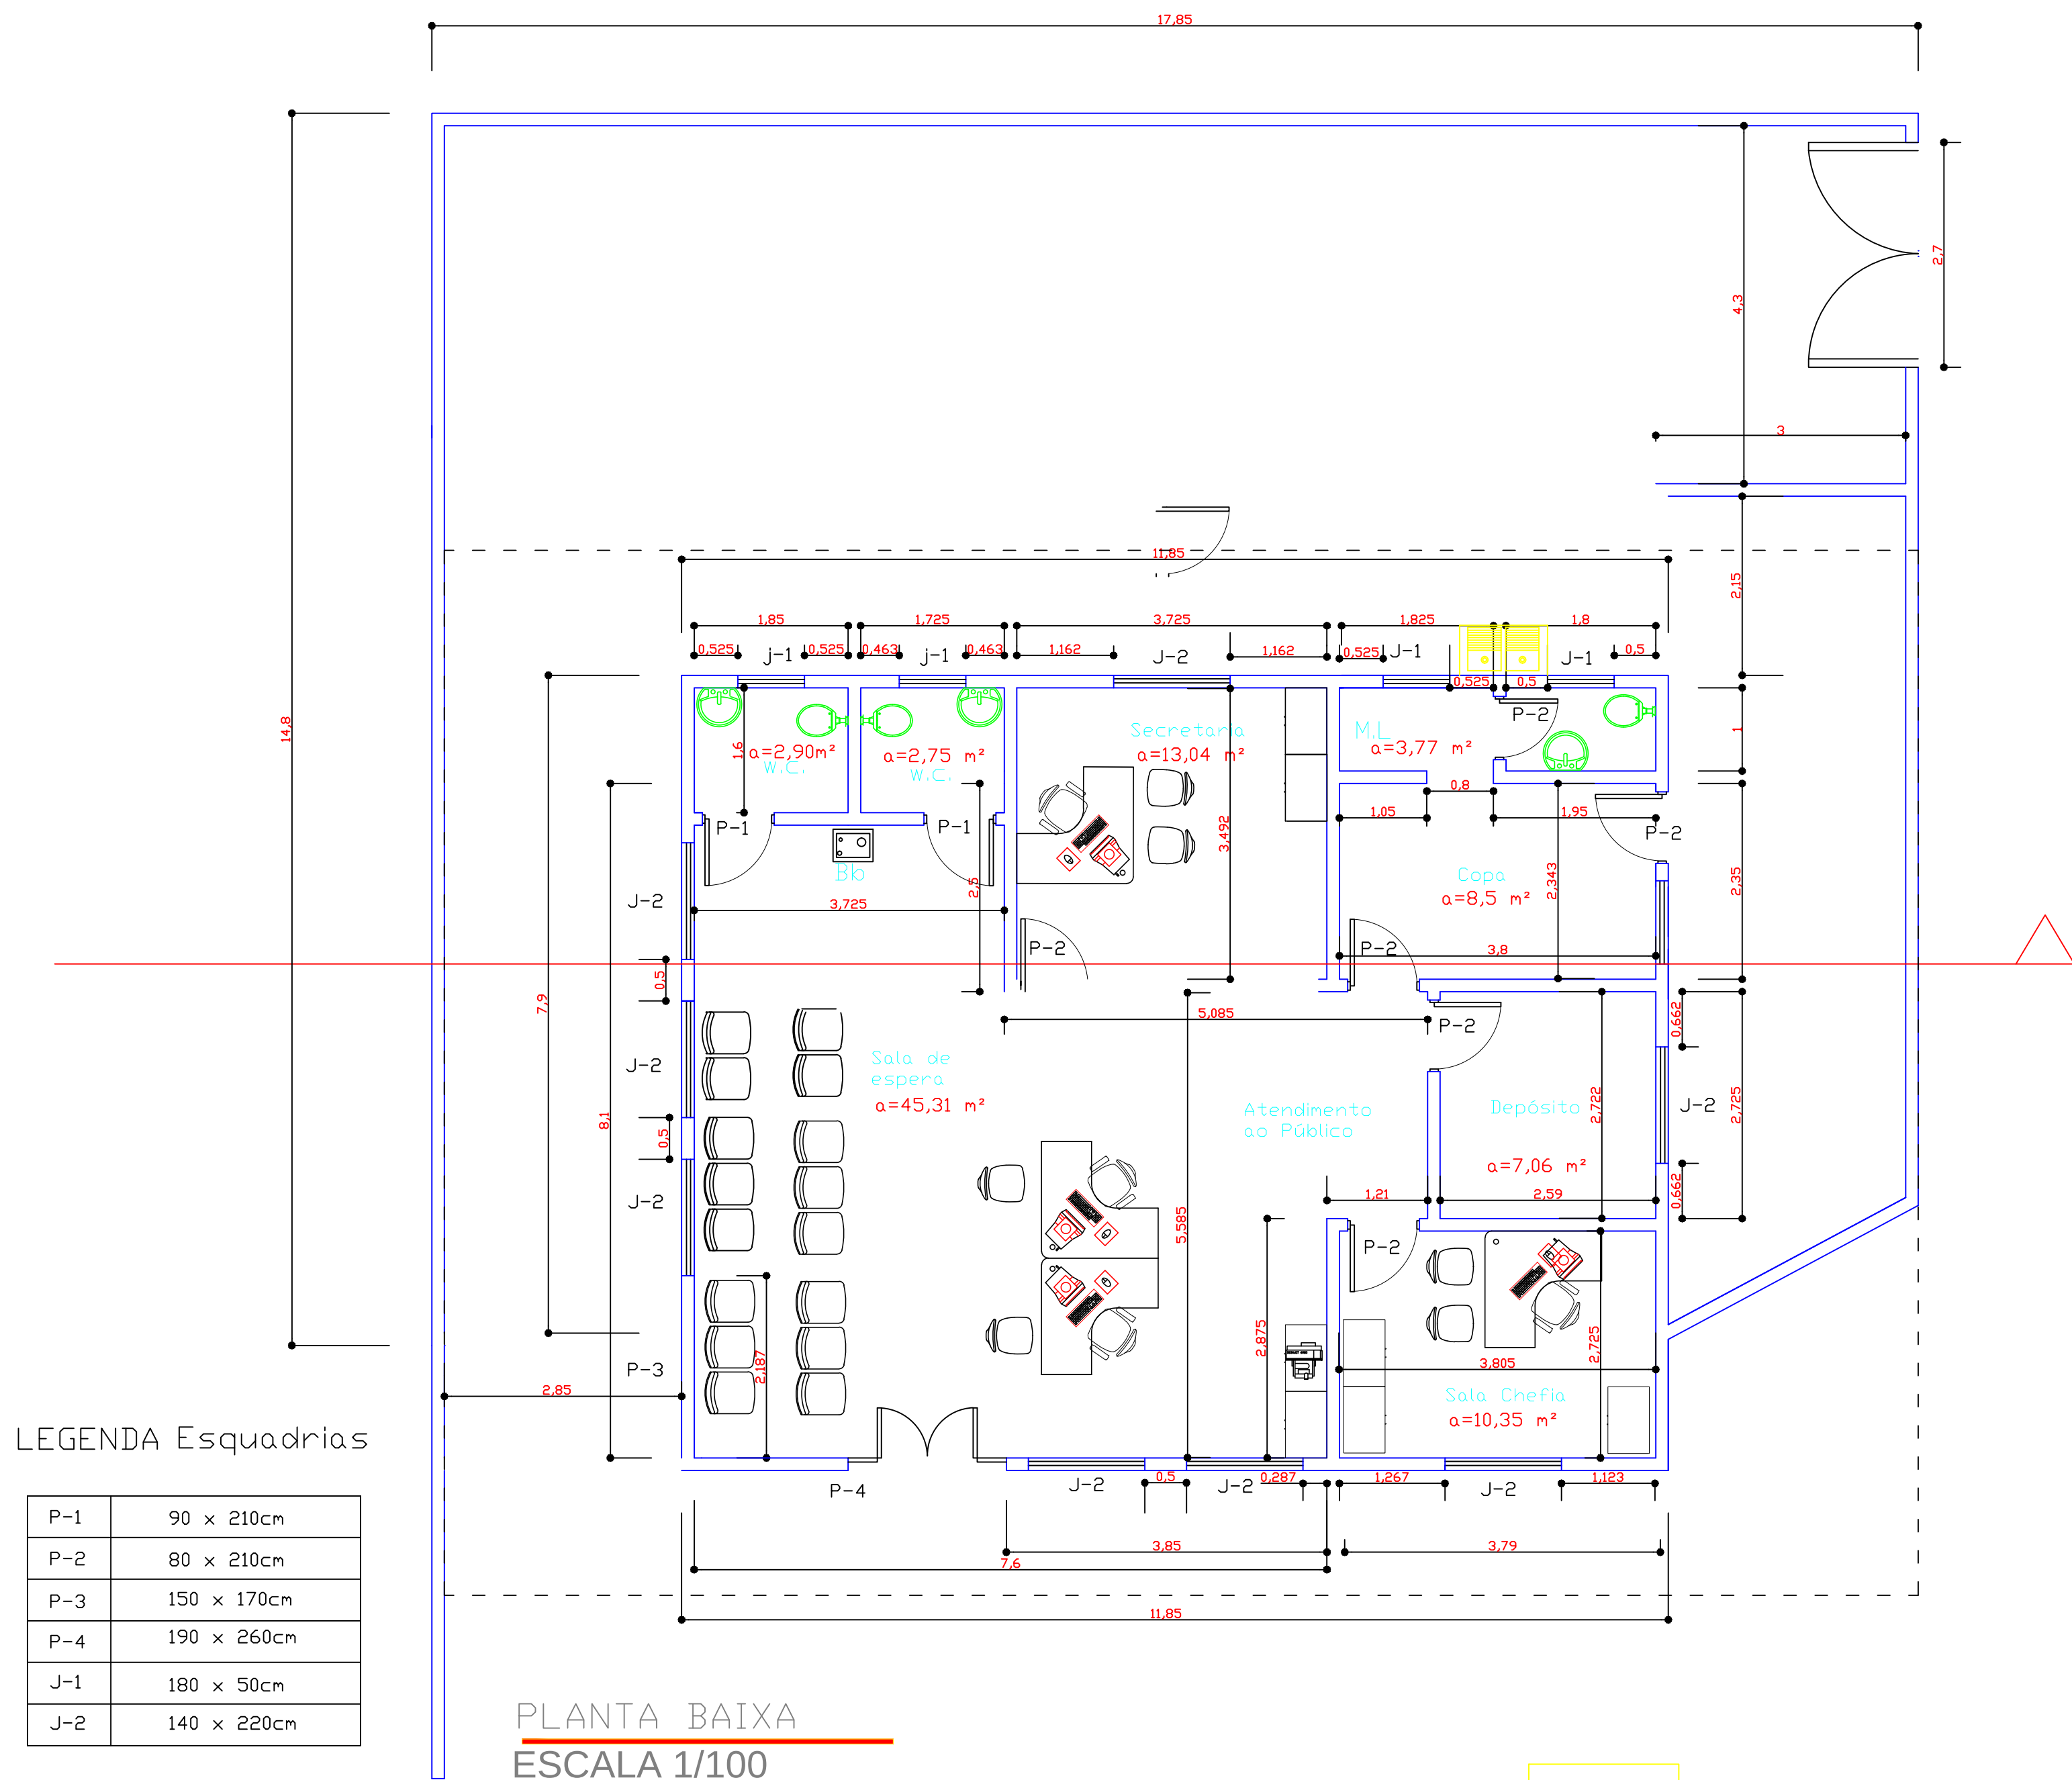


LEGENDA Esquadrias

P-1	90 x 210cm
P-2	80 x 210cm
P-3	150 x 170cm
P-4	190 x 260cm
J-1	180 x 50cm
J-2	140 x 220cm

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100

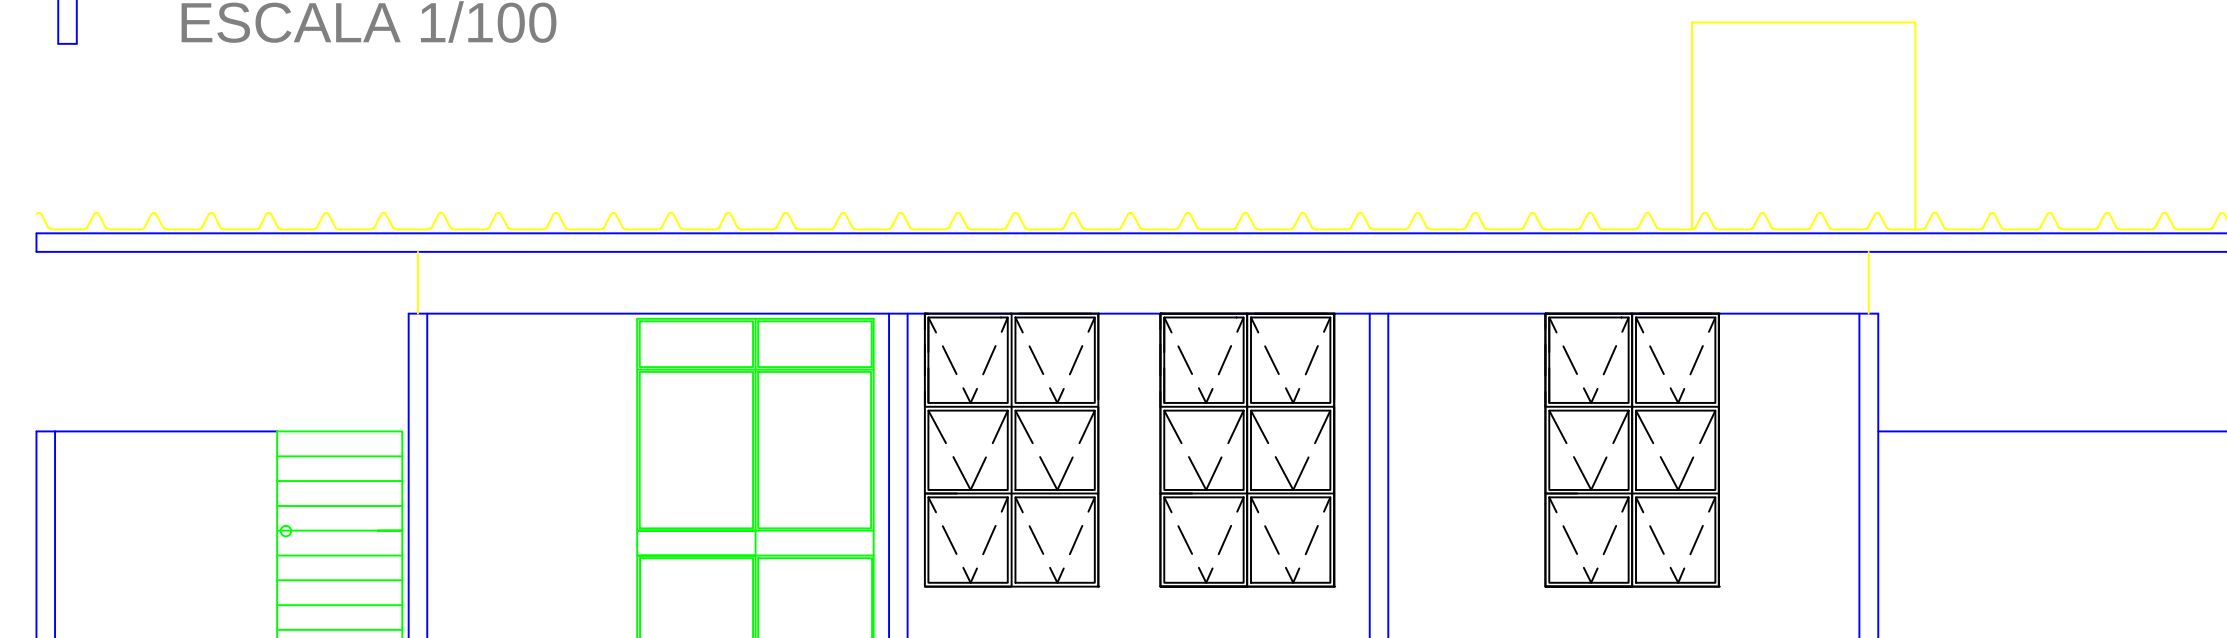


Fachada

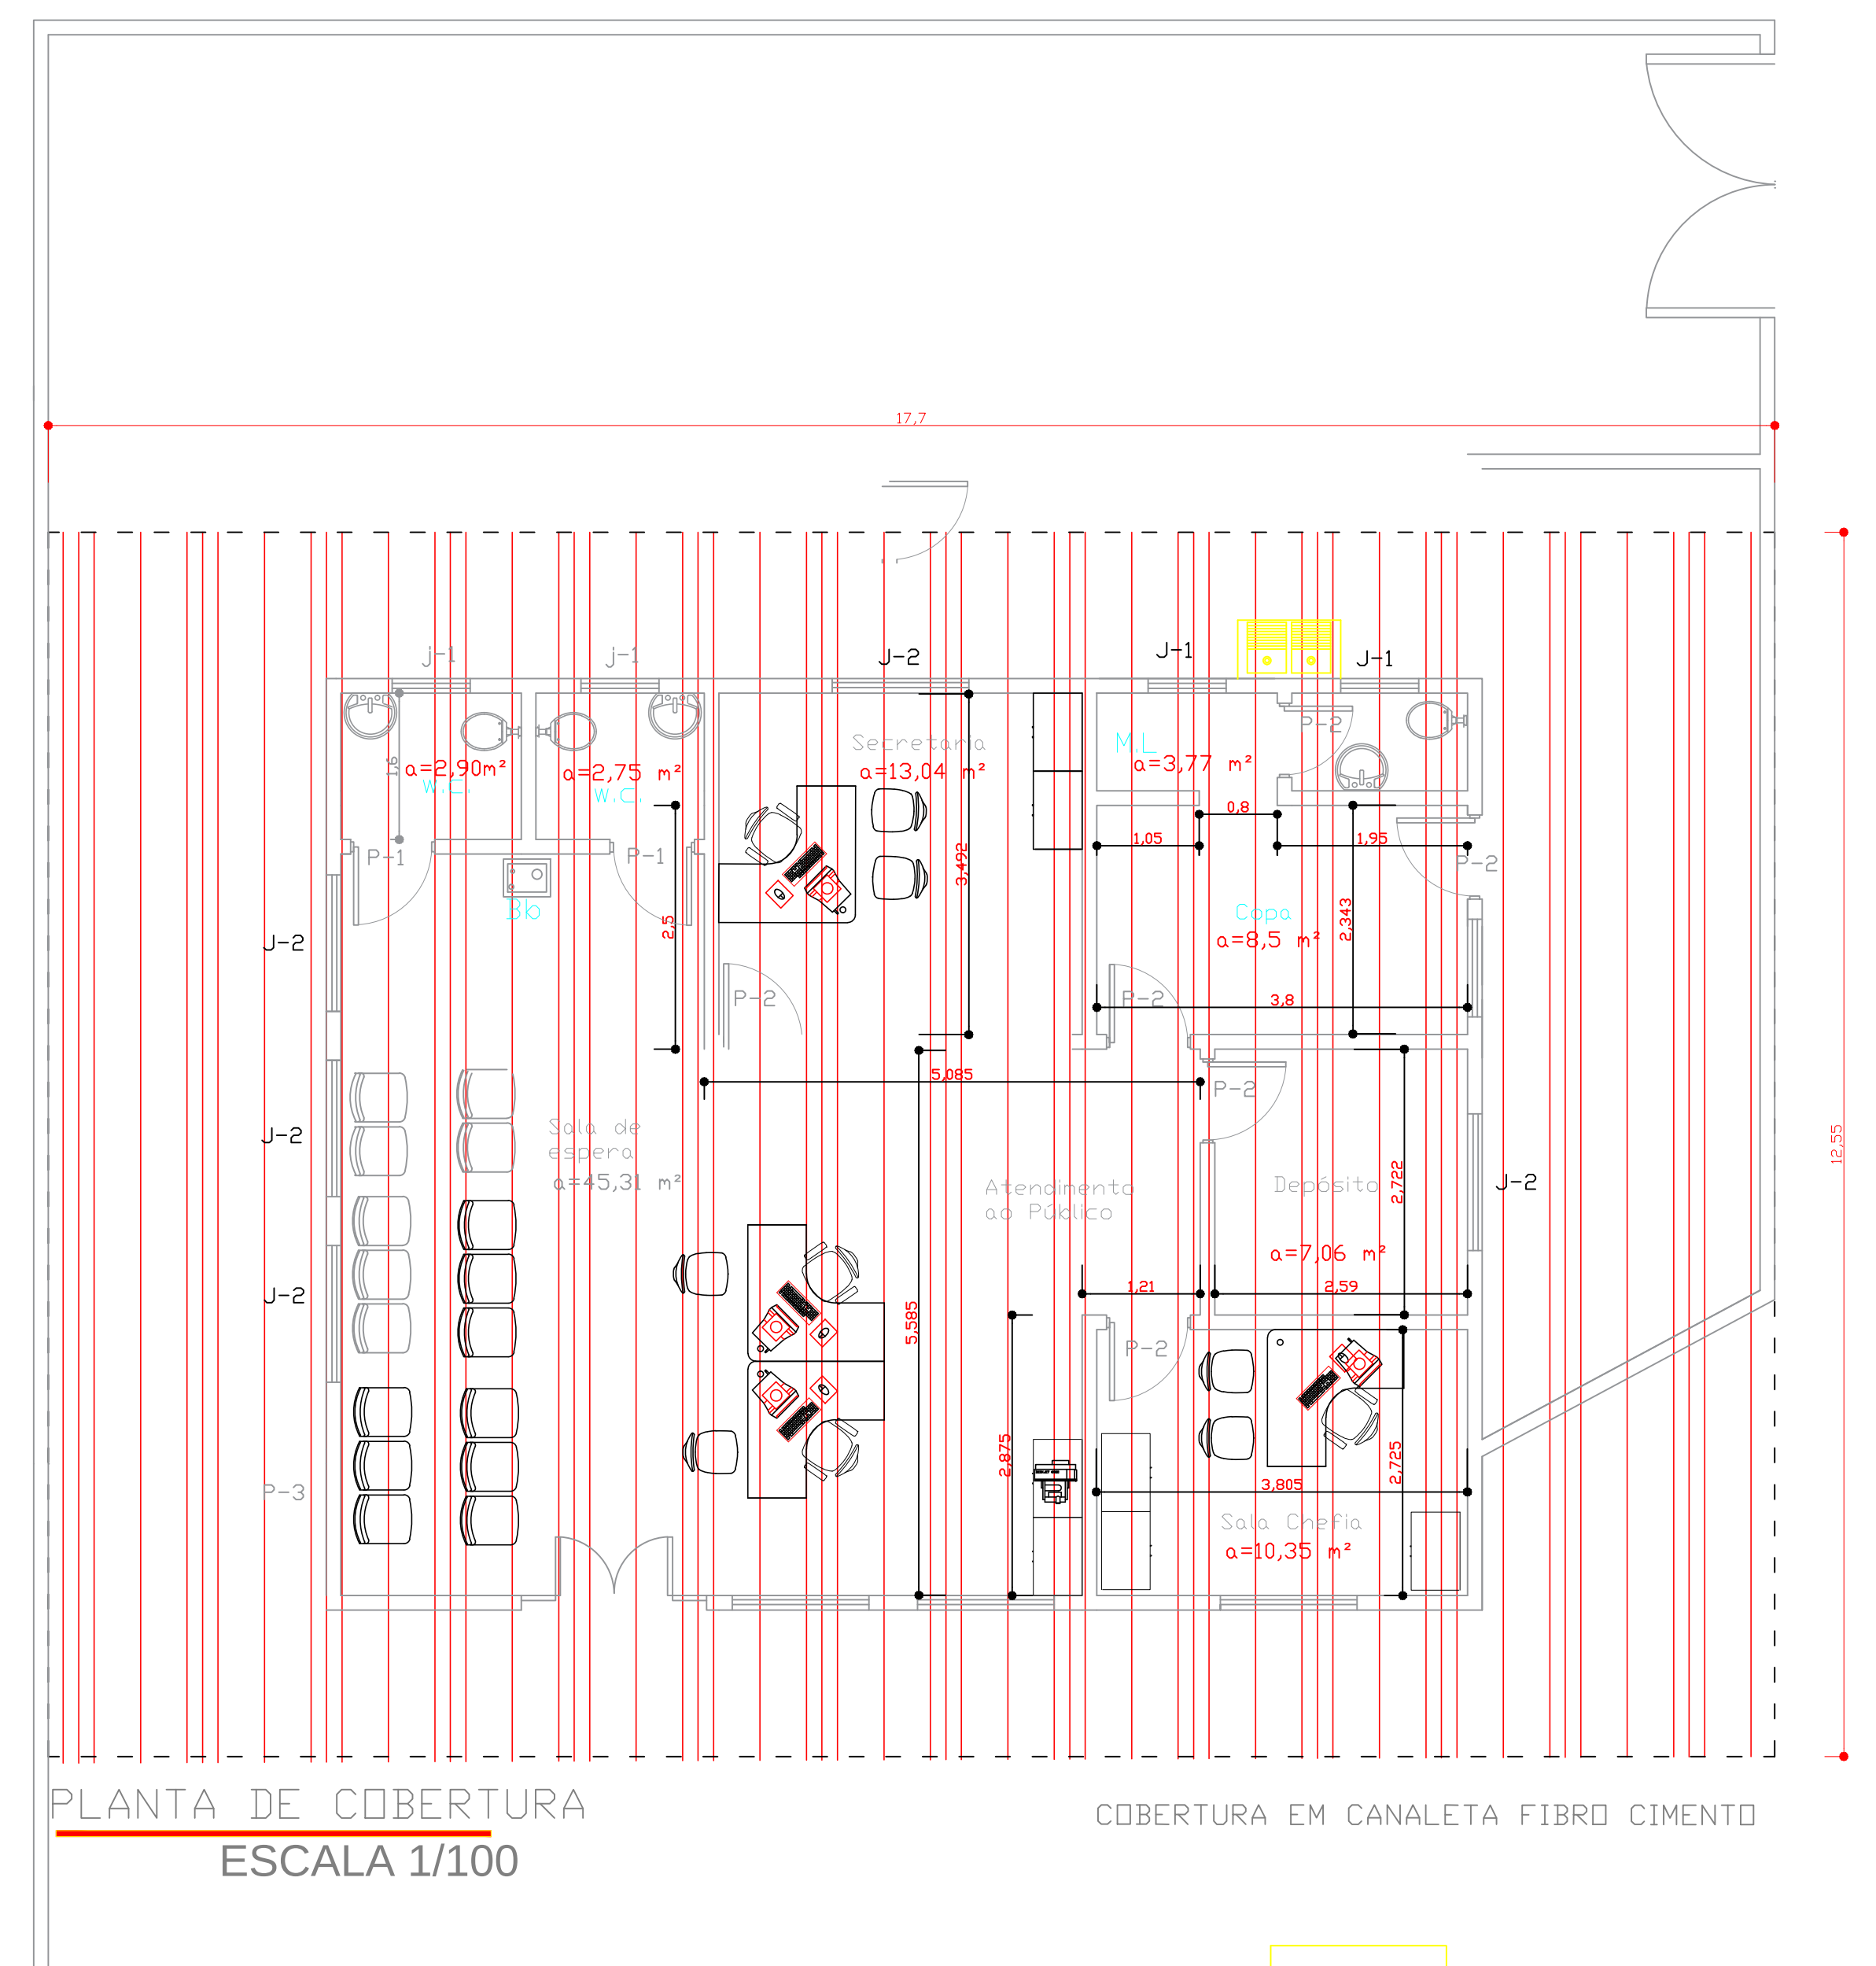

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/100









COBERTURA EM CANALETA FIBRO CIMENTO

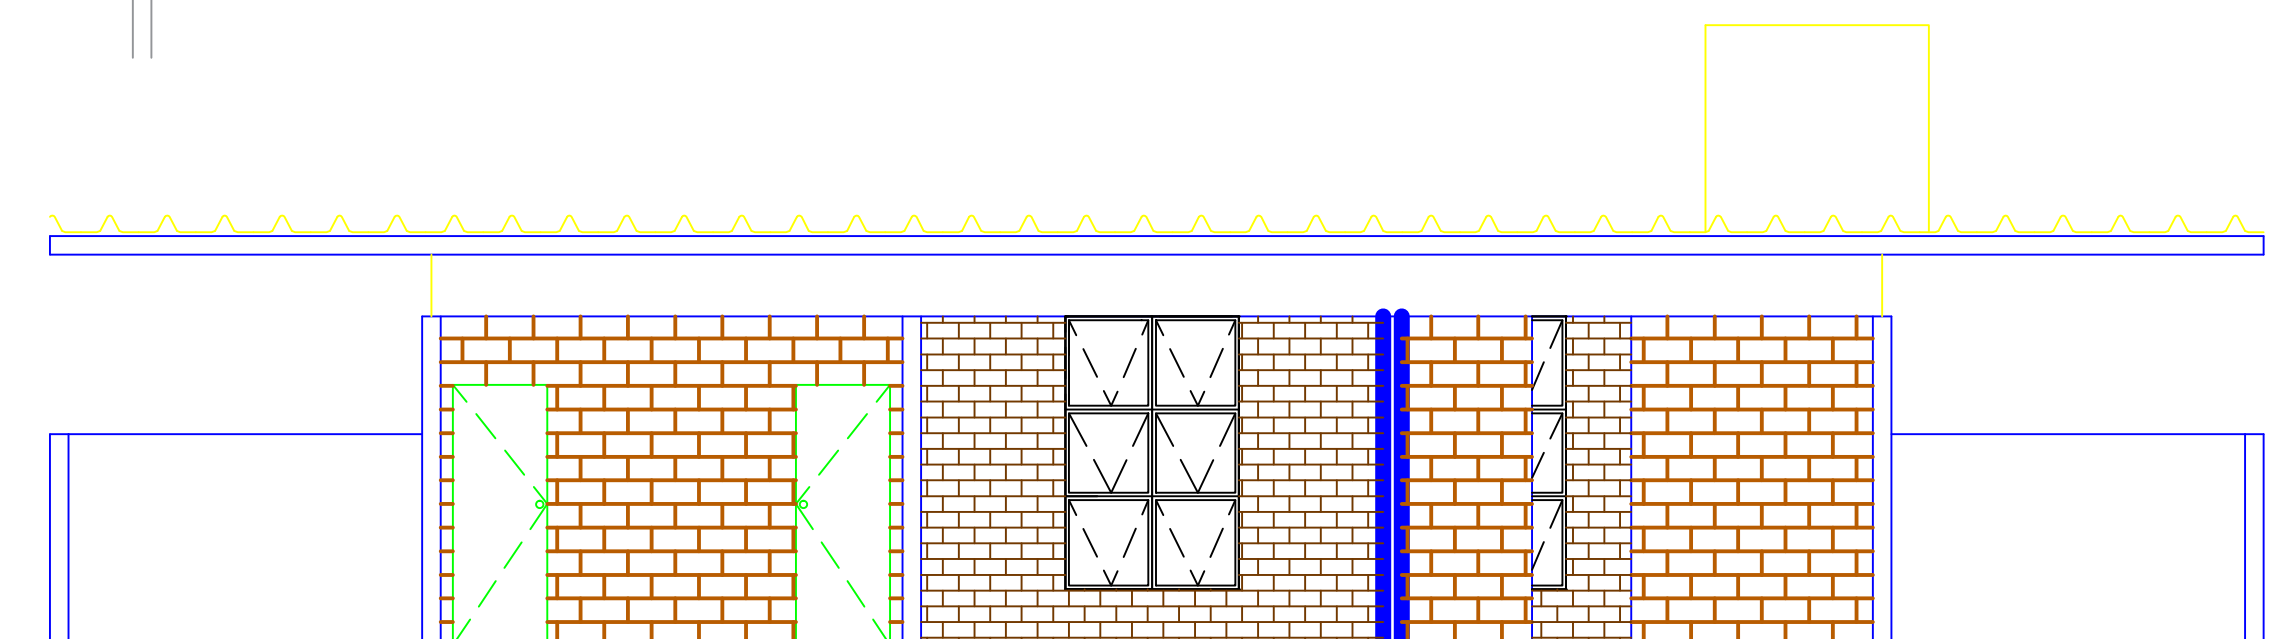

Corte AA


IPASGO- Posto de Atendimento
TIPO 09 - Uruaçu

Unidade de Arquitetura e Engenharia
Rafael Calligaris Beozzo
Estagiário em Engenharia Elétrica
Renata Leones
Designer de Interiores
Ronaldo Brandão
Eng Civil CREA-GO 8929/D

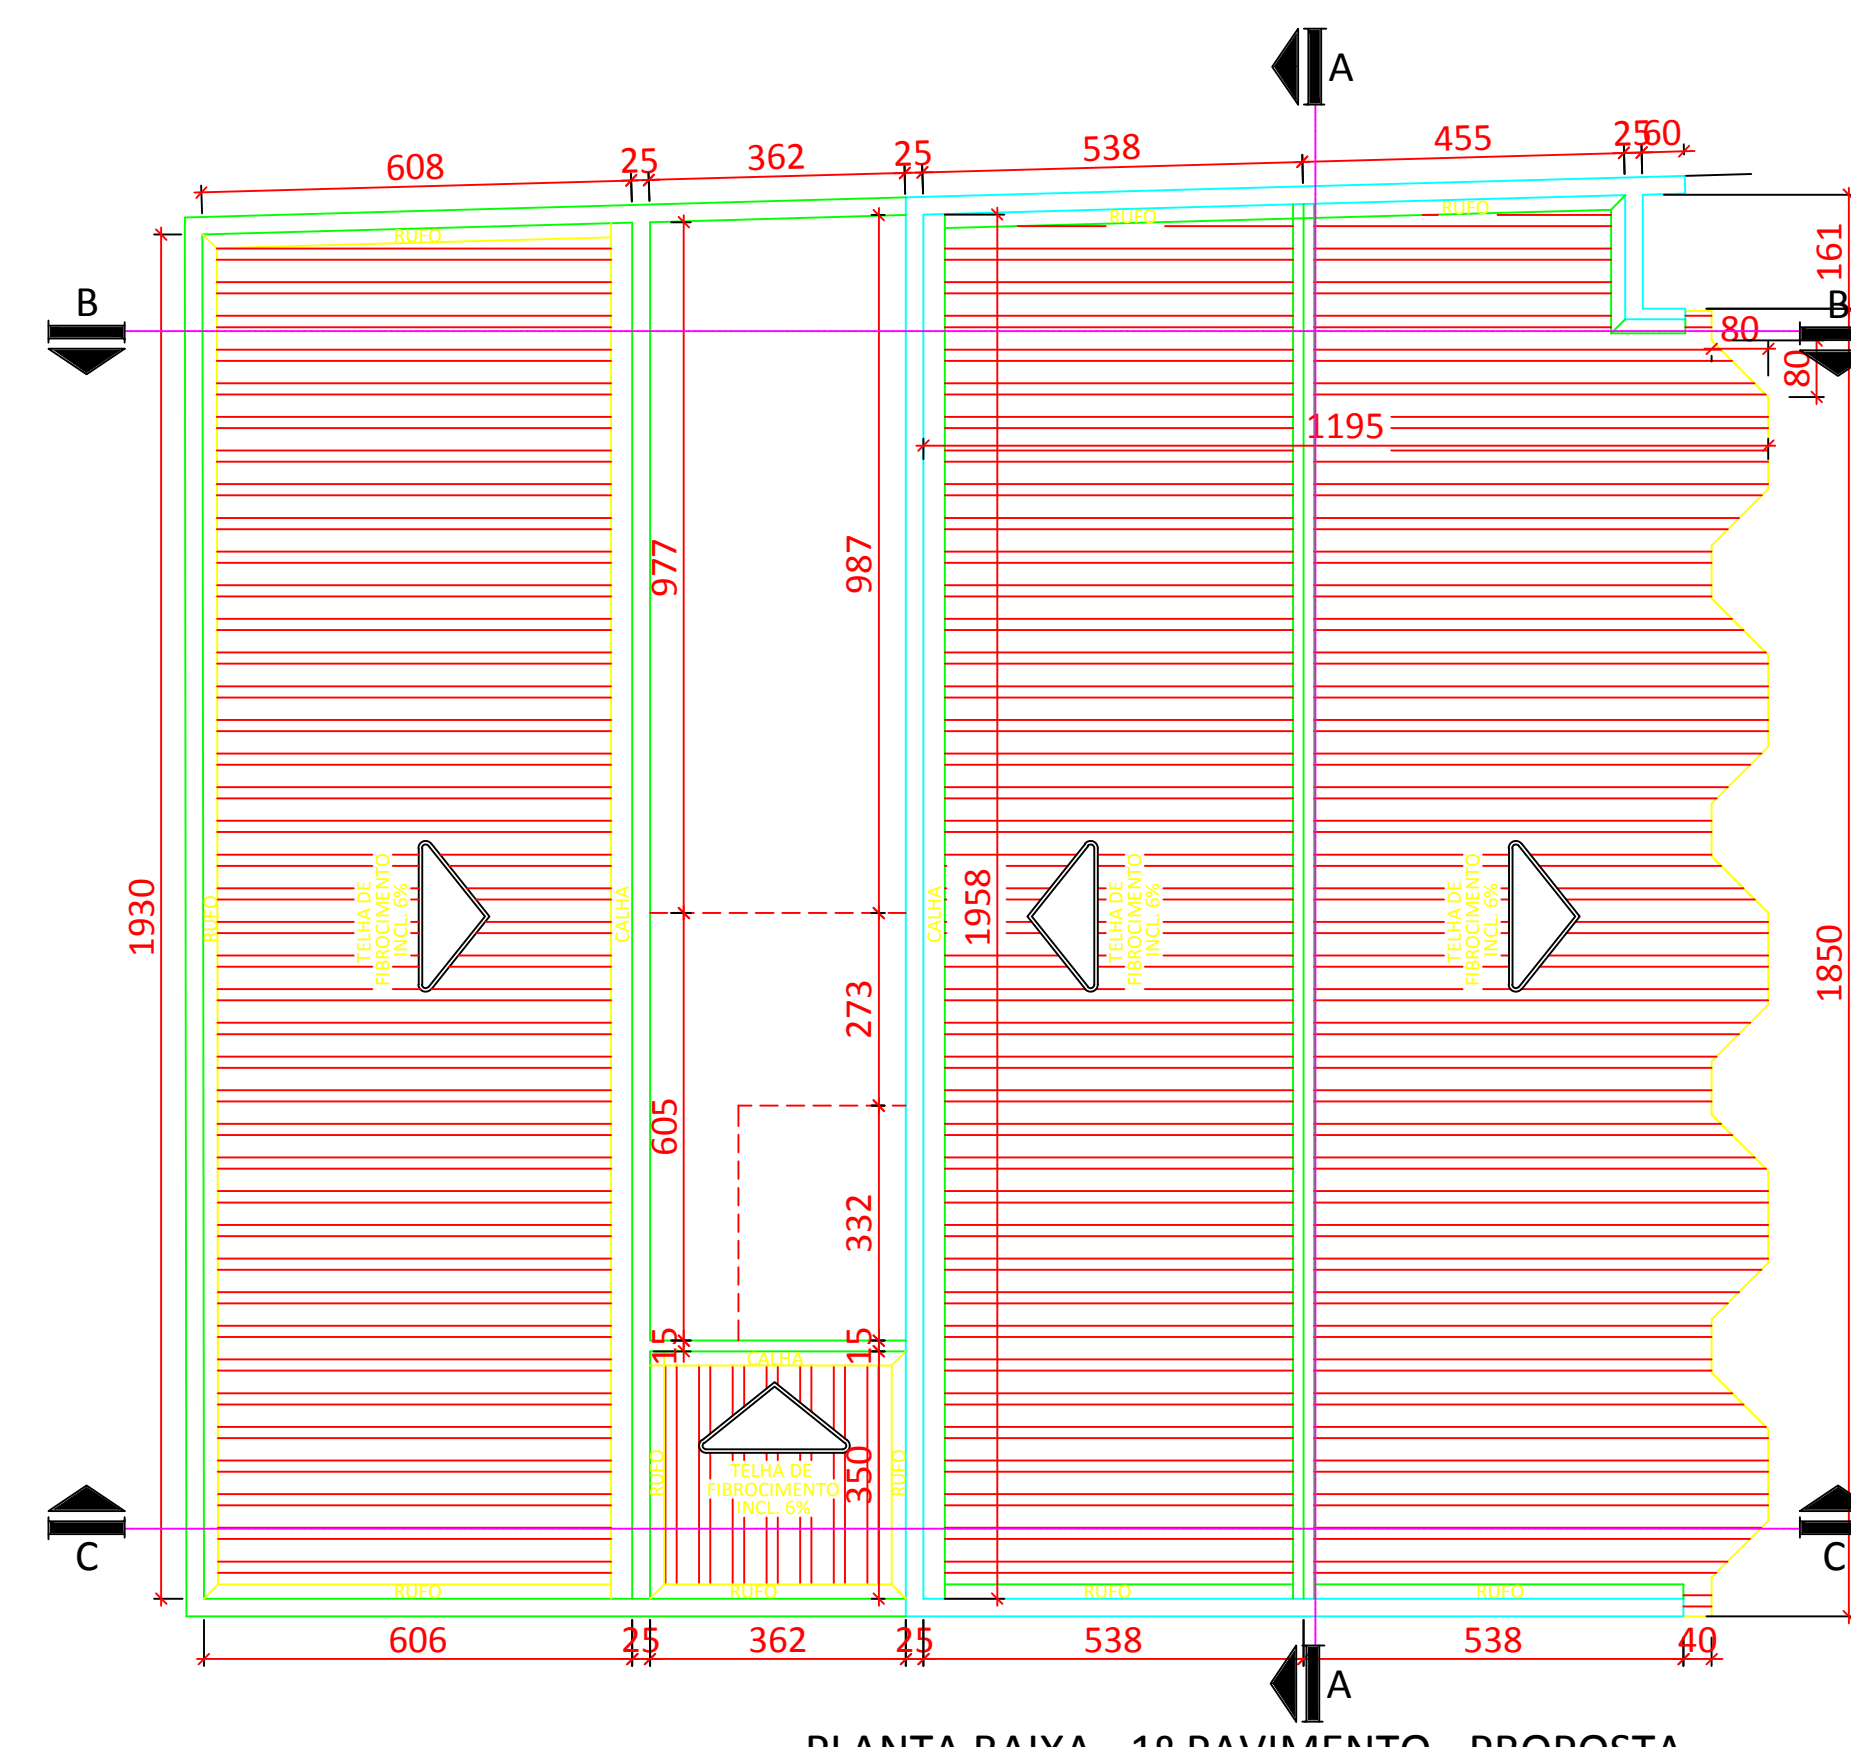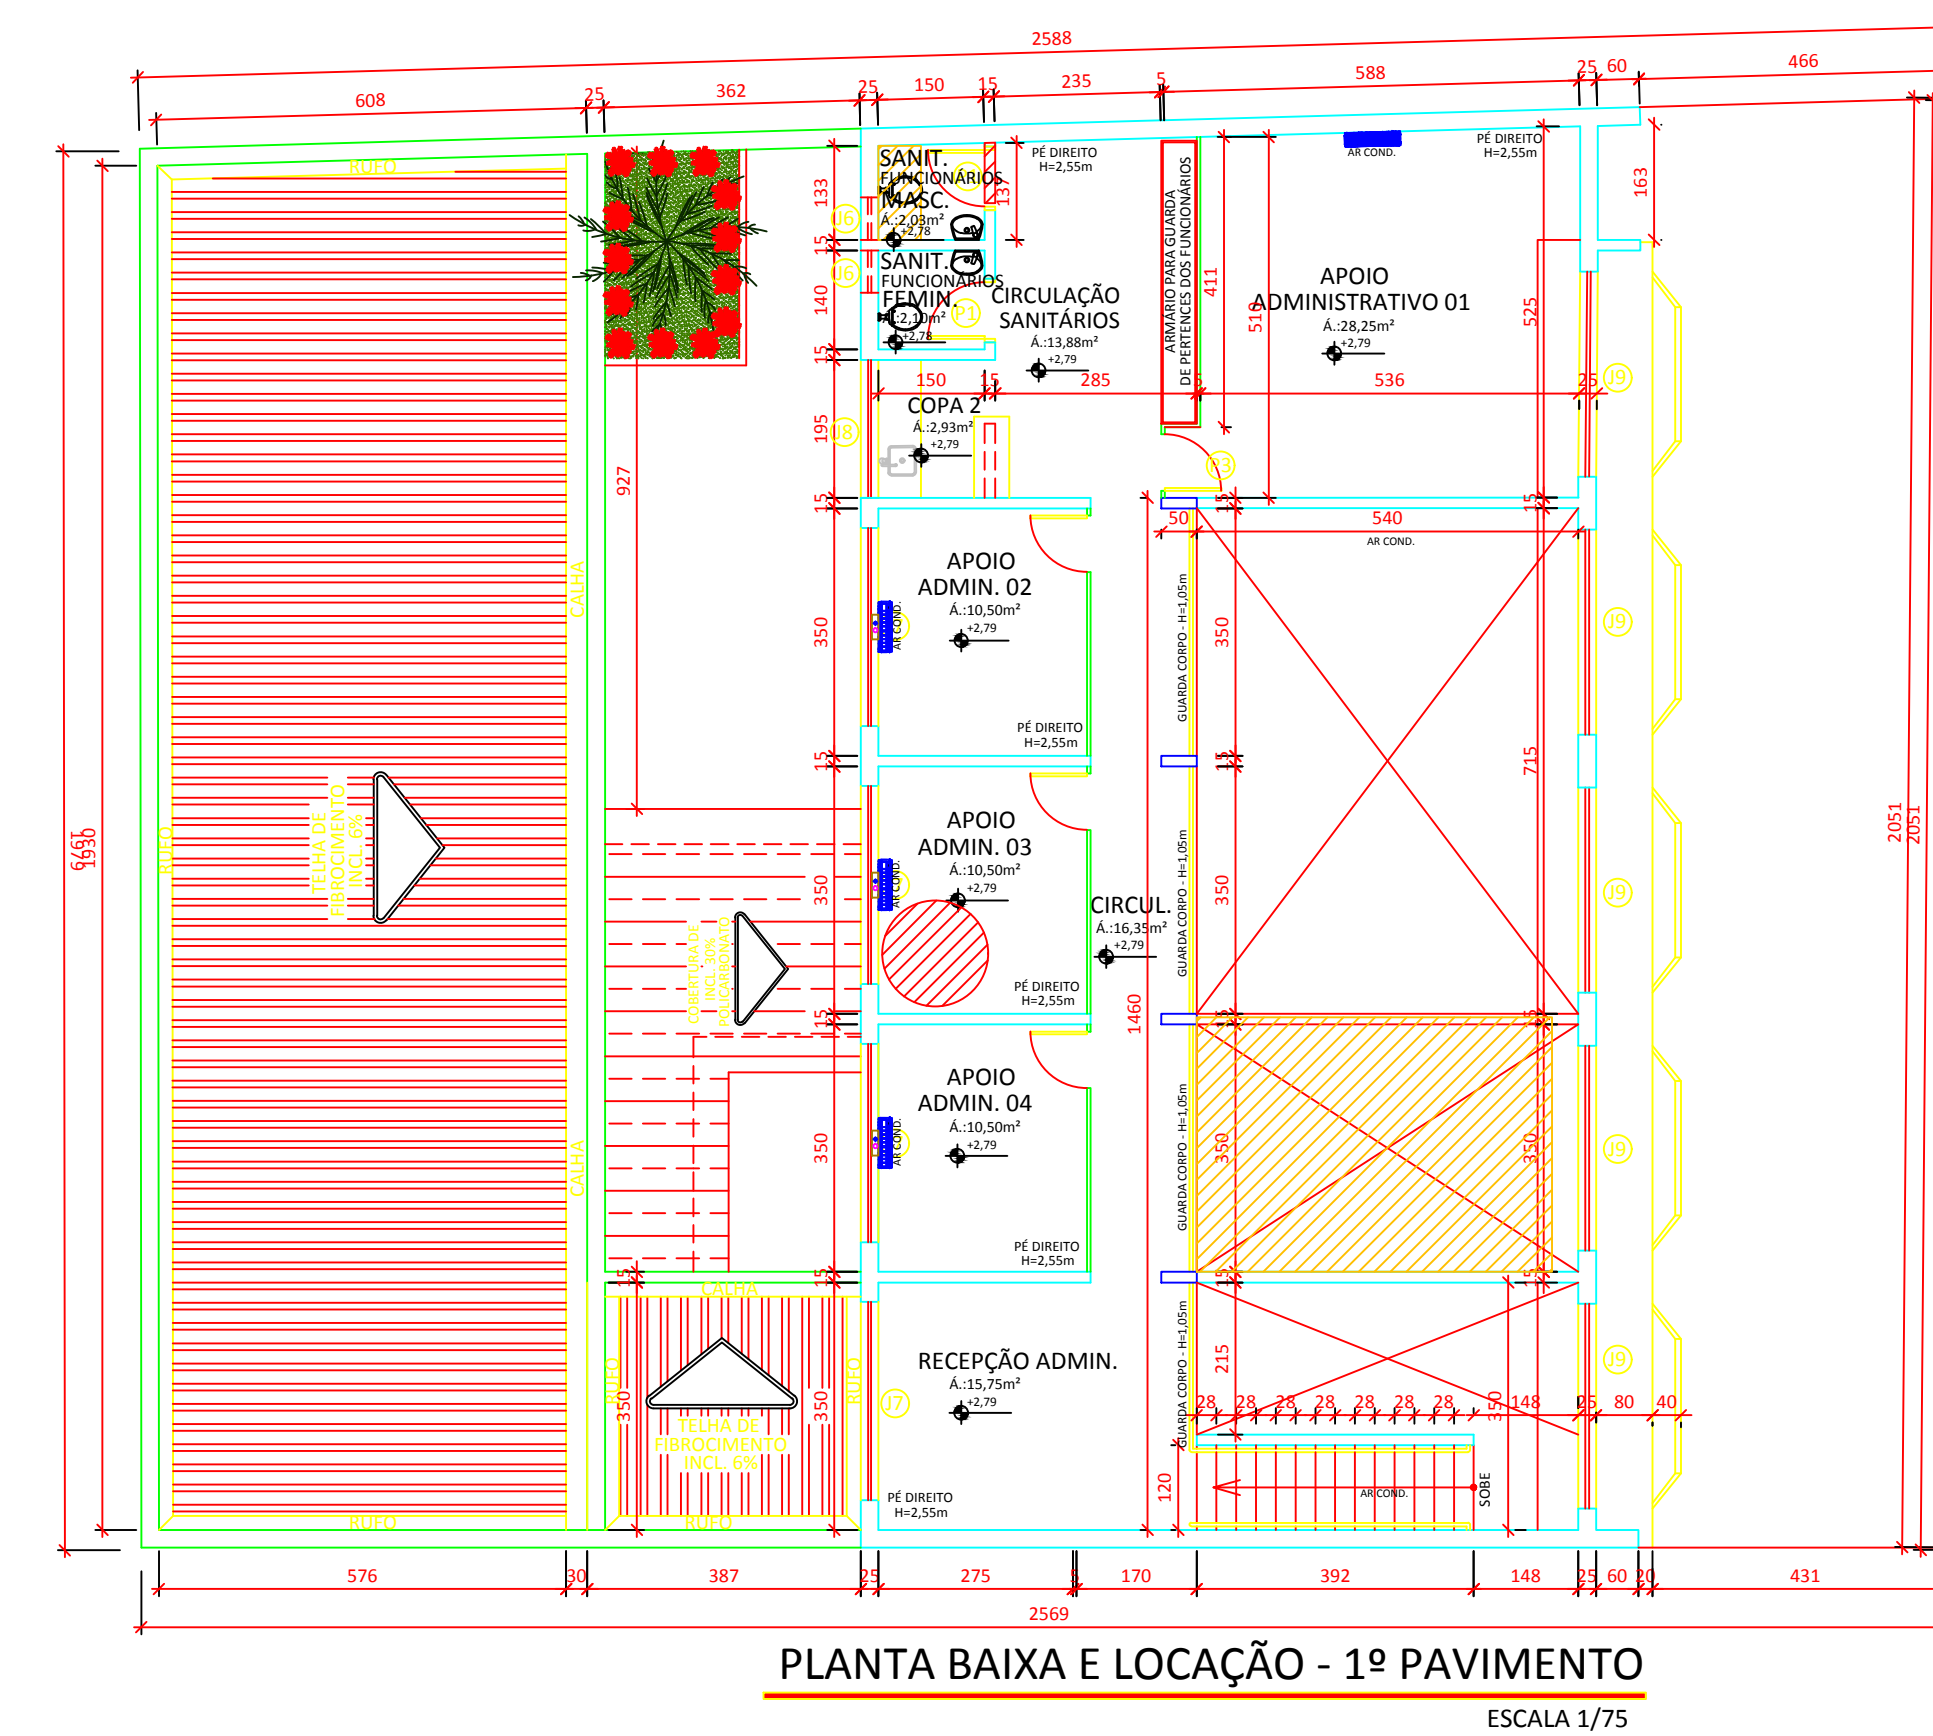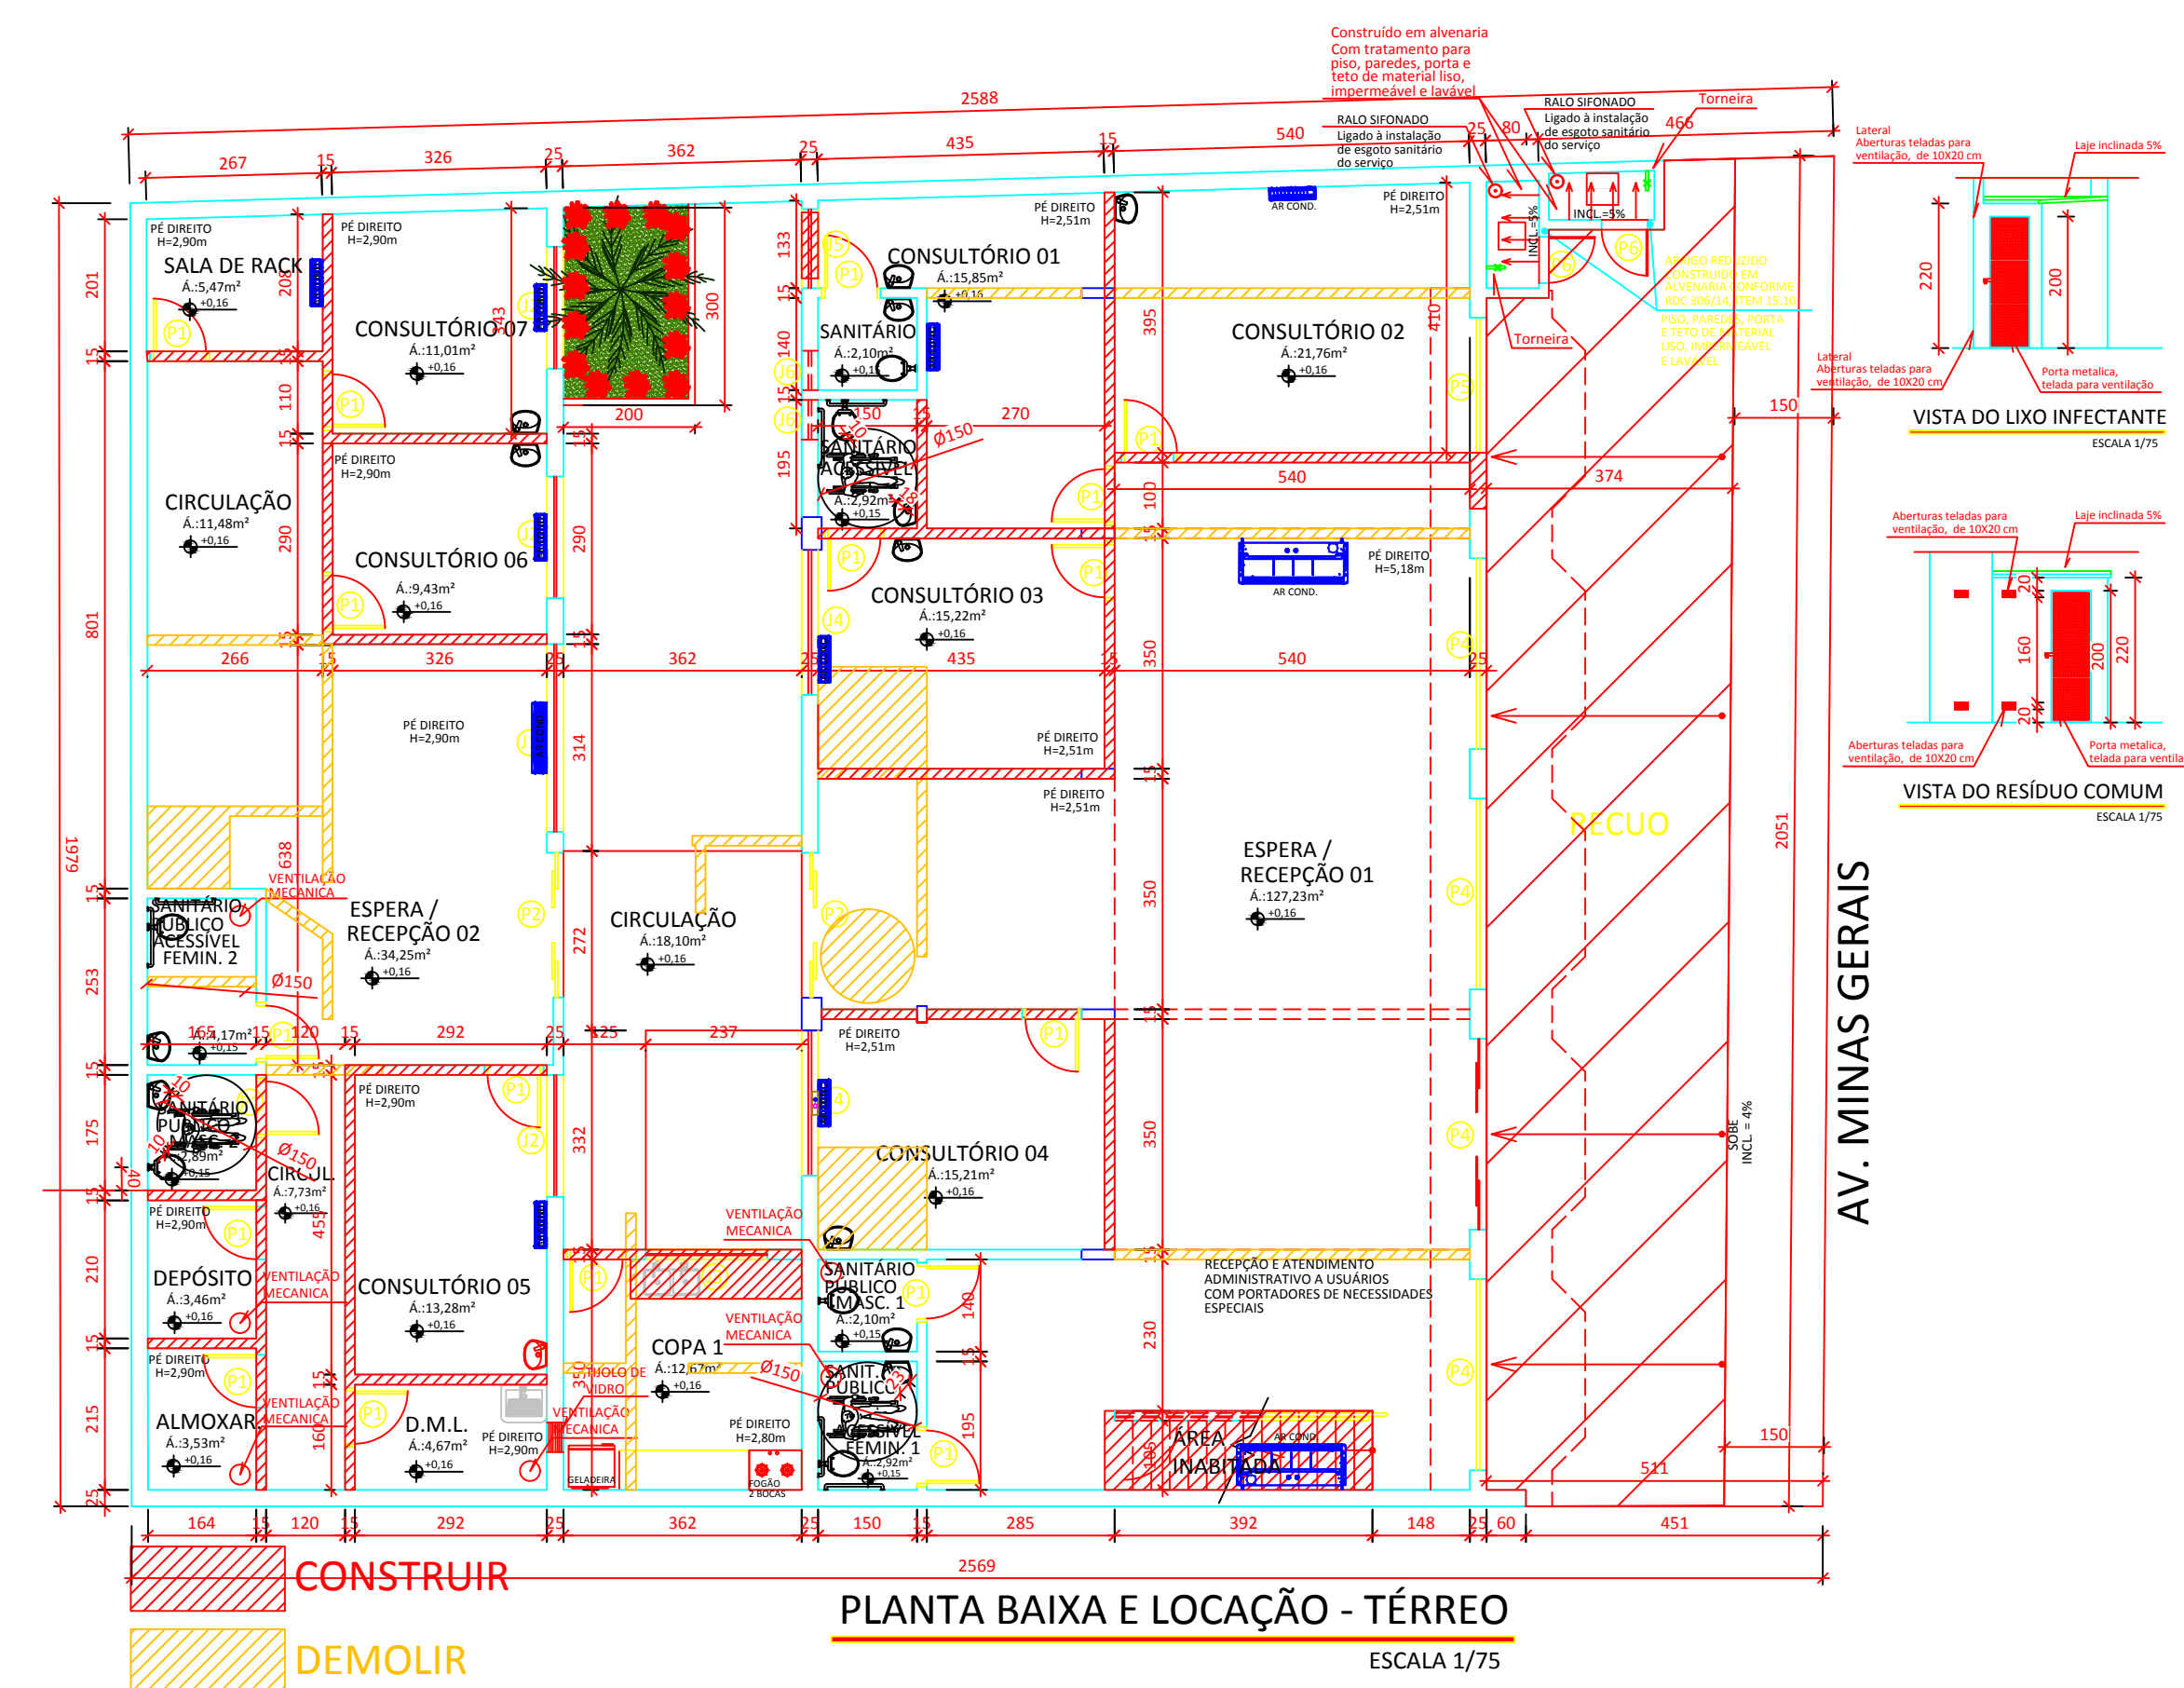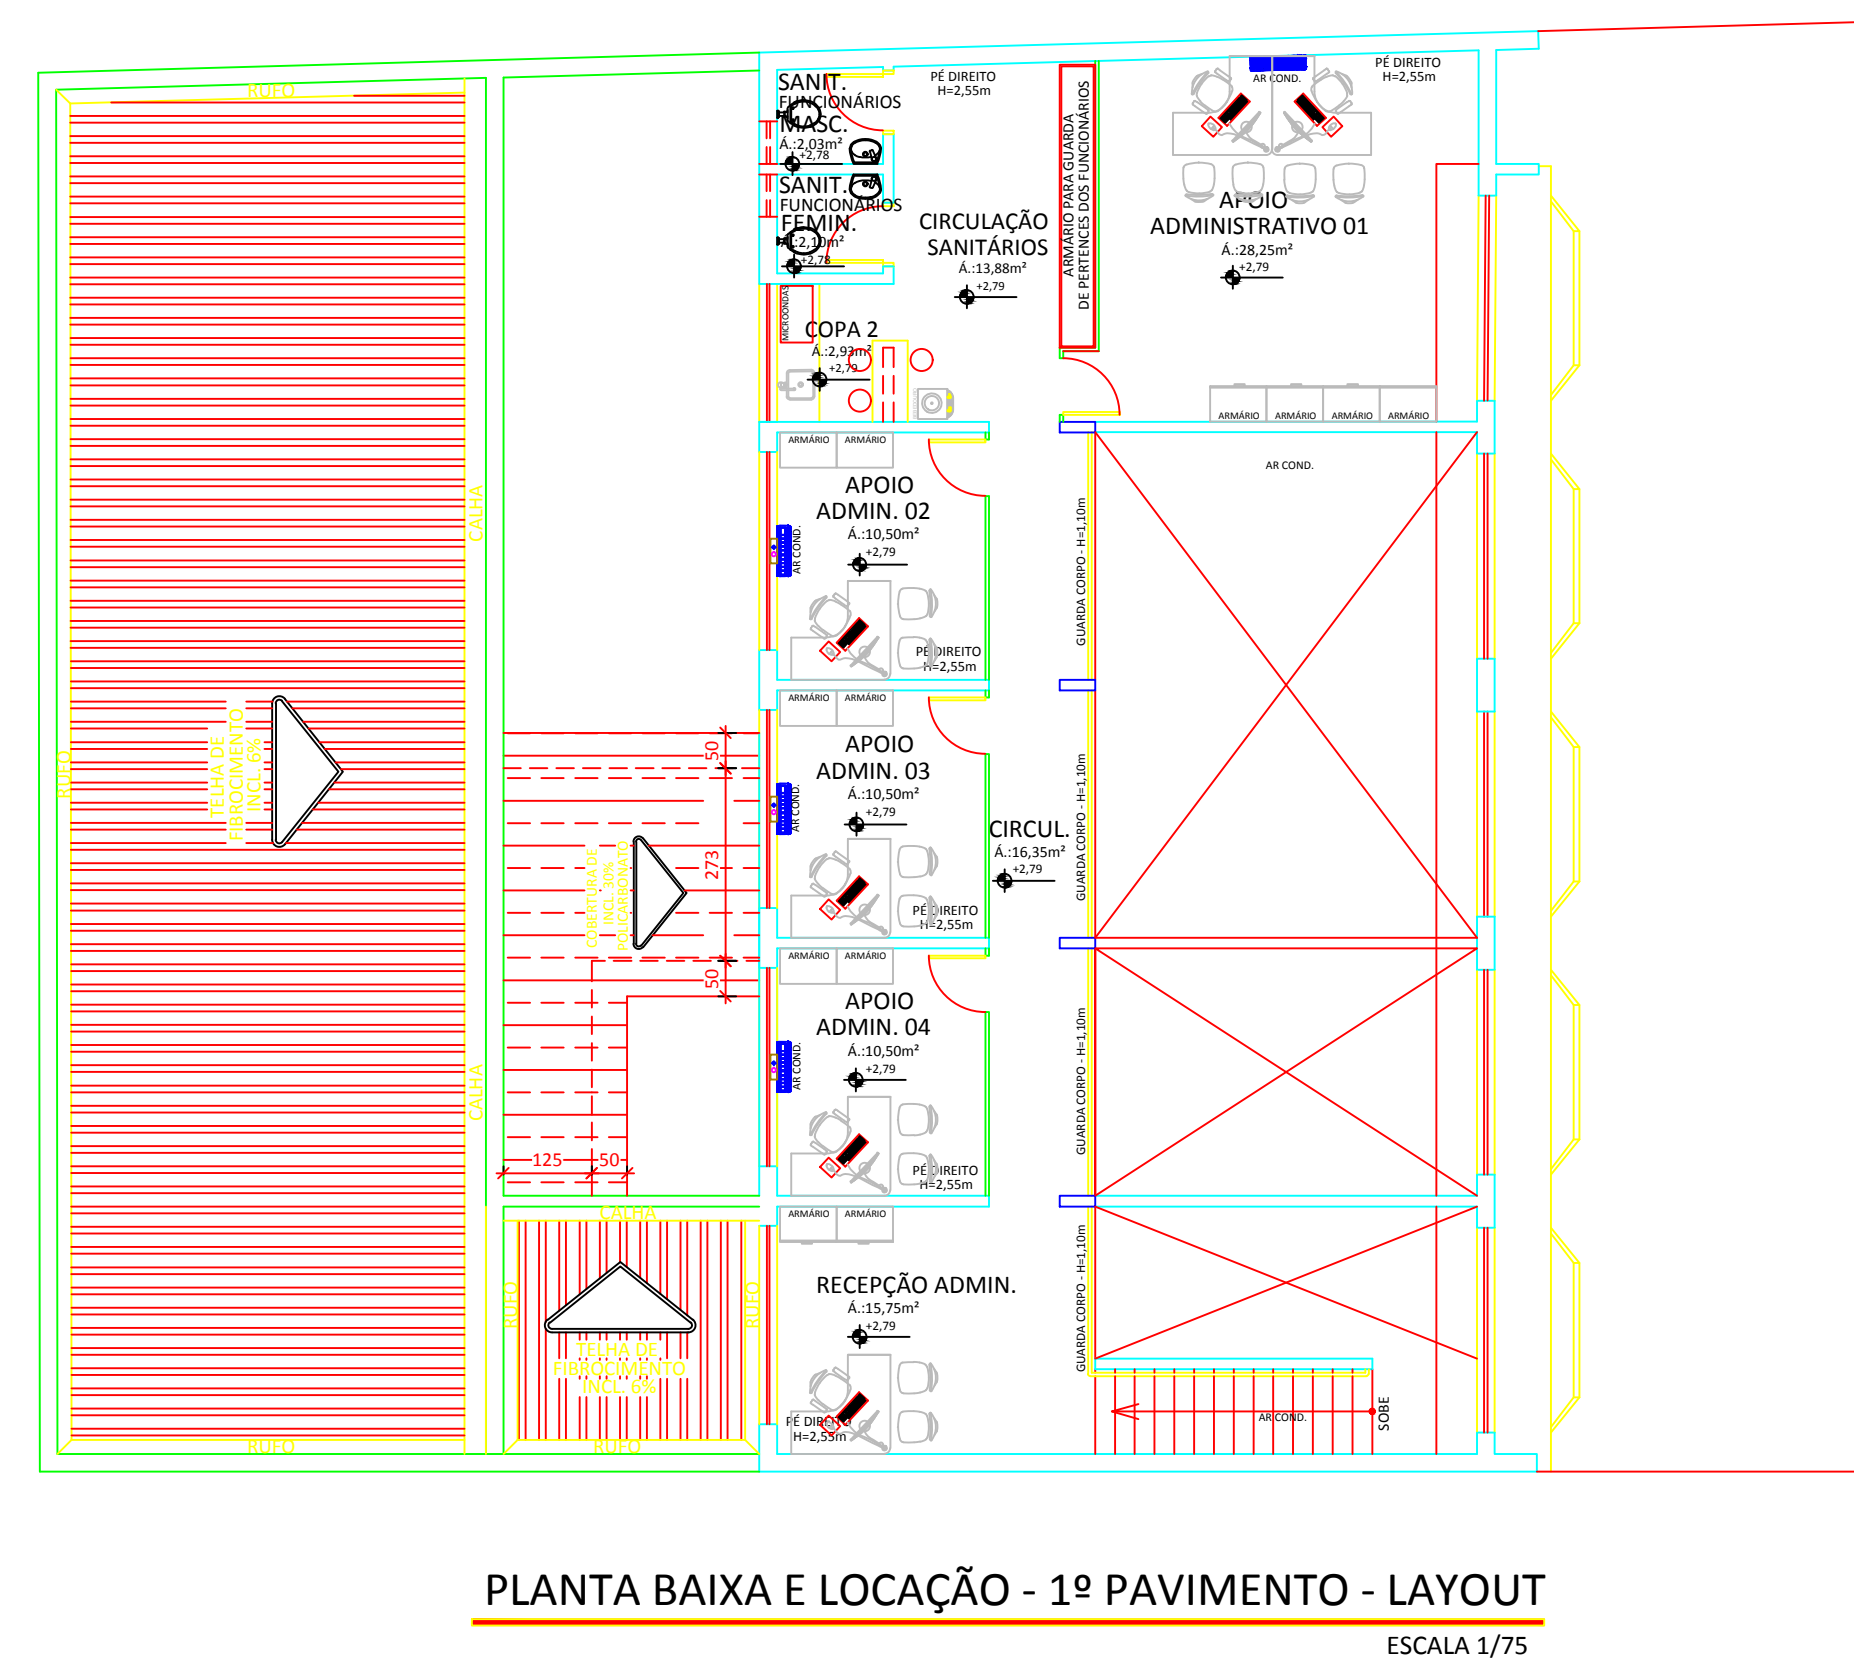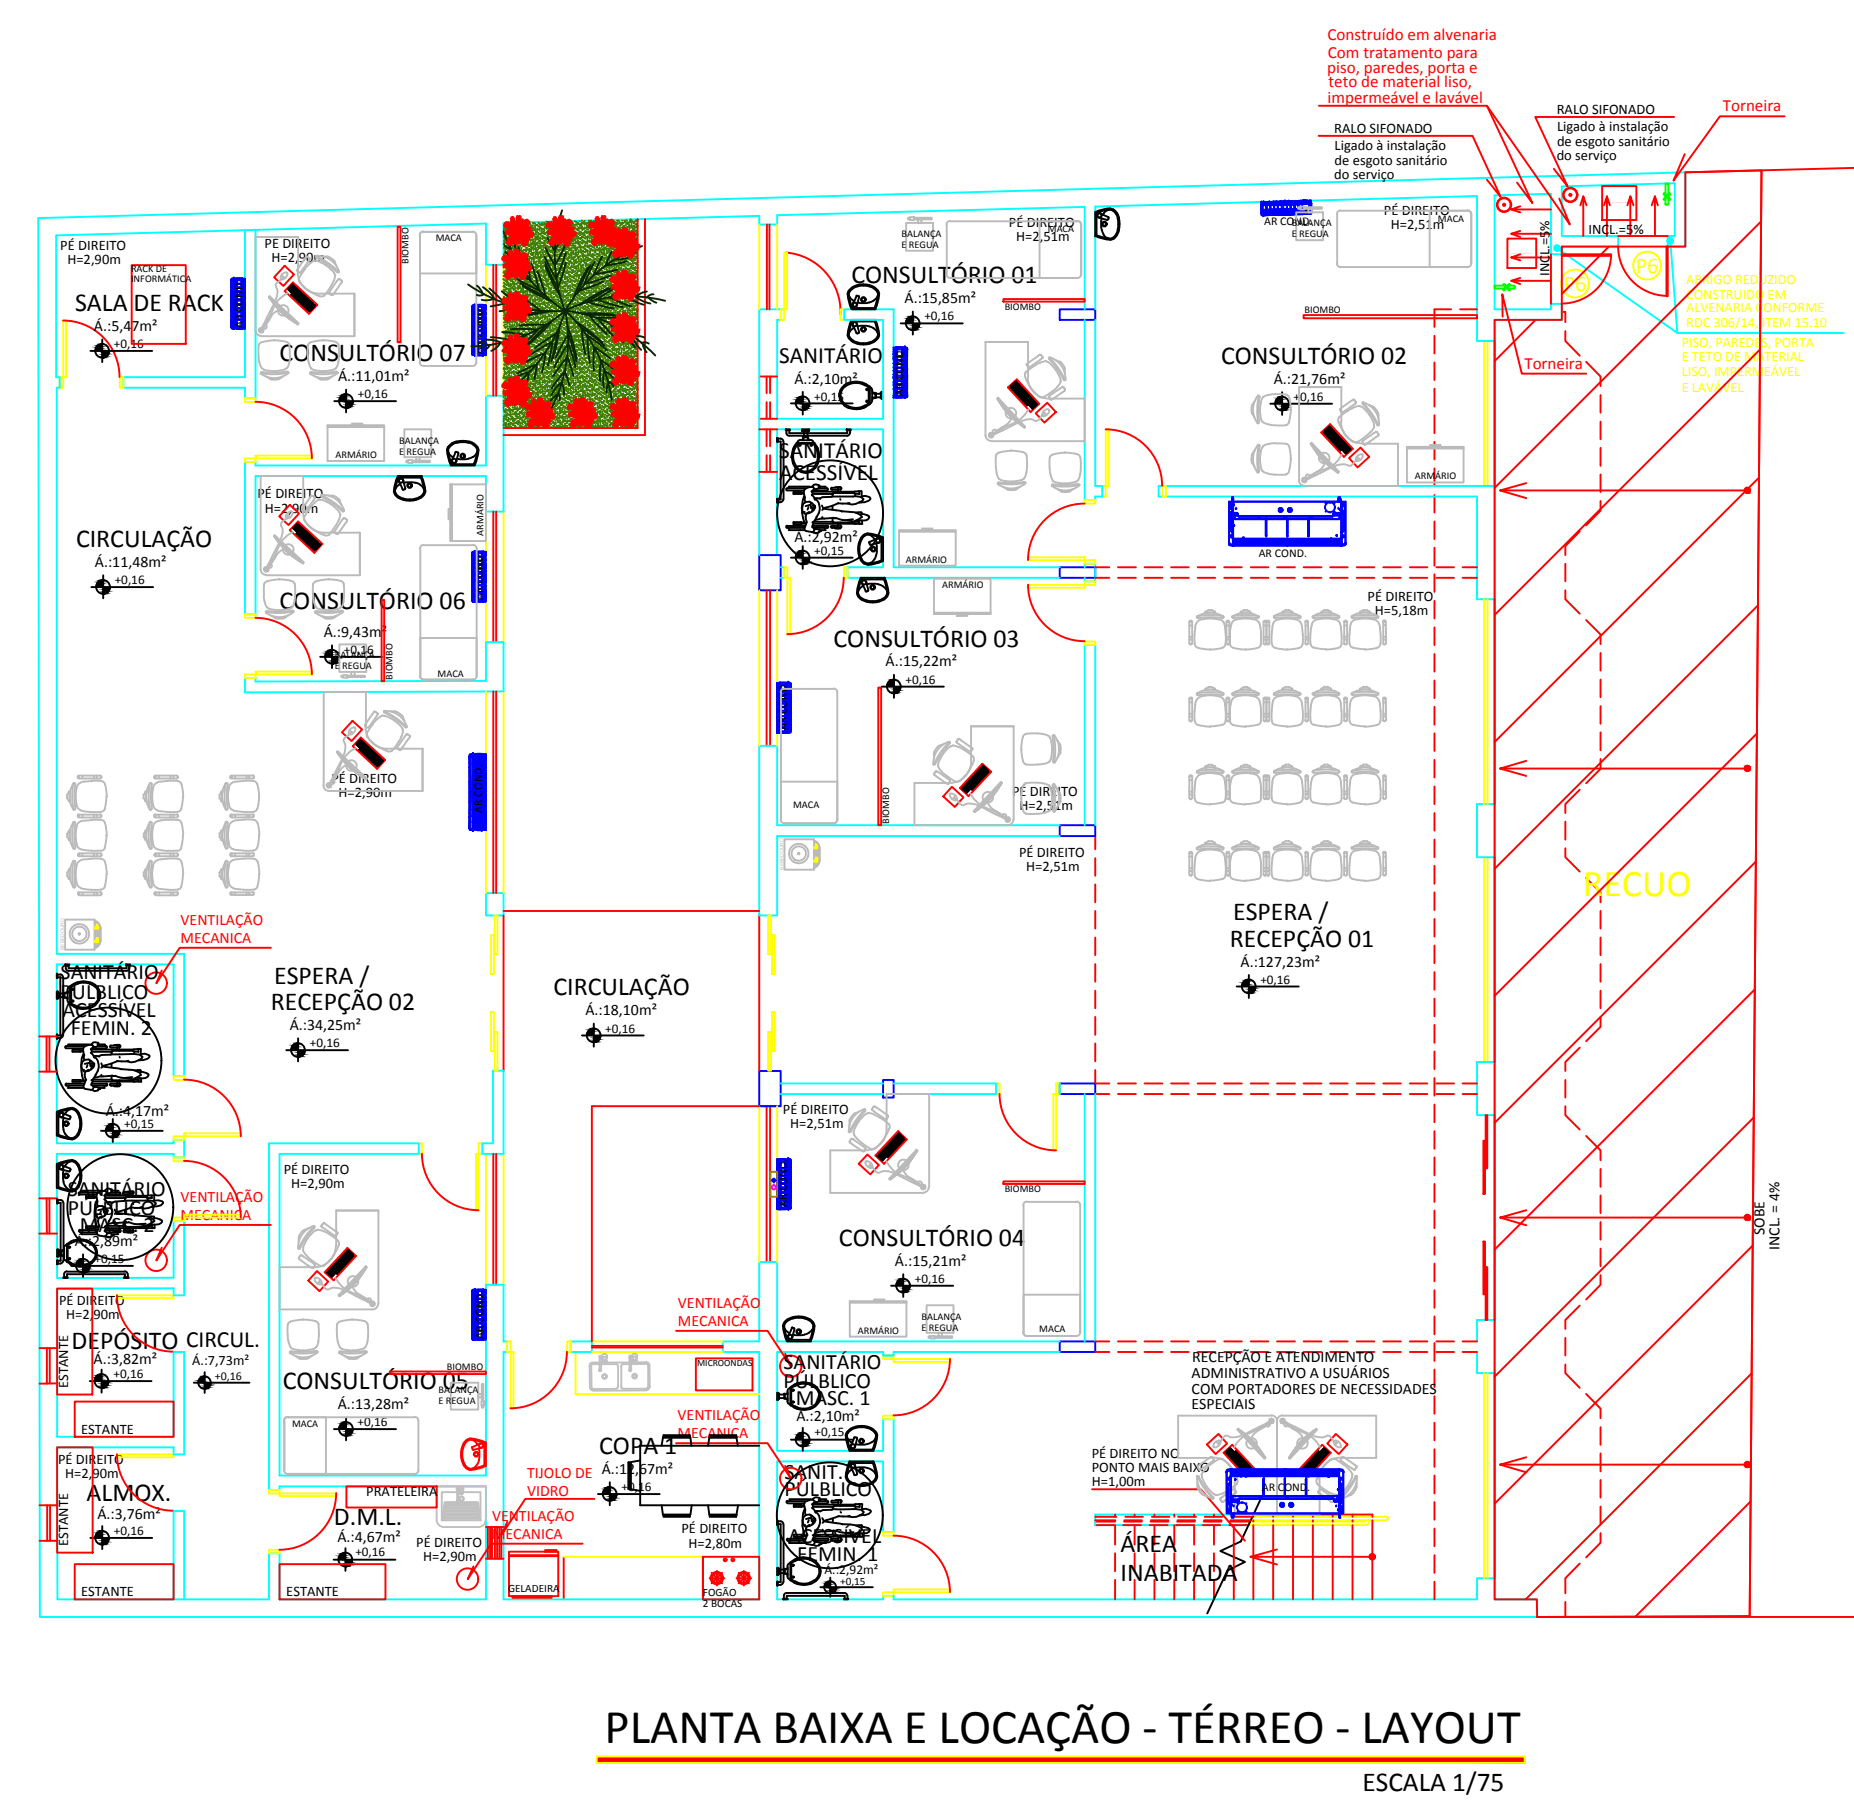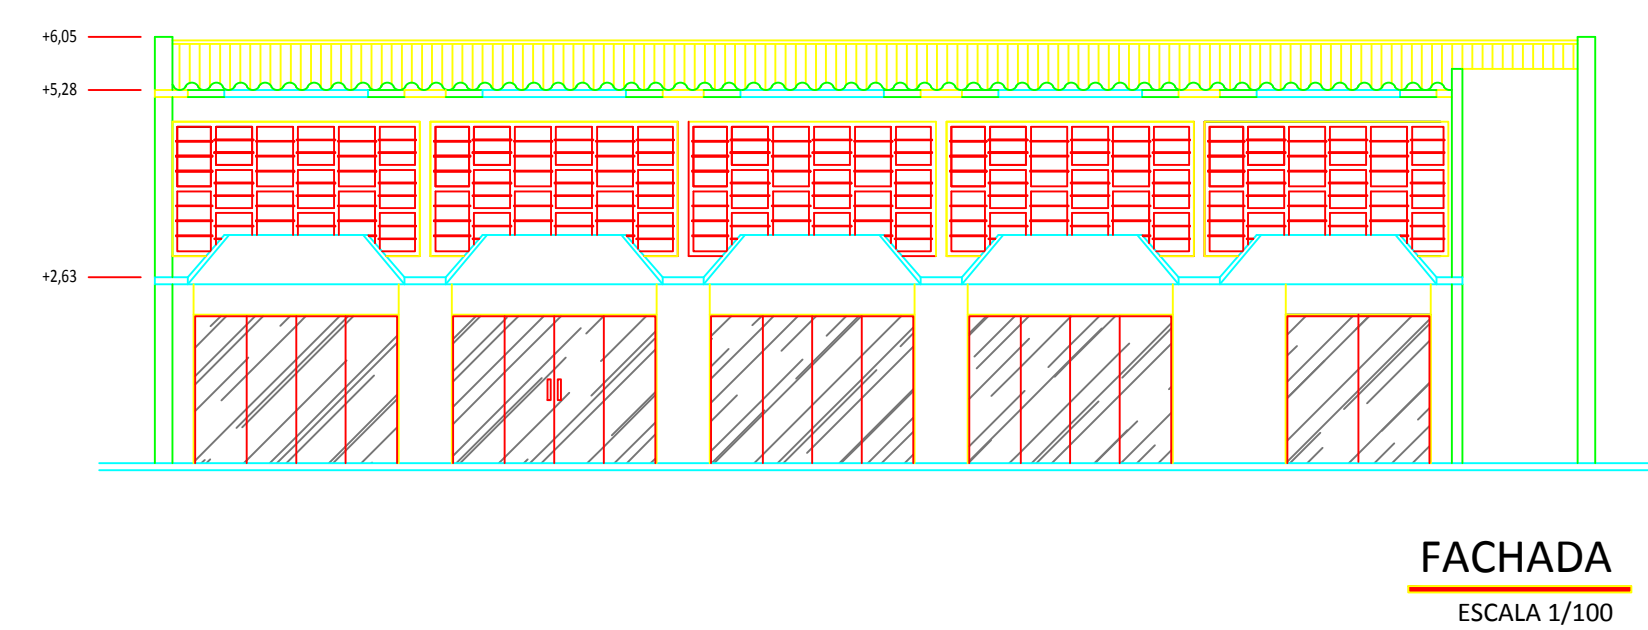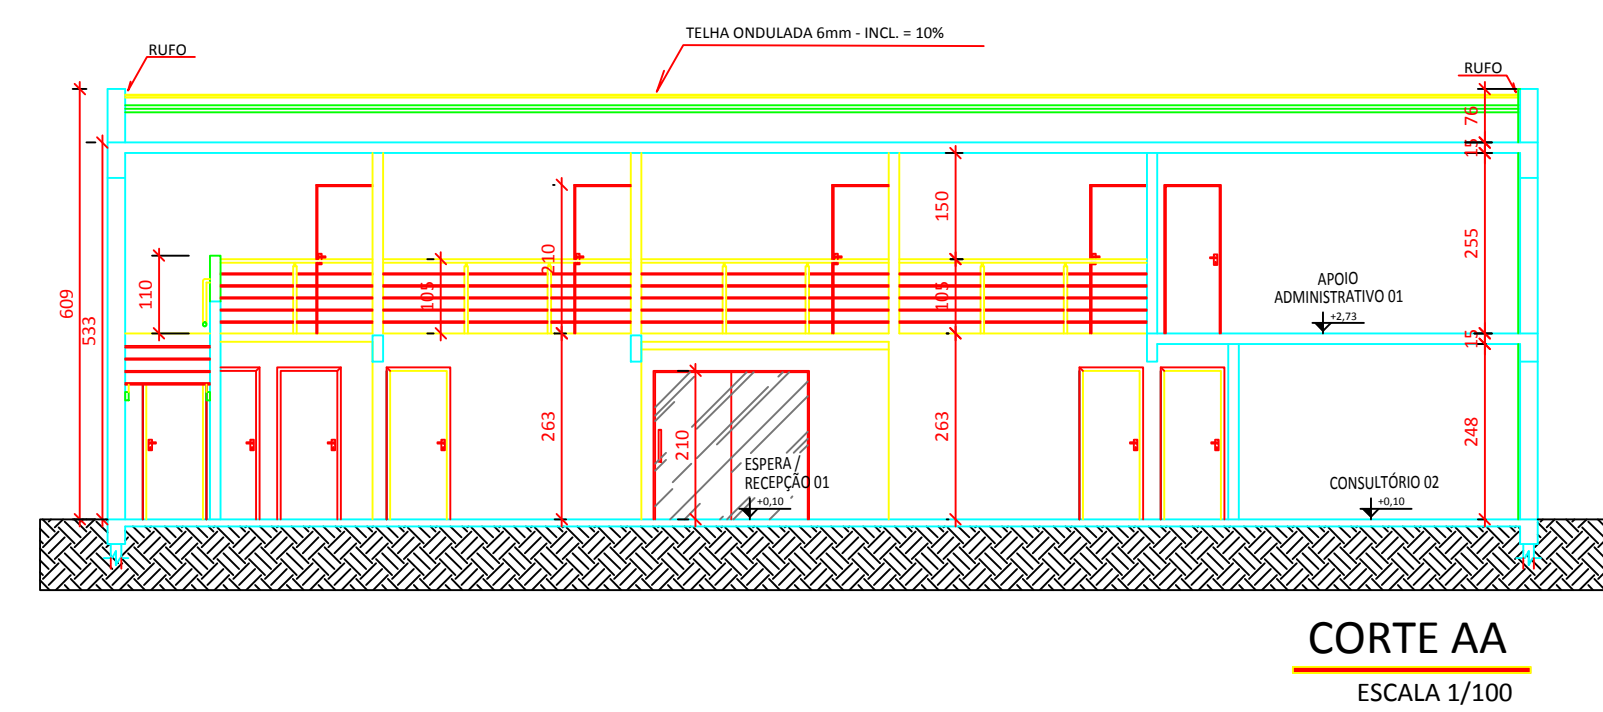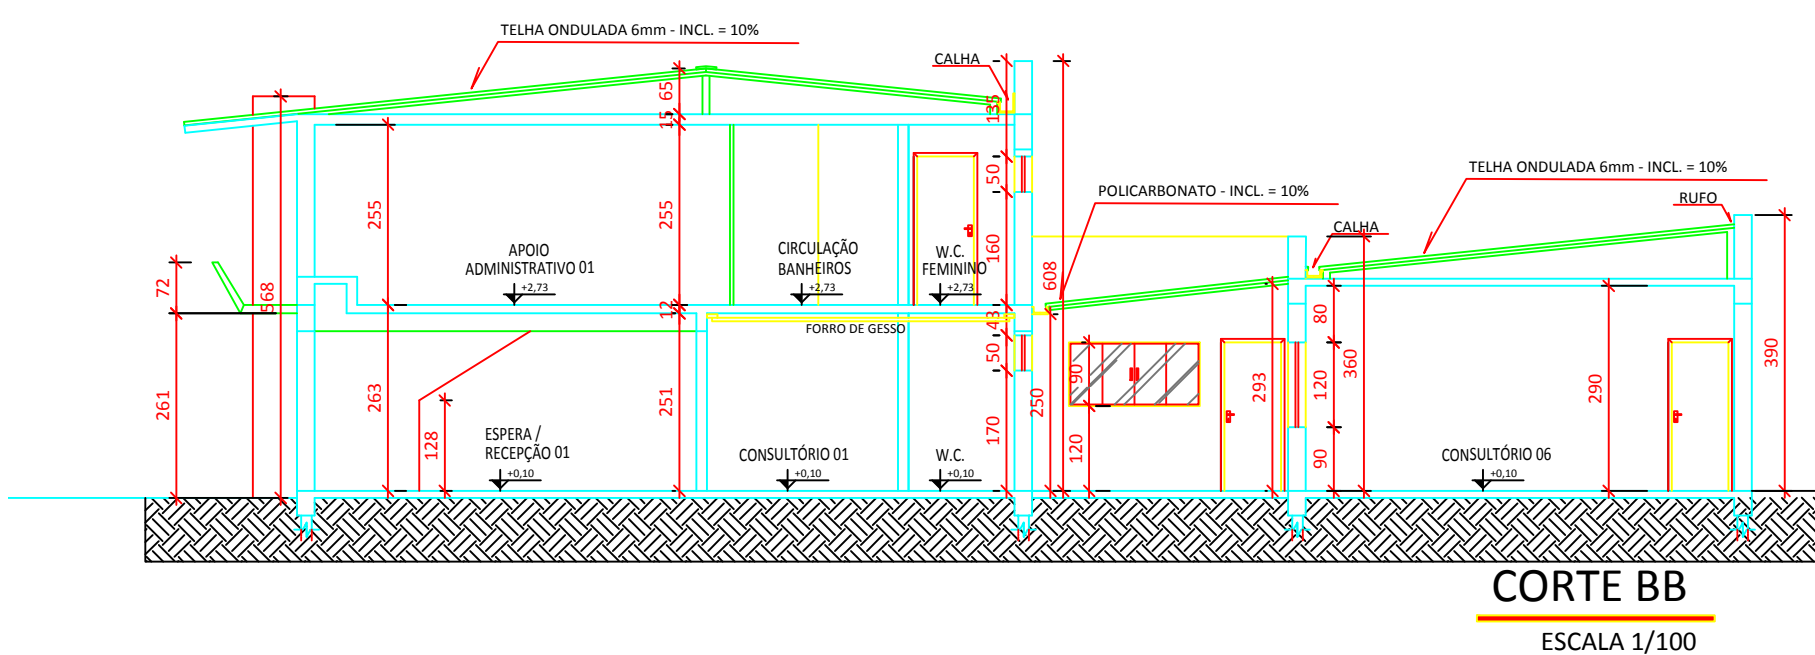


TIPO 10 - GOIÂNIA - CONSULTÓRIOS CAMPINAS

[illegible]

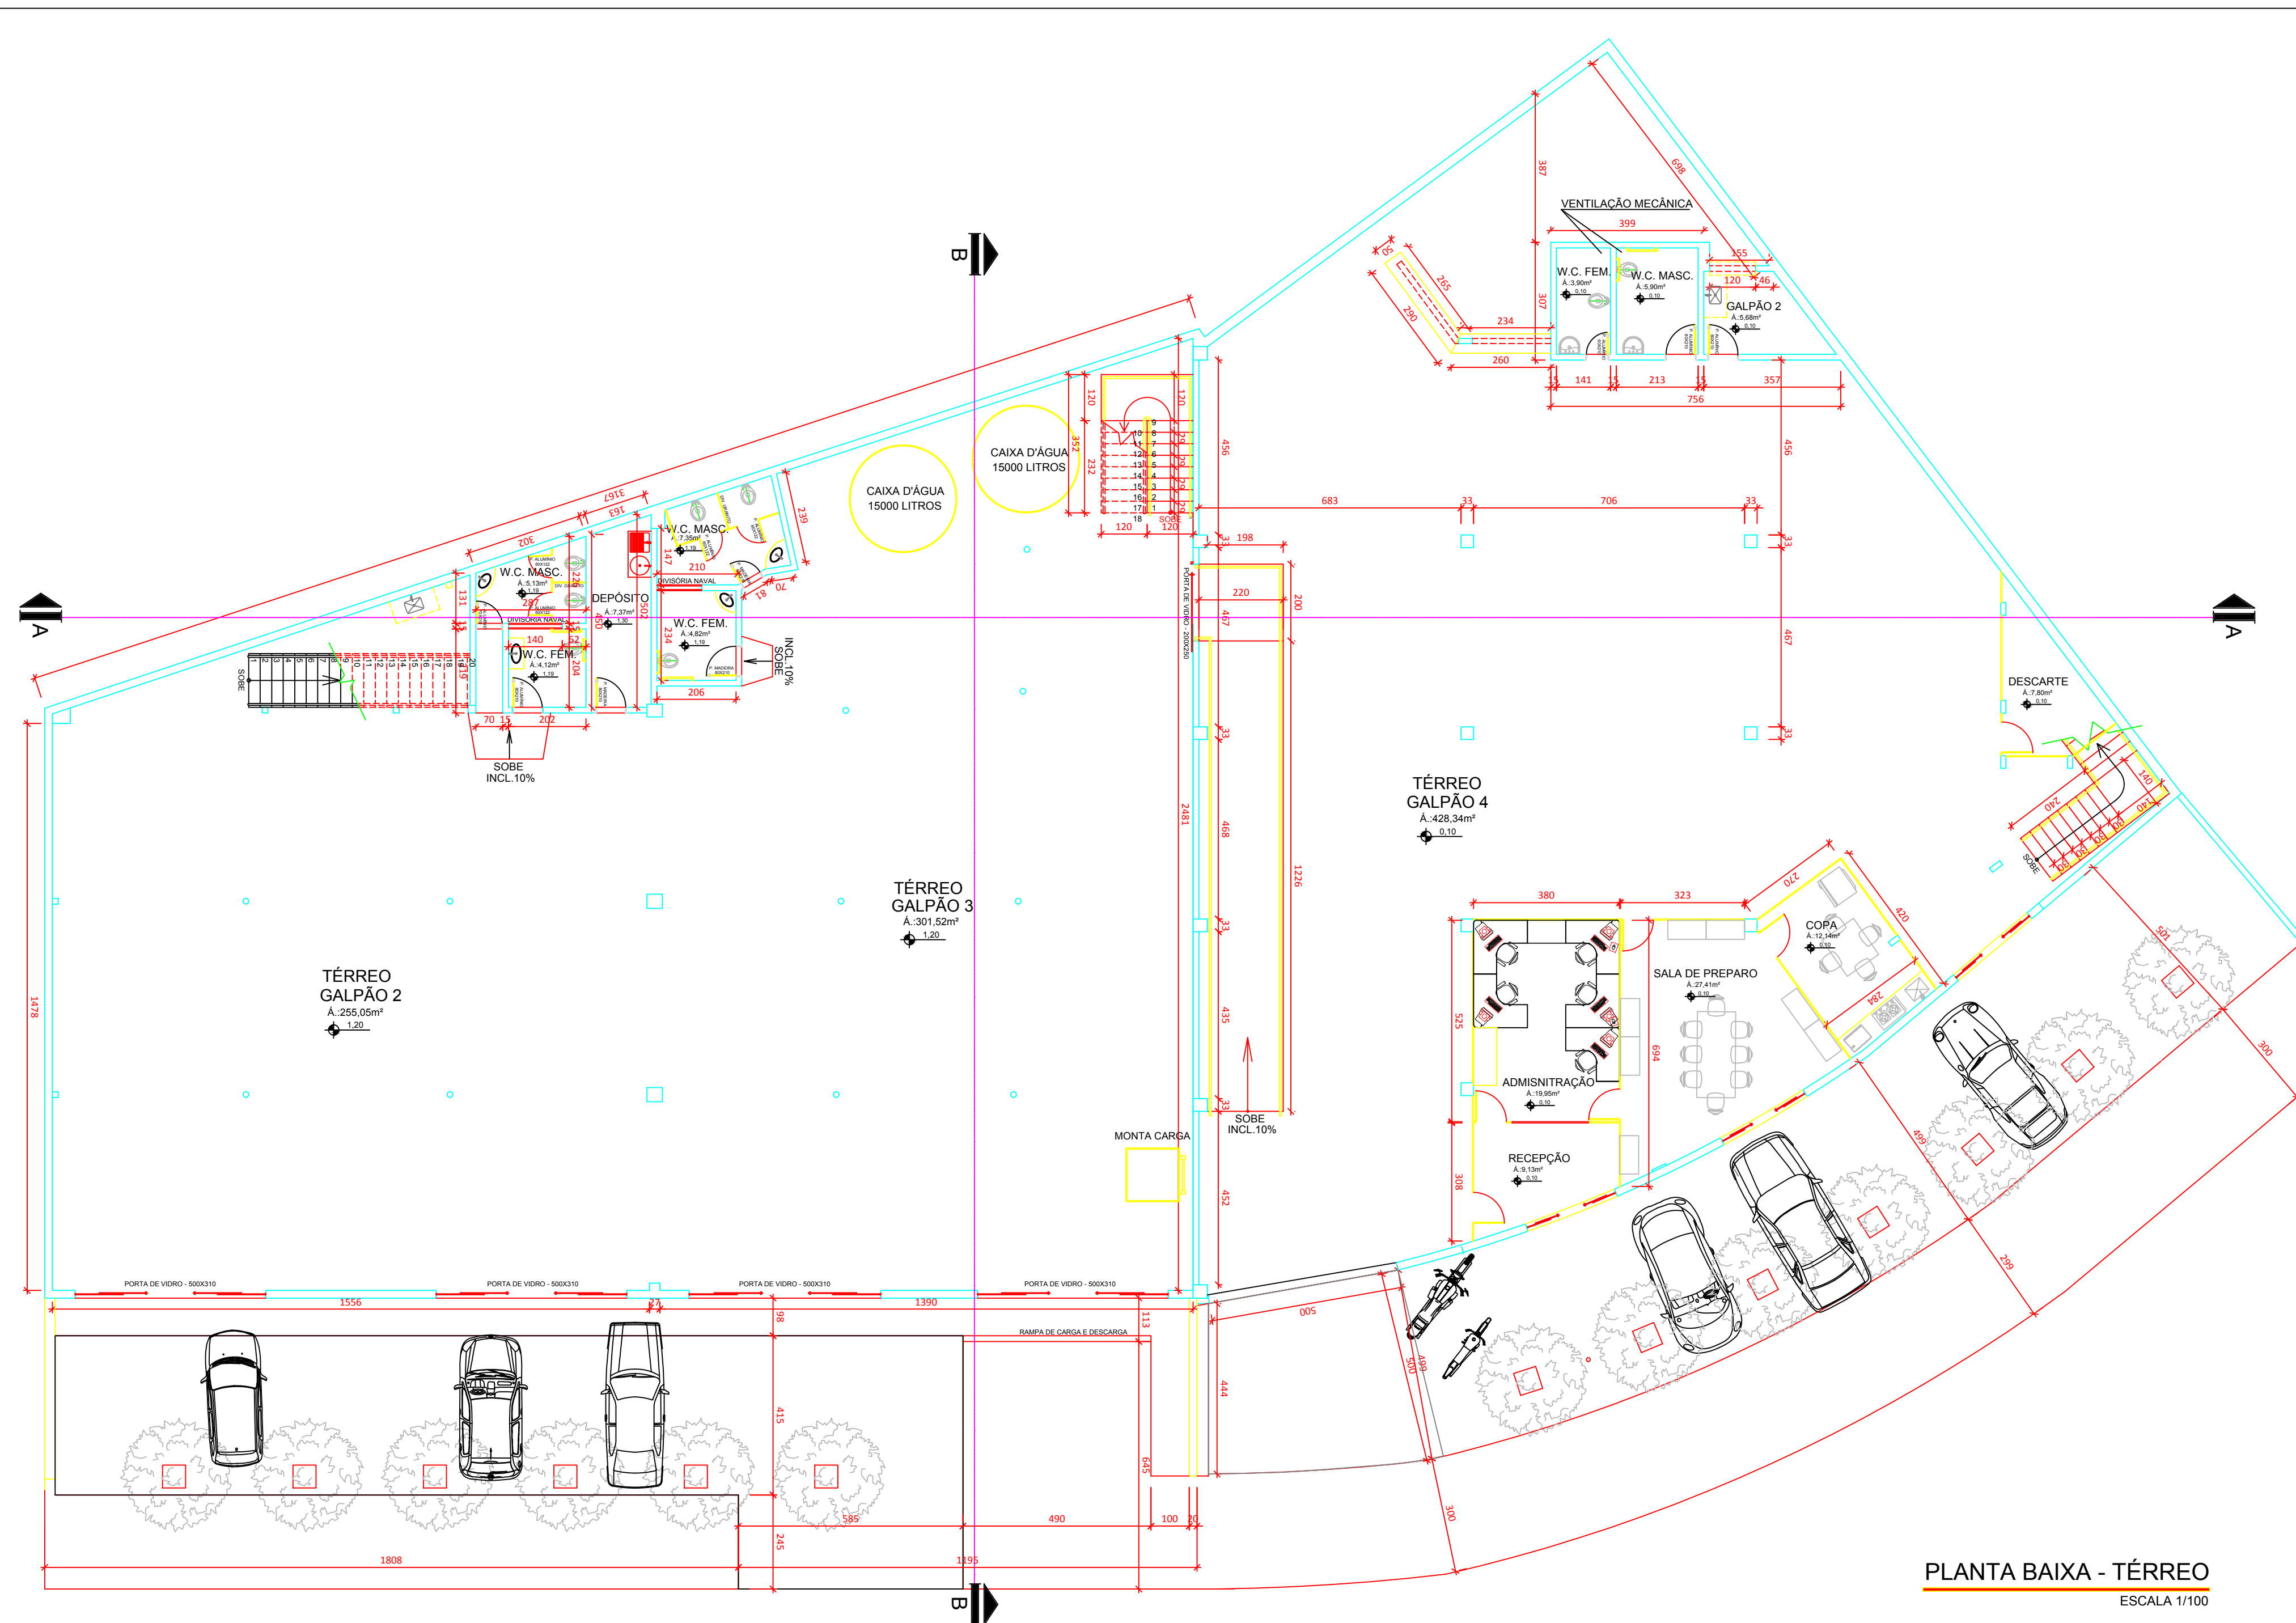

PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1/100

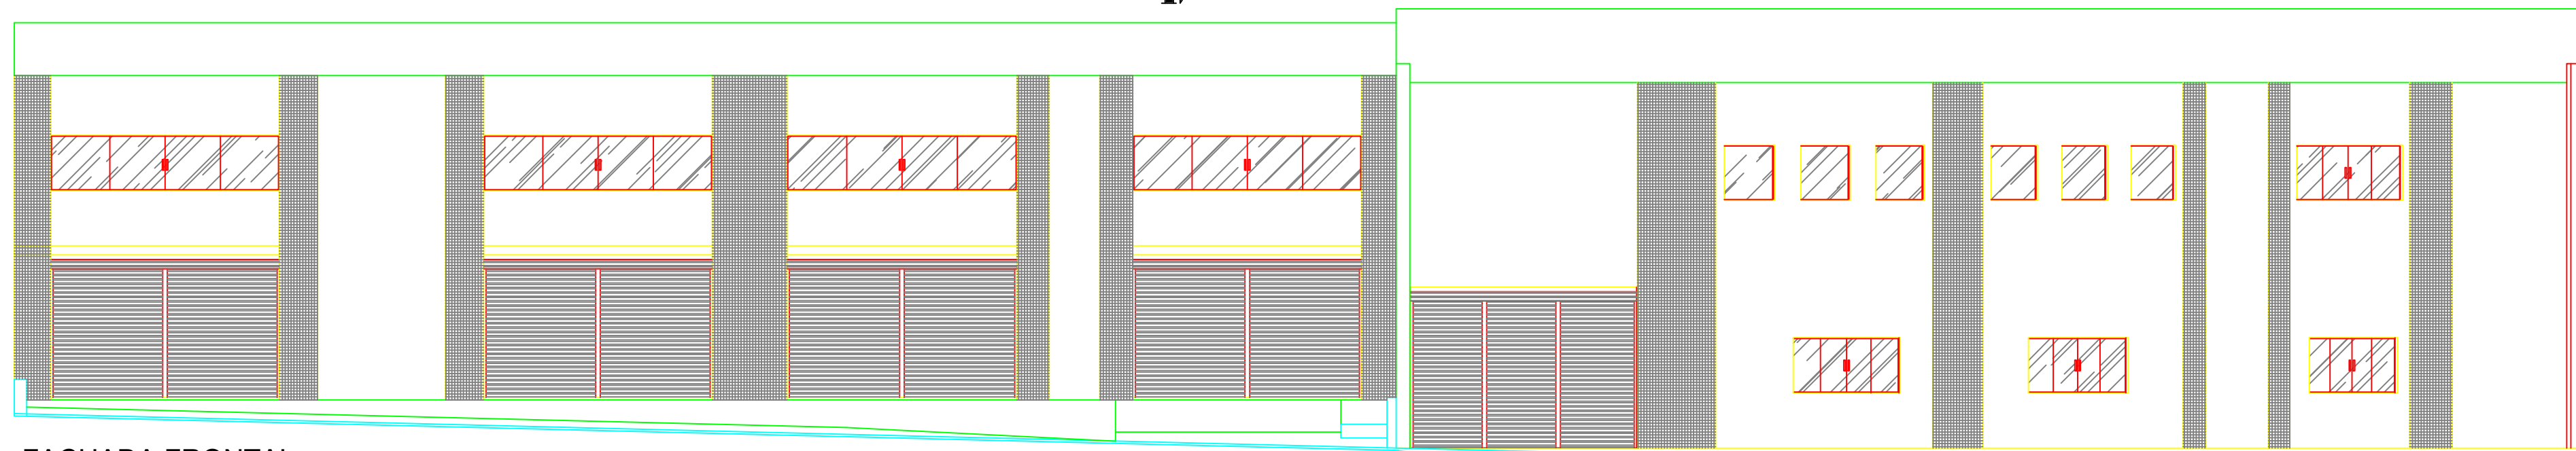

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/100

CBMGO
TIPO 11 - GALPÃO - ARQUIVO CENTRAL

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º...../.....


1. () Projeto original;
2. () Por atualização; Projeto original
3. () Por substituição; Projeto original
4. () Por adequação de edificação existente;
Data comprovada da edificação:
5. () Com Parecer Técnico: n.º

APROVADO


EM/...../.....

Analista:

ARQUITETURA-REFORMA			
		Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO	
		Autor do Projeto: ITALO LOPES CANDEIDO - CAU A73895-4	
		Endereço: AV. DONA MARIA CARDOSO, LOTE 02, QUADRA 90, PARQUE AMAZÔNIA, GOIÂNIA - GO.	
Áreas: Área do Terreno: 1144,46m² Área Térreo: 1144,46m² Área 1º pavimento: 1113,83m²	Área Total: 2258,29m²	Comunicação: Planta Baixa - Térreo Fachada Notas	Prancha: 1/3 Data: JULHO/2014

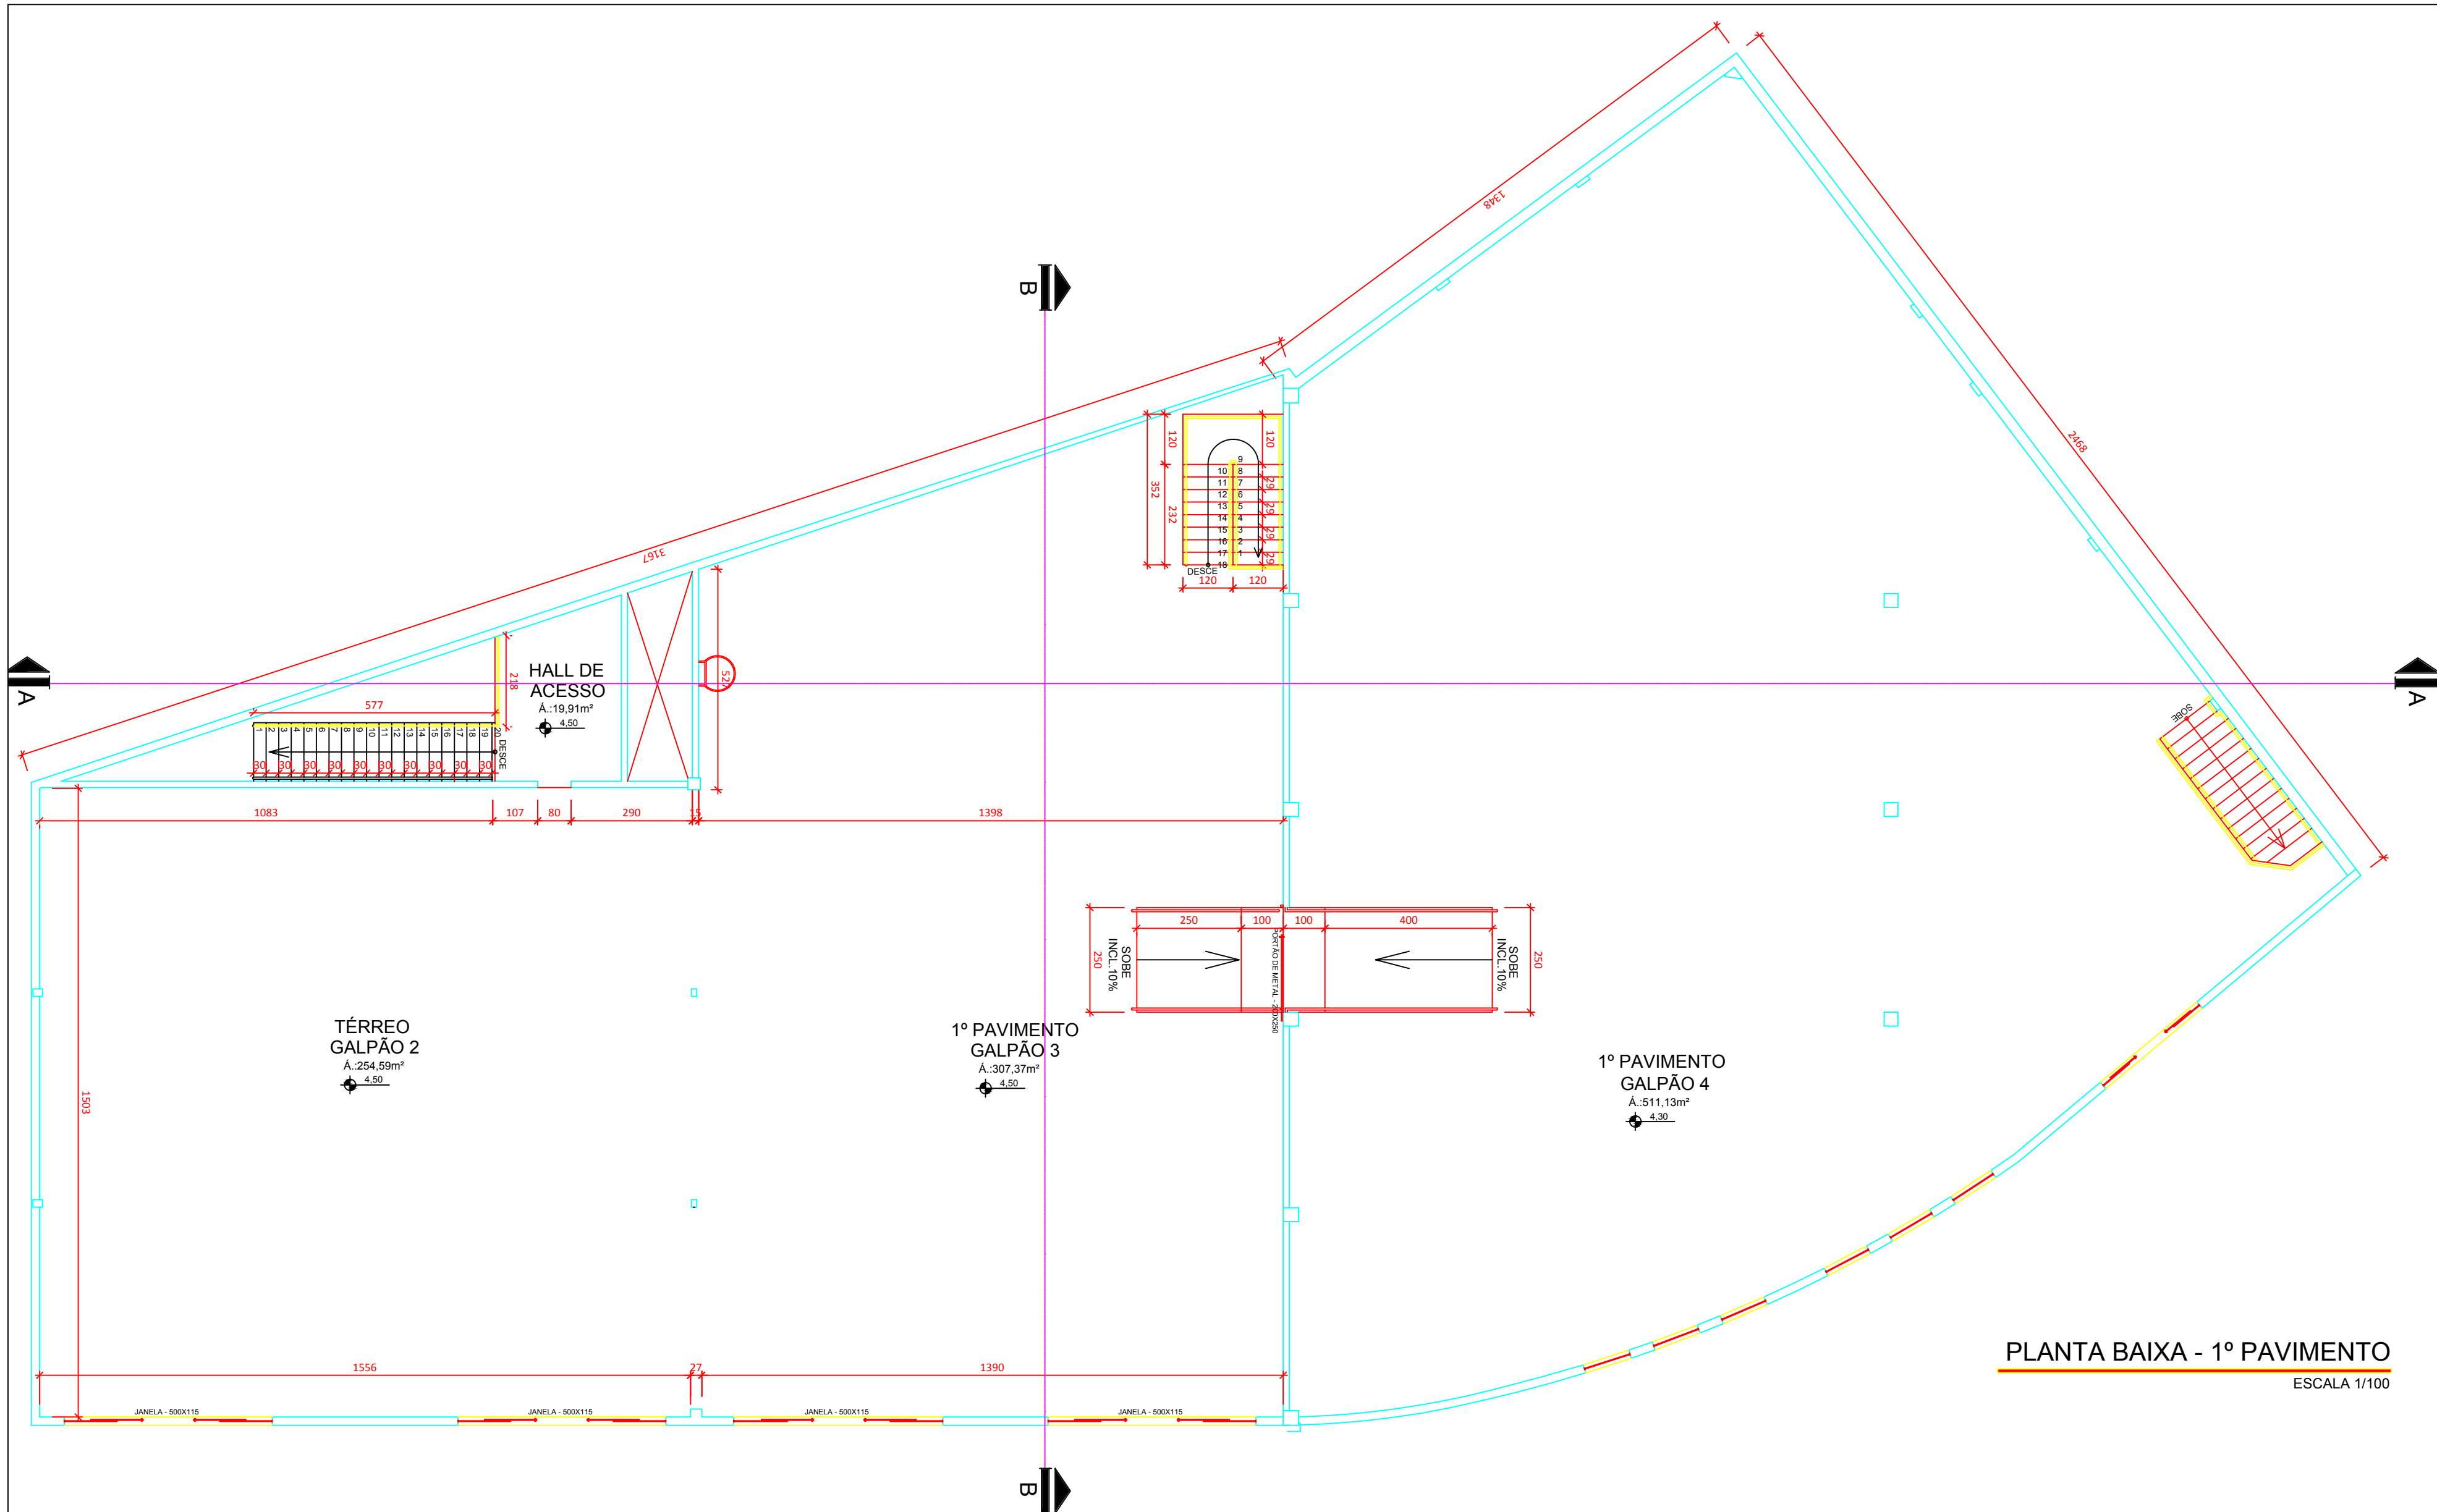

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
ESCALA 1/100

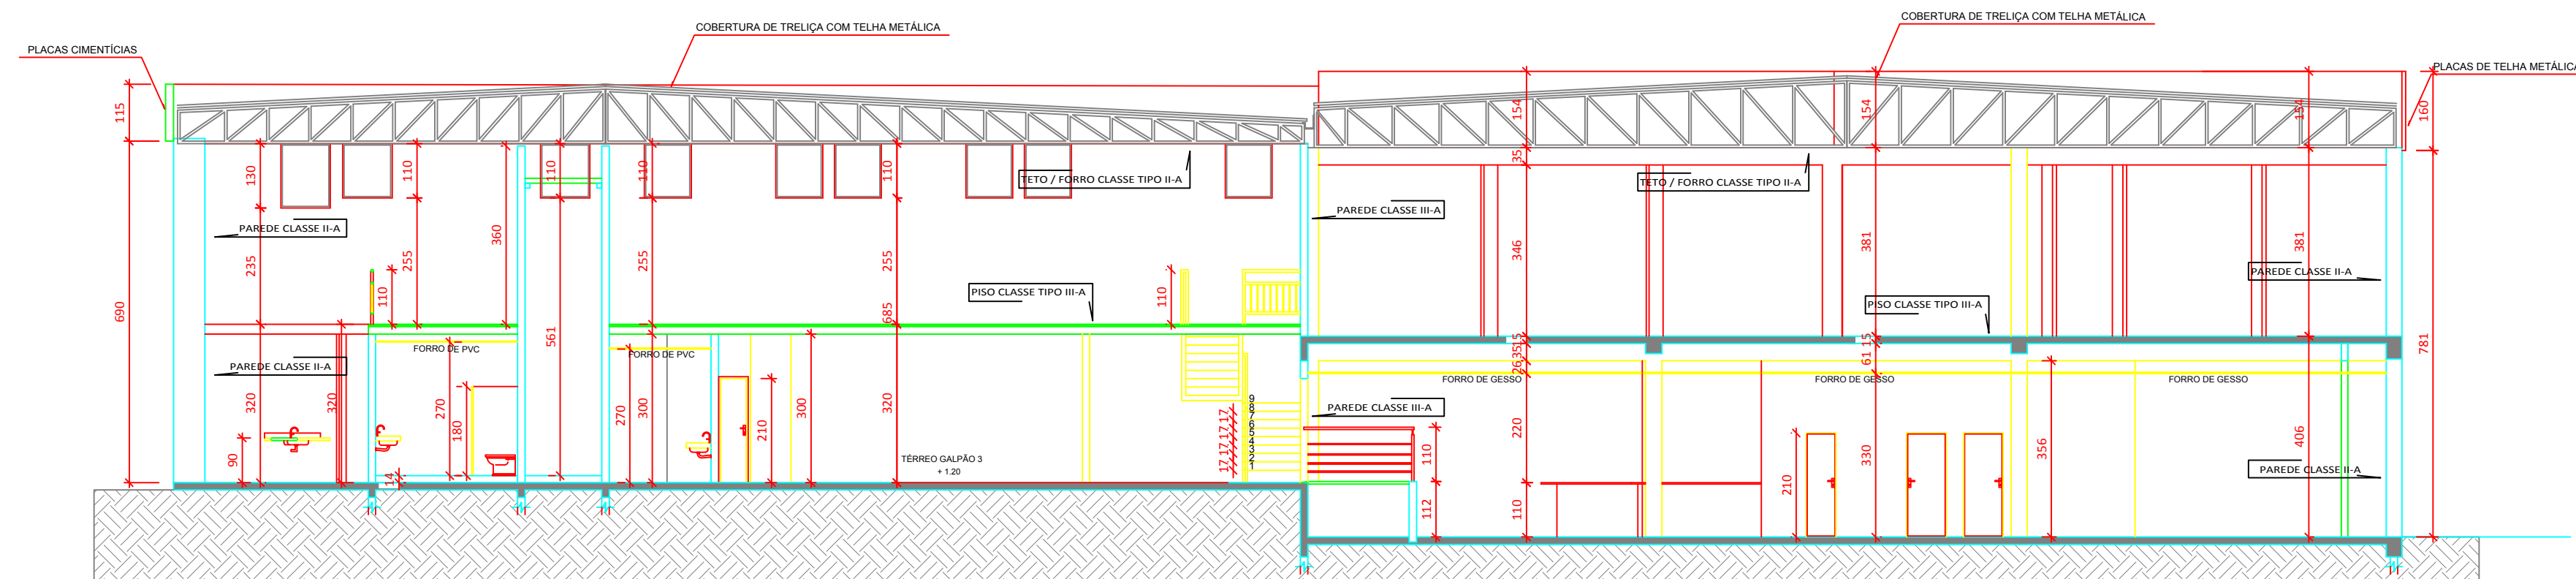

CORTE AA
ESCALA 1/100

CBMGO

TIPO 11 - GALPÃO - ARQUIVO CENTRAL

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º/.....

1. () Projeto original;
2. () Por atualização; Projeto original/.....
3. () Por substituição; Projeto original/.....
4. () Por adequação de edificação existente;
Data comprovada da edificação:/...../.....
5. () Com Parecer Técnico; n.º/.....

APROVADO
EM/...../.....

Analista:

ARQUITETURA-REFORMA



Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

GALPÃO - ARQUIVO

Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

Autor do Projeto: ITALO LOPES GARCIA - CAU 473896-4

R.T. pela obra:

Endereço: AV. DONA MARIA CARDOSO, LOTE 02, QUADRA 90, PARQUE AMAZÔNIA, GOIÂNIA - GO.

Área:
Área do Terreno: 1144,46m²
Área Terreno: 1144,46m²
Área 1º pavimento: 1113,83m²

Área Total:
2258,29m²

Conteúdo:
Planta Baixa - 1º Pavimento
Planta de Situação
Corte AA

Tipo de Construção:
Prestacional
Escala:
Indicada

Prancha:
2/3
Data:
JULHO/2014



TIPO 11 - GALPÃO - ARQUIVO CENTRAL

PROCESSO N.º...../.....

1. () Projeto original;
2. () Por atualização; Projeto originalf.....
3. () Por substituição; Projeto originalf.....
4. () Por adequação de edificação existente;
Data comprovada da edificação:f.....f.....
5. () Com Parecer Técnico: n.ºf.....

EM/...../.....

Analista:

ARQUITETURA-REFORMA



GALPÃO - ARQUIVO

Proprietário:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
---------------	--

Autor do Projeto:	ITALO LOPES CANDIDO - CAU A73896-4
-------------------	------------------------------------

	R.T. pela obra:

Endereço: AV. DONA MARIA CARDOSO, LOTE 02, QUADRA 90, PARQUE AMAZÔNIA. GOIÂNIA - GO.


Áreas:
Área do Terreno: 1144,46m ²
Área Térreo: 1144,46m ²
Área 1º pavimento: 1113,83m ²

Área Total:
2258,29m²


Conteúdo:	Corte BB
	Planta de Cobertura / locação

Tipo de Construção:	Prestacional
---------------------	--------------

Prestacional	5/5
Escala:	Data:
Exatidão:	MAR/10/2014

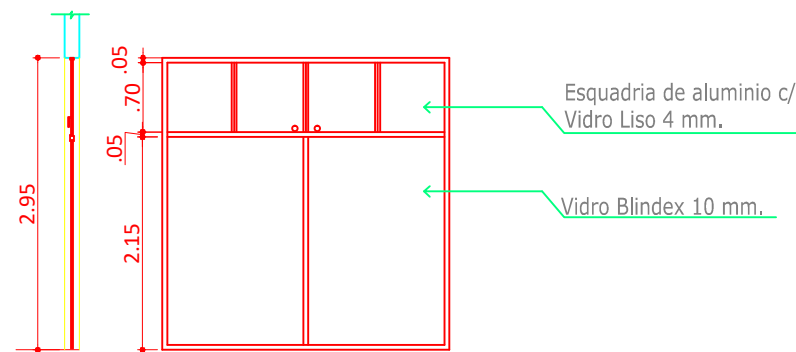

DETALHE JANELA J1
DE CORRER 04 FOLHAS
ESC.: 1/30

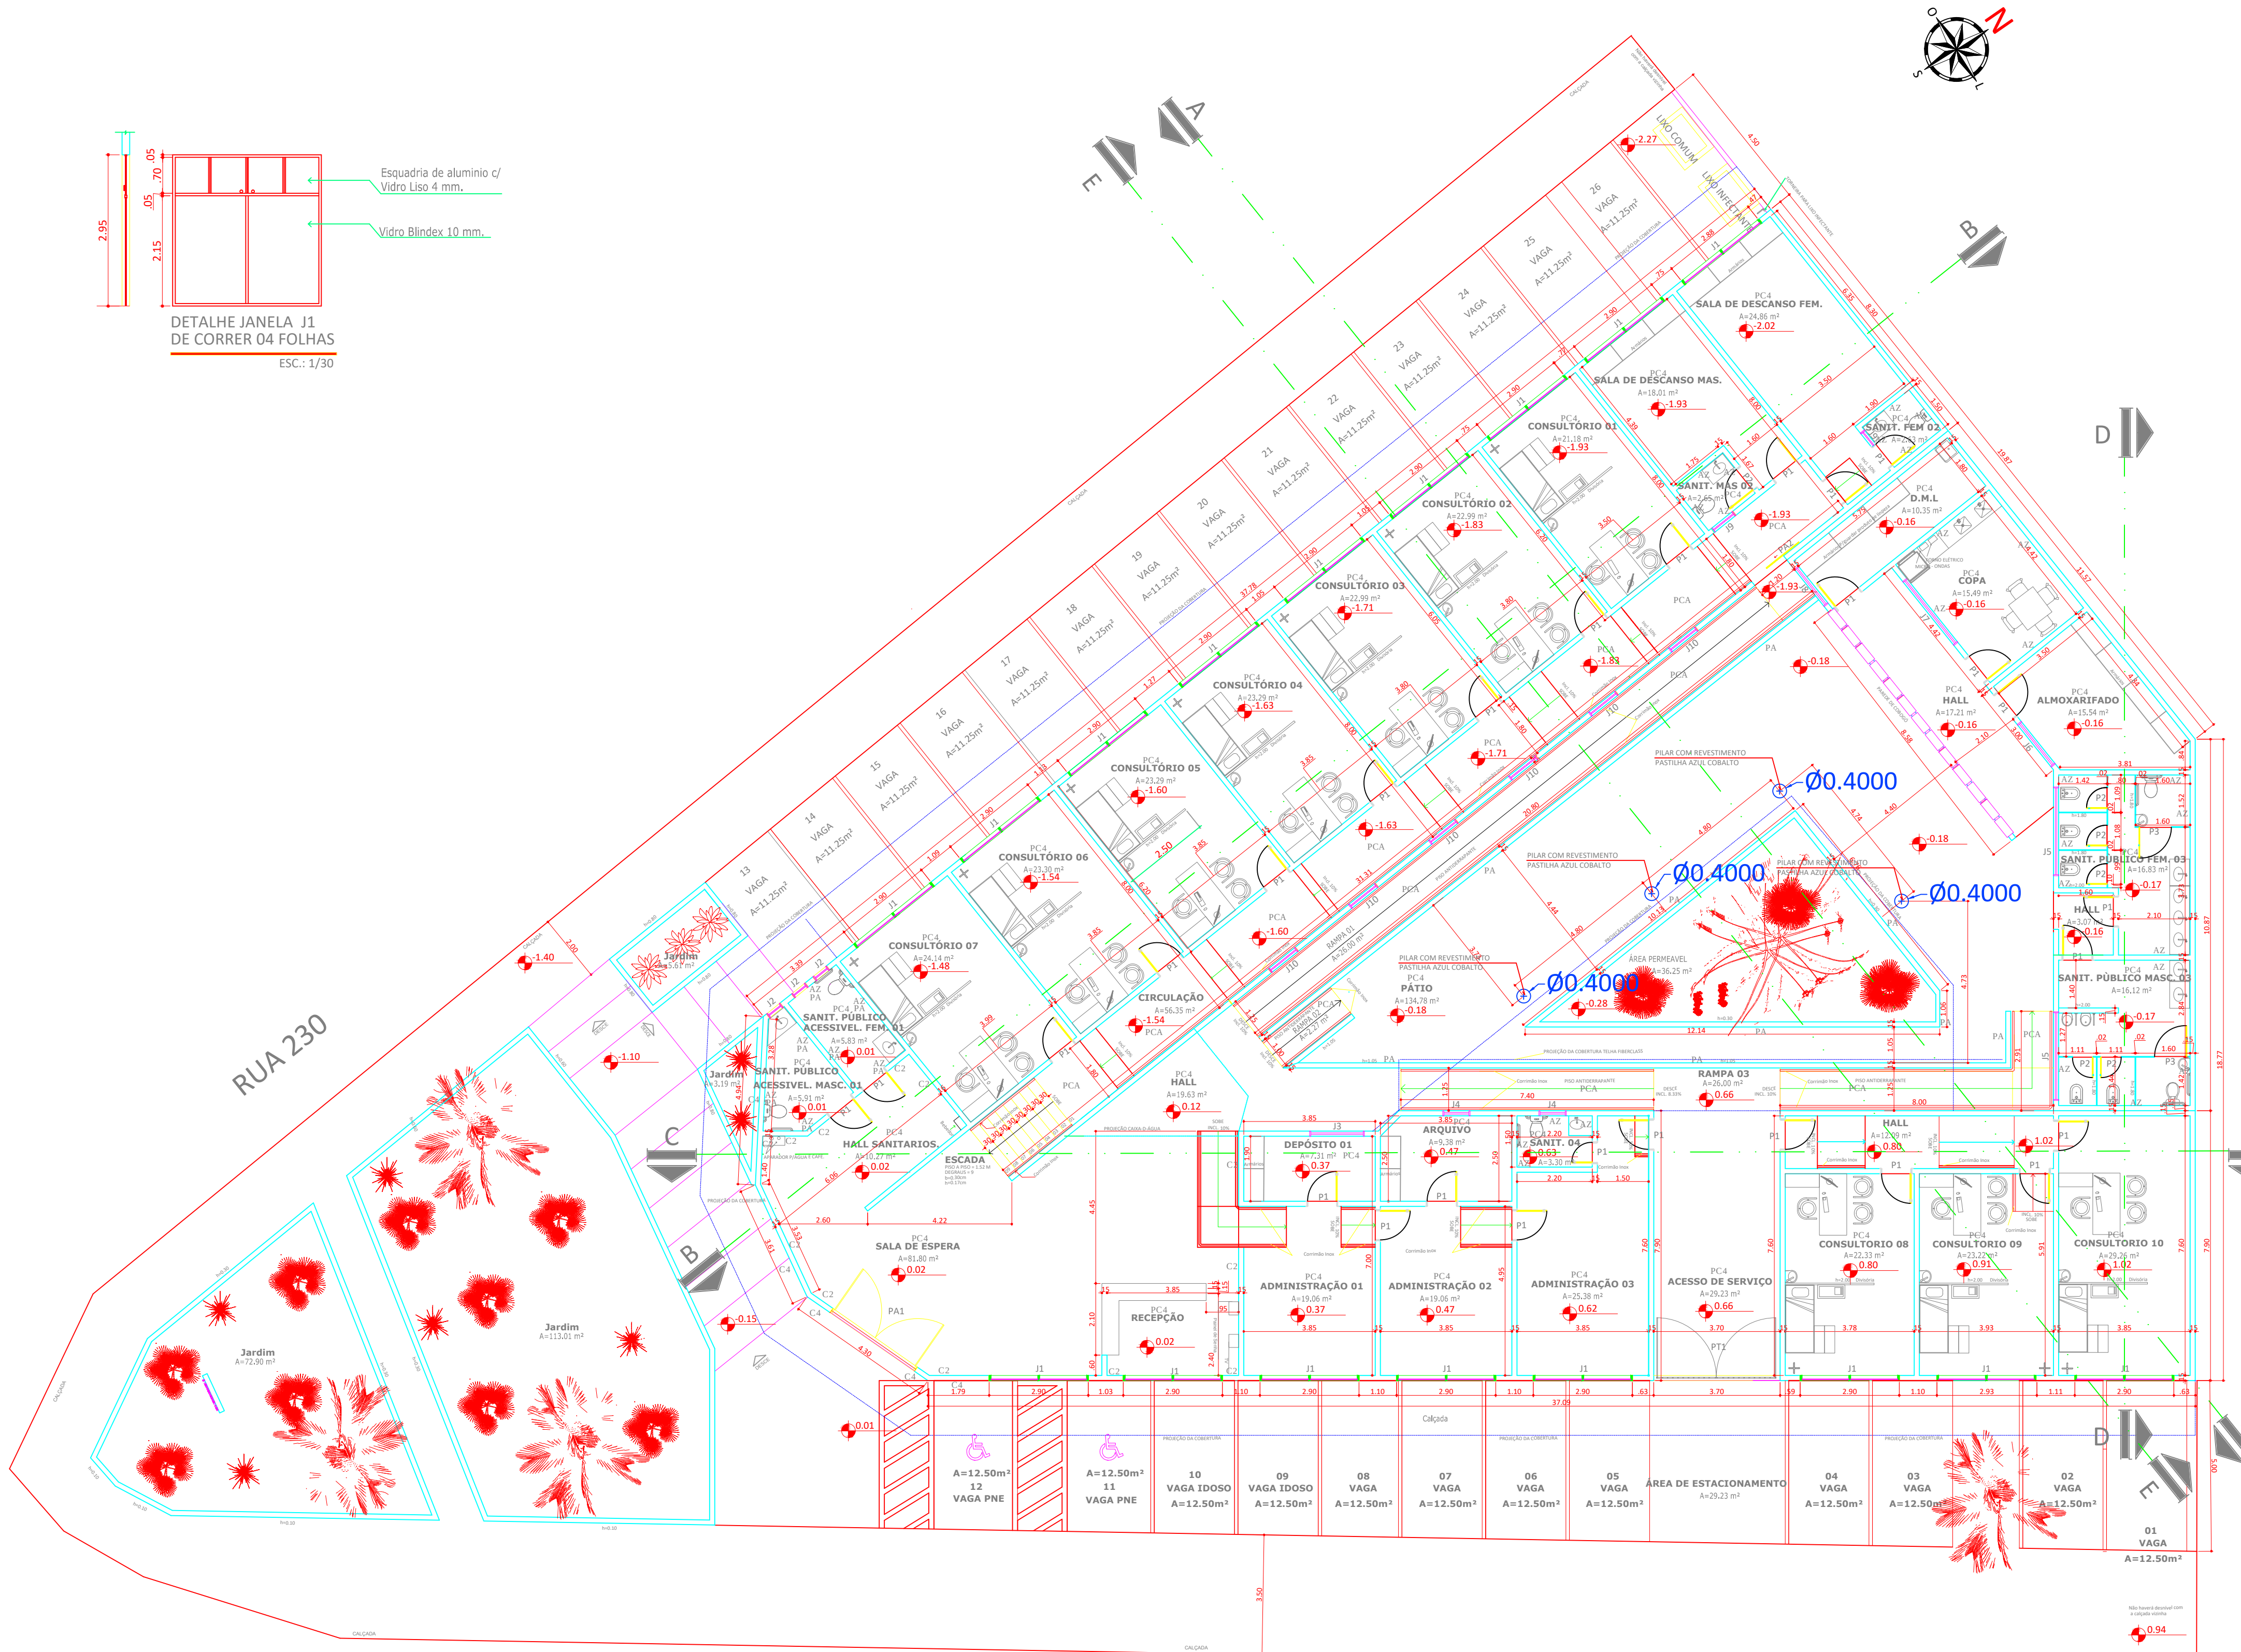

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/75

QUADRO DE ABERTURAS					
JANELAS	CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.
J1	J1	2,90	2,95	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ VIDRO LISO 4mm/BLINDEX 10mm	17
J2	J2	0,60	0,60	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MÁXIMO AR	03
J3	J3	1,60	0,80	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ VIDRO LISO 4mm	01
J4	J4	0,80	0,80	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ VIDRO LISO 4mm	02
J5	J5	2,60	0,65	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ VIDRO LISO 4mm	02
J6	J6	1,60	1,00	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ VIDRO LISO 4mm	01
J7	J7	2,40	0,65	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ VIDRO LISO 4mm	01
J8	J8	1,40	1,00	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ VIDRO LISO 4mm	01
J9	J9	0,80	0,40	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ VIDRO LISO 4mm	02
J10	J10	1,00	0,50	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ VIDRO LISO 4mm	06

PORTAS				
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.
PA1	2,90	2,95	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR	01
PA2	1,20	2,95	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER/ TIPO VENEZIANA	01
P1	0,80	2,10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA/ COM PINTURA ESMALTE	29
P2	0,70	1,70	PORTA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE	05
P3	0,80	1,70	PORTA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE	02

PORTÃO DE ABRIR			
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES
PT1	3,70	2,70	PORTA DE FERRO ABRIR 2 FOLHAS

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TERRENO:	1.435,14m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:	947,19m²

QUADRO DE ACABAMENTO	
AZULEJO BRANCO 20X20 / h=2,00	AZ
PASTILHA PORCELÂNICA 5X5cm	PA
REVESTIMENTO COM CERÂMICA 20X20	C2
REVESTIMENTO COM CERÂMICA 40X40	C4
PISO CERÂMICA 40X40	PC4
PISO CERÂMICA ANTIDERRAPANTE	PCA

APROVAÇÃO:
TIPO 12 - GOIÂNIA - CONSULTÓRIOS ST. UNIVERSITÁRIO

PROJETO ARQUITETÔNICO- REFORMA

IPASGO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
CONSULTÓRIOS

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

Nome do Projeto: TIPO 12 - GOIÂNIA - CONSULTÓRIOS ST. UNIVERSITÁRIO

Local para obra:

Endereço: Rua 229, Esq. com Rua 230, Lotes 12/15 - Setor Universitário - Goiânia - GO

Área: Área Terreno: 1.435,14m²
Área Total Construída: 947,19m²

Conteúdo: PLANTA BAIXA
QUADRO DE ÁREAS
QUADRO DE ABERTURAS

Tip de Construção: Prestacional
Escala: 1/5
Data: Setembro/2013




QUADRO DE ABERTURAS EXISTENTES					
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	PERÍMETRO	ESPECIFICAÇÕES	QTD
P1	0,90	0,44	0,90	PORTA	10
P2	0,75	0,44	0,90	PORTA	05
P3	0,90	1,80	0,90	PORTA	10
P4	0,90	1,80	0,90	PORTA	05
P5	2,10	0,90	0,90	PORTA	05
P6	2,80	0,90	0,90	PORTA	05
P7	2,70	0,90	0,90	PORTA	05
P8	2,80	0,90	0,90	PORTA	05
P9	1,90	0,90	0,90	PORTA	05

PORTA					
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	QTD	
P1	0,90	2,10	PORTA DE MADEIRA	05	
P2	2,80	0,90	PORTA DE AÇO	05	
P3	2,80	0,90	PORTA DE AÇO	05	
P4	1,20	2,10	PORTA DE FIBRA ARMADA	05	
P5	1,90	2,10	PORTA DE FIBRA ARMADA	05	

PORTA DE FIBRA ARMADA					
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	QTD	
P6	2,20	2,20	PORTA DE FIBRA ARMADA 2,20x2,20	05	
P7	2,80	2,20	PORTA DE FIBRA ARMADA	05	
P8	1,20	2,20	PORTA DE FIBRA ARMADA	05	

PLANTA DE DEMOLIÇÃO
ESC.: 1/125

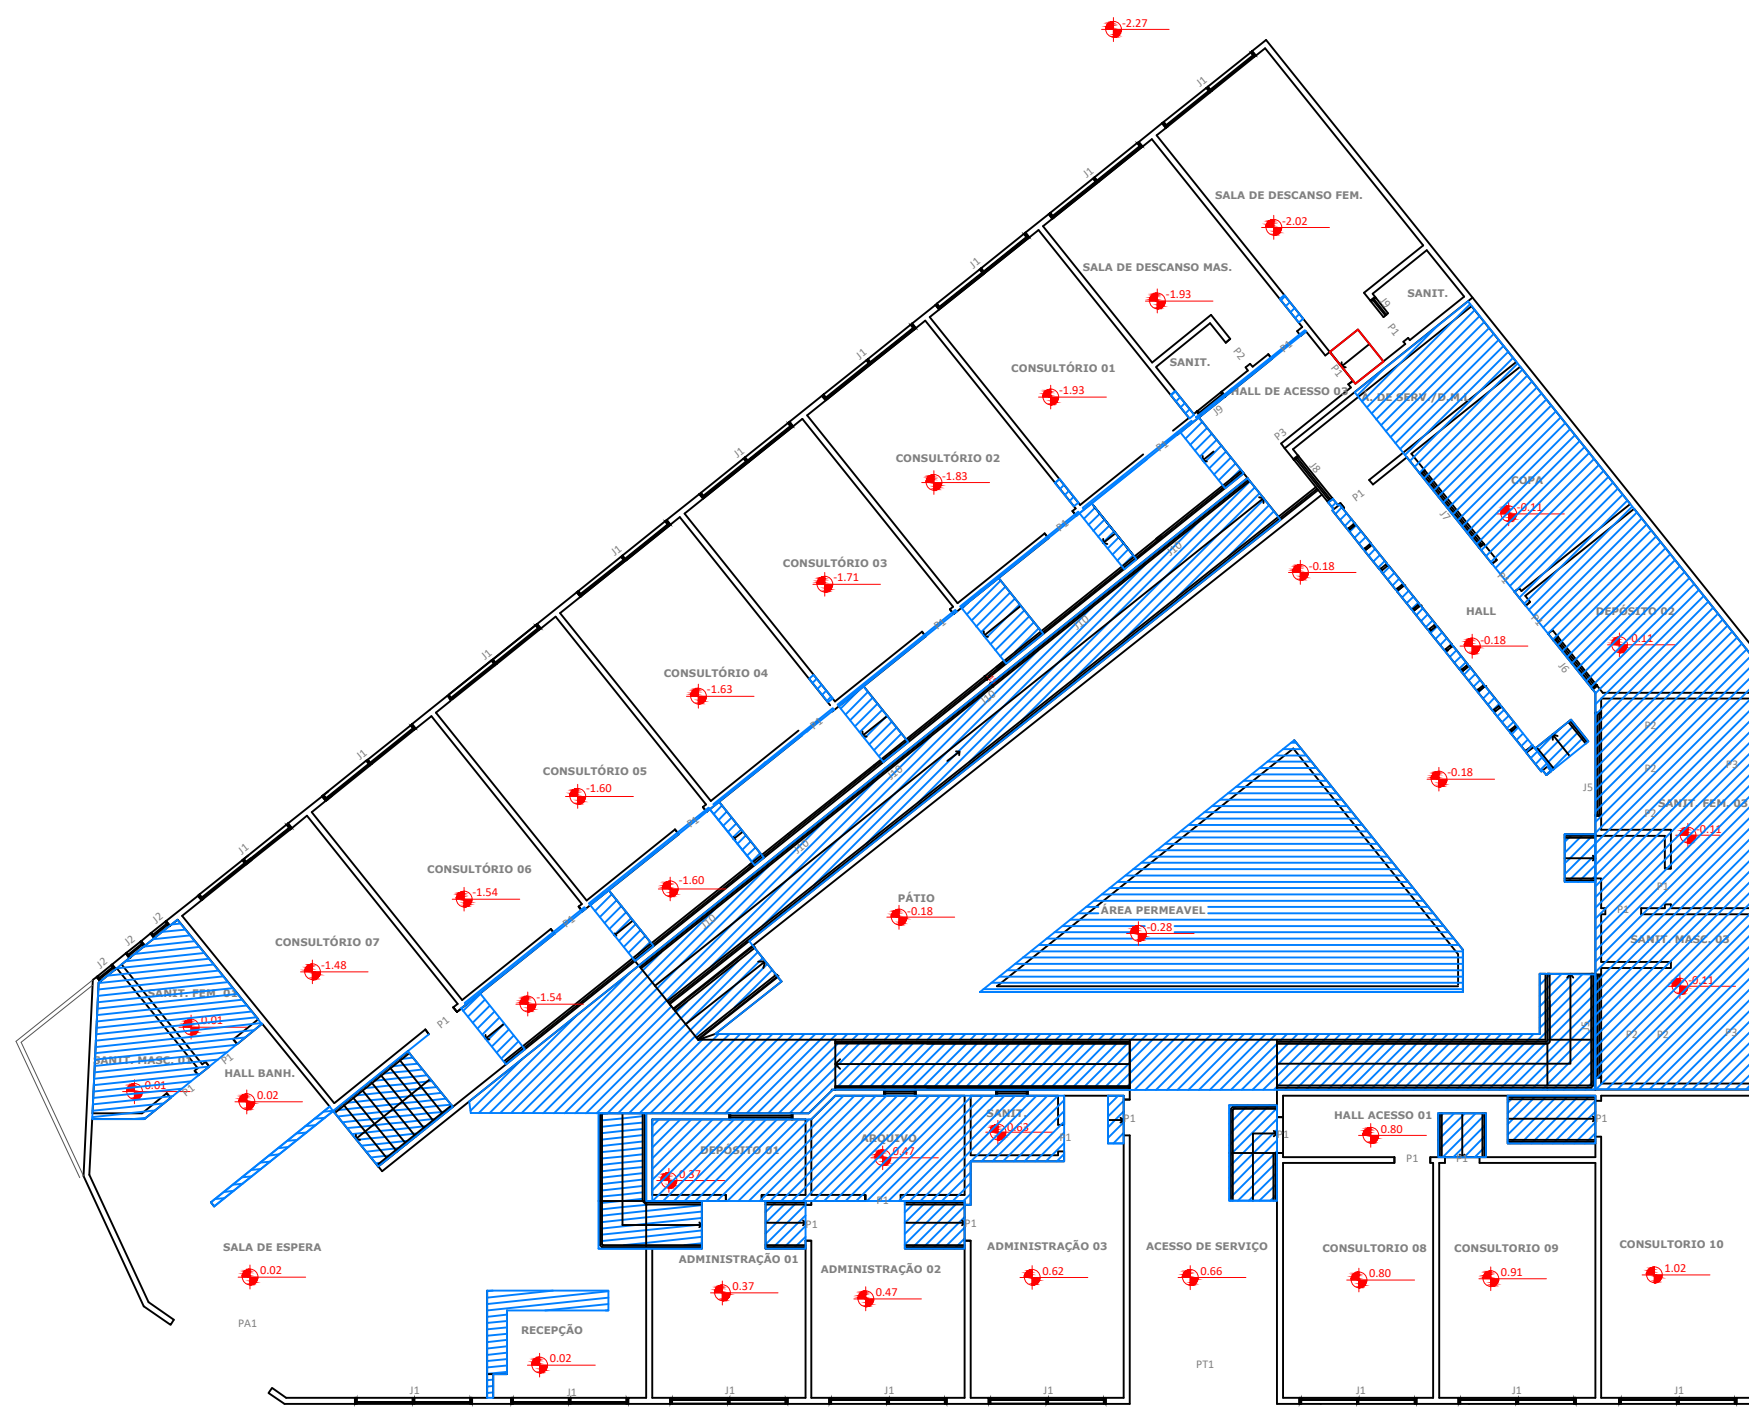


QUADRO DE ABERTURAS					
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	PERÍMETRO	ESPECIFICAÇÕES	QTD
P1	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	10
P2	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05
P3	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	10
P4	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05
P5	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05
P6	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05
P7	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05
P8	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05
P9	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05
P10	0,90	0,44	0,90	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05


PORTA					
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	QTD	
P1	0,90	2,10	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05	
P2	2,80	0,90	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05	
P3	2,80	0,90	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORREIA	05	
P4	1,20	2,10	PORTA METÁLICA COM PINTURA ESMALTADA	05	
P5	1,90	2,10	PORTA METÁLICA COM PINTURA ESMALTADA	05	

PORTA DE FIBRA ARMADA					
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	QTD	
P6	2,20	2,20	PORTA DE FIBRA ARMADA 2,20x2,20	05	

PLANTA A CONSTRUÇÃO
ESC.: 1/125

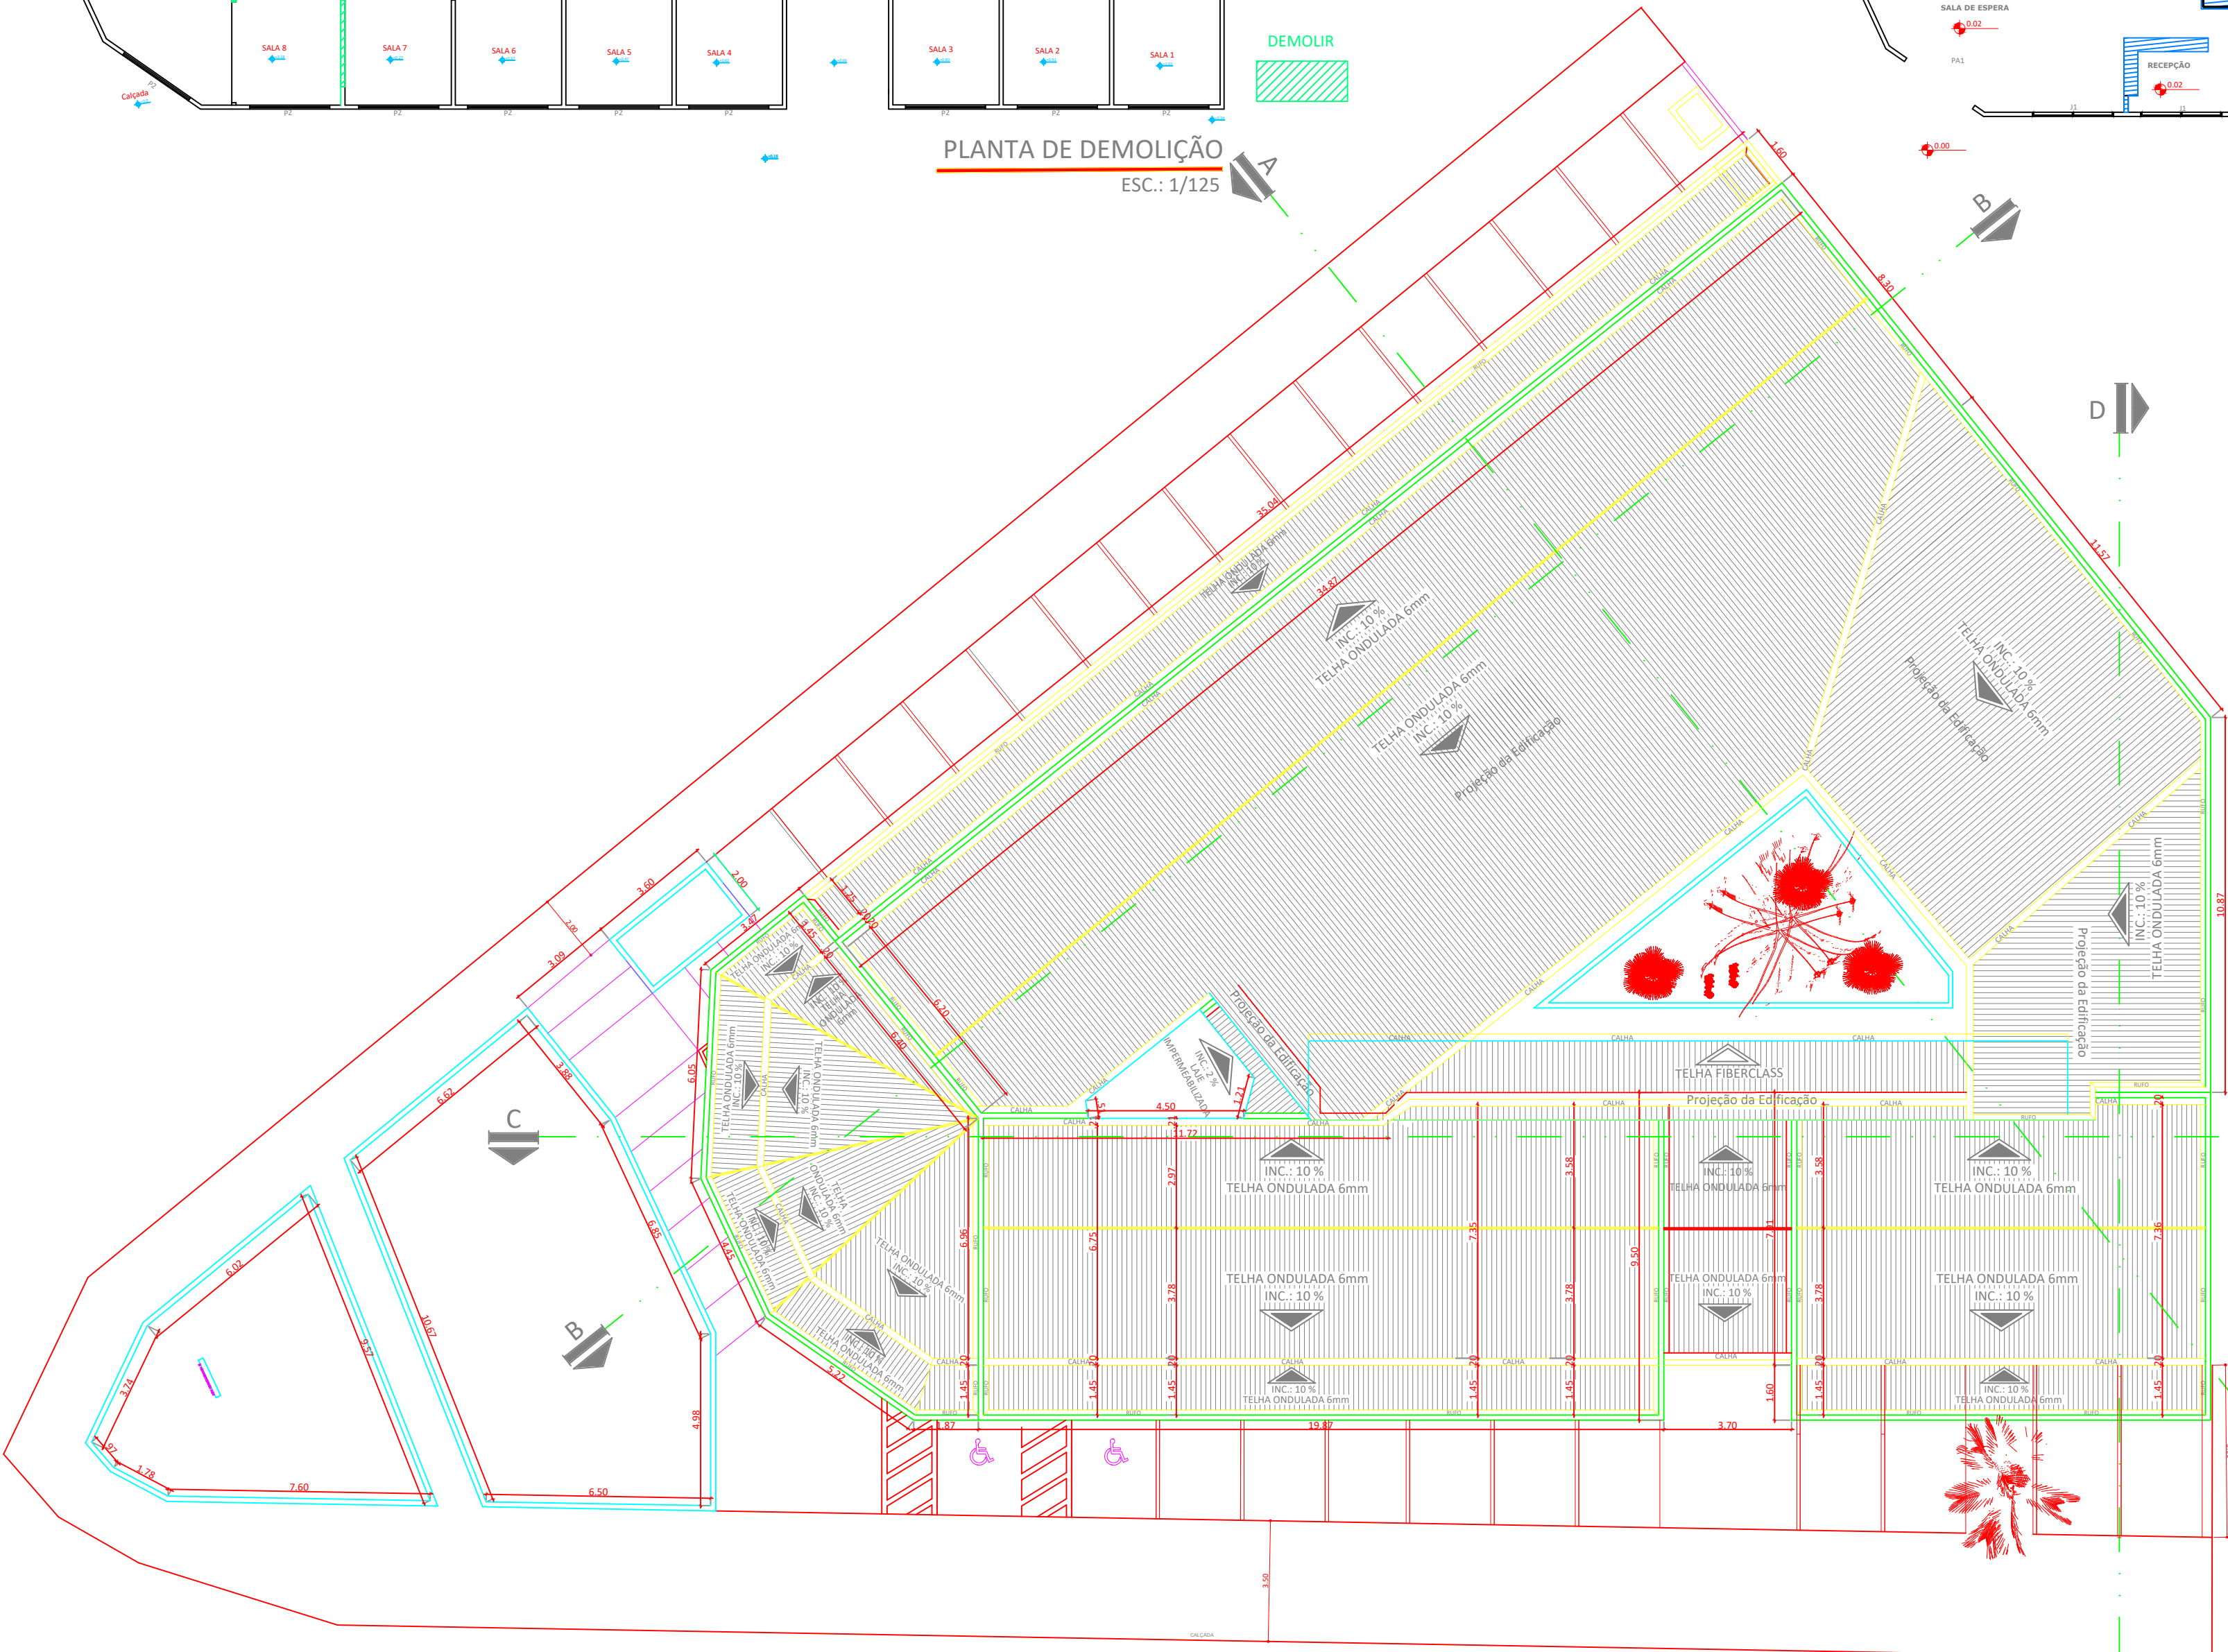

PLANTA DE COBERTURA/LOCAÇÃO
ESC.: 1/100


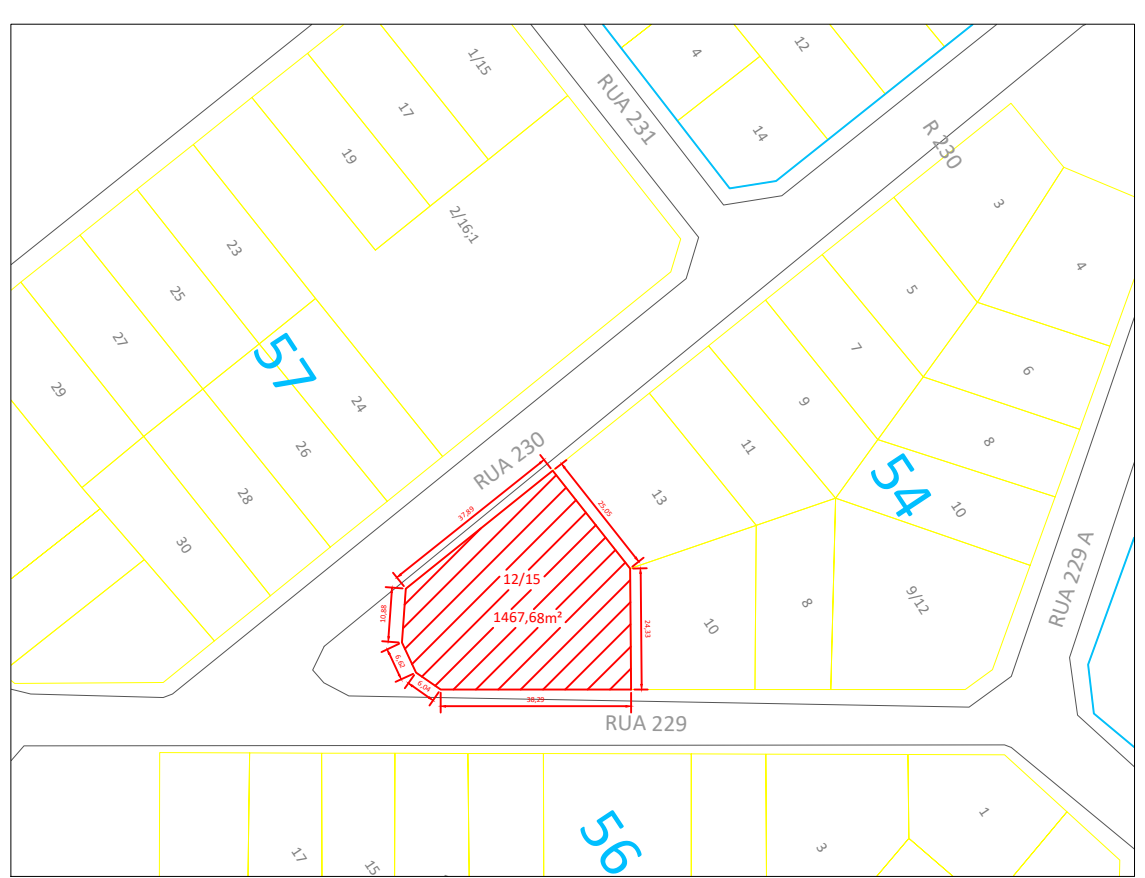


PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC.: 1/1

APROVAÇÃO:
TIPO 12 - GOIÂNIA - CONSULTÓRIOS ST. UNIVERSITÁRIO

PROJETO ARQUITETÔNICO- REFORMA
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
CONSULTÓRIOS

Instituição: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO			
Autor de Projeto: FRAZ LORIS CARNEIRO - CALUATB004			
Localização: Rua 229, Esq. com Rua 230, Lotes 12/15-Sector Universitário-Goiânia-GO			
Área: Área Terreno: 1.435,14m² Área Total Construída: 947,13m²	Escala: PLANTA DE COBERTURA PLANTA DE DEMOLIÇÃO PLANTA A CONSTRUÇÃO PLANTA DE SITUAÇÃO	Tipo de Construção: Prestacional	Data: Setembro/2013

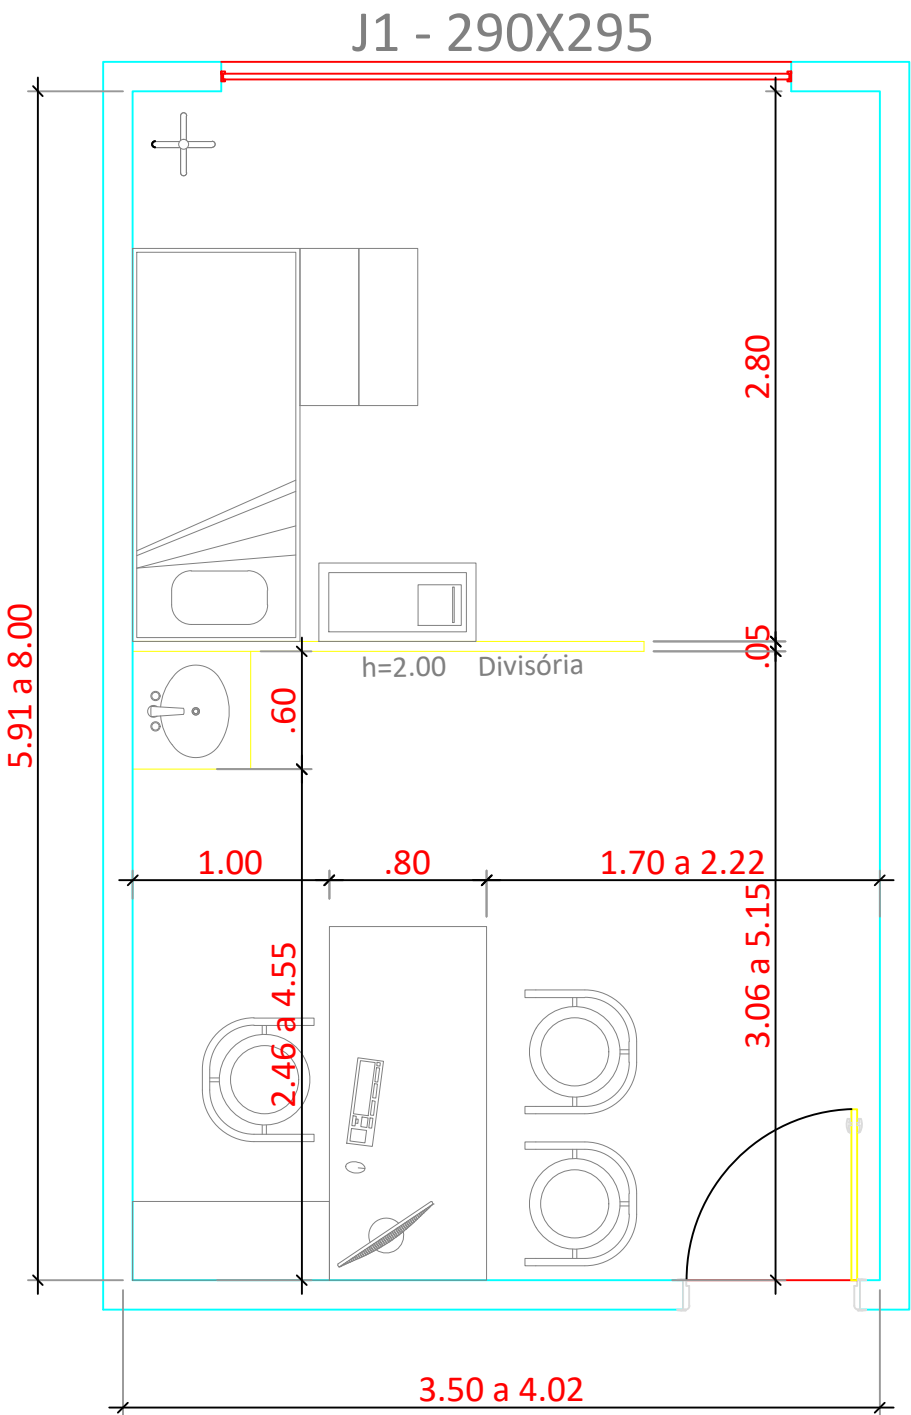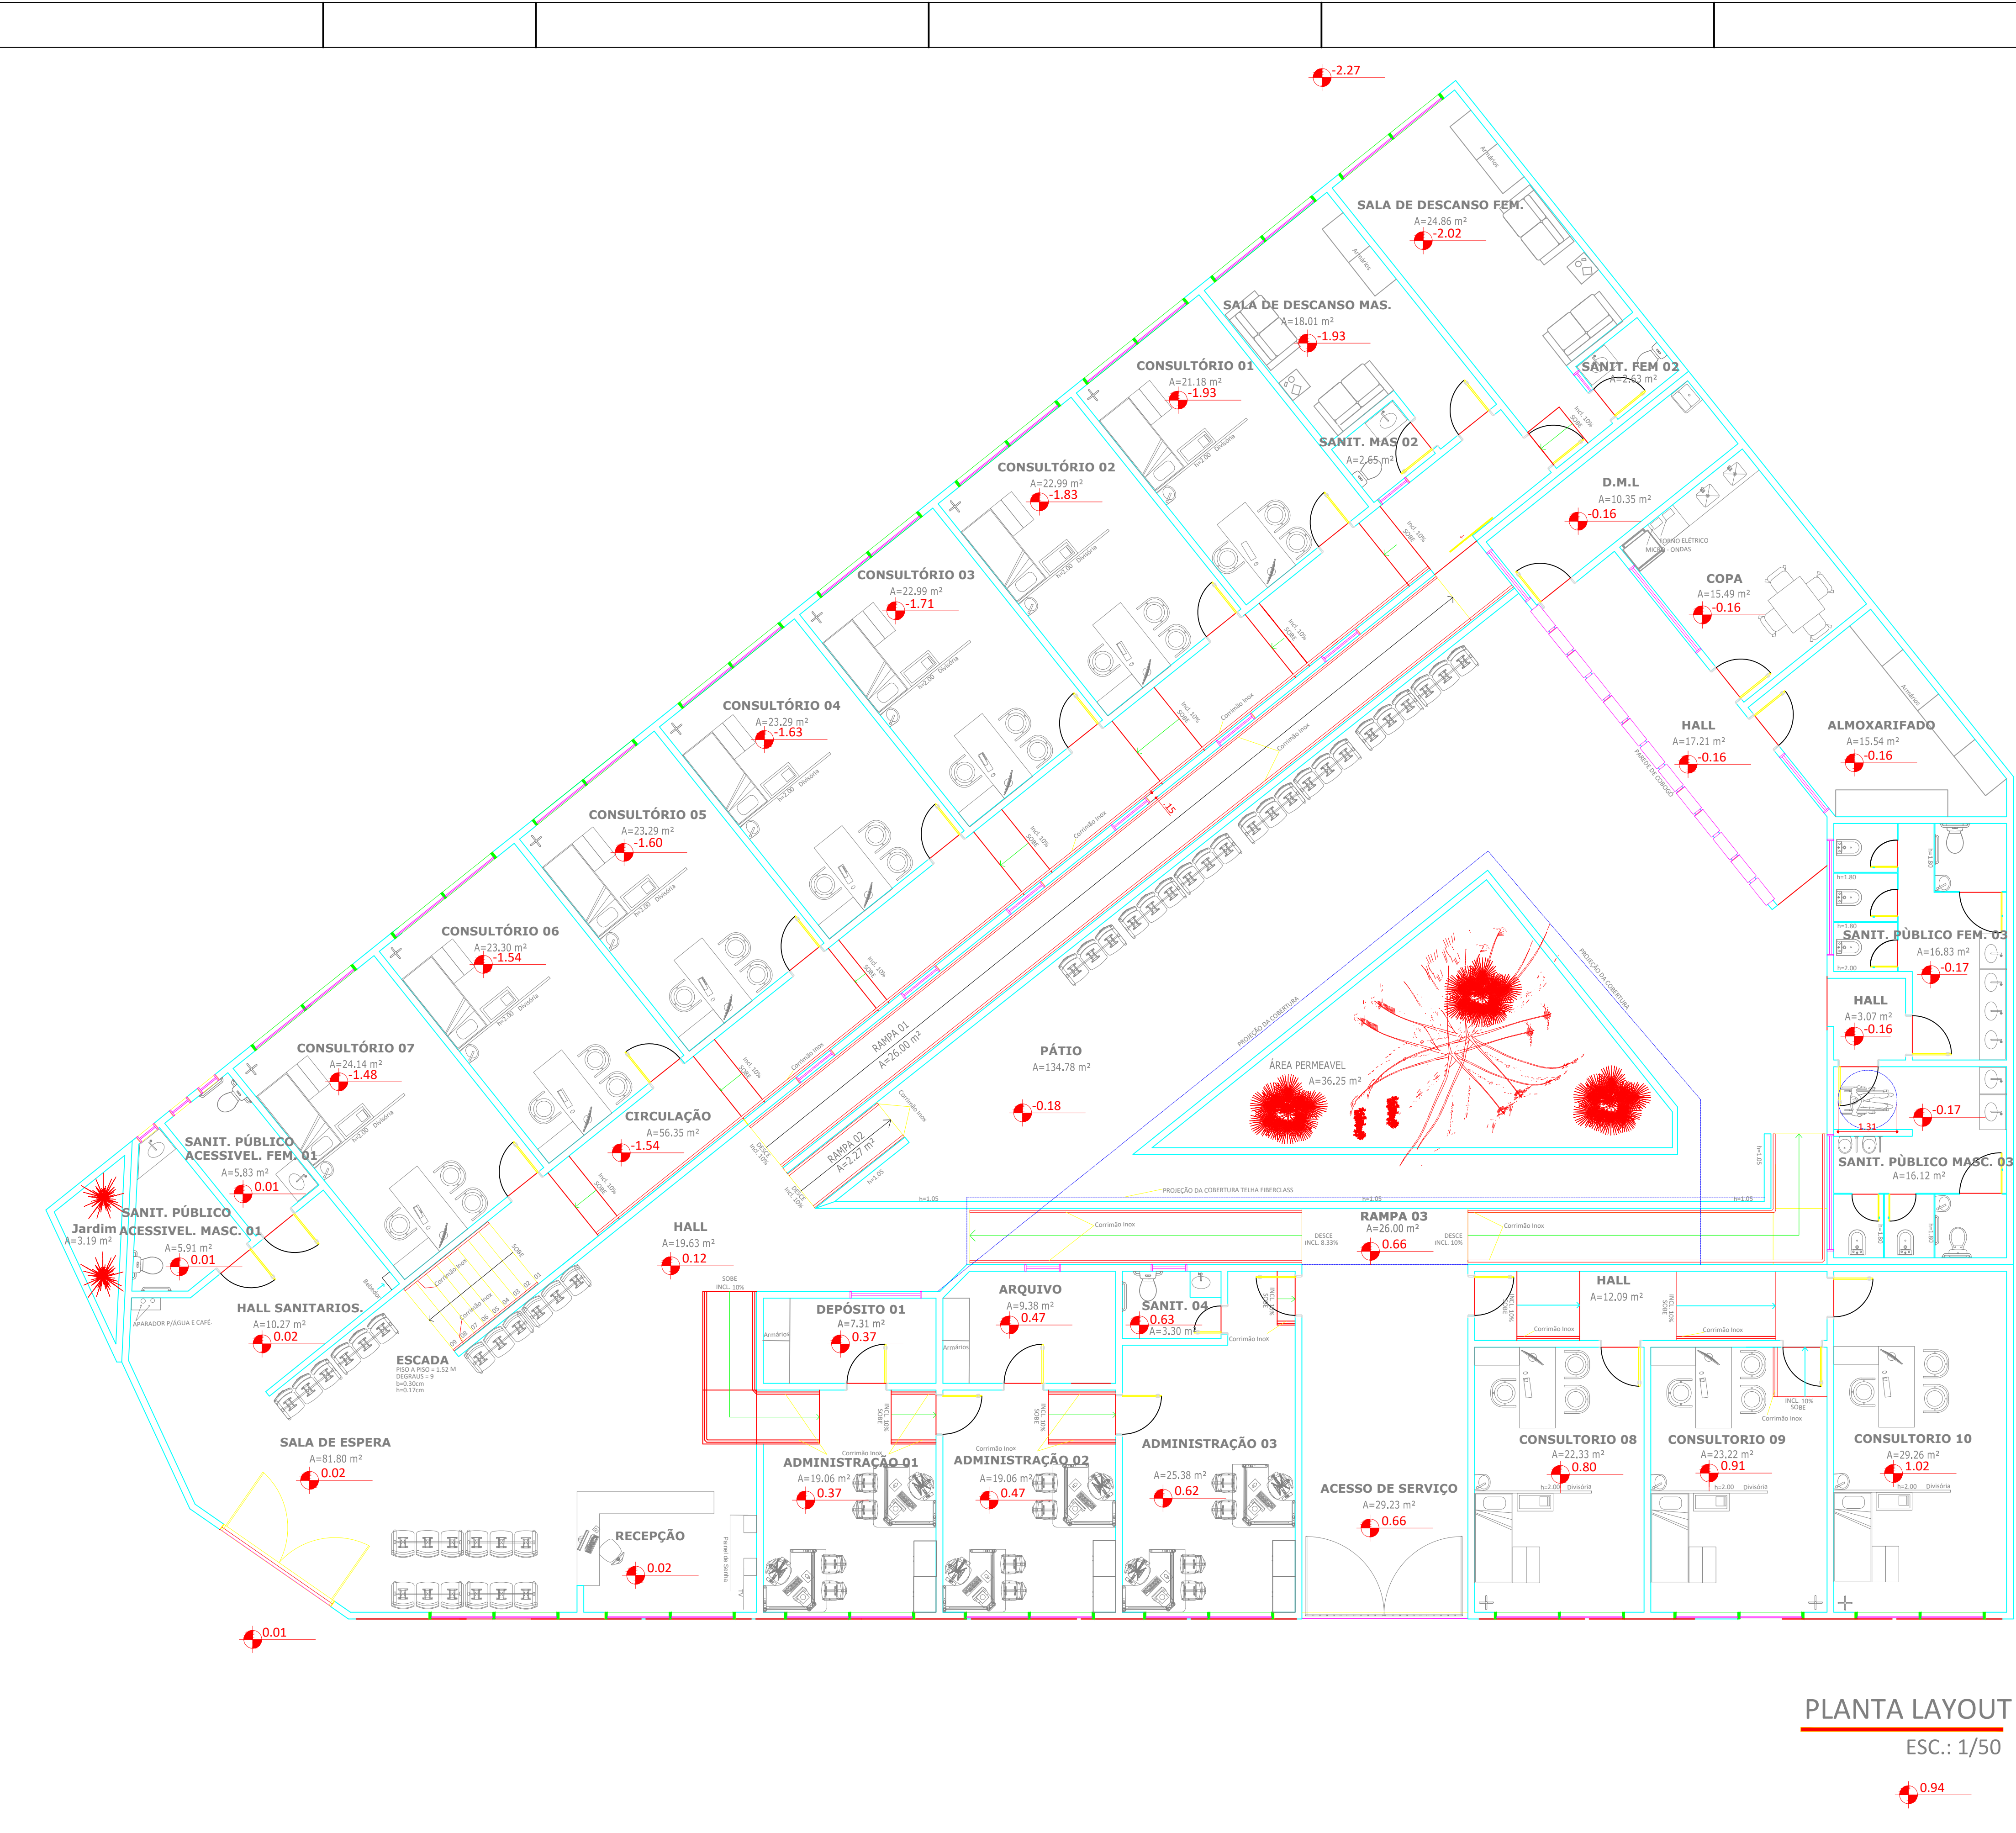

LAYOUT PADRÃO
ESC.: 1/25





APROVAÇÃO:
TIPO 12 - GOIÂNIA - CONSULTÓRIOS ST. UNIVERSITÁRIO

PROJETO ARQUITETÔNICO- REFORMA
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
CONSULTÓRIOS

Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		
Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		
Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		
Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		
Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		
Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		
Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		
Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		
Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		
Projeto:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO		

PLANTA LAYOUT
ESC.: 1/50




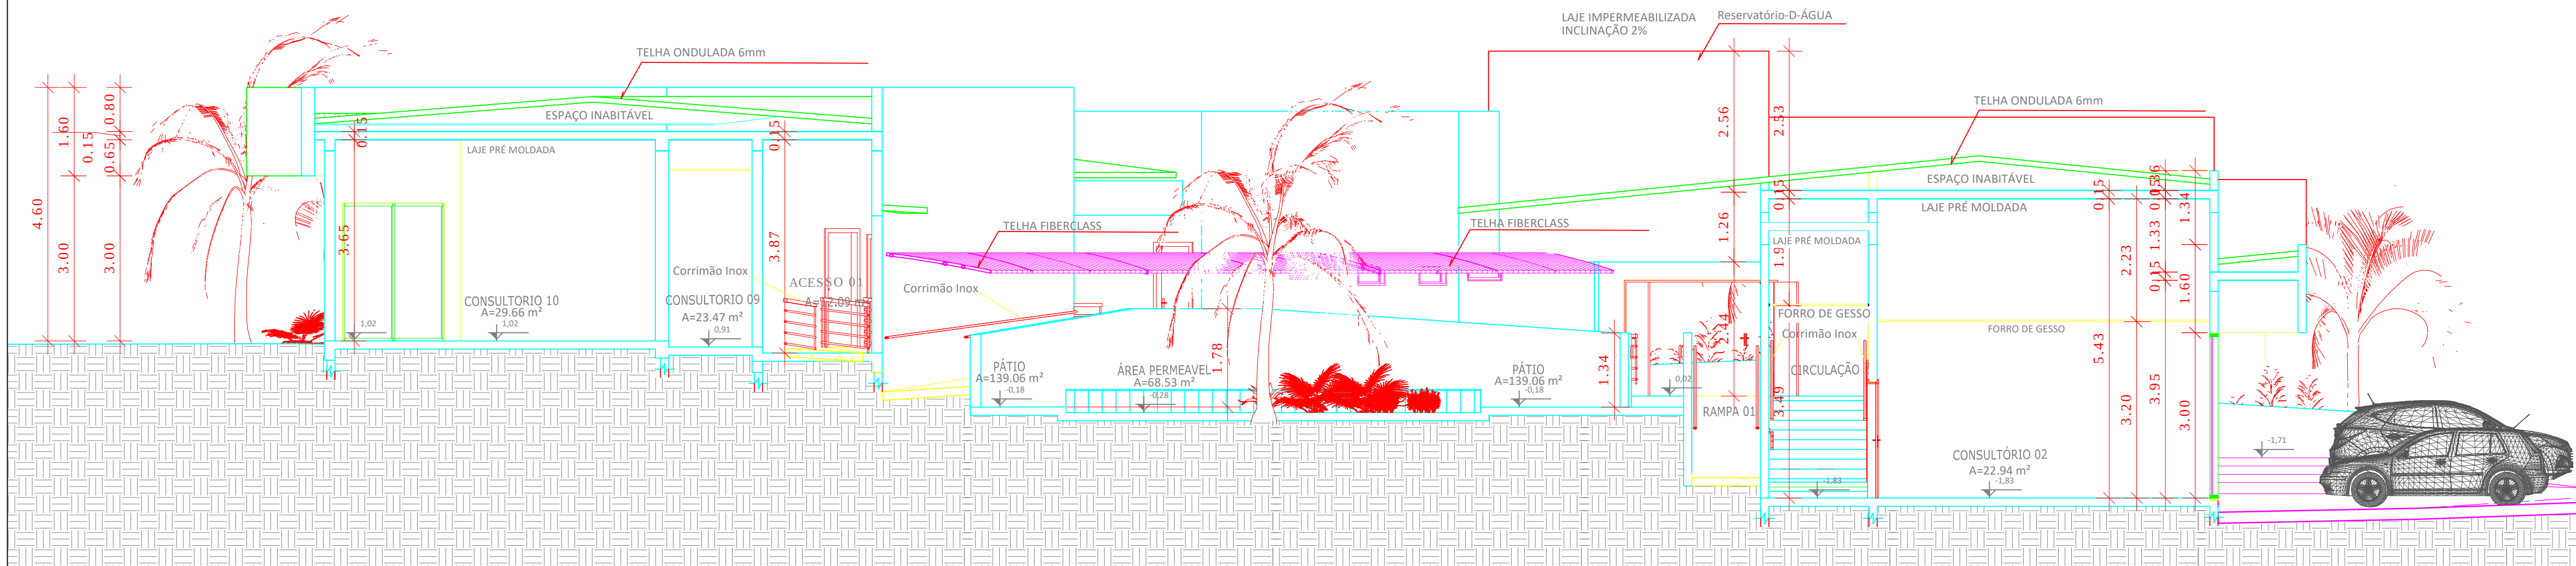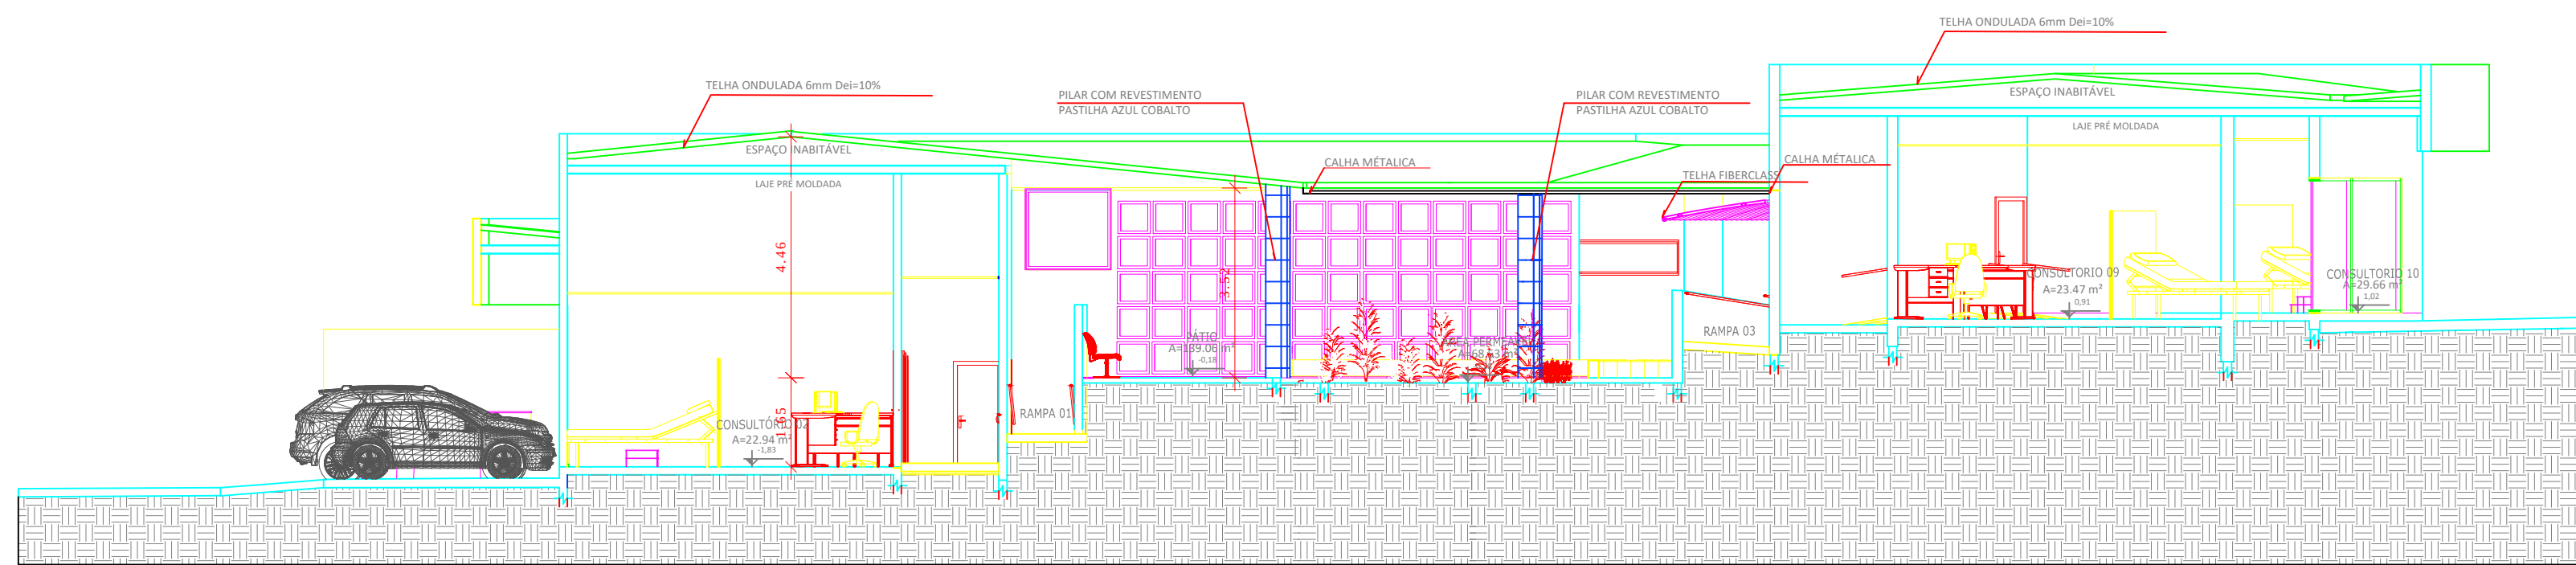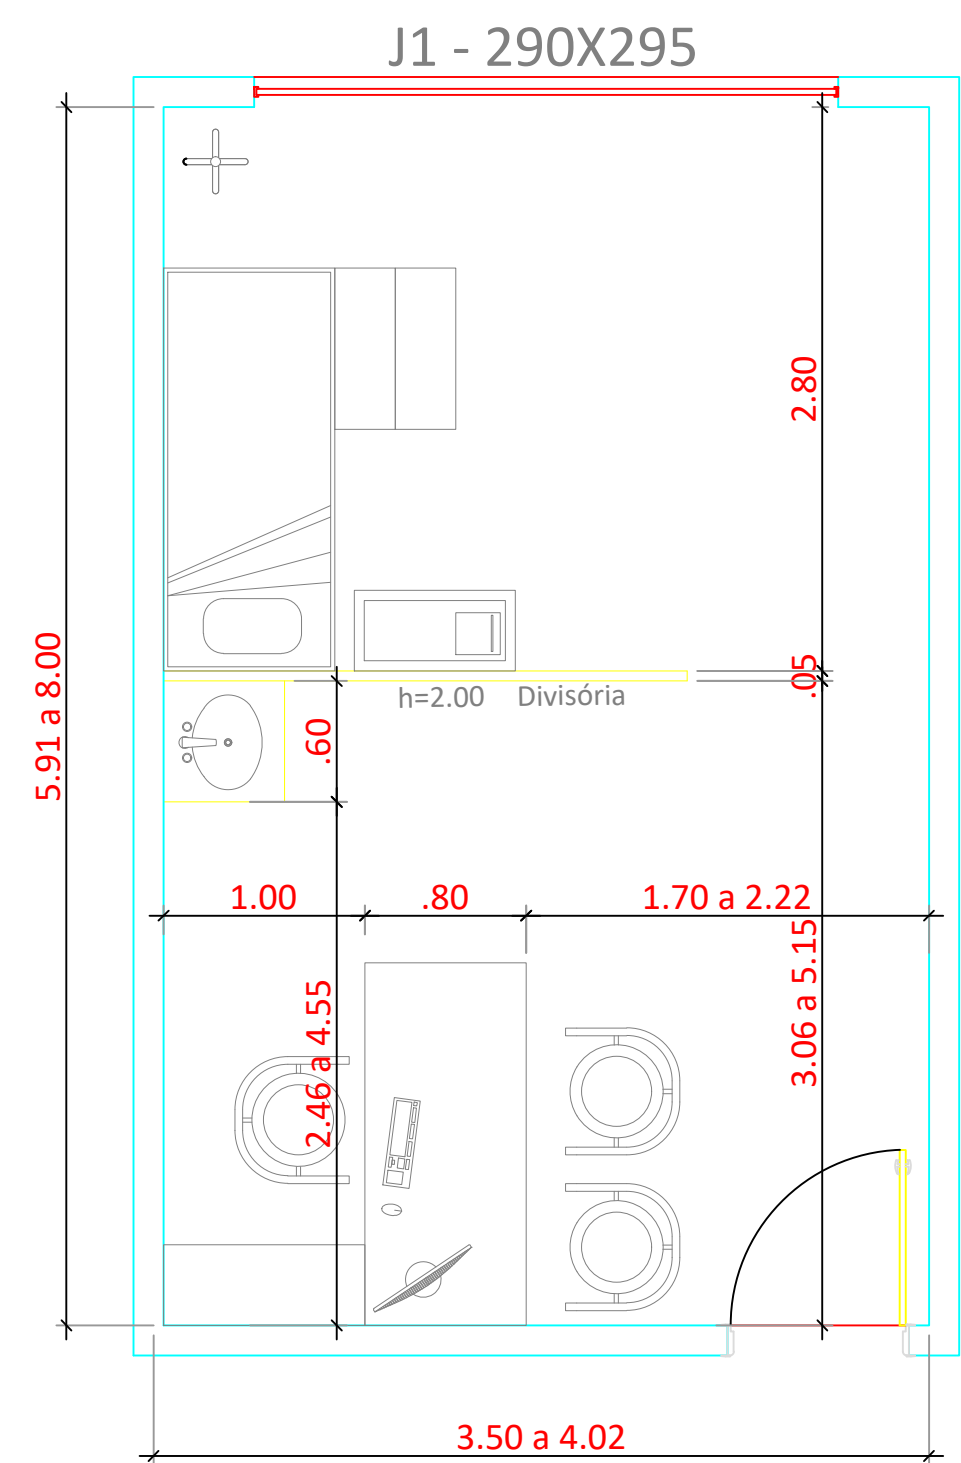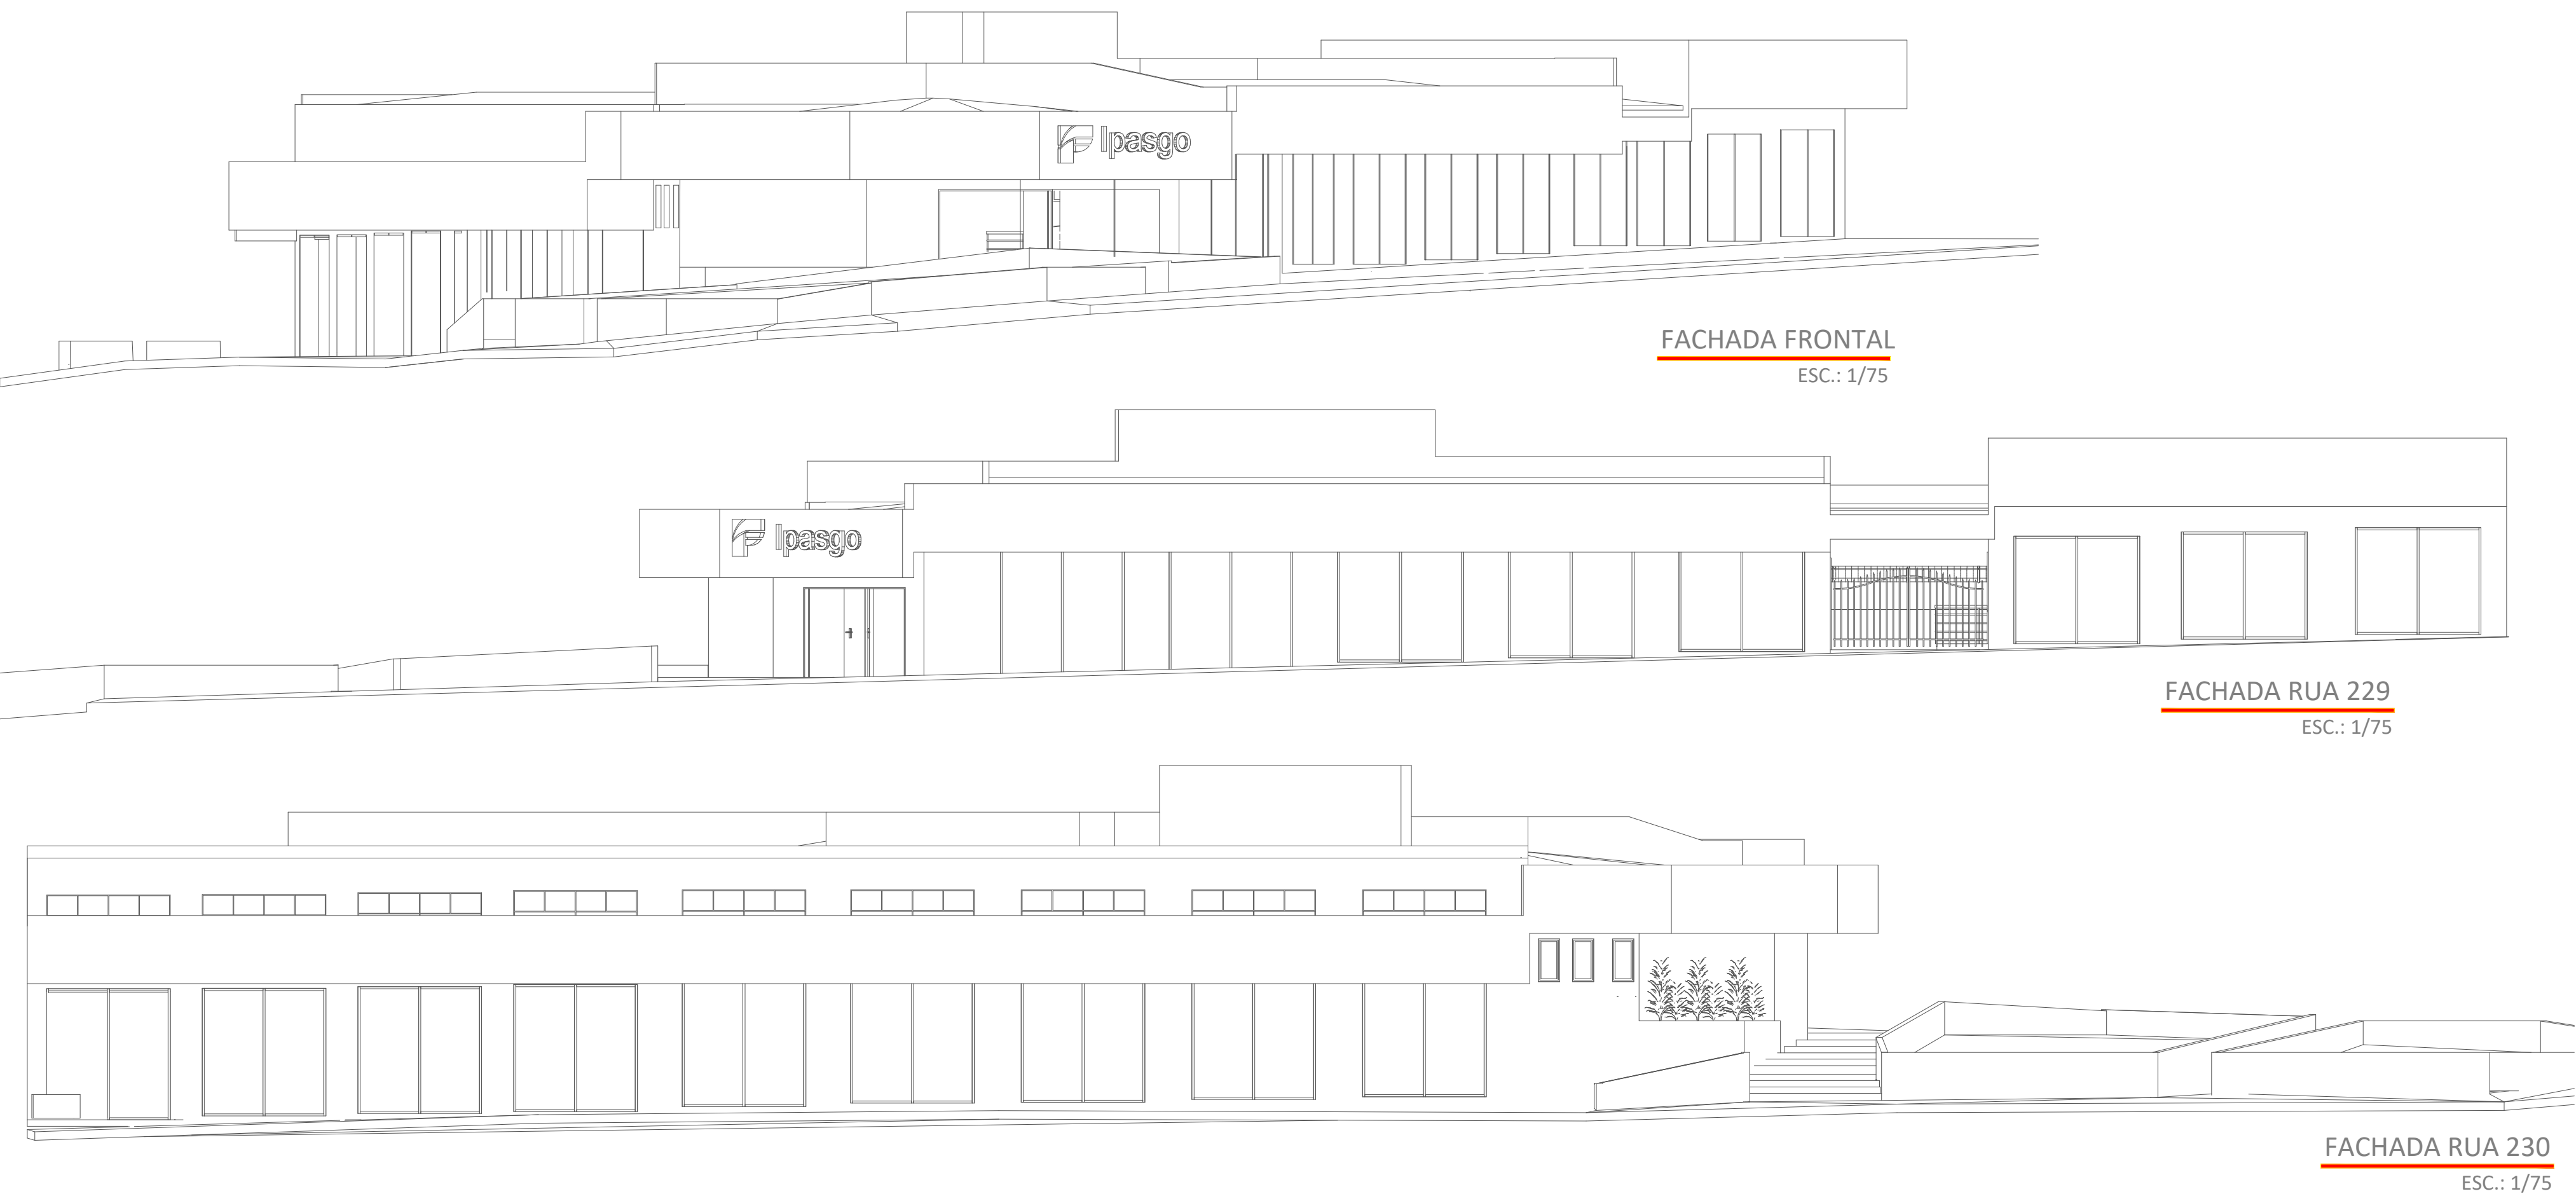


APROVAÇÃO:
TIPO 12 - GOIÂNIA - CONSULTÓRIOS ST. UNIVERSITÁRIO

PROJETO ARQUITETÔNICO- REFORMA
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
CONSULTÓRIOS


Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
Autor do Projeto: FÁBIO LOPES CANDELO - CREA 123456789
Projeto de Arquitetura: FÁBIO LOPES CANDELO - CREA 123456789
Área: Rua 229, Esq. com Rua 230, Lotes 12/15 Setor Universitário Goiânia-GO
Área Terreno: 1.435,14m²
Área Total Construída: 947,19m²
Escala: FACHADAS: 1/75, CORTES: 1/25, LAYOUT PADRÃO: 1/25
Tipo de Construção: Prestacional
Número: 3/5
Data: Setembro/2013
Indicada

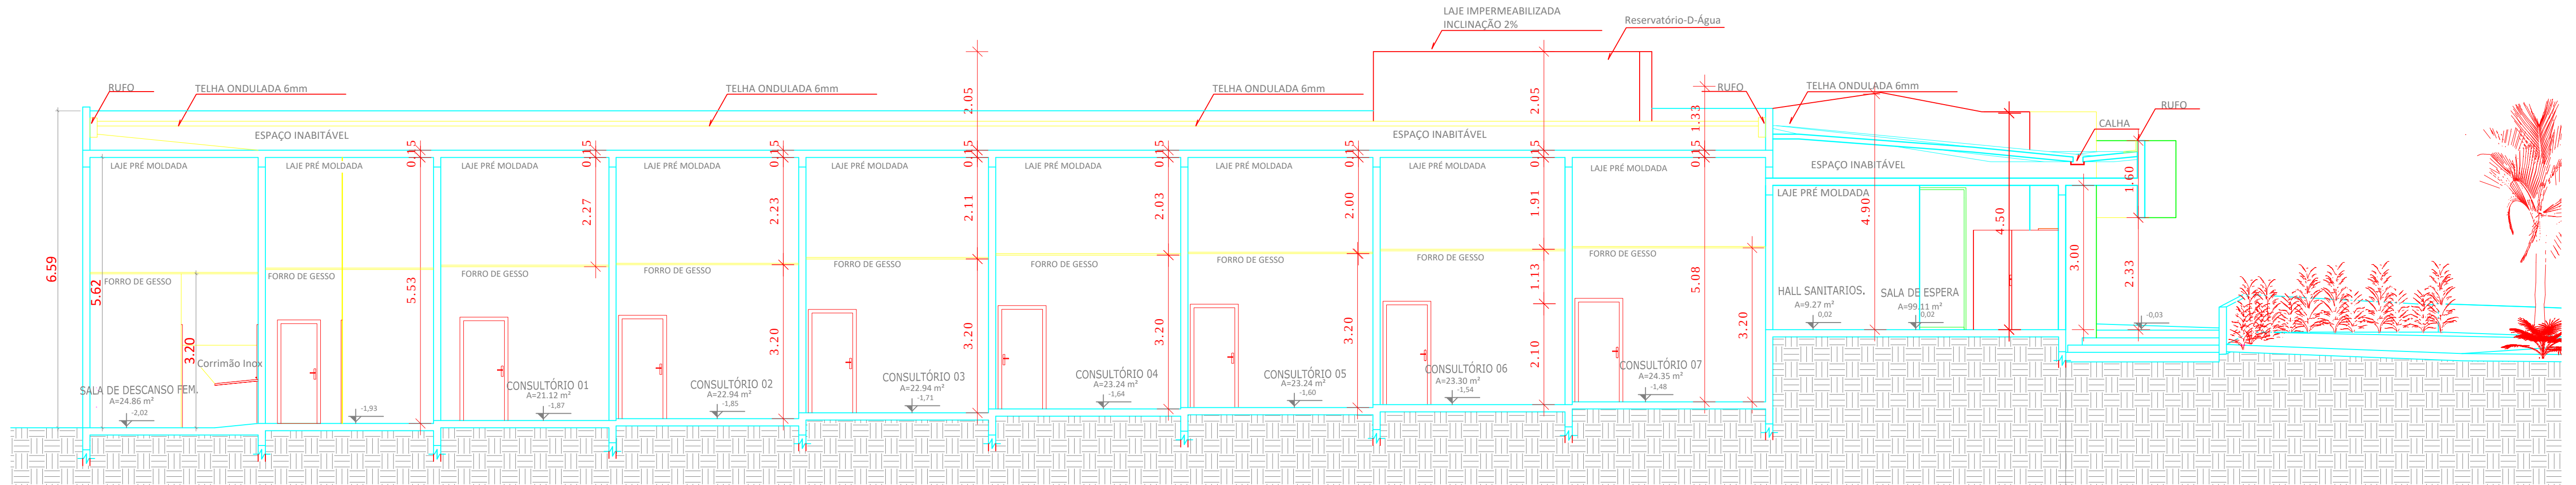


CORTE BB
ESC.: 1/50

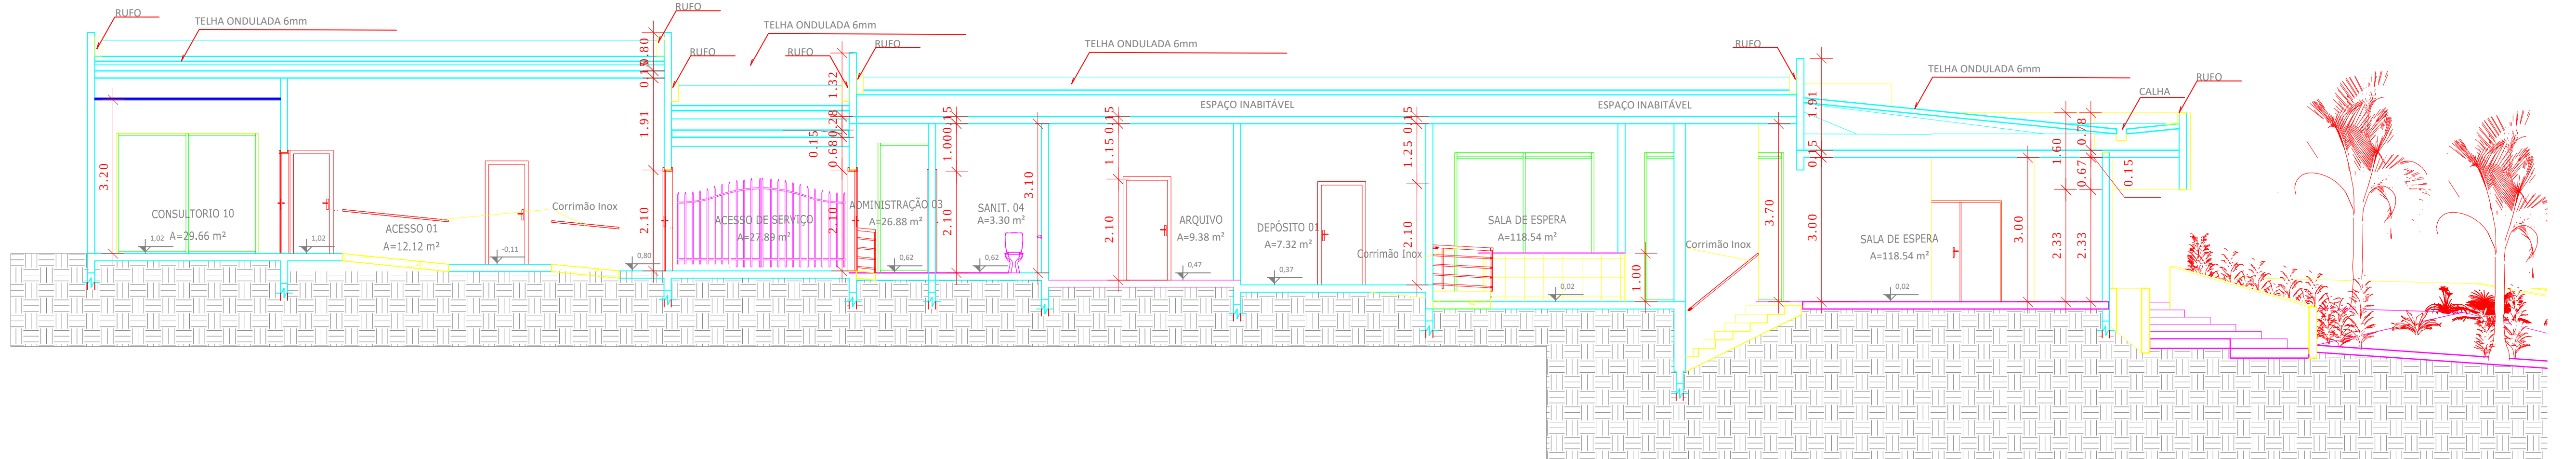

CORTE CC
ESC.: 1/50

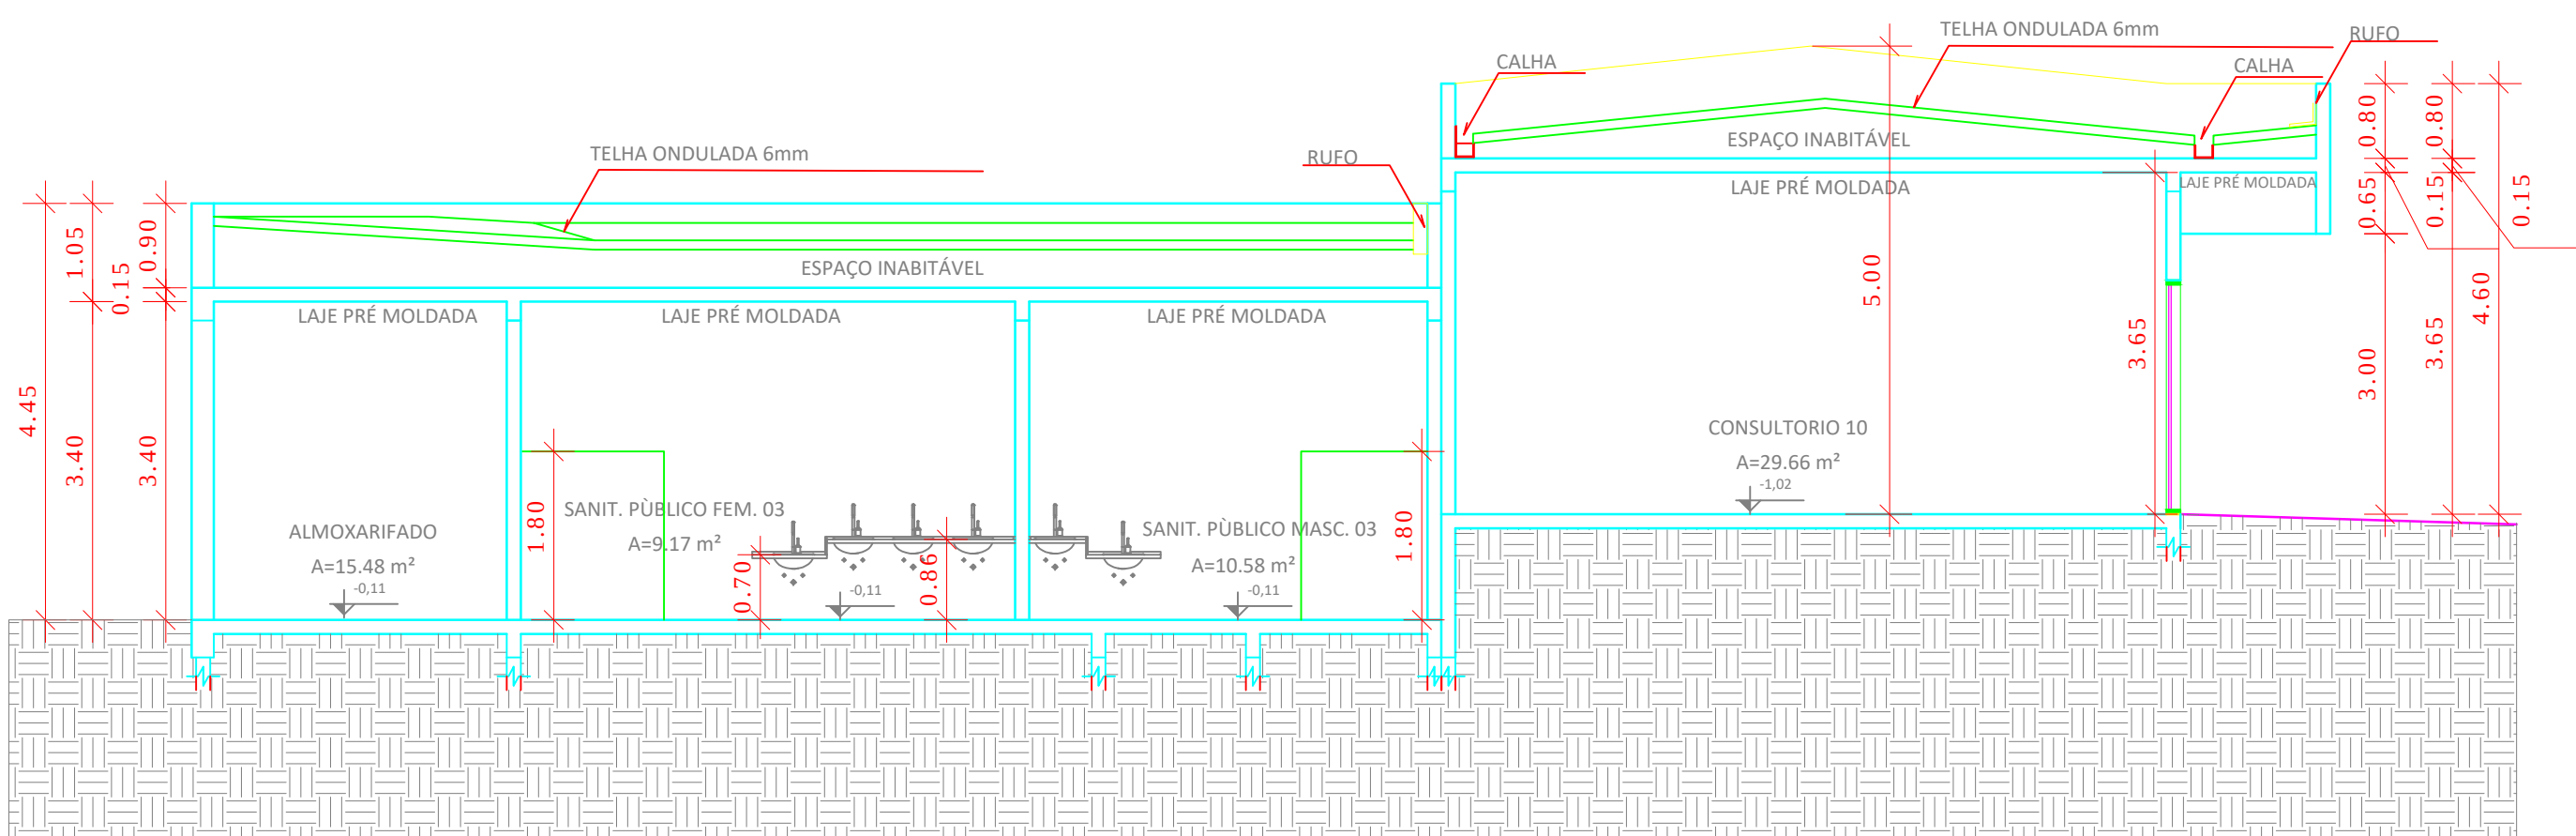

CORTE DD
ESC.: 1/50

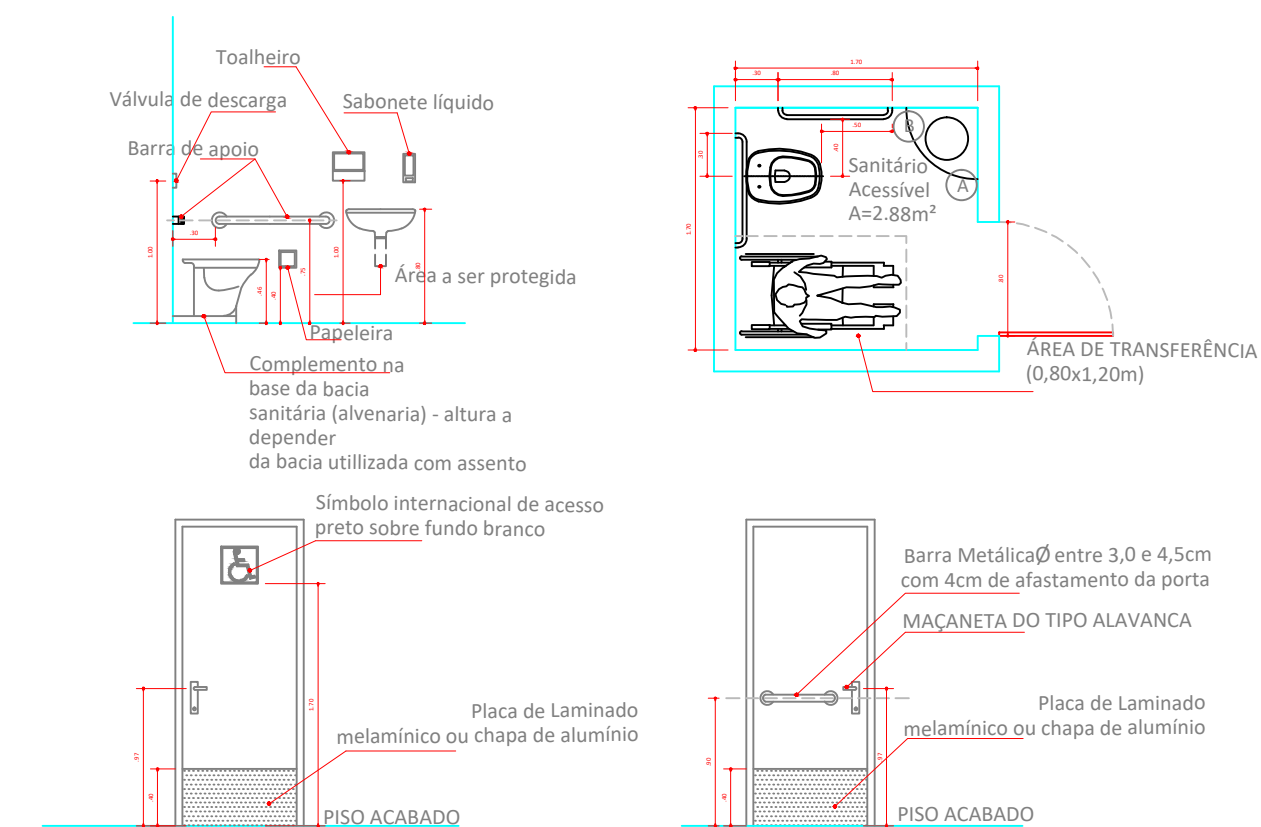

DETALHE SANITÁRIO ACESSÍVEL
ESC.: 1/30

LEGENDA






- A PORTA PAPEL TOALHA
- B DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO
- C LIXEIRA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
- D BEBEDOURO PORTÁTIL (TIPO GARRAFO)

- ESPAÇO PARA CADEIRA DE RODAS
- VENTILAÇÃO AUTOMÁTICA TIPO EXAUSTOR

APROVAÇÃO:			
TIPO 12 - GOIÂNIA - CONSULTÓRIOS ST. UNIVERSITÁRIO			
PROJETO ARQUITETÔNICO- REFORMA			
 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO			
CONSULTÓRIOS			
Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO			
Autor do Projeto: ITALO LOPES CARNEIRO - CREA 138864			
R.T. para obra:			
Endereço: Rua 229, Esq. com Rua 230, Lotes 12/15-Sector Universitário-Goiânia-GO			
Área:	Construção:	Tipos de construção:	Revista:
Área Terreno: 1.435,14m²	CORTES	DETALHE SANITÁRIO ACESSÍVEL	4/5
Área Total Construída: 947,15m²	Revista:	Indicada	Setembro/2013



1 - Planta Pavto. Inferior
Esc.: 1:50

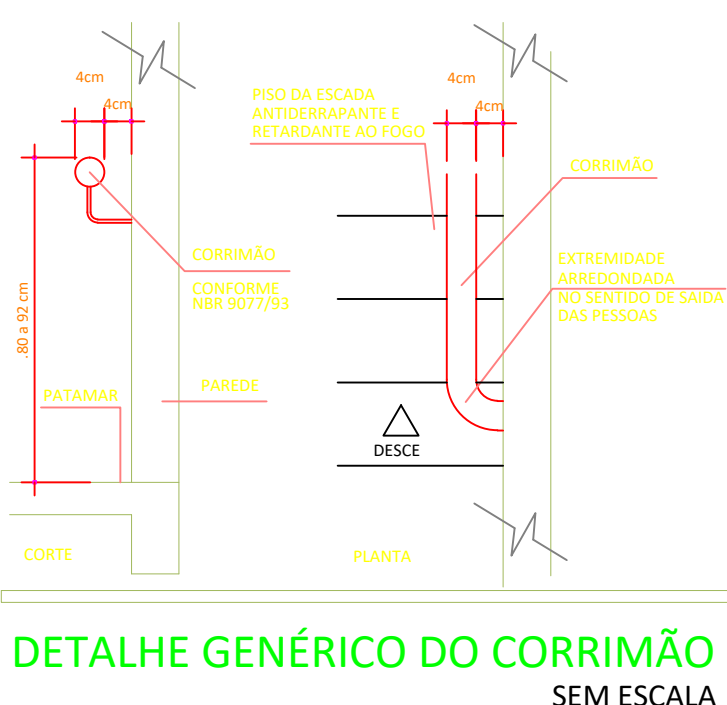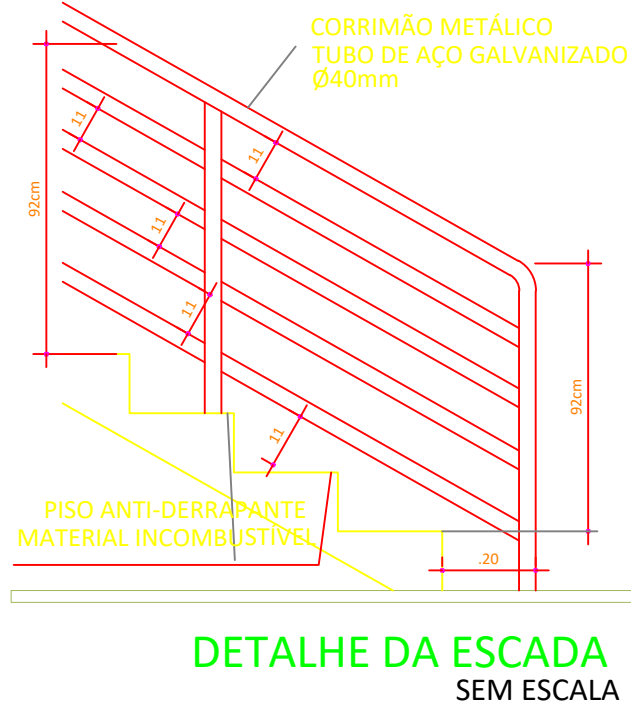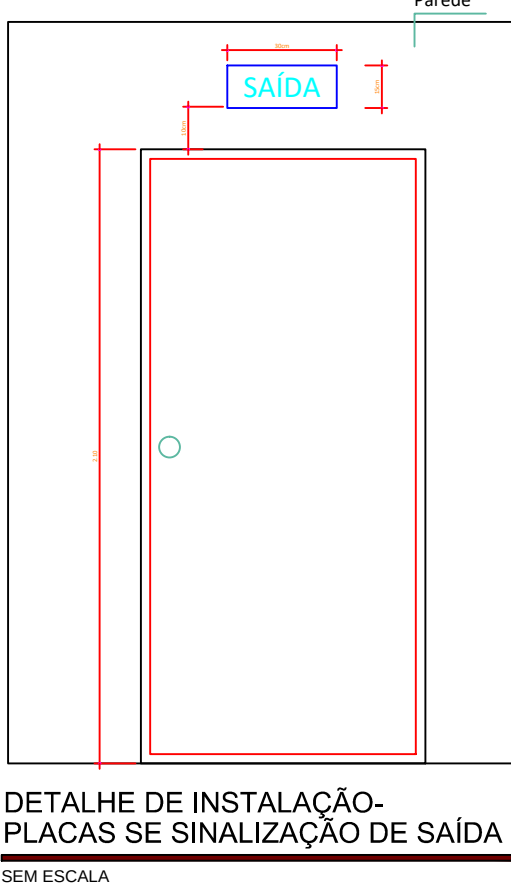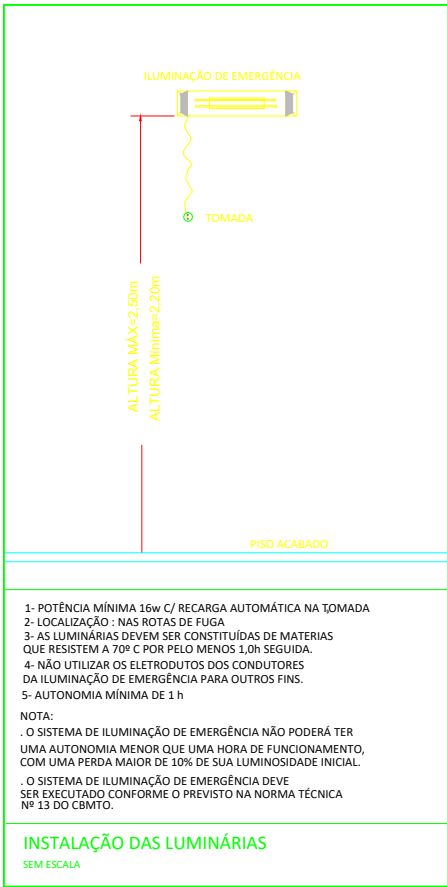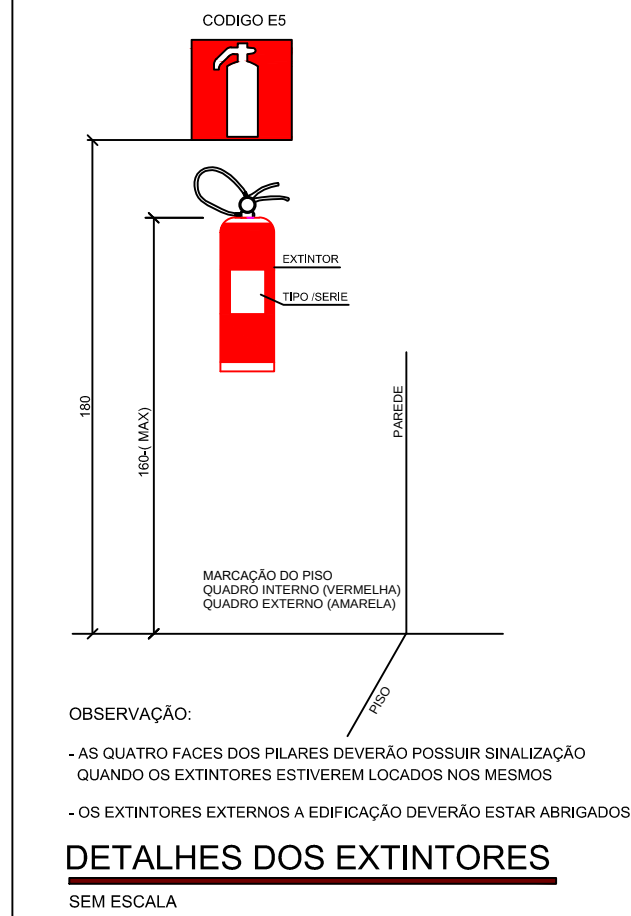

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- * Os corrimãos devem ser fixados pelas faces inferiores com altura de 80 a 92 cm
- ** Os pisos das escadas e rampas deverão ser de material anti-derrapante e resistente ao fogo.
- *** A altura e a largura dos degraus da escada devem atender a relação:
 $PISO-ESPELHO: 63cm < 2.h + b < 64cm;$
 $16cm < h < 18cm;$
 $PISO-ESPELHO: 2.h + b = 2x.175cm + 29cm$
 $35cm + 29cm$
64cm

LEGENDA

- EXTINTOR CARGA DIÓXIDO DE CARBONO CAP. 5 BC
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

NOTAS REFERENTES AO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

NÃO ESTÁ PREVISTO A UTILIZAÇÃO DE GLP NESTA EDIFICAÇÃO

NOTAS REFERENTES AO PROJETO

1- A EDIFICAÇÃO DATA DO ANO ANTERIOR A 1980, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO QUE AS MODIFICAÇÕES EXIGIDAS QUANTO A CORREDOR E ESCADA NÃO SÃO POSSÍVEIS DE SE ADEQUAR POIS AS PAREDES E OS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO NÃO PODEM SER RETIRADOS DOS SEUS LOCAIS.

2- NO PRÉDIO IRÁ FUNCIONAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR VIA TELEFÔNICA E DE REGULAÇÃO TAMBÉM POR TELEFONE, SENDO QUE O NÚMERO DE TRABALHADORES NO LOCAL É MENOR QUE 50 PESSOAS

3- O PROJETO POSSUI DUAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA TOTALIZANDO 1,80M

NOTAS REFERENTES A ROTA DE FUGA

TODAS AS PORTAS FICARÃO ABERTAS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO.

CBMGO

TIPO 13 - ED. AV. ARAGUAIA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º/.....

1. () Projeto original;
2. () Por atualização; Projeto original
3. () Por substituição; Projeto original
4. () Por adequação de edificação existente;
Data comprovada da edificação:
5. () Com Parecer Técnico: n.º

APROVADO

EM/...../.....

Analista:

PREV. E COMBANTE A INCÊNDIO

IPASGO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REFORMA-PRÉDIO AV. ARAGUAIA


Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

Autor do Projeto: ARQUITETO ITALO LOPES CANDIDO - CAU 473896-4

R.T. pré obra:

Endereço: AV. ARAGUAIA ESQ. C/ RUA 15- CENTRO - GOIÂNIA - GO

Áreas:	Comércio:	Planta Baixa - Térreo	Tipos de Construção:	Pré-obra:
Área Térreo: 343,30m²	Área Total:	Notas	Prestacional	1/2
Área Pavimento: 314,53m²	657,83m²	Legenda	Indicada	Data:
		Detalhes		AGOSTO/2015

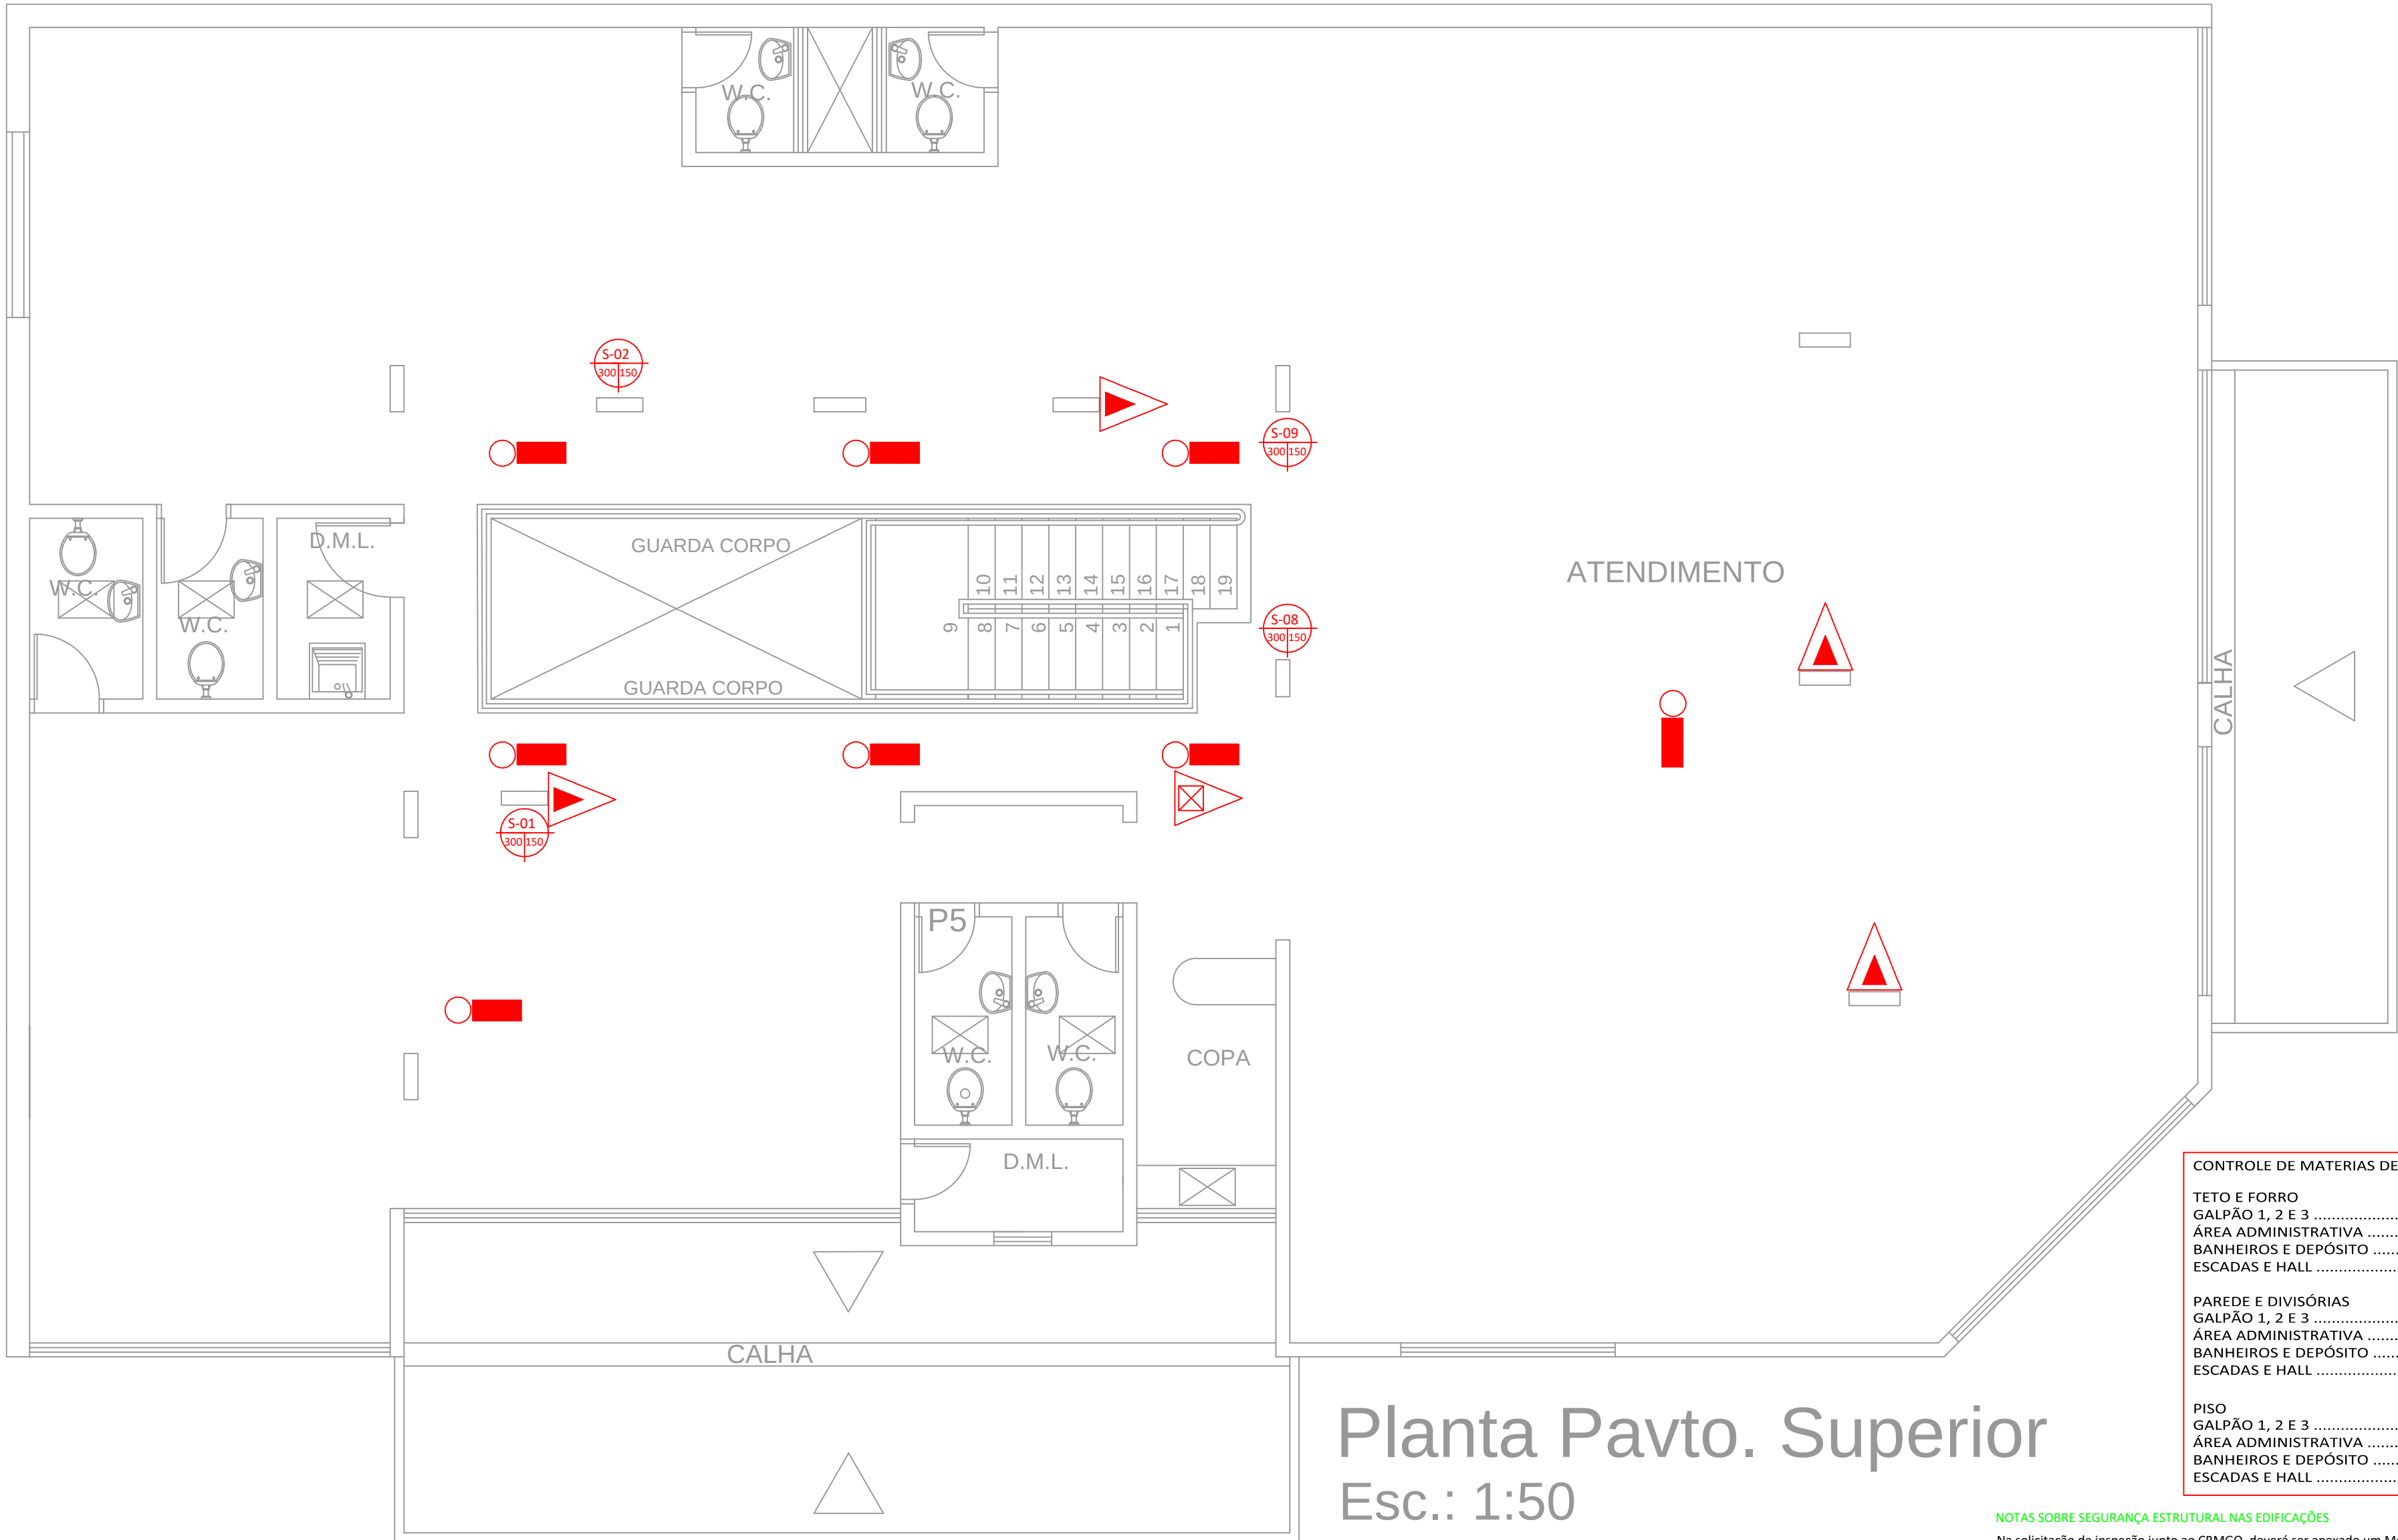

Planta Pavto. Superior
Esc.: 1:50

CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMETO (CMAR)	
TETO E FORRO	CLASSE II-A
GALPÃO 1, 2 E 3	CLASSE II-A
ÁREA ADMINISTRATIVA	CLASSE II-A
BANHEIROS E DEPÓSITO	CLASSE II-A
ESCADAS E HALL	CLASSE II-A
PAREDE E DIVISÓRIAS	
GALPÃO 1, 2 E 3	CLASSE II-A
ÁREA ADMINISTRATIVA	CLASSE II-A
BANHEIROS E DEPÓSITO	CLASSE II-A
ESCADAS E HALL	CLASSE II-A
PISO	
GALPÃO 1, 2 E 3	CLASSE III-A
ÁREA ADMINISTRATIVA	CLASSE III-A
BANHEIROS E DEPÓSITO	CLASSE III-A
ESCADAS E HALL	CLASSE III-A

NOTAS SOBRE SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES
Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:
a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada.
b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas, compartimentações, mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.
c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF.
d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas.
e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREA-GO.

NOTA SOBRE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de risco deve atender o previsto na Norma Técnica número 20 do CBMGO e complementada pela NBR 10898 vigente.

NOTAS SOBRE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o especificado na Norma Técnica do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01 do CBMGO.

- NOTAS SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**
- 1 - Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas, áreas de escape e subsolos.
 - 2 - A iluminação de emergência deve estar conforme a Norma Técnica 18 do CBMGO, complementada pela NBR 10.898 vigente.
 - 3 - A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de instalação, não podendo ser superior a 15 metros.
 - 4 - As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,50m de altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.
 - 5 - Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
 - 6 - Durante a realização de inspeção do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência sejam devidamente certificados por órgão competente.

NOTA SOBRE COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Constar no projeto de Arquitetura e no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico quando houver. A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

LEGENDA

- EXTINTOR CARGA DIÓXIDO DE CARBONO CAP. 5 BC
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

NOTAS REFERENTES AO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

NÃO ESTÁ PREVISTO A UTILIZAÇÃO DE GLP NESTA EDIFICAÇÃO

NOTAS REFERENTES AO PROJETO

- 1- A EDIFICAÇÃO DATA DO ANO ANTERIOR A 1980, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO QUE AS MODIFICAÇÕES EXIGIDAS QUANTO A CORREDOR E ESCADA NÃO SÃO POSSÍVEIS DE SE ADEQUAR POIS AS PAREDES E OS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO NÃO PODEM SER RETIRADOS DOS SEUS LOCAIS.
- 2- NO PRÉDIO IRÁ FUNCIONAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR VIA TELEFÔNICA E DE REGULAÇÃO TAMBÉM POR TELEFONE, SENDO QUE O NÚMERO DE TRABALHADORES NO LOCAL É MENOR QUE 50 PESSOAS
- 3- O PROJETO POSSUI DUAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA TOTALIZANDO 1,80M

NOTAS REFERENTES A ROTA DE FUGA

TODAS AS PORTAS FICARÃO ABERTAS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO.

CBMGO

TIPO 13 - ED. AV. ARAGUAIA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º...../.....

1. () Projeto original;
2. () Por atualização; Projeto original/.....
3. () Por substituição; Projeto original/.....
4. () Por adequação de edificação existente;
Data comprovada da edificação:/...../.....
5. () Com Parecer Técnico: n.º/...../.....


APROVADO

EM/...../.....

Analista:

PREV. E COMBANTE A INCÊNDIO

	Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
	Reformado: REFORMA-PREDIO AV. ARAGUAIA
Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO	
Autor do Projeto: ARQUITETO ITALDO LOPES CANDIDO - CAU 47386-4	
E.T. pela obra:	
Endereço: ENDEREÇO: AV. ARAGUAIA ESQ. C/ RUA 15- CENTRO - GOIÂNIA - GO	
Área: Área Térreo: 343,30m² Área 1º pavimento: 314,53m²	Área Total: 657,83m²
Conteúdo: Planta Baixa - 1º Pavimento Notas Legenda Detalhes	Tipo de Construção: Prestacional Escala: Indicada
Pré-projeto: 2/2 Data: AGOSTO/2015	

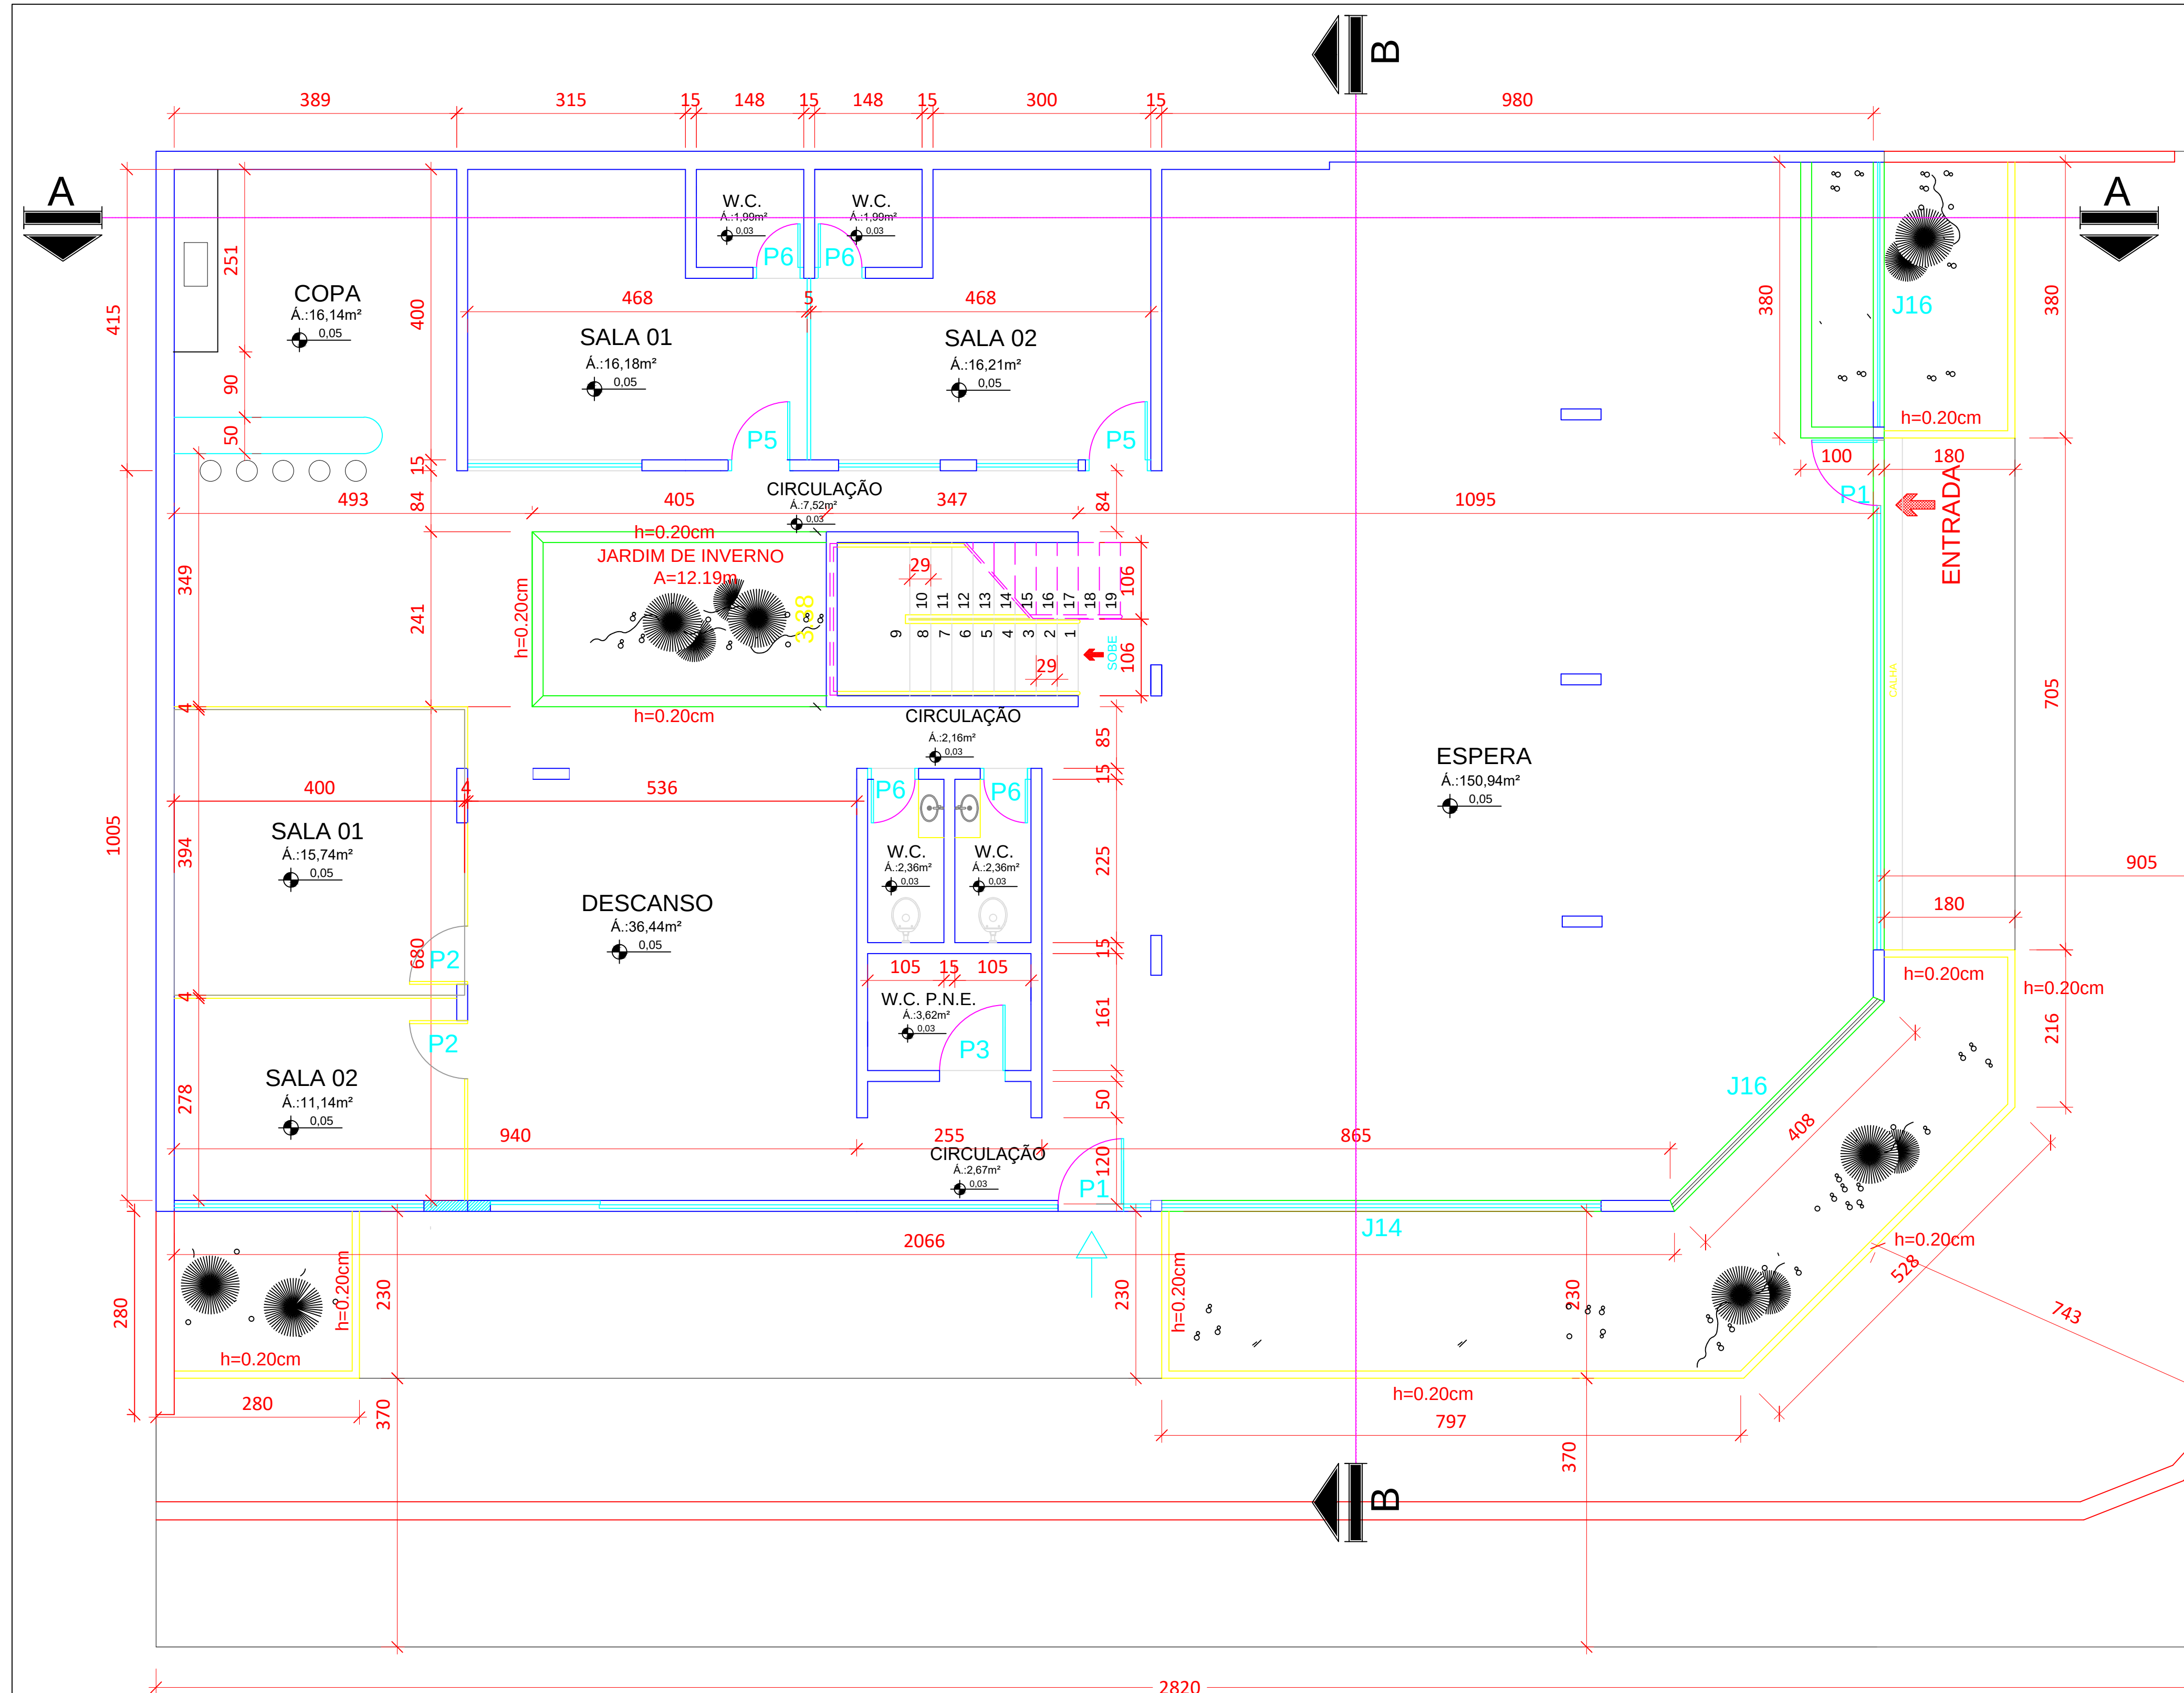

Planta Pavto. Inferior
Esc.: 1:50

Rua 15

CBMGO

TIPO 13 - ED. AV. ARAGUAIA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º/.....

1. () Projeto original;
2. () Por atualização; Projeto original/.....
3. () Por substituição; Projeto original/.....
4. () Por adequação de edificação existente;
Data comprovada de edificação:/...../.....
5. () Com Parecer Técnico: n.º/.....

APROVADO

EM/...../.....

Analista:

ARQUITETURA-REFORMA

Proprietário:

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

Reformado:

REFORMA-PREDIO AV. ARAGUAIA

Proprietário:

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

Autor do Projeto:

ARQUITETO-ITALO LOPES CANDIDO - CAU A73896-4

R.T. pela obra:

Endereço:

ENDEREÇO: AV. ARAGUAIA ESQ. C/ RUA 15- CENTRO - GOIÂNIA - GO

Assist:

Área Térreo: 343,39m²
Área 1º pavimento: 314,53m²

Área Total:

657,83m²

Consultor:

Planta Baixa - Térreo
Planta de Situação

Tipo de Construção:

Prestacional


Indicada

Prancha:


1/4

Data:

AGOSTO/2015

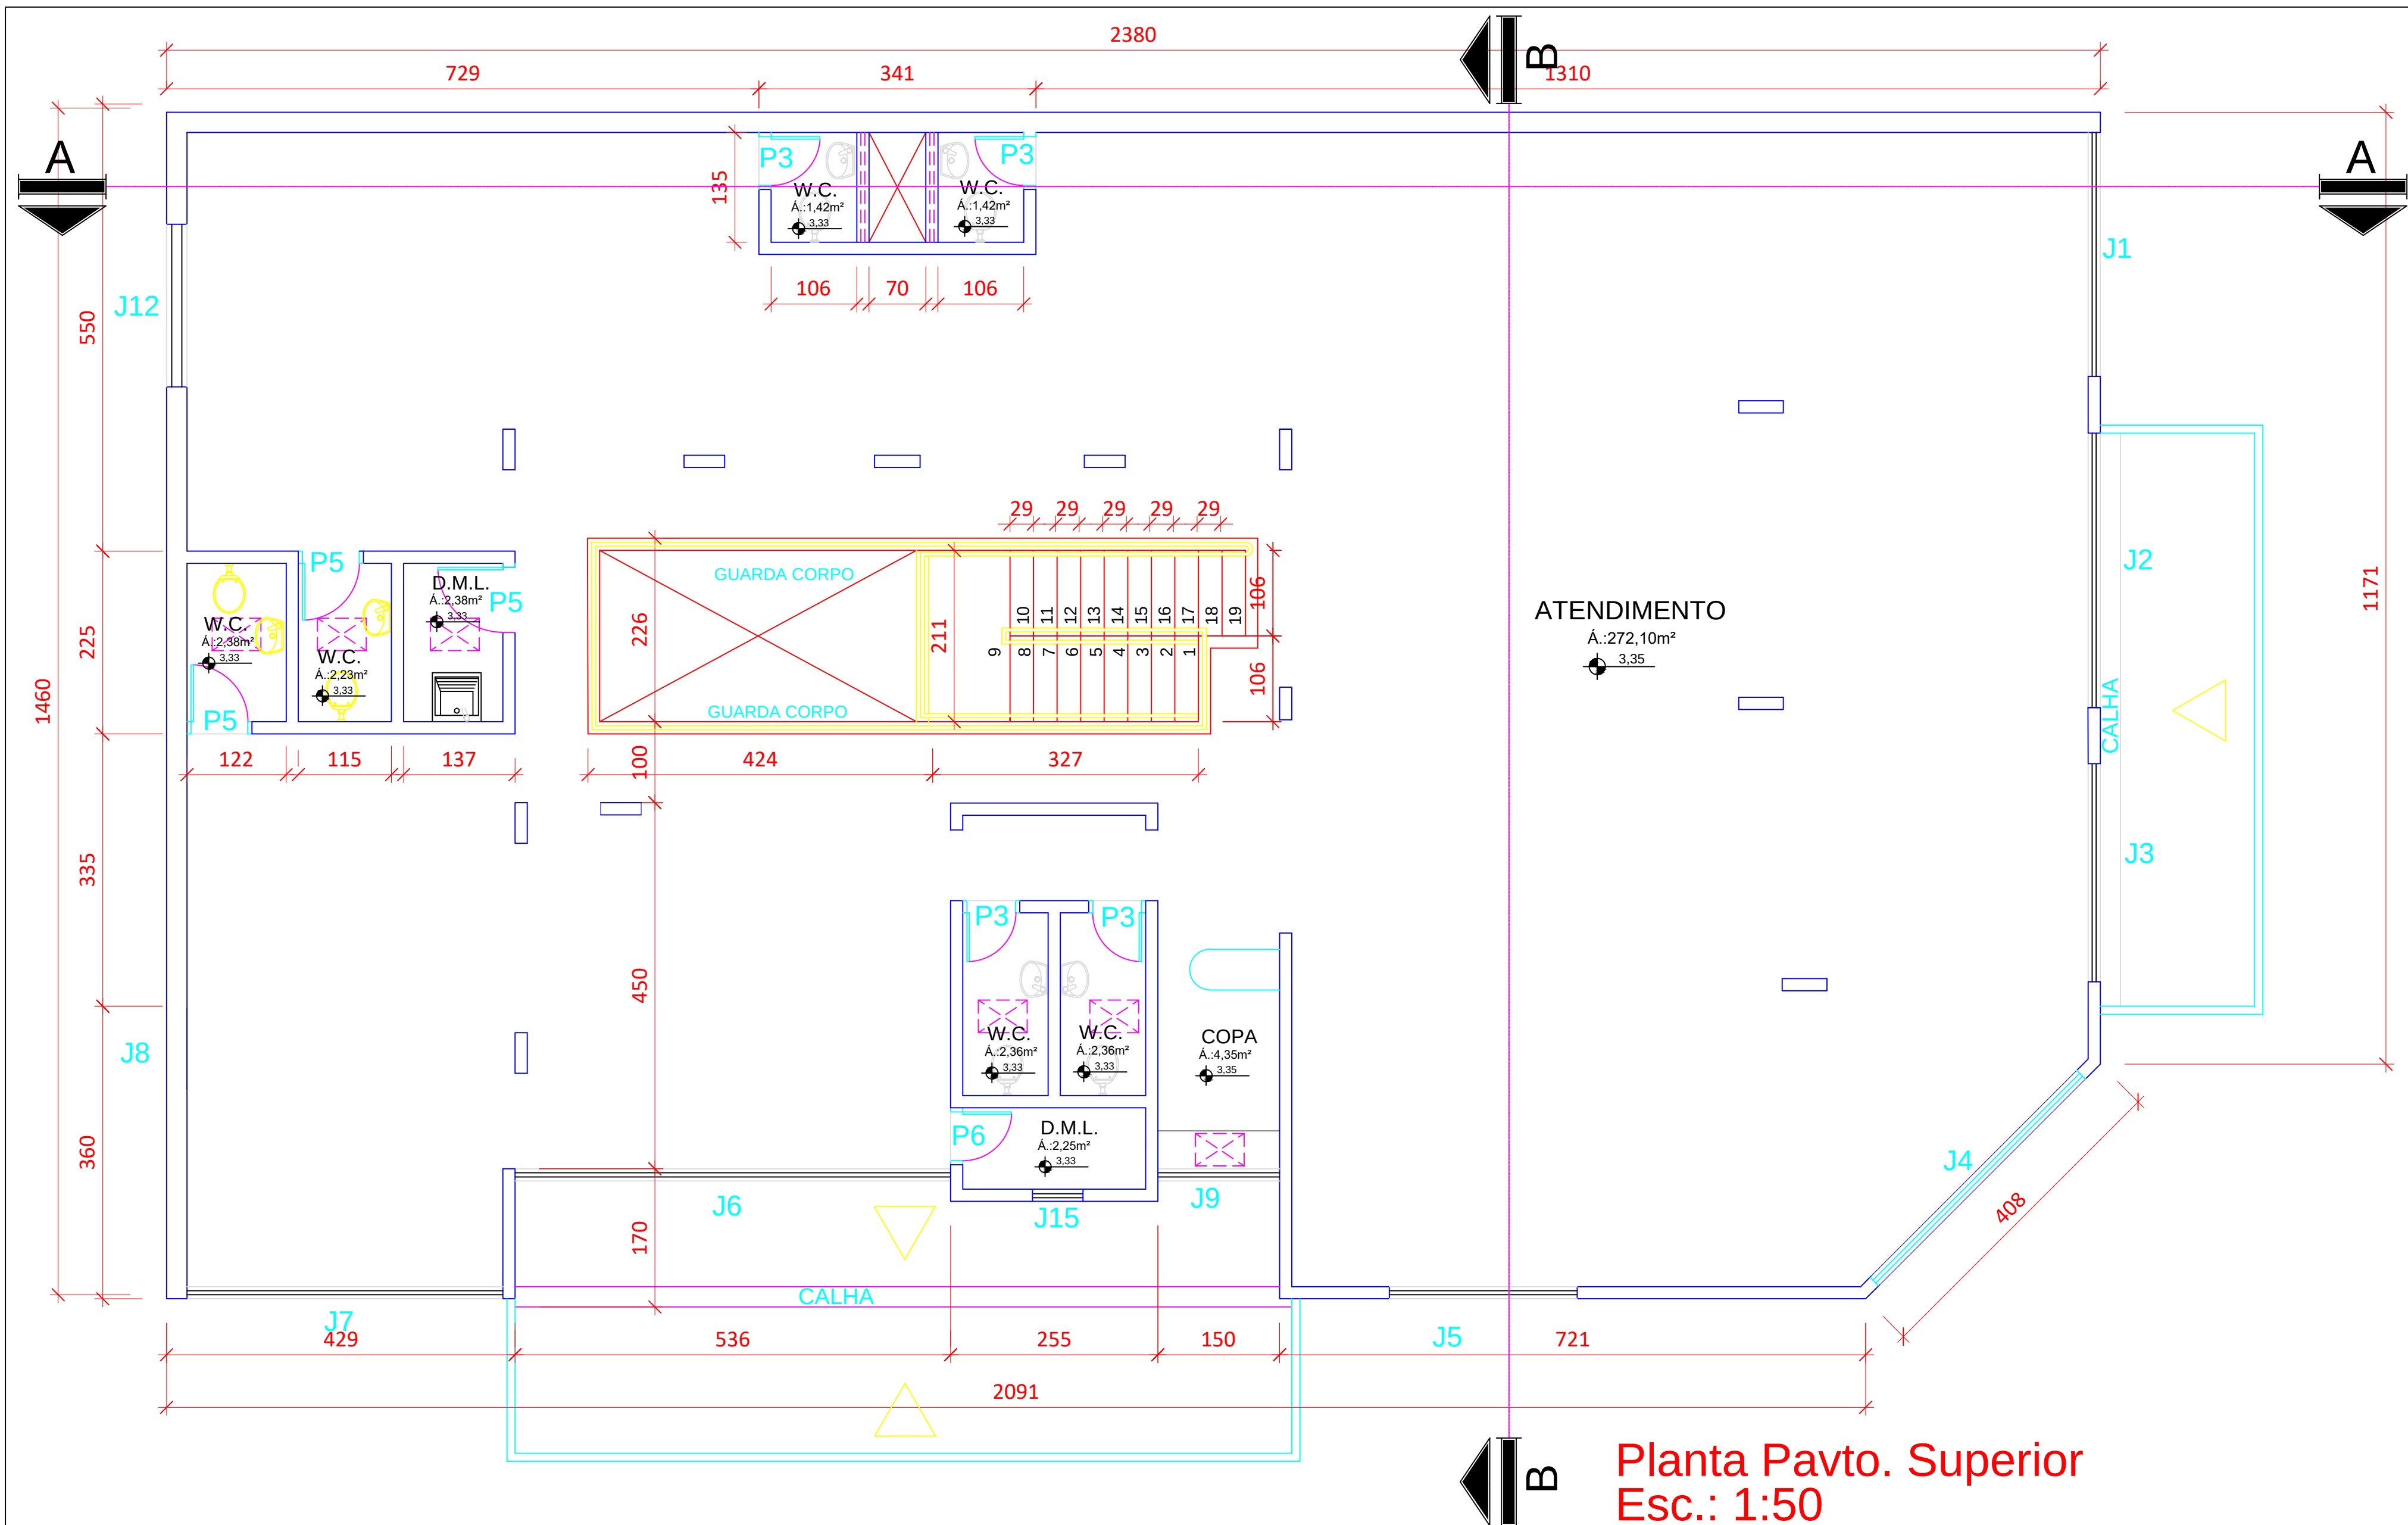

Planta Pavto. Superior
Esc.: 1:50

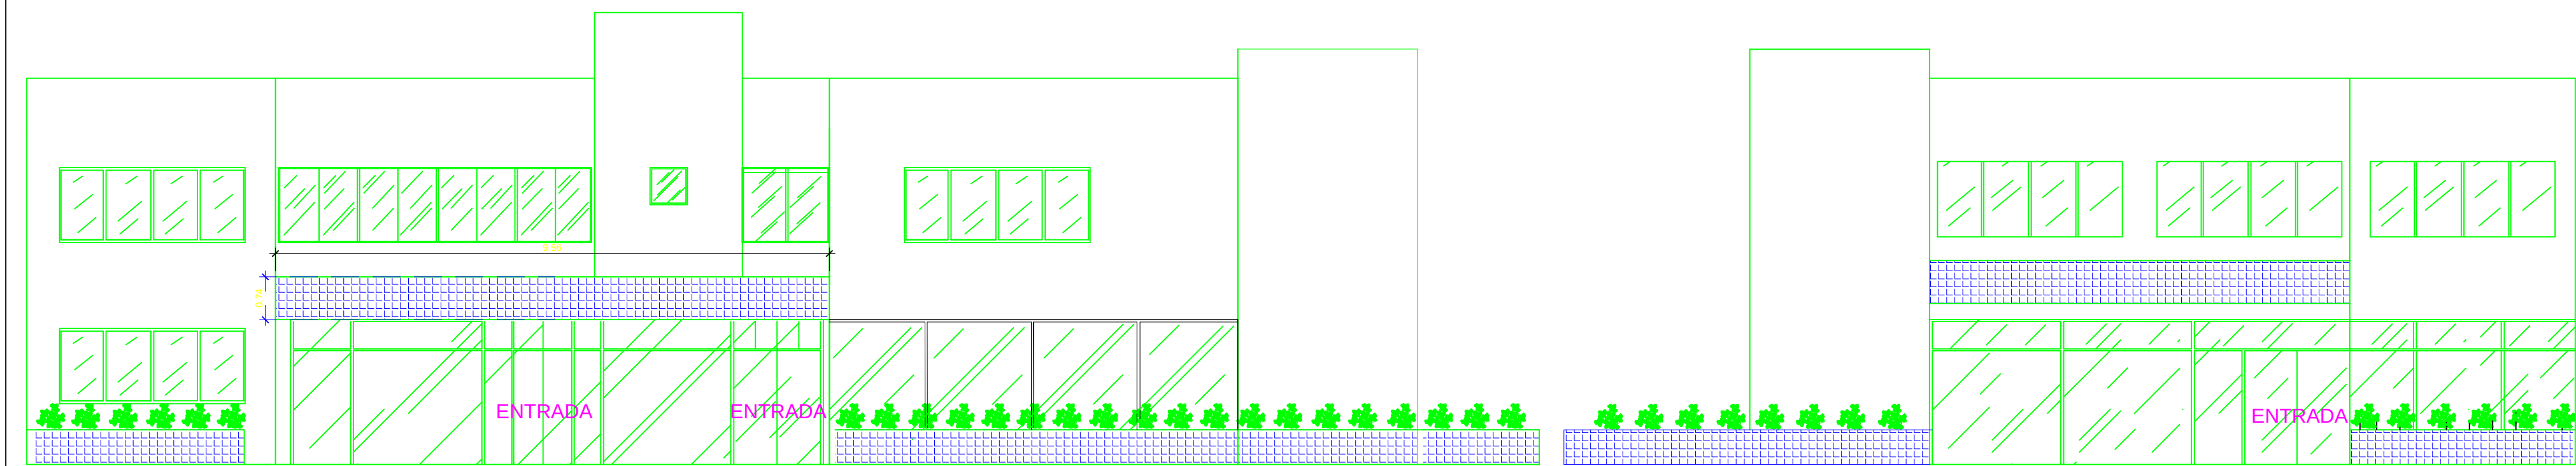

FACHADA RUA 15
Esc.: 1:75

FACHADA AV. ARAGUAIA
Esc.: 1:75

NOTAS SOBRE SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES
Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

- Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada.
- Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas, compartimentações, mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.
- Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF.
- Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas.
- O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREA-GO.

NOTA SOBRE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de risco deve atender o previsto na Norma Técnica número 20 do CBMGO e complementada pela NBR 10898 vigente.

NOTAS SOBRE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o especificado na Norma Técnica do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01 do CBMGO.

NOTAS SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas, áreas de escape e subsolos.
- A iluminação de emergência deve estar conforme a Norma Técnica 18 do CBMGO, complementada pela NBR 10.898 vigente.
- A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de instalação, não podendo ser superior a 15 metros.
- As luminárias de acatamento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,50m de altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.
- Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
- Durante a realização de inspeção do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência sejam devidamente certificados por órgão competente.

NOTA SOBRE COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Constar no projeto de Arquitetura e no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico quando houver.
A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

CBMGO
TIPO 13 - ED. AV. ARAGUAIA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º...../.....

1. () Projeto original;
2. () Por atualização; Projeto original
3. () Por substituição; Projeto original
4. () Por adequação de edificação existente;
Data comprovada da edificação:
5. () Com Parecer Técnico: n.º/.....

APROVADO


EM/...../.....

Analista:

ARQUITETURA-REFORMA

ipasgo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
REFORMA-PREDIO AV. ARAGUAIA

Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO			
Autor do Projeto: ARQUITETO TATILLO LOPES CANDIDO - CAU 73886-4			
R.T. pela obra:			
Endereço: ENDEREÇO: AV. ARAGUAIA ESQ. C/ RUA 15- CENTRO - GOIÂNIA - GO			
Áreas: Área Térreo: 343,30m² Área 1º pavimento: 314,53m²	Área Total: 657,83m²	Construção: Planta Baixa - 1º Pavimento Notas Fachadas	Prancha: 2/4 Tipo de Construção: Prestacional Escala: Indicada Data: AGOSTO/2015

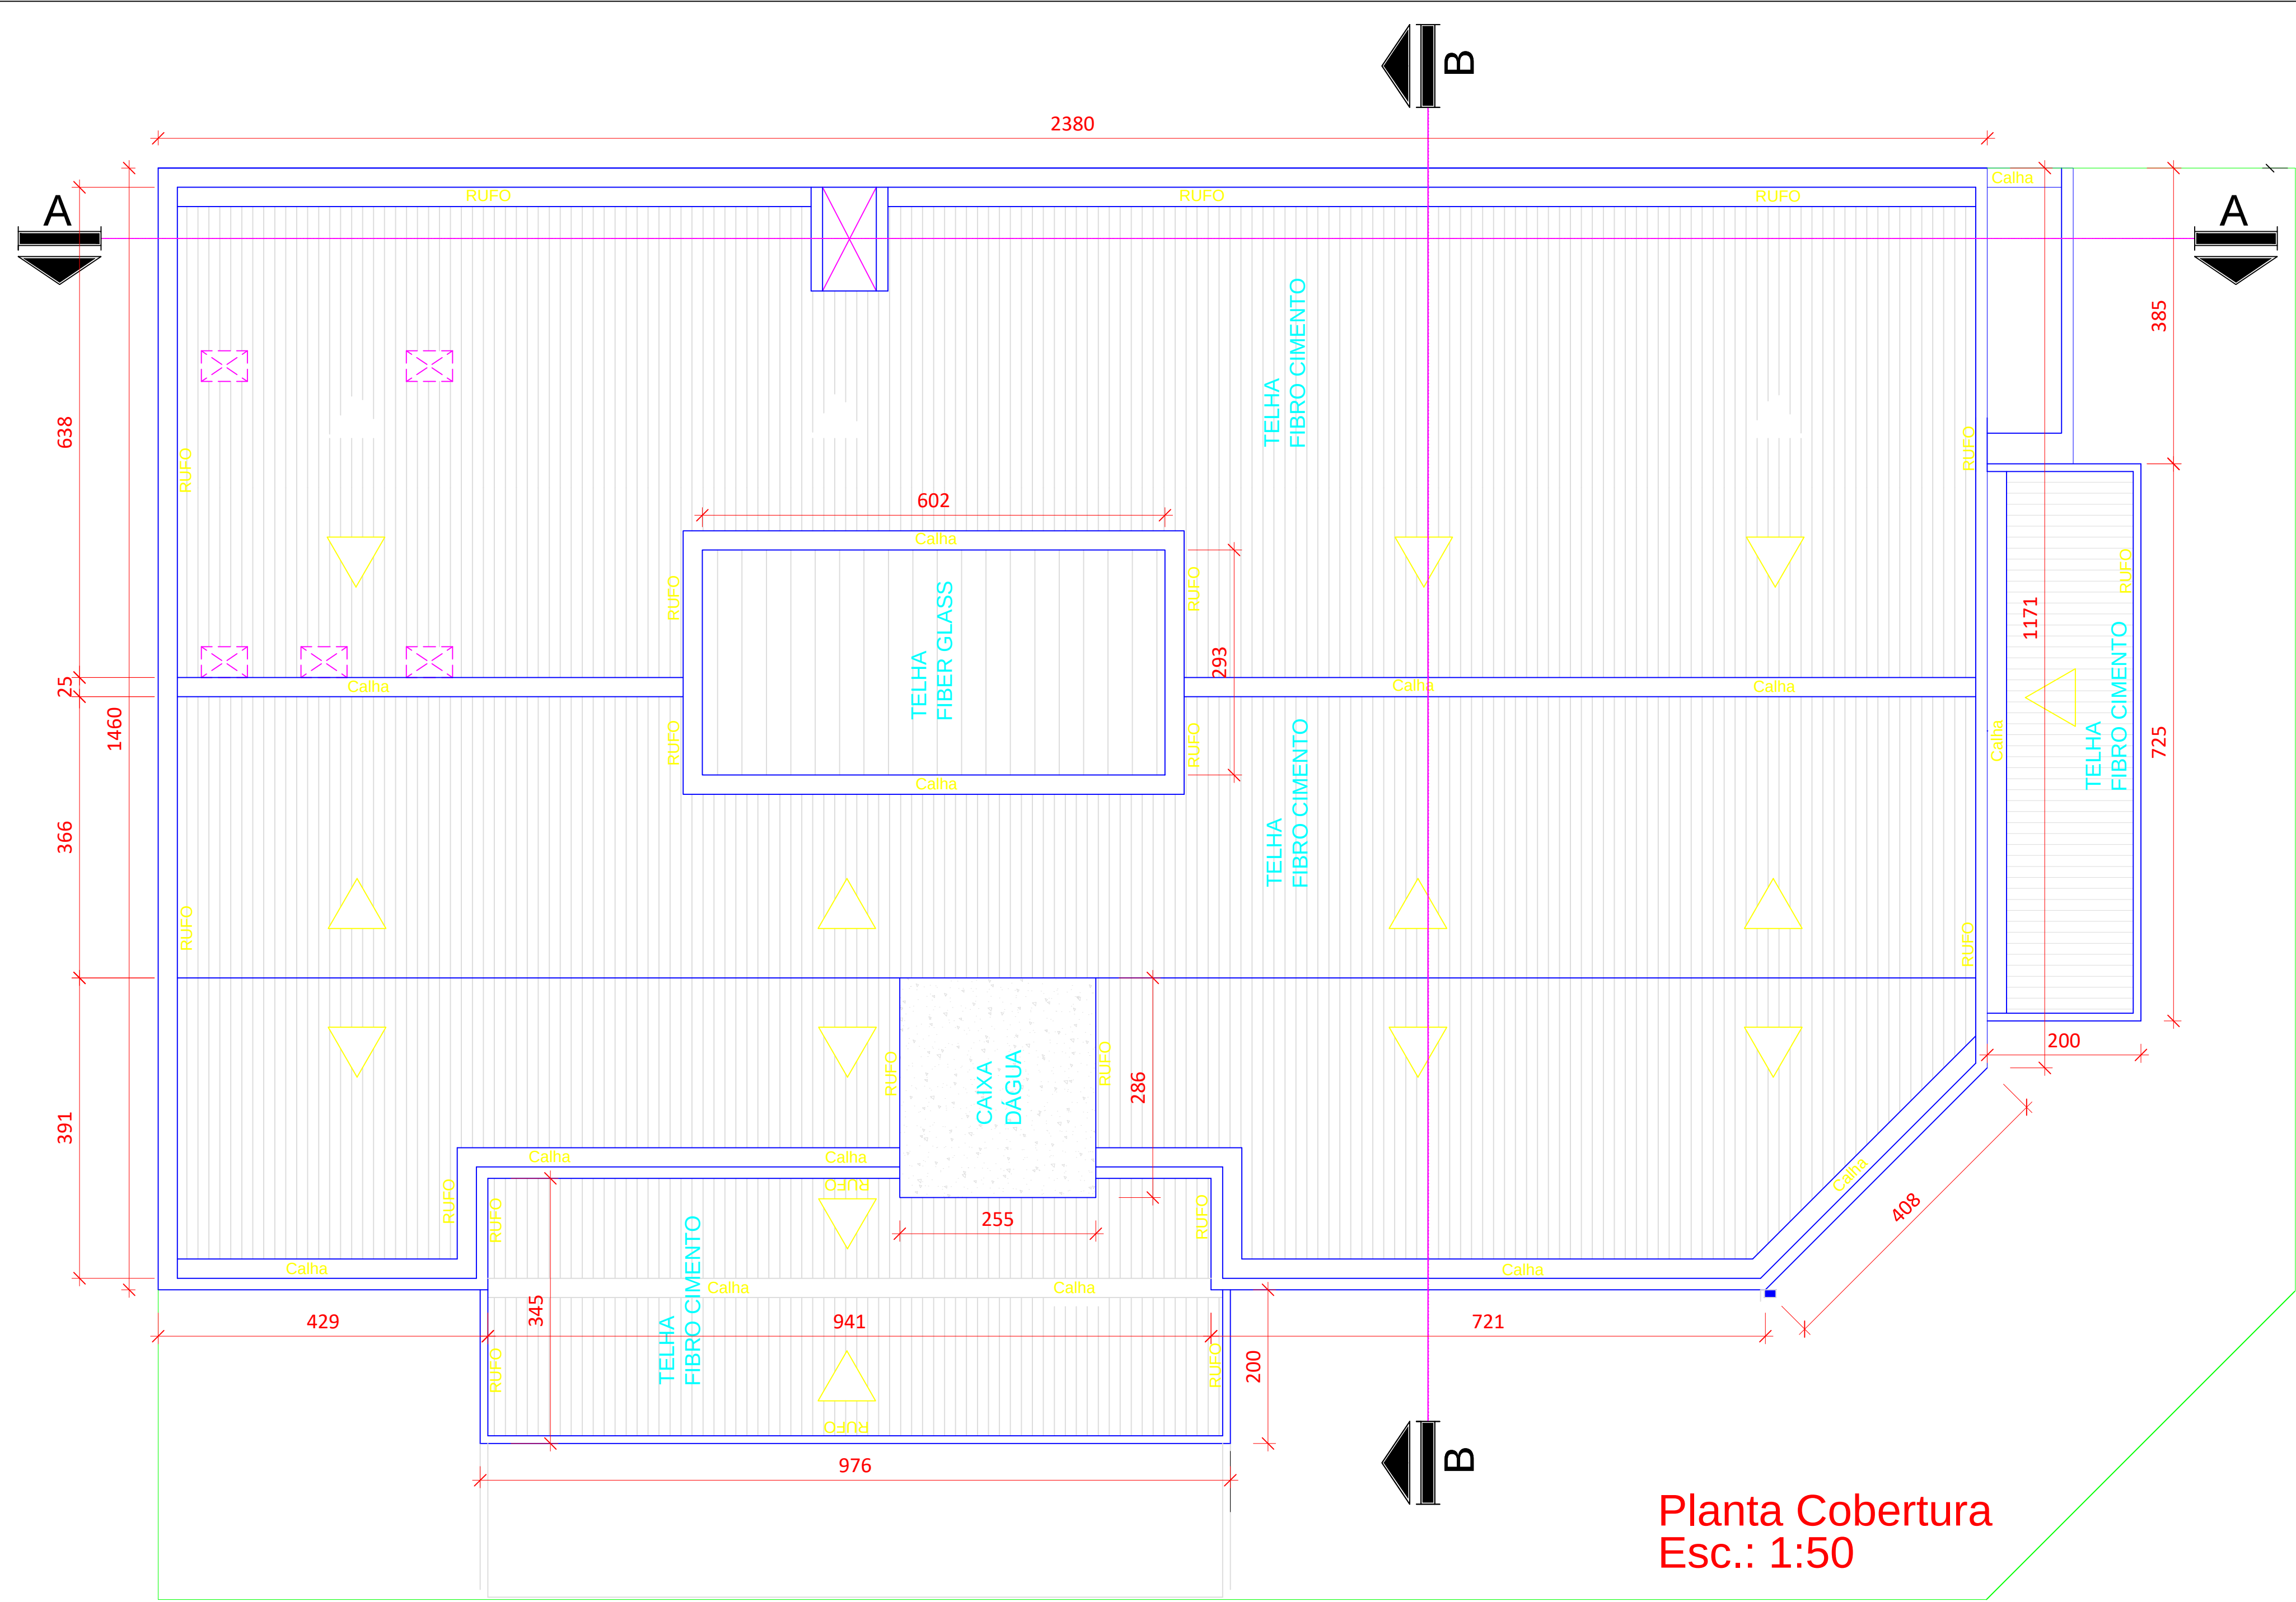

Planta Cobertura
Esc.: 1:50

NOTAS SOBRE SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES
Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:
a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada.
b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas, compartimentações, mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.
c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF.
d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas.
e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREA-GO.

NOTA SOBRE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de risco deve atender o previsto na Norma Técnica número 20 do CBMGO e complementada pela NBR 10898 vigente.

NOTAS SOBRE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o especificado na Norma Técnica do CBMGO.
Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01 do CBMGO.

NOTAS SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
1 - Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas, áreas de escape e subsolos.
2 - A iluminação de emergência deve estar conforme a Norma Técnica 18 do CBMGO, complementada pela NBR 10.898 vigente.
3 - A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de instalação, não podendo ser superior a 15 metros.
4 - As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,50m de altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.
5 - Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
6 - Durante a realização de inspeção do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência sejam devidamente certificados por órgão competente.

NOTA SOBRE COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Constar no projeto de Arquitetura e no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico quando houver.
A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

CBMGO
TIPO 13 - ED. AV. ARAGUAIA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º...../.....

1. () Projeto original;

2. () Por atualização; Projeto original

3. () Por substituição; Projeto original

4. () Por adequação de edificação existente;

5. () Com Parecer Técnico: n.º

Data comprovada da edificação:

...../...../.....


APROVADO

EM


Analista:

ARQUITETURA-REFORMA

	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO						
	REFORMA-PREDIO AV. ARAGUAIA						
Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO							
Autor do Projeto: ARQUITETO-ITALO LOPES CANDIDO - CAU AT3886-4							
R.T. pelo obra:							
Endereço: ENDEREÇO: AV. ARAGUAIA ESQ. C/ RUA 15- CENTRO - GOIÂNIA - GO							
Áreas: Área Térreo: 343,30m² Área 1º pavimento: 314,53m²	Área Total: 657,83m²	Conteúdo: Planta de Cobertura Notas	<table><tr><td> Tipo de Construção: Prestacional</td><td>Folha: 3/4</td></tr><tr><td> Escala: Indicada</td><td>Data: AGOSTO/2015</td></tr></table>	Tipo de Construção: Prestacional	Folha: 3/4	Escala: Indicada	Data: AGOSTO/2015
Tipo de Construção: Prestacional	Folha: 3/4						
Escala: Indicada	Data: AGOSTO/2015						

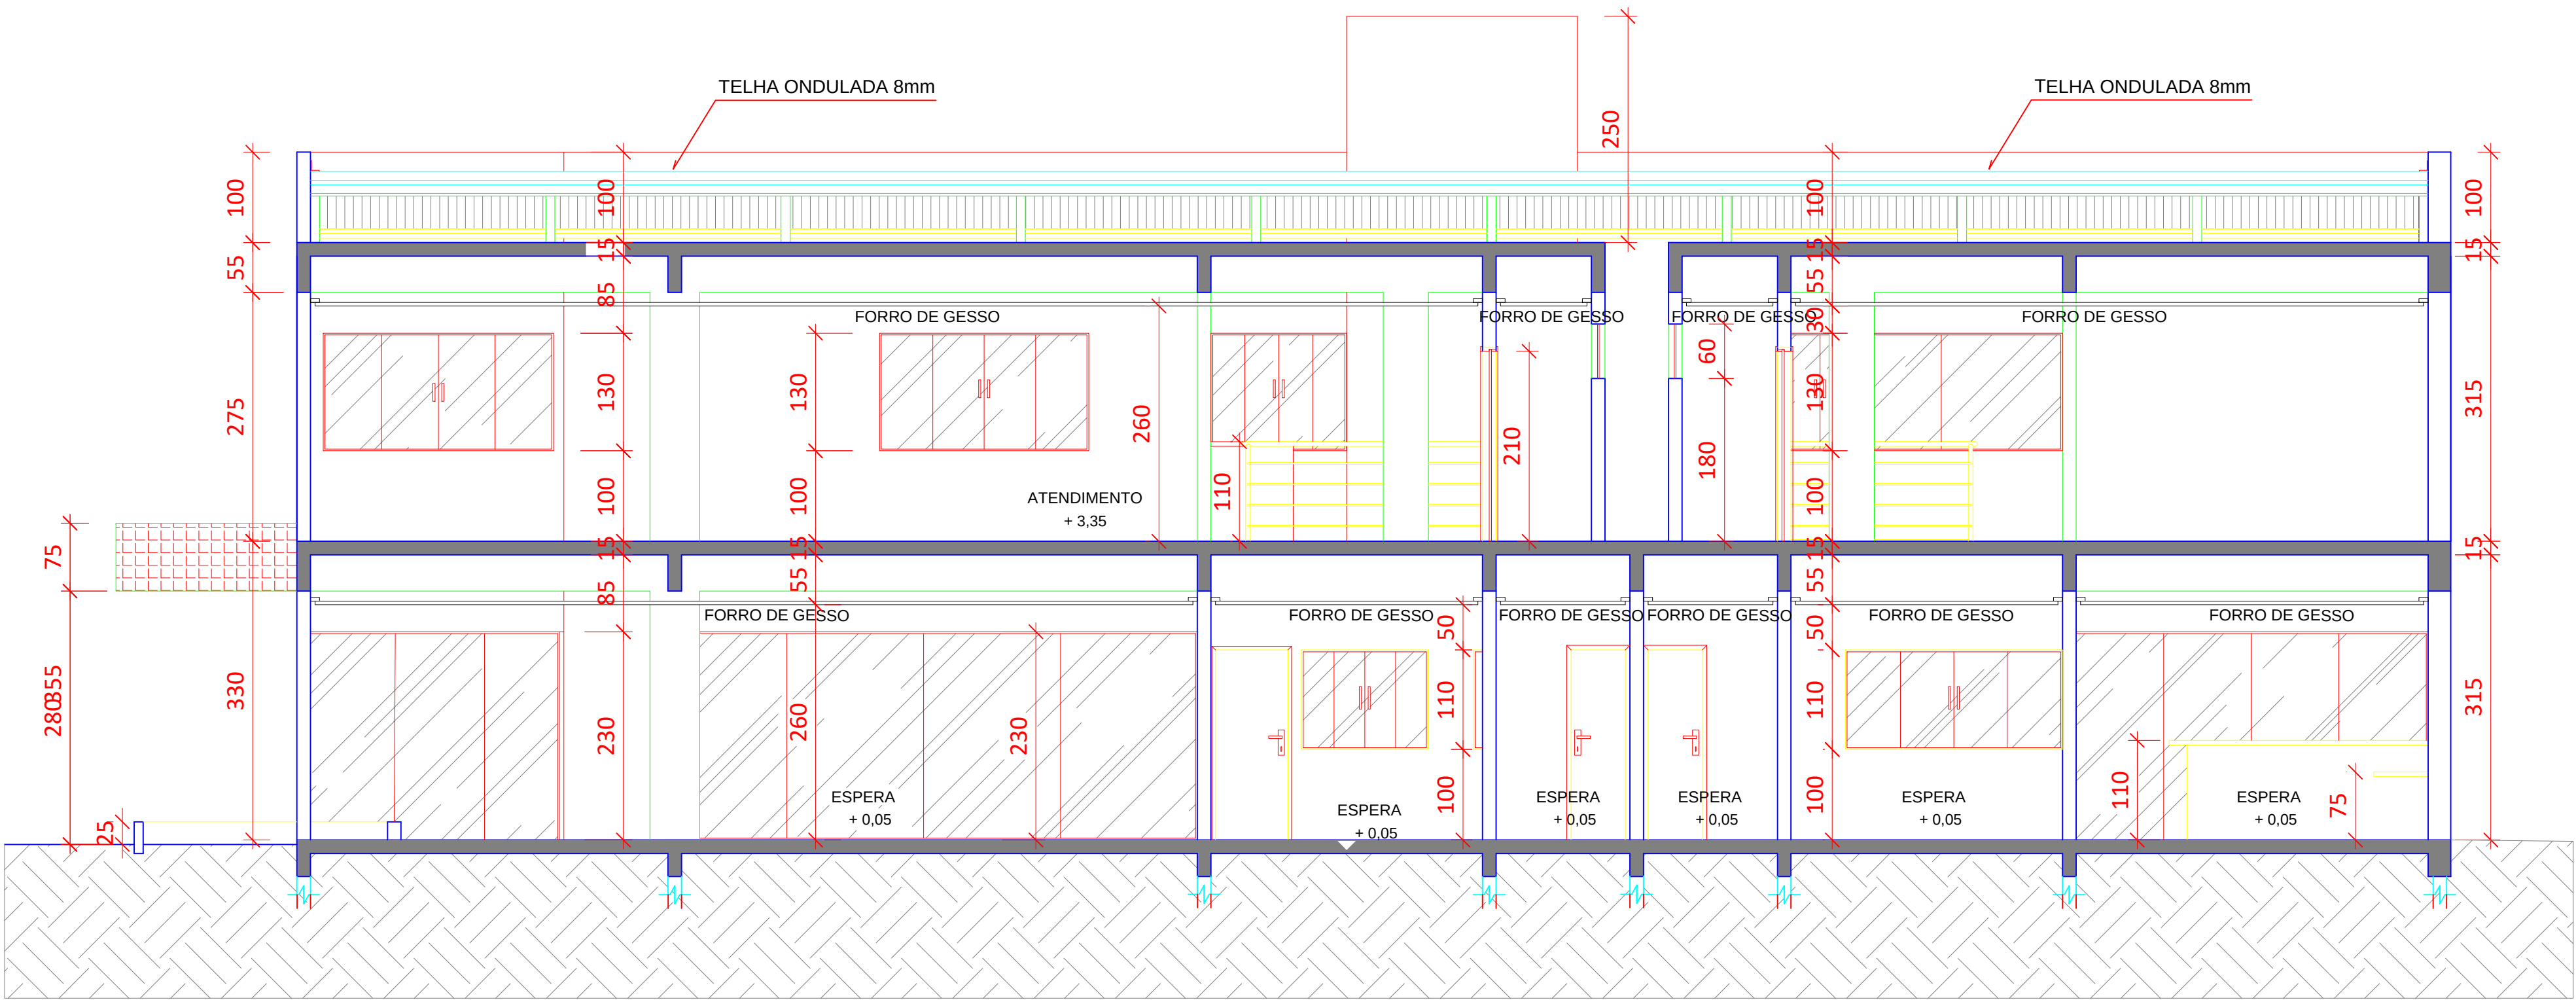

Corte AA
Esc.: 1:50

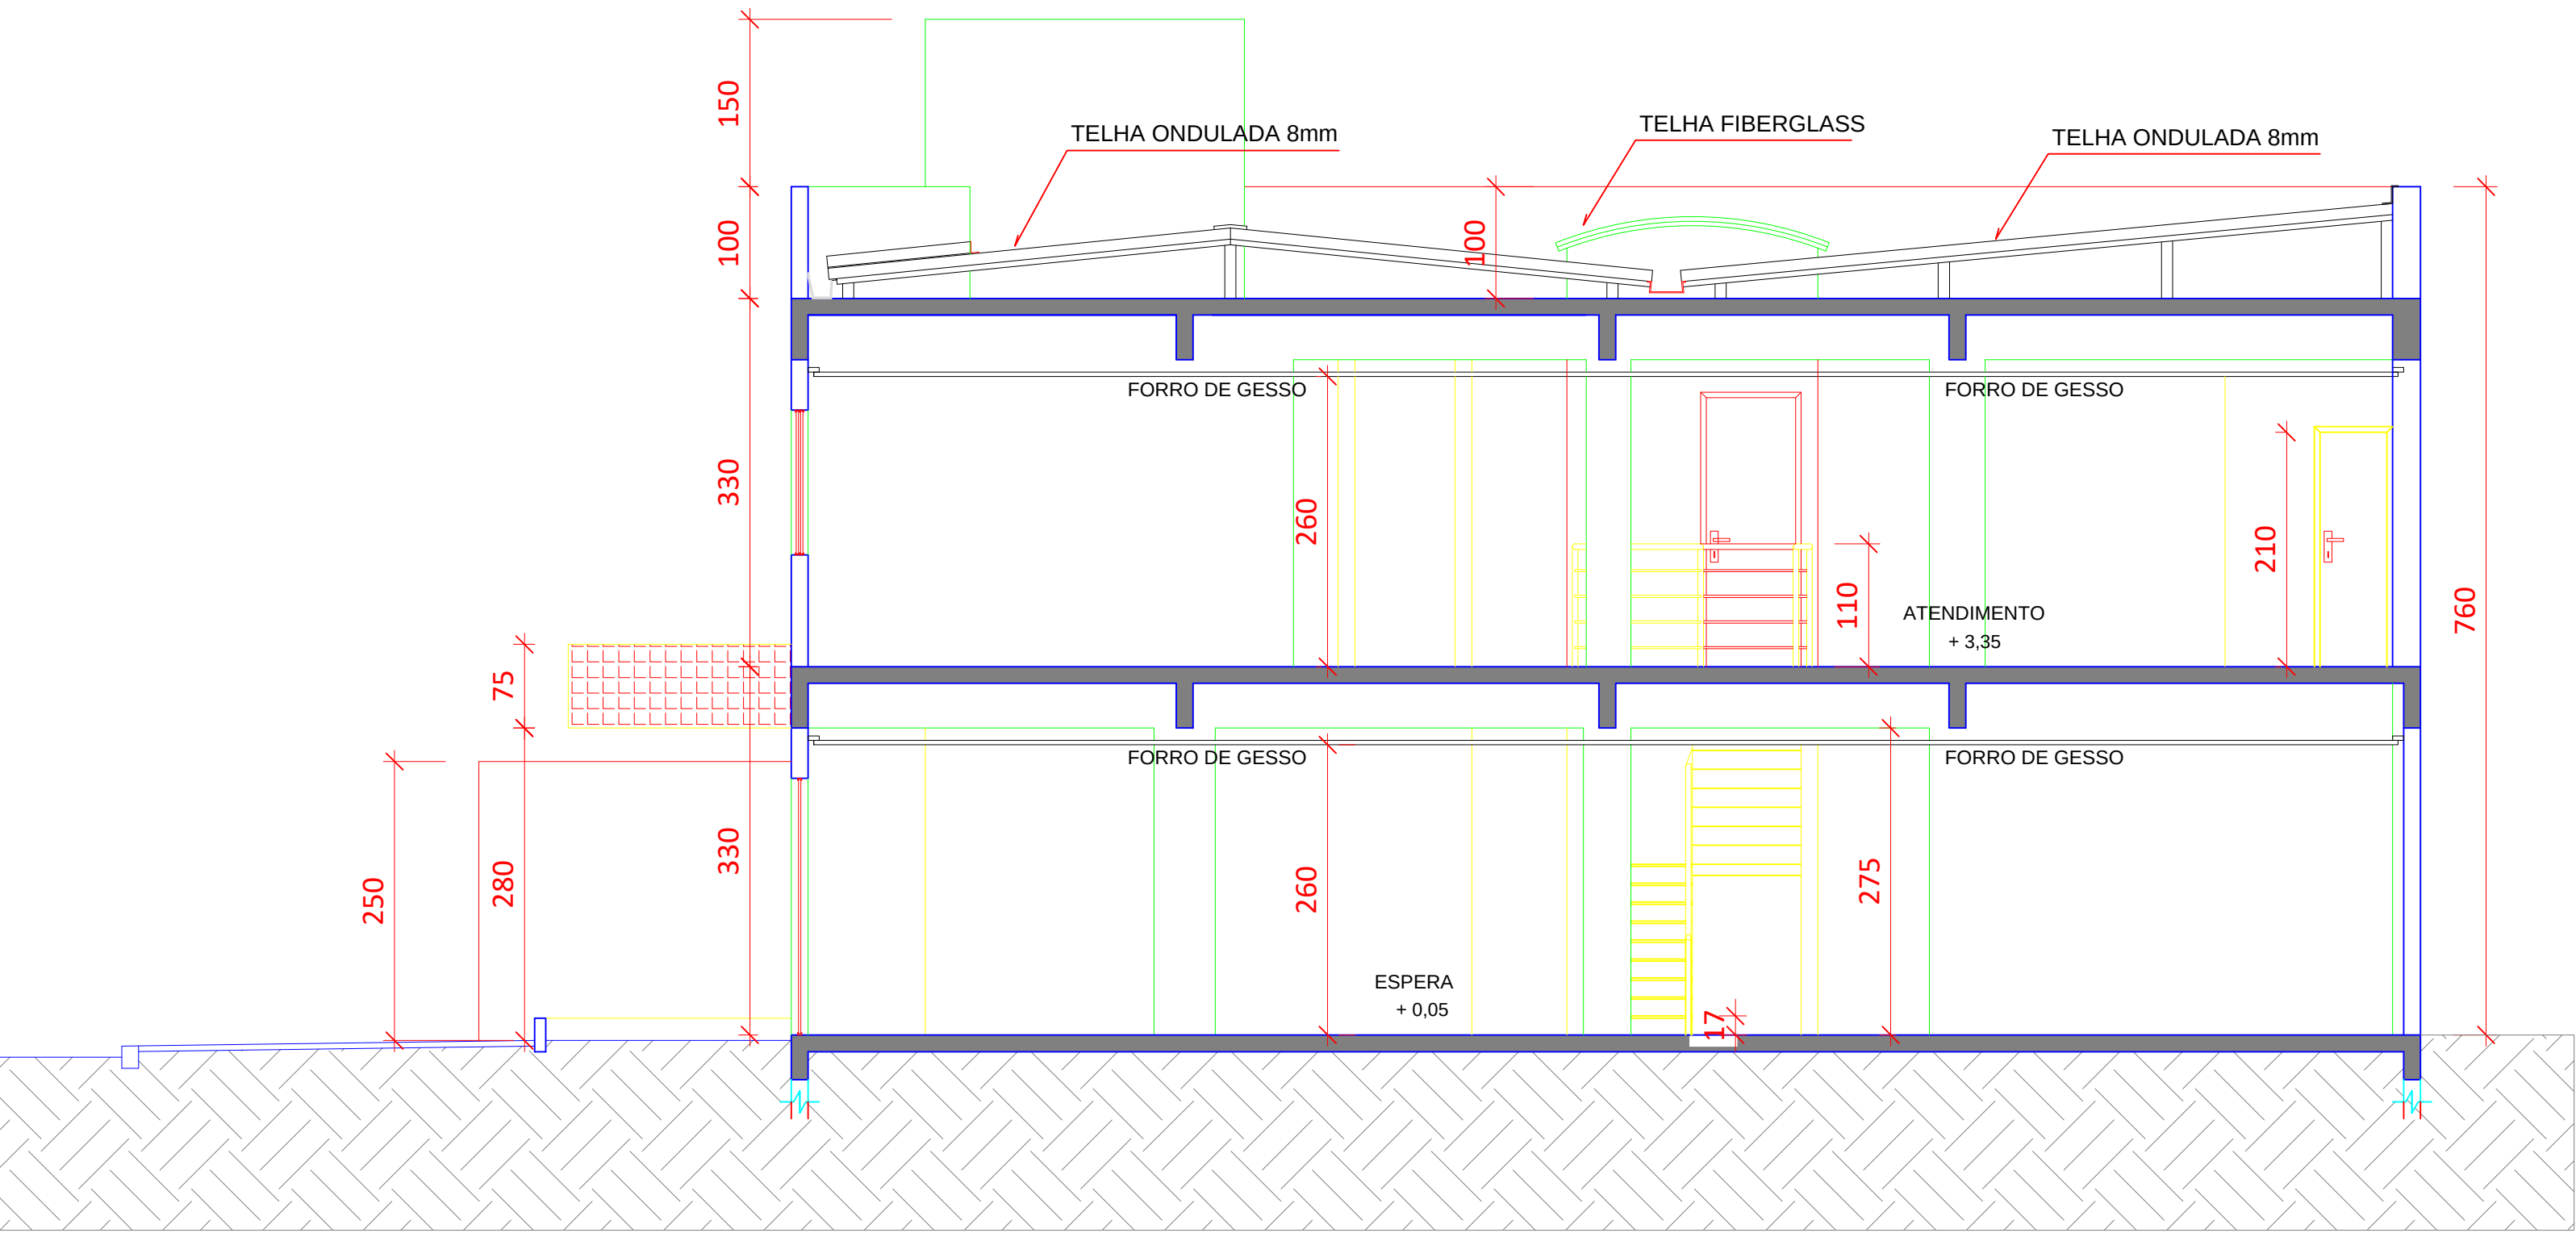

Corte BB
Esc.: 1:50

NOTAS SOBRE SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES

Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

- Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada.
- Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas, compartimentações, mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.
- Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF.
- Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas.
- O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREA-GO.

NOTA SOBRE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de risco deve atender o previsto na Norma Técnica número 20 do CBMGO e complementada pela NBR 10898 vigente.

NOTAS SOBRE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o especificado na Norma Técnica do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01 do CBMGO.

NOTAS SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas, áreas de escape e subsolos.
- A iluminação de emergência deve estar conforme a Norma Técnica 18 do CBMGO, complementada pela NBR 10.898 vigente.
- A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de instalação, não podendo ser superior a 15 metros.
- As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,50m de altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.
- Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
- Durante a realização de inspeção do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência sejam devidamente certificados por órgão competente.

NOTA SOBRE COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Constar no projeto de Arquitetura e no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico quando houver.

A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

CBMGO
TIPO 13 - ED. AV. ARAGUAIA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º...../.....

1. () Projeto original;
2. () Por atualização; Projeto original/.....
3. () Por substituição; Projeto original/.....
4. () Por adequação de edificação existente;
Data comprovada da edificação:/...../.....
5. () Com Parecer Técnico: n.º...../.....

APROVADO

EM/...../.....

Analista:

ARQUITETURA-REFORMA



Proprietário:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
Reforma-PREDIO AV. ARAGUAIA

Proprietário: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

Autor do Projeto: ARQUITETO-ITALDO LOPES CANDIDO - CAU 473896-4

R.T. pela obra:

Endereço: ENDEREÇO: AV. ARAGUAIA ESQ. C/ RUA 15º CENTRO - GOIÂNIA - GO

Áreas:
Área Térreo: 343,30m²
Área 1º pavimento: 314,53m²


Área Total:
657,83m²

Conteúdo:
Corte AA
Corte BB
Notas

Tipo da Construção:
Prestacional

Escala:
Indicada

Planos:
4/4
Data:
AGOSTO/2015

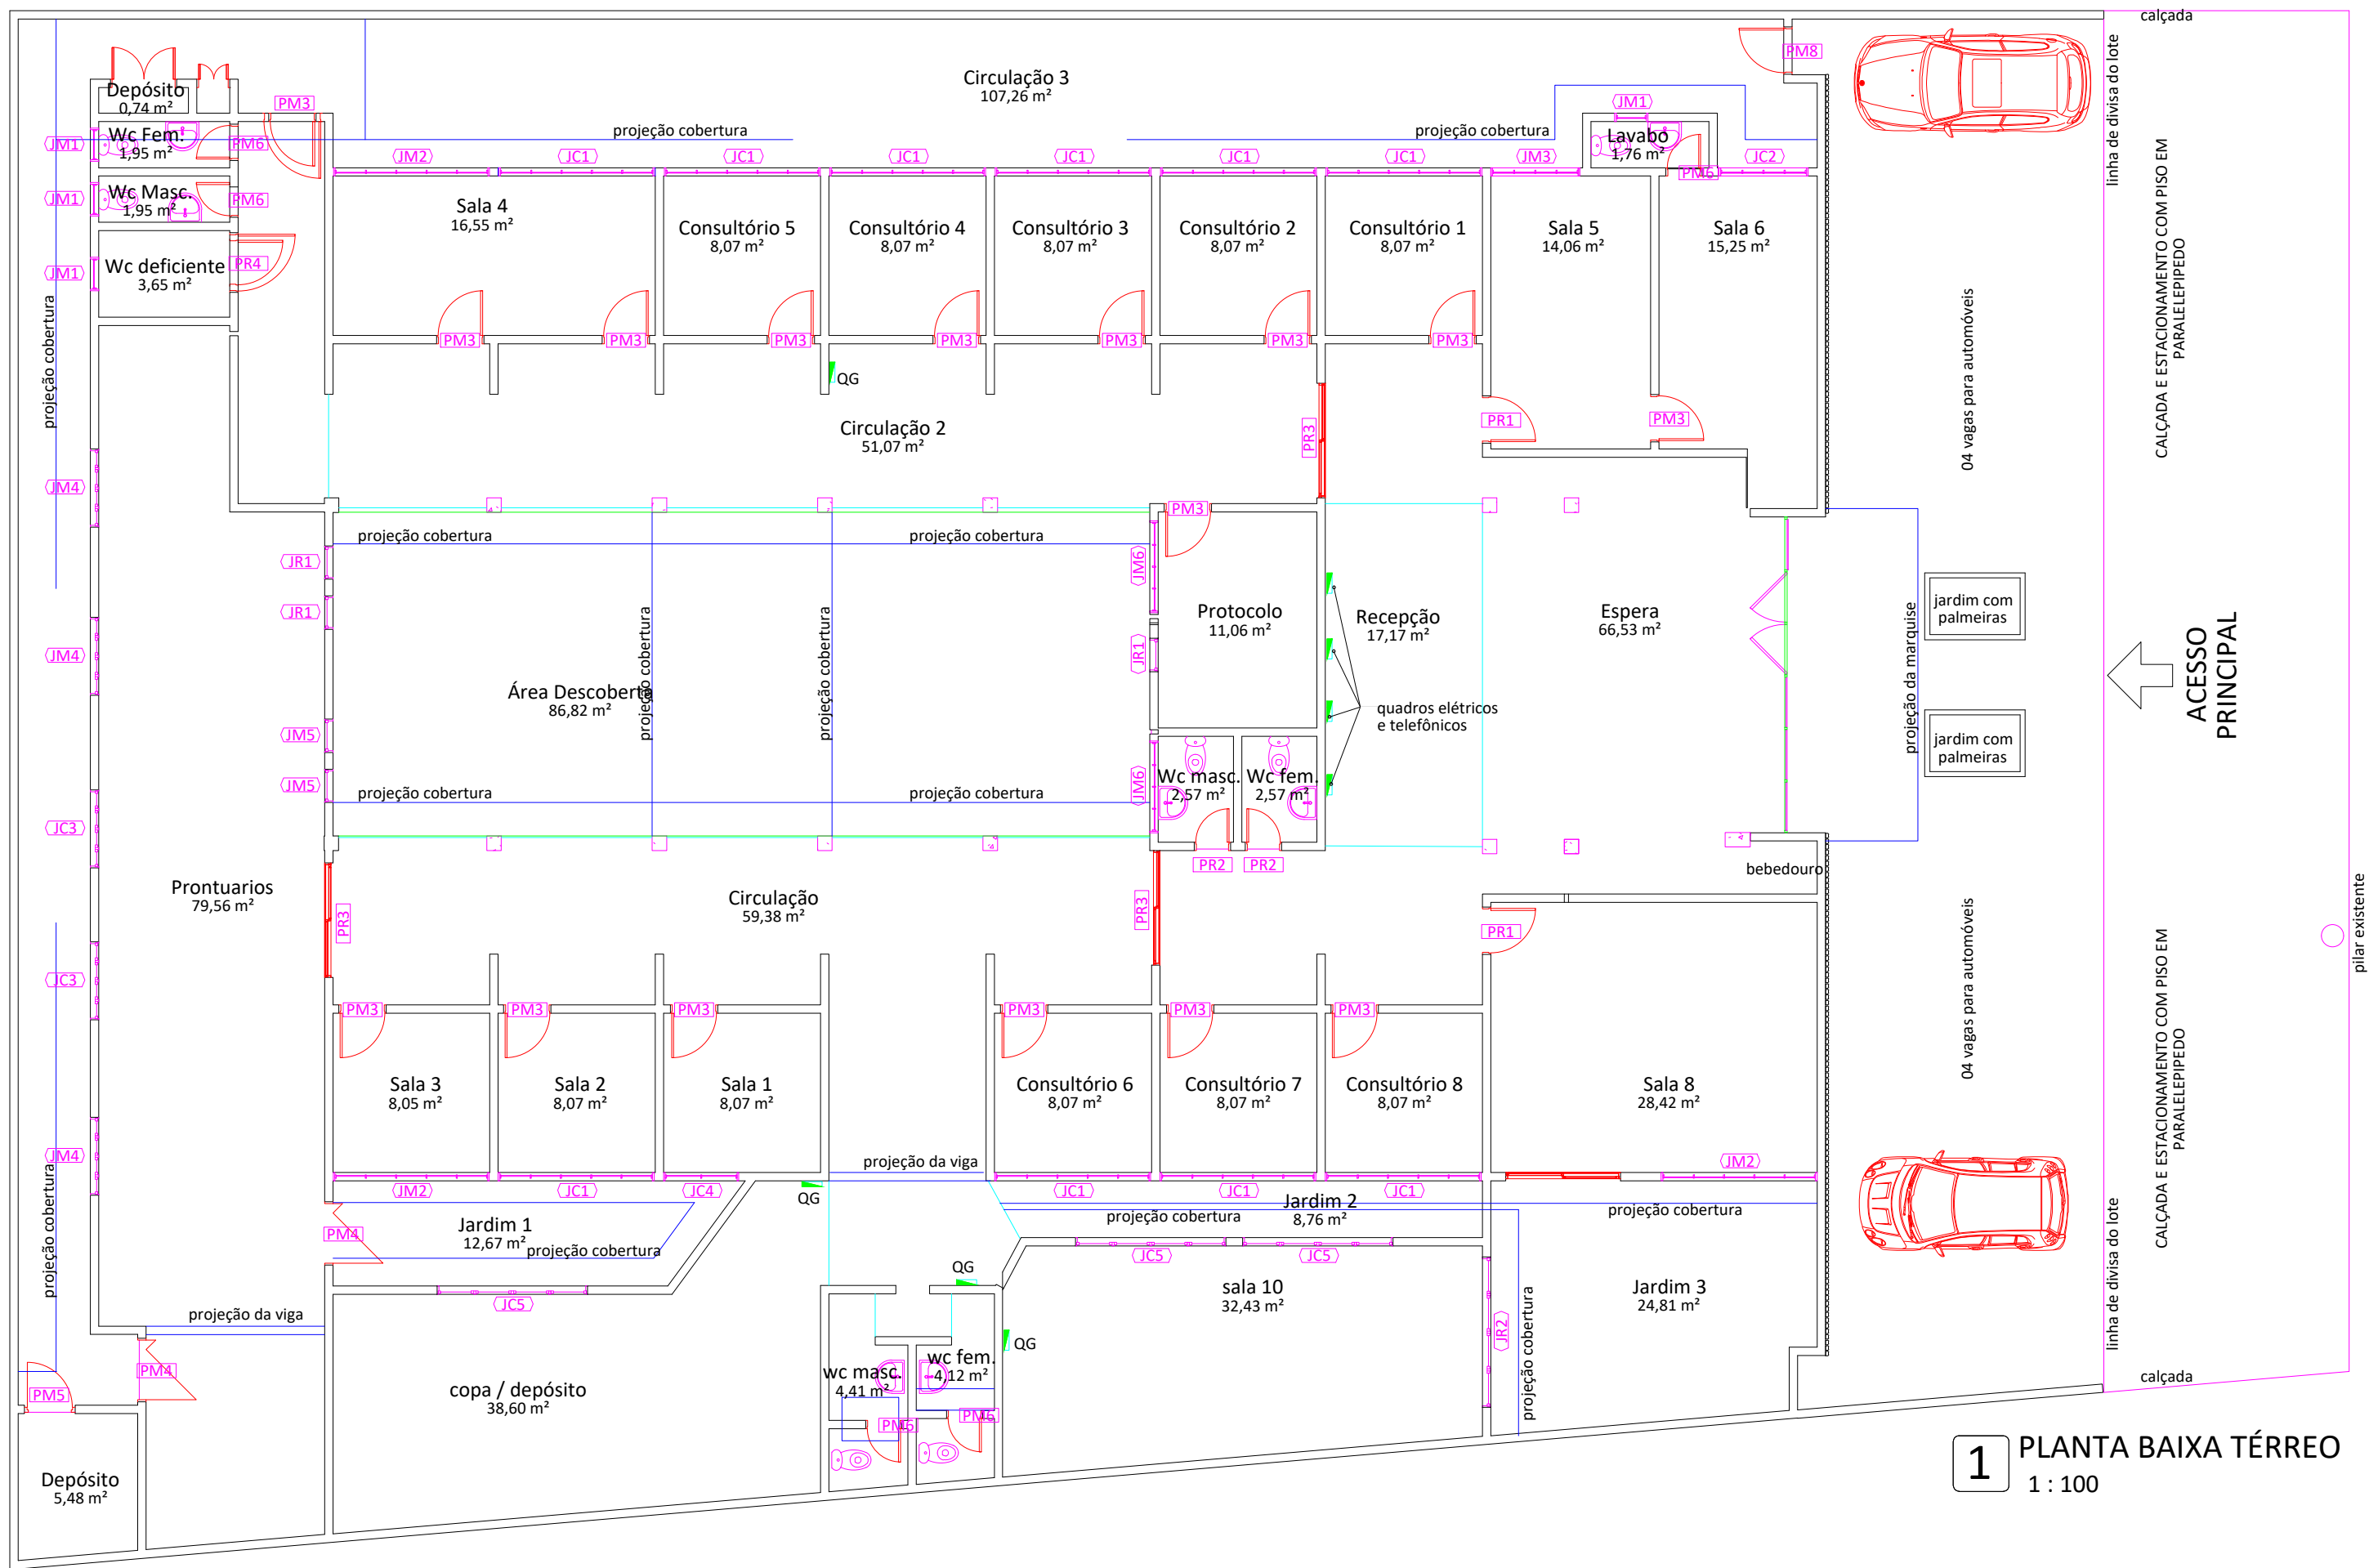

1 PLANTA BAIXA TÉRREO
1 : 100


Obs.:

1. Todo o projeto elétrico, luminotécnico e dados deverá ser feito do zero. Desconsiderar o existente.
2. Os trechos de jardim 1 e jardim 2 devem ser humanizados com vasos e plantas a fim de melhorar a convivência e visão entre as salas do entorno que dividem a mesma visão das janelas.
3. trocar todo o conjunto da porta - portal, alisar, porta, dobradiças e fechaduras para todas as portas.
4. Aproveitar madeiramento, substituir eventuais peças com defeito por novas.
5. Substituir telhas existentes por Isotelha Industrial com núcleo de EPS, espessura de 50mm com opção de cor branca.
6. todas as condensadoras devem estar fixas acima do telhado apoiadas nas alvenarias. O cabeamento da rede frigorígena deve ser solta por cima do forro até o ponto da evaporadora onde será embutida pela parede.

ÁREA DO TERRENO =	1016,33m²
ÁREA CONSTRUÍDA ANTIGA =	626,40m²
ÁREA CONSTRUÍDA NOVA =	776,33m²
ÁREA AMPLIADA =	150,29m²

LEGENDA:

- demolir
- construir
- manter

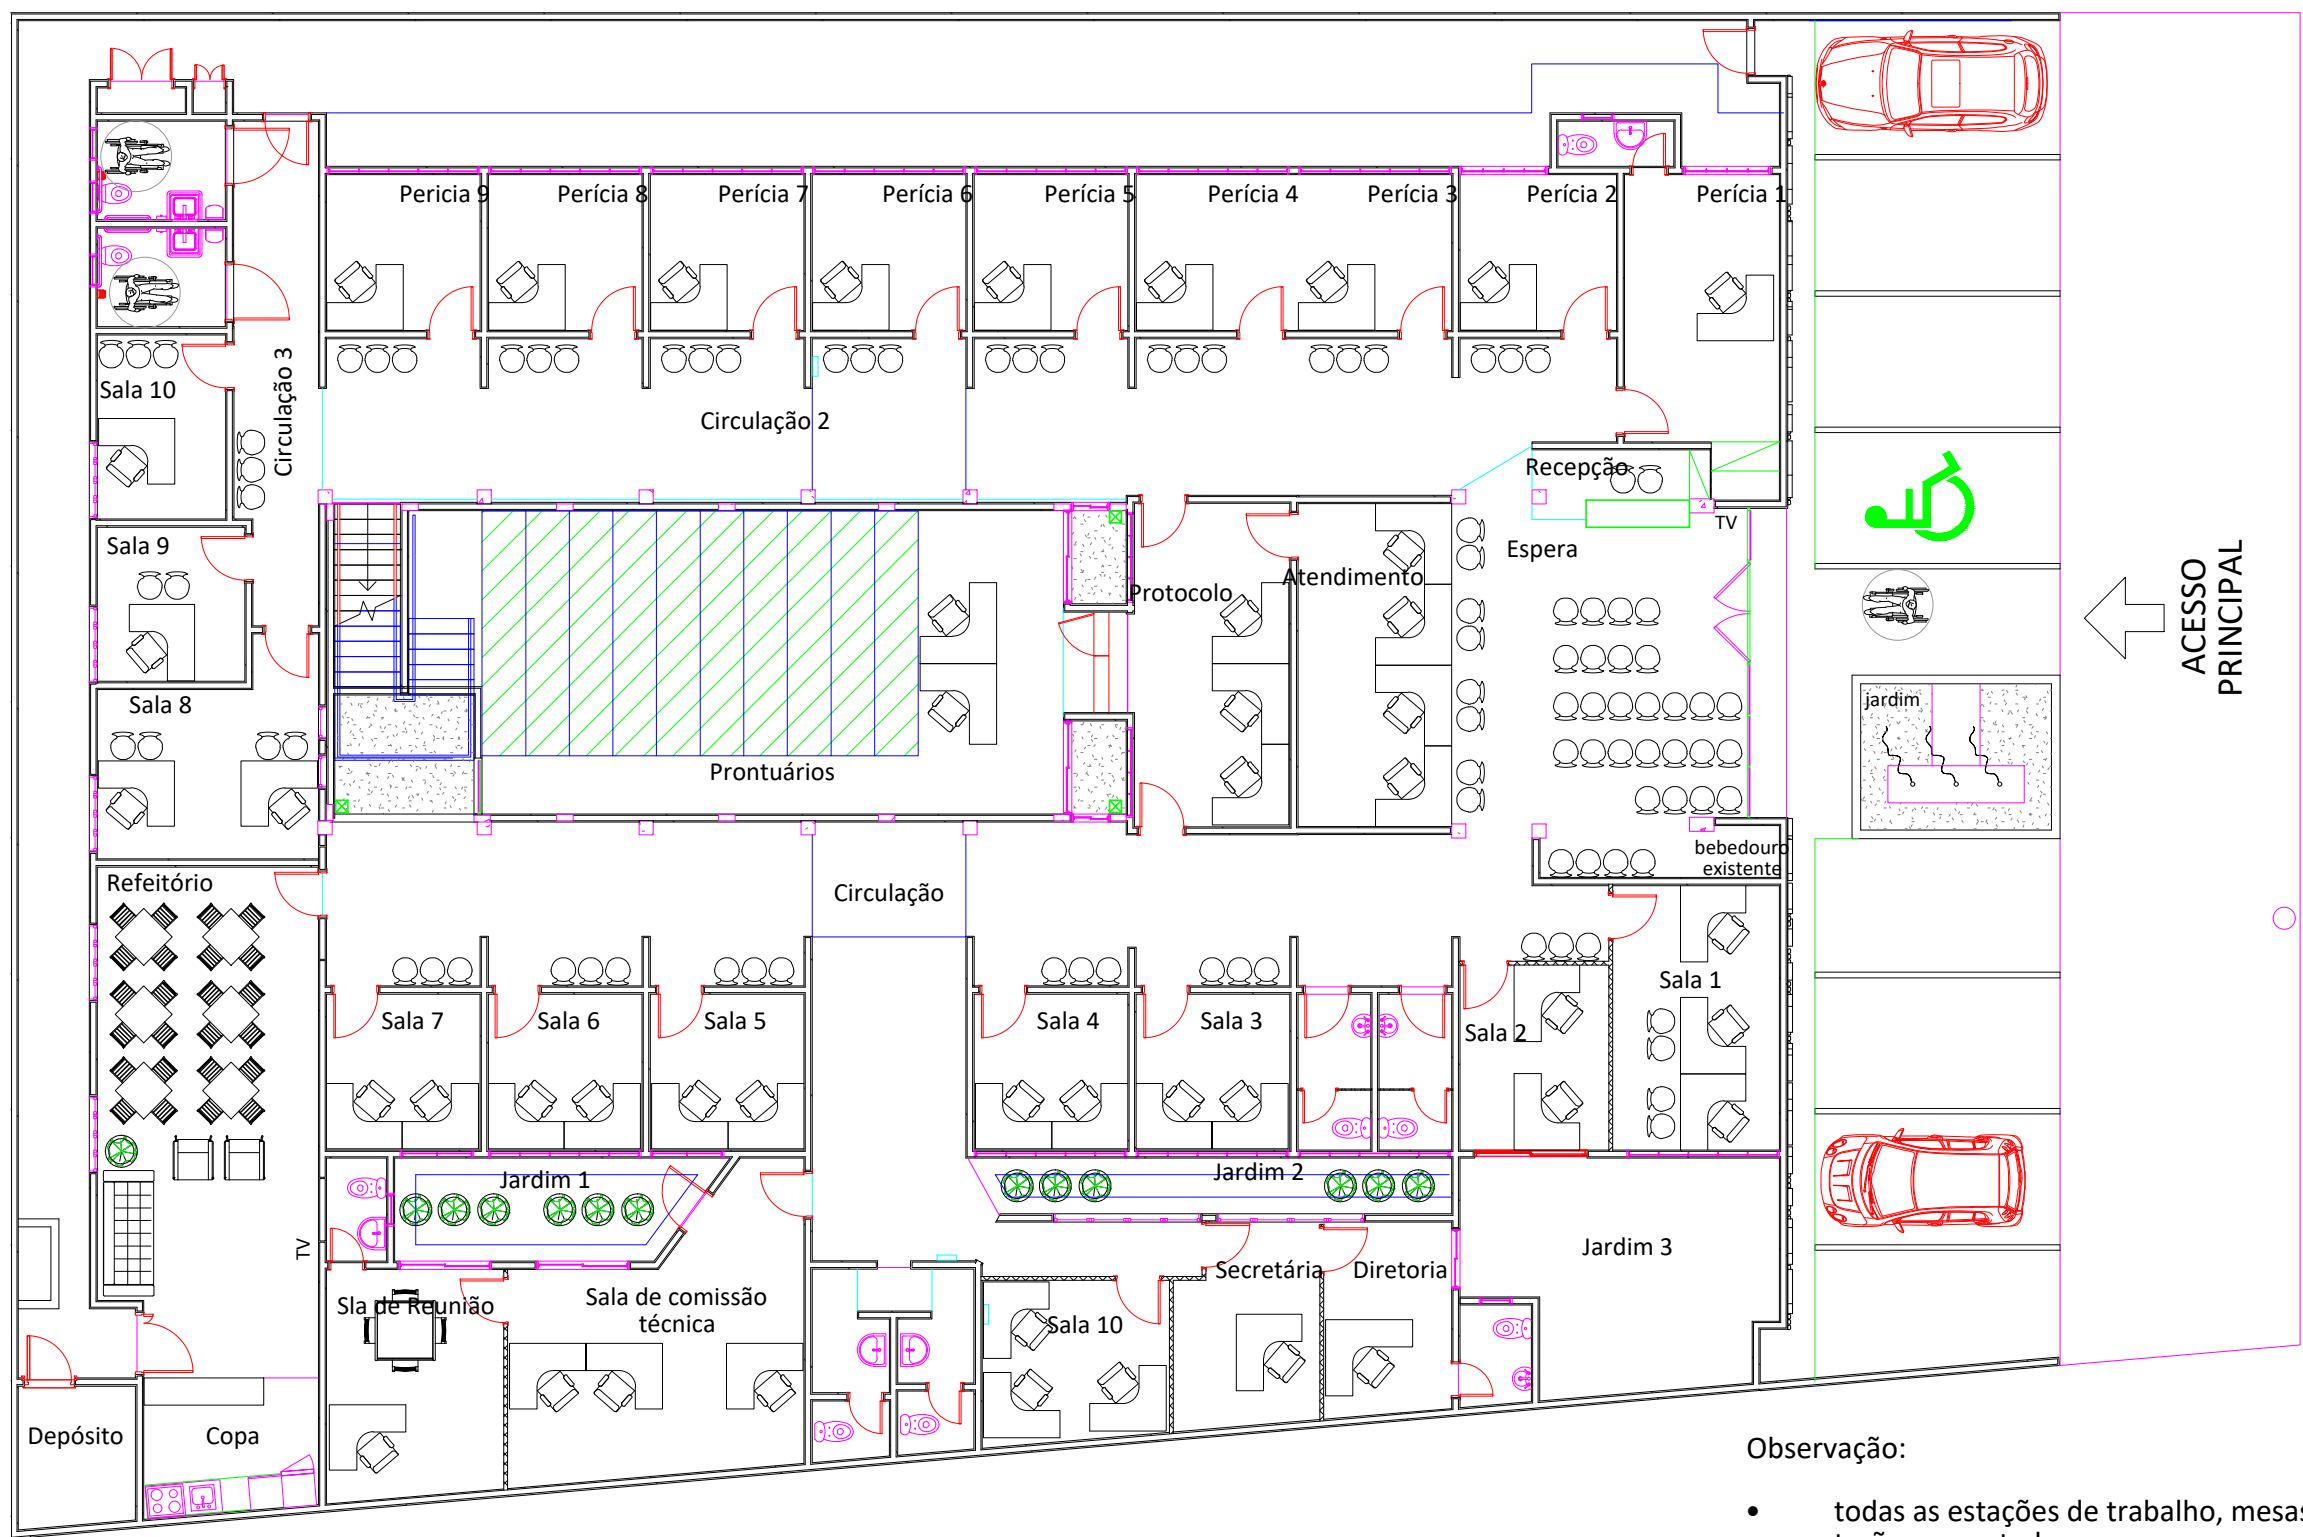

Observação:

- todas as estações de trabalho, mesas, terão computadores com acesso a internet e rede interna

2 PLANTA BAIXA TÉRREO LAYOUT FINAL
1 : 125

TIPO 14 - GOIÂNIA - ED. RUA 94

CBMGO

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Processo nº ____/____ Data: ____/____/____

Observação:
() Por atualização. Processo original: nº ____/____ Data: ____/____/____
(X) Por substituição. Processo original: nº ____/____ Data: ____/____/____
(X) Por adequação de edificação existente. Data da edificação: 03/03/1967
() Conforme Parecer Técnico: nº ____/____ Data: ____/____/____



END.: Rua 94, n.45, Q. F-14, L. 1 -3 - Setor Sul - CEP.: 74080-100

MUN.: GOIÂNIA - GO

PROPRIETÁRIO: Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás

AUTOR DO PROJETO: Maria das Neves M. Yano Lima - CREA 4964/D

R.T. DA OBRA: --

REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO

CONTEÚDO:
PLANTA EXISTENTE e PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR

ÁREA DO TERRENO: 1016,63m²	ÁREA CONSTRUÍDA: 776,33m²
DATA: 23-10-2012	DESENHO:

FOLHA
A 01/04